


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ1 : 20ULOŽENÍ POTRUBÍ PP, SN10

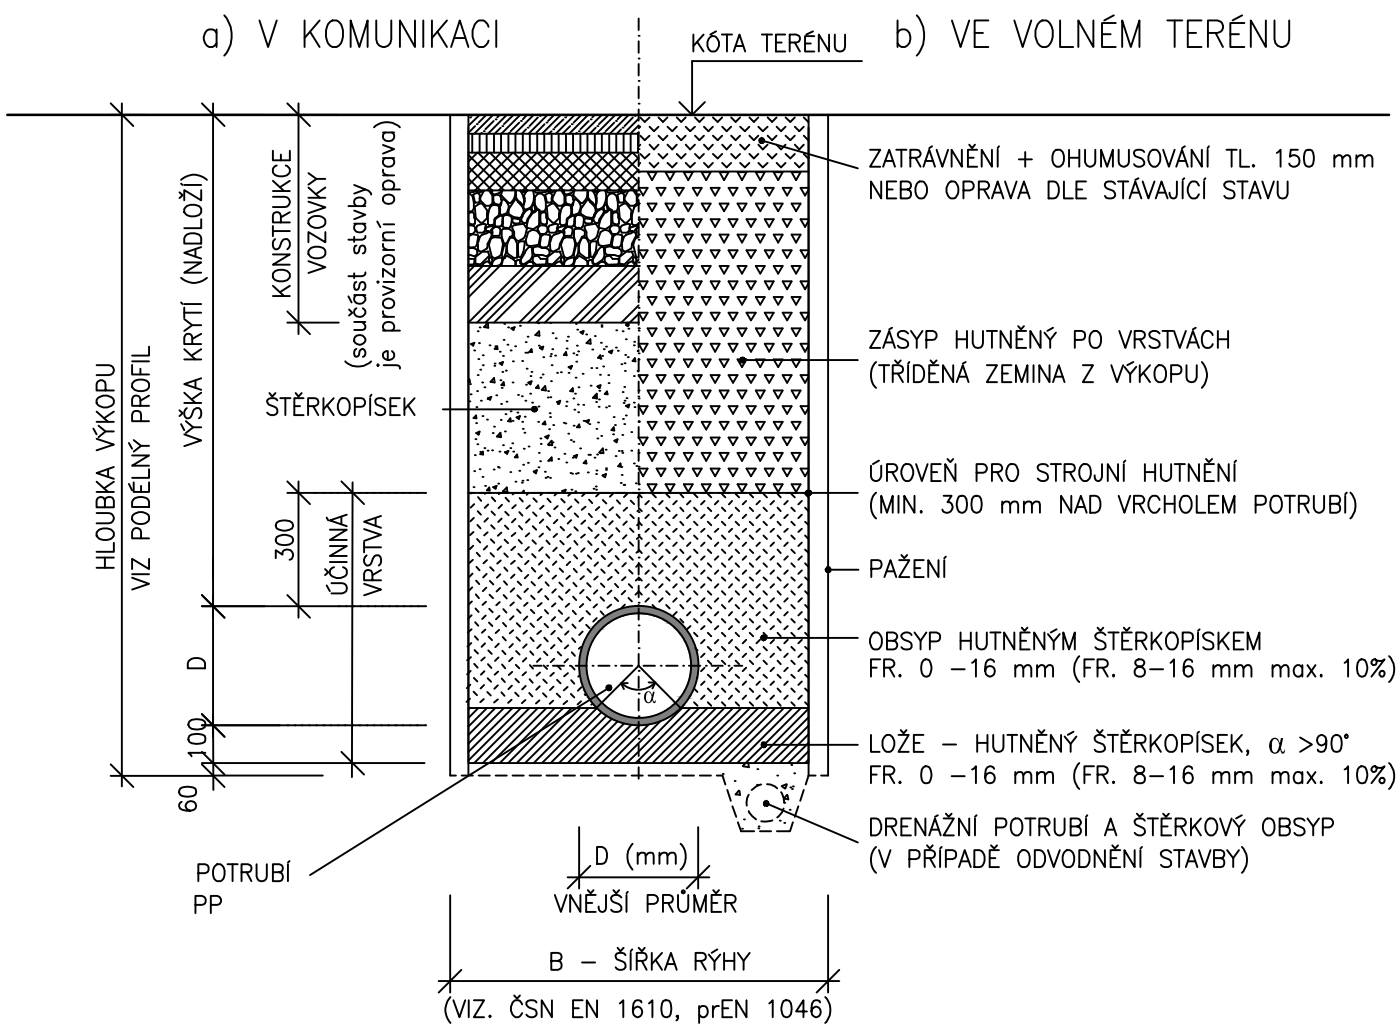


NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (m)
< 1,00 m	NEPOŽADUJE SE
≥ 1,00 m ≥ 1,75 m	0,80
≥ 1,75 m ≥ 4,00 m	0,90
≥ 4,00 m	1,90

TABULKA ROZMĚRŮ

VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ (mm)	DN	160	200	250	315	400	500
MIN. TLOUŠŤKA STĚNY (mm)	t	6,2	7,7	9,6	12,1	15,3	19,1
DĚLKA (mm)	L	1000, 3000, 6000					
ŠÍŘKA RÝHY (mm)	B	800	800	850	1100	1200	1300

PLATÍ PRO SVISLÉ VÝKOPY DO DN 600 – VIZ ČSN 733050

Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno	
Ing. Faltýnková	Ing. Faltýnková	Ing. Sabol		
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 78 664 91 Ivančice			Formát	2 A4
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV			Datum	02/2020
			Účel	DPS
			Čís. zak.	5153/20
SO 09 ODBOČENÍ PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK ULOŽENÍ POTRUBÍ – PP			Měřítko	Čís.přílohy D.1.1.9.2