



PROVEDENÍ SKŘÍŇ

DT1

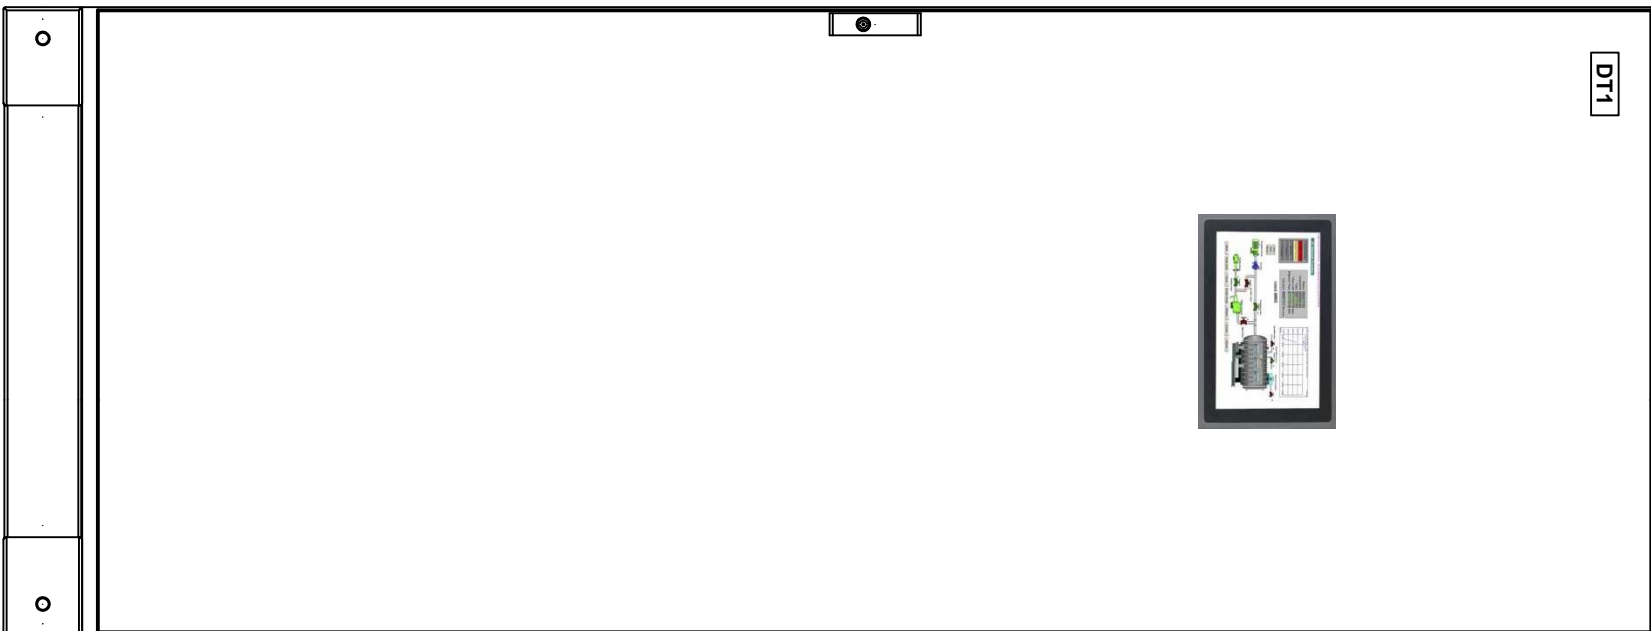

OZNAČENÍ: DT1
ROZMĚRY: 2000x800x400 mm (V,Š,H)
PŘÍVOD A VÝVODY: NAHOŘE
STUPEN KRYTÍ: IP54
JÍMNOVÝ PŘOUD In: 16 A
ZKRATOVÝ PŘOUD Ik: MAX 6 kA
KATEGORIE PŘEPĚTÍ: 3
STUPEN ZNEČIŠTĚNÍ: 2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1N+PE 230V stříd. 50Hz, síť TN-S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PELV 24VDC/12VDC

3			 Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz	NÁZEV AKCE:	REZ19109 ČOV LUKOVANY	Název: ROZVÁDĚČ DT1 PROVEDENÍ	LIST/LISTŮ – FORMÁT: A4 1/1		STUPEN PD:	DPS	PARE Č:
2				PS/SO:	PS06 přenos dat		VYPRACOVAL:	BAČE D.	19.02.2021		
1				INVESTOR:	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice		VED.PROJEKTU:	NEŽUKA Z.	19.02.2021		
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:		DATUM:	Soubor:	provedení.dwg	PŘÍLOHA Č:	SCHVÁLIL:	NEŽUKA Z.	19.02.2021	