

KRYTÍ IP 30
PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM
JISTIČE 10kA

Proudová soustava : 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C.
Proudová soustava : 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle
ČSN 33 20 00-4-41ed3 Automatickým odpojením
od zdroje, ochrana doplňující - proudovými chrániči.
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 01 66.

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro-slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n. L.
tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE


Měřítko:
Datum:
Oprava:

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642
CHABAŘOVICE
ROZVADĚČ RB1
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
1.

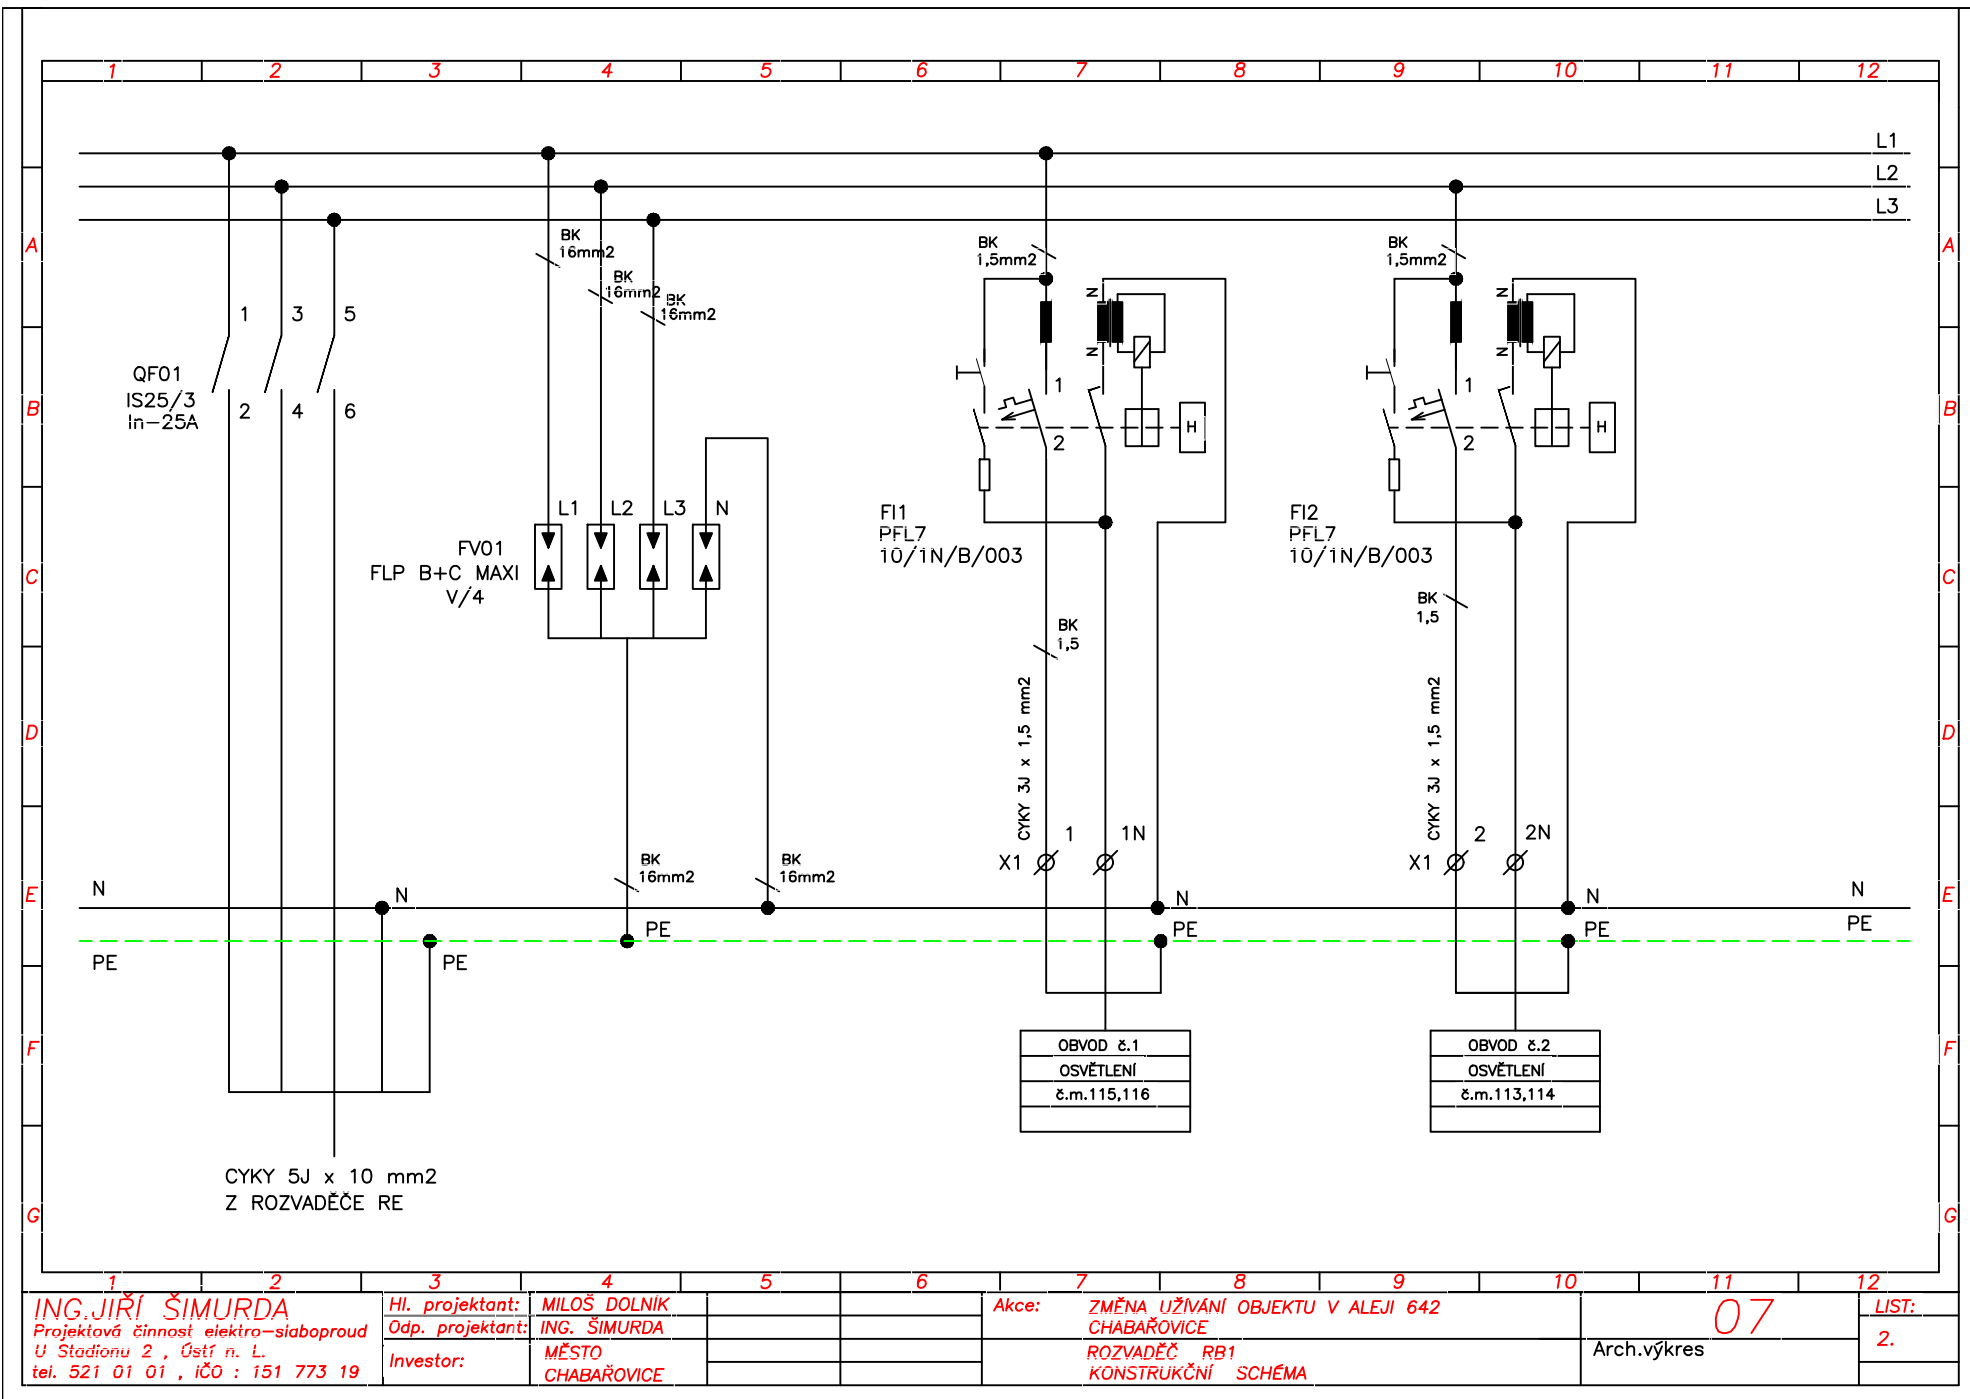

ING. JIŘÍ ŠIMURDA

Projektová činnost elektro-slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n. L.
tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**

Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**

Investor: **MĚSTO
CHABAŘOVICE**

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642**

CHABAŘOVICE

ROZVADĚČ RB1


KONSTRUKČNÍ SCHÉMA


Arch.výkres

07

LIST:

2.

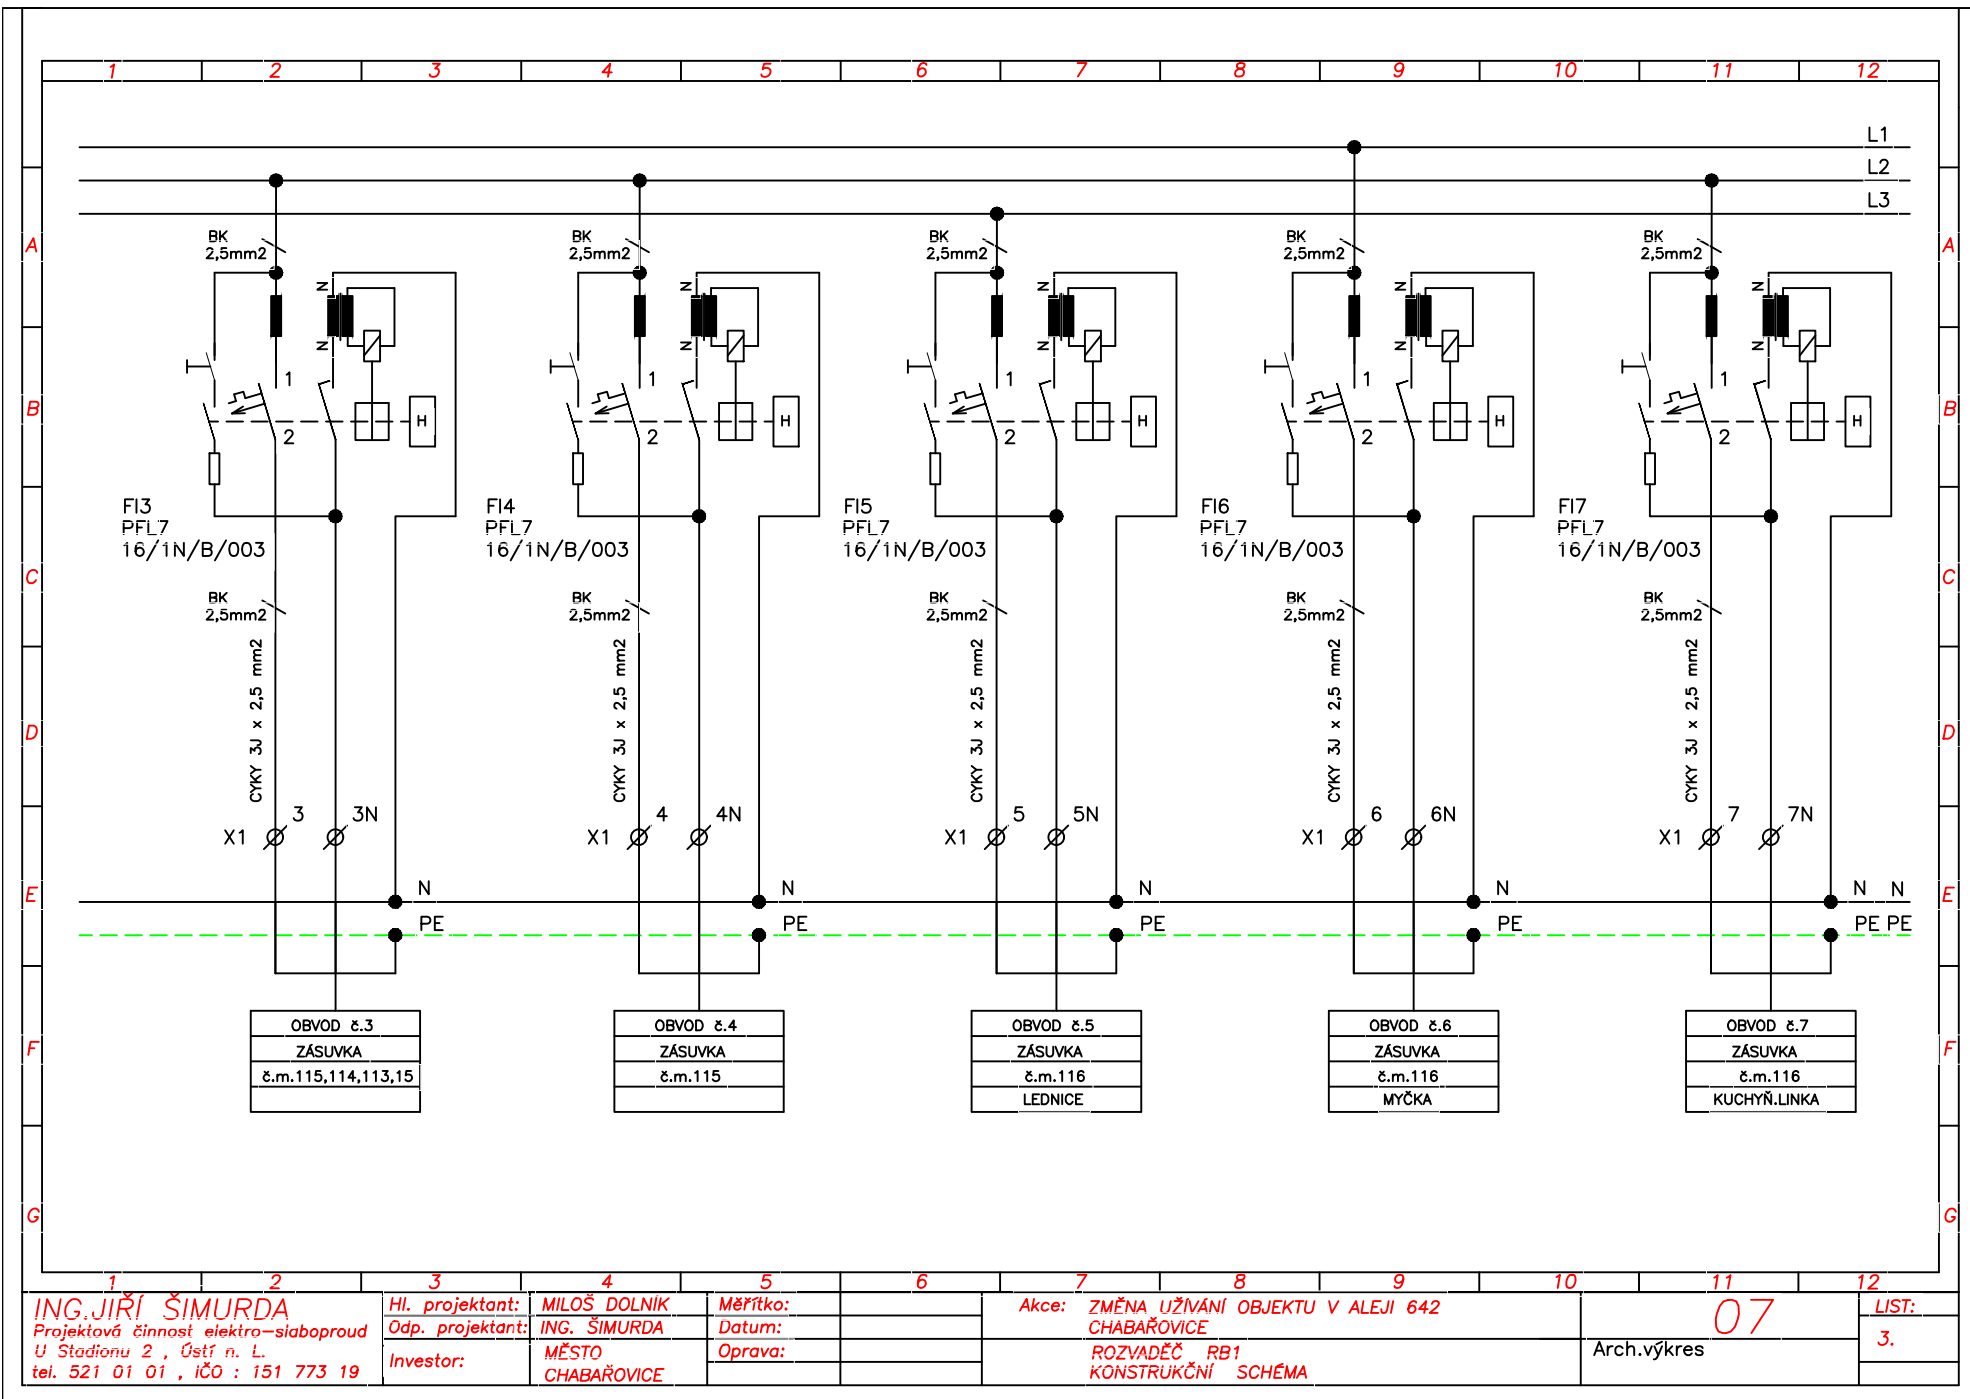

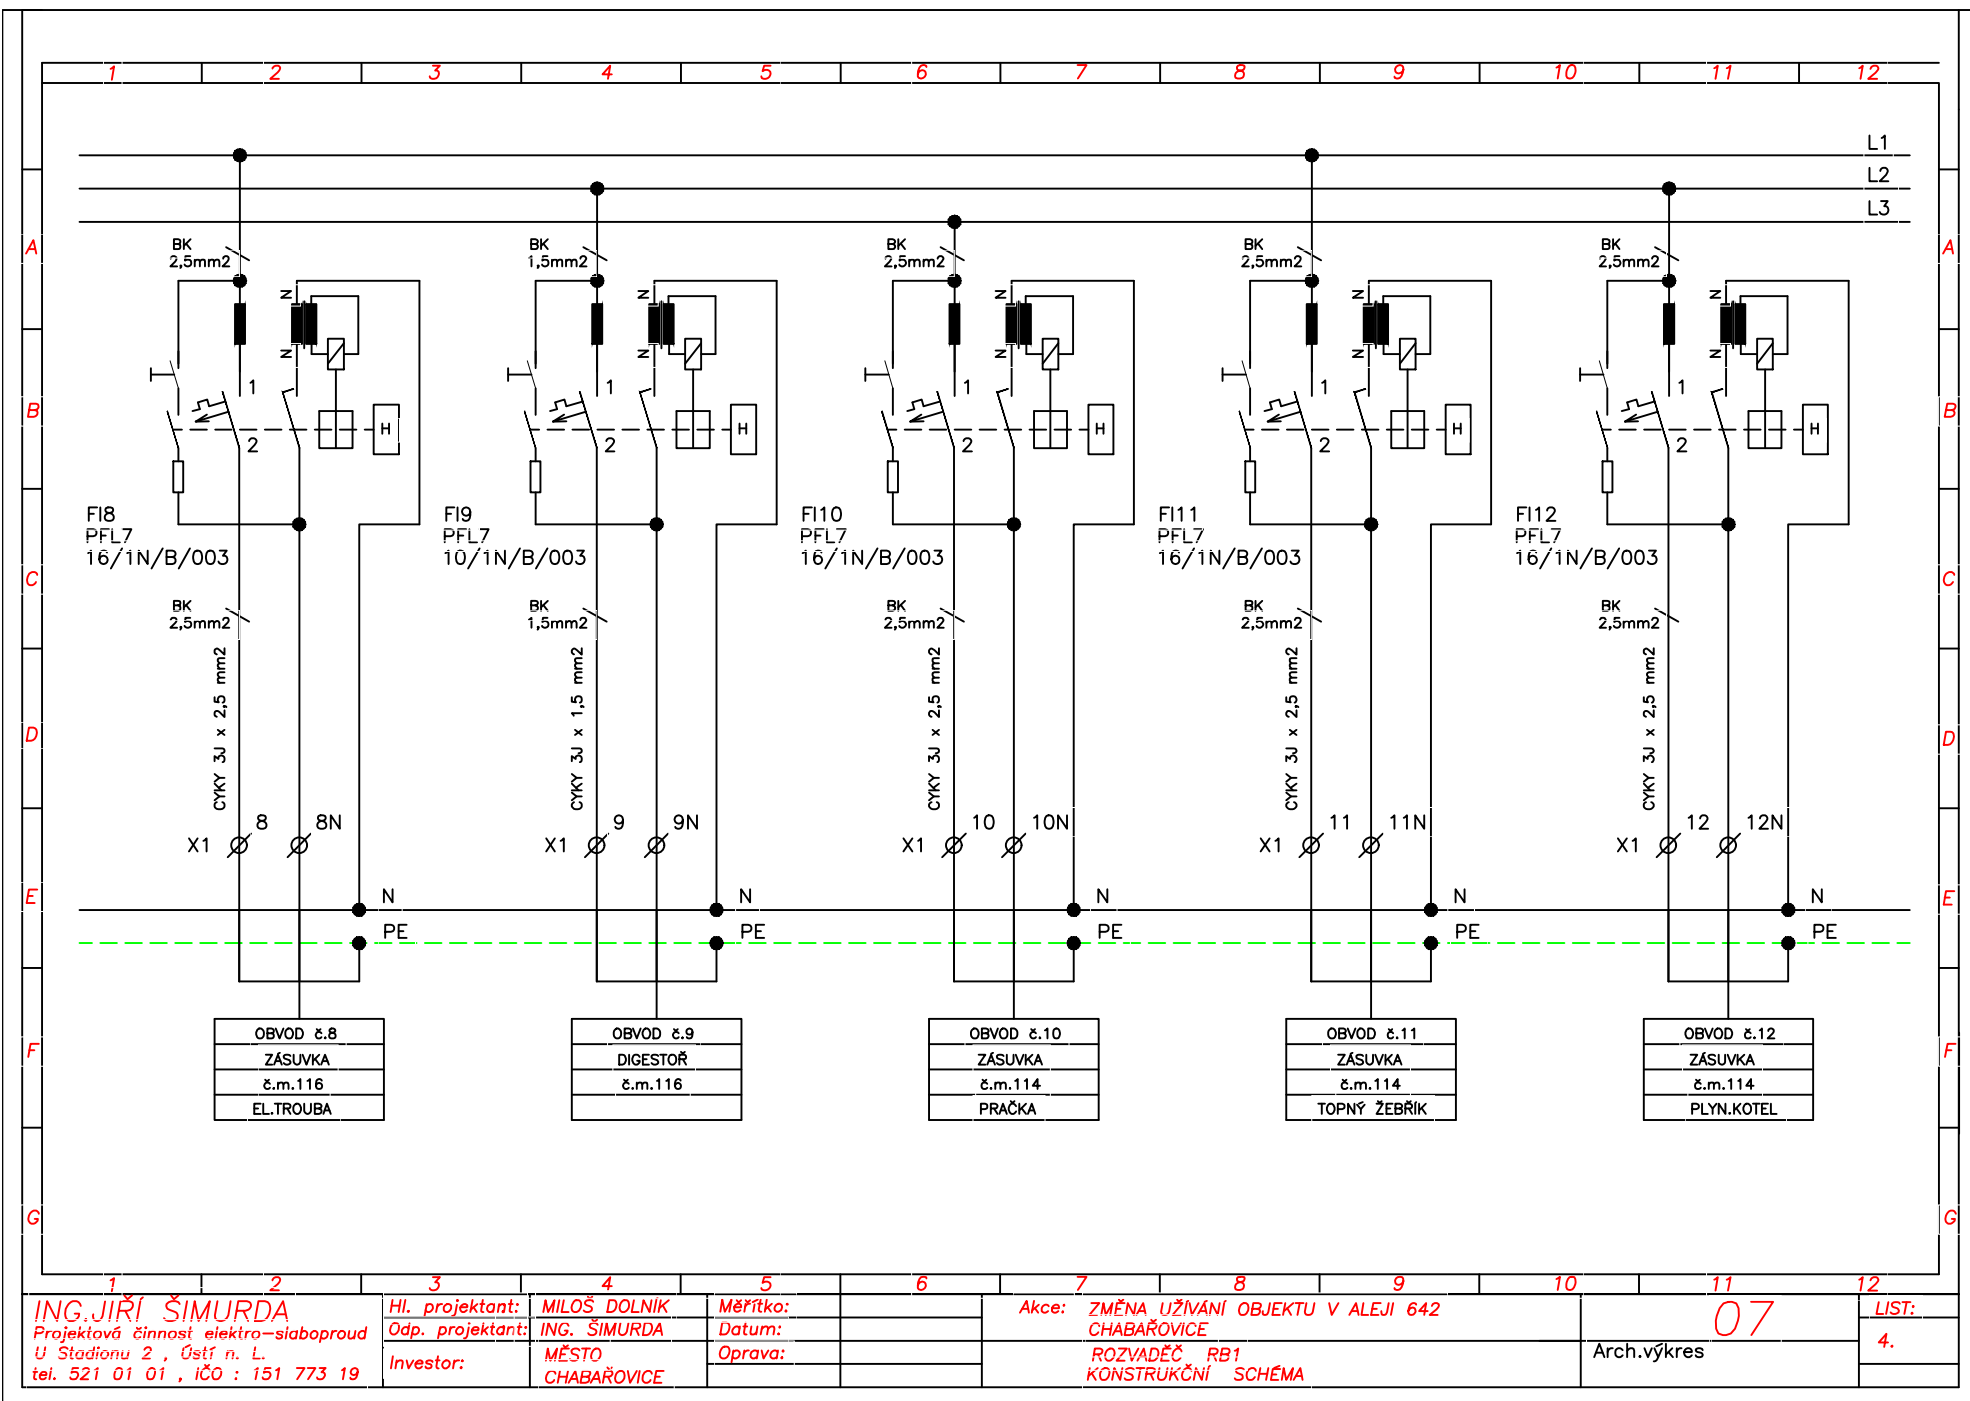

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřtko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADEČ RB1 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
4.

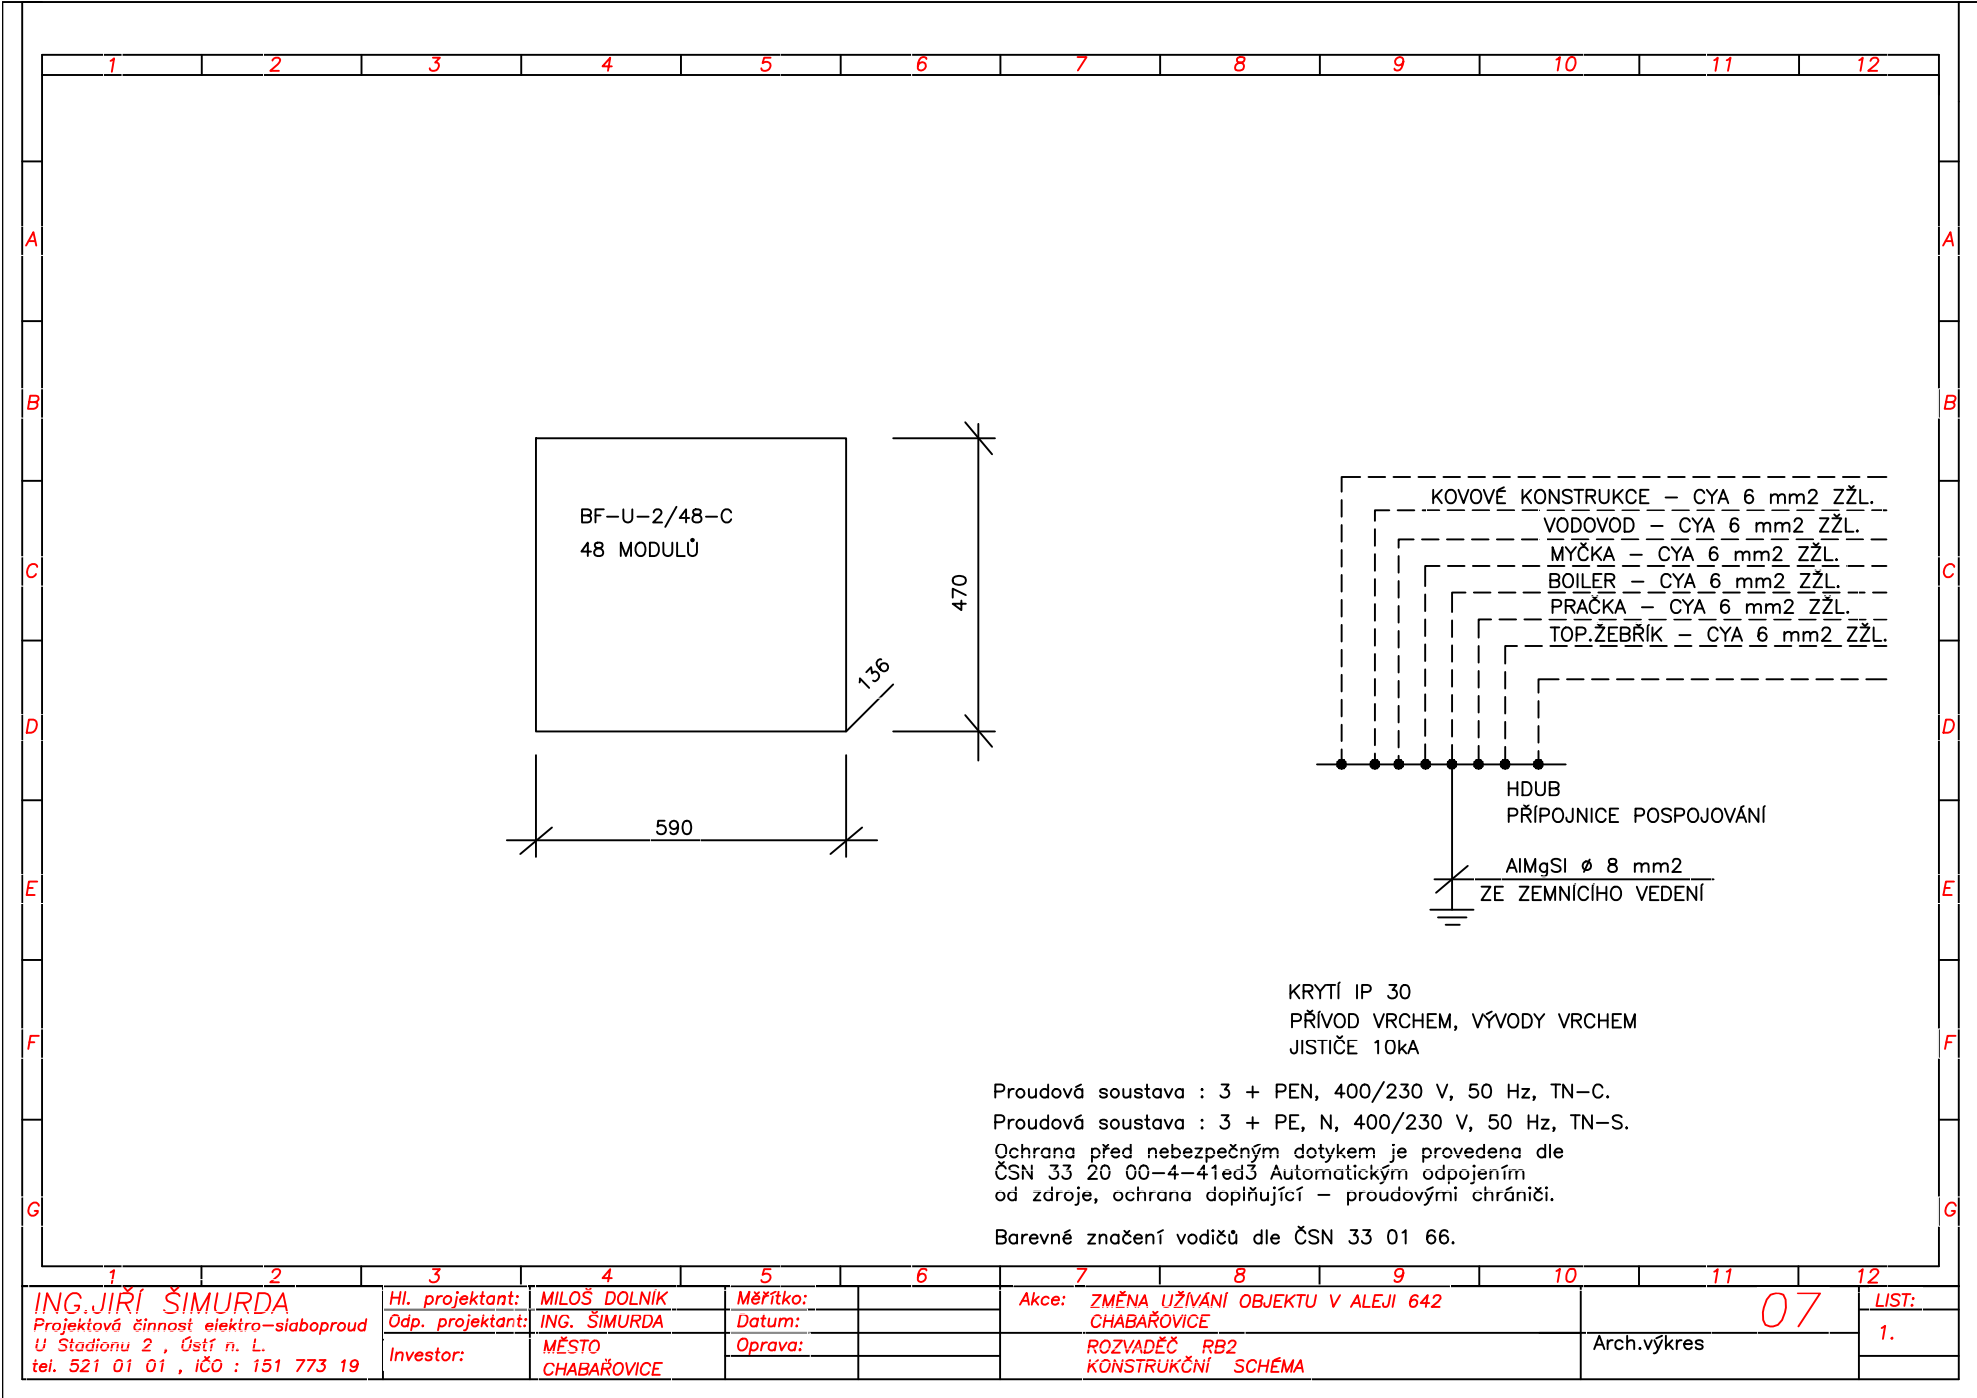


ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro-slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n. L.
tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19


Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE


Měřítko:
Datum:
Oprava:

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642
CHABAŘOVICE
ROZVADĚČ RB2
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres
07
LIST: 1.

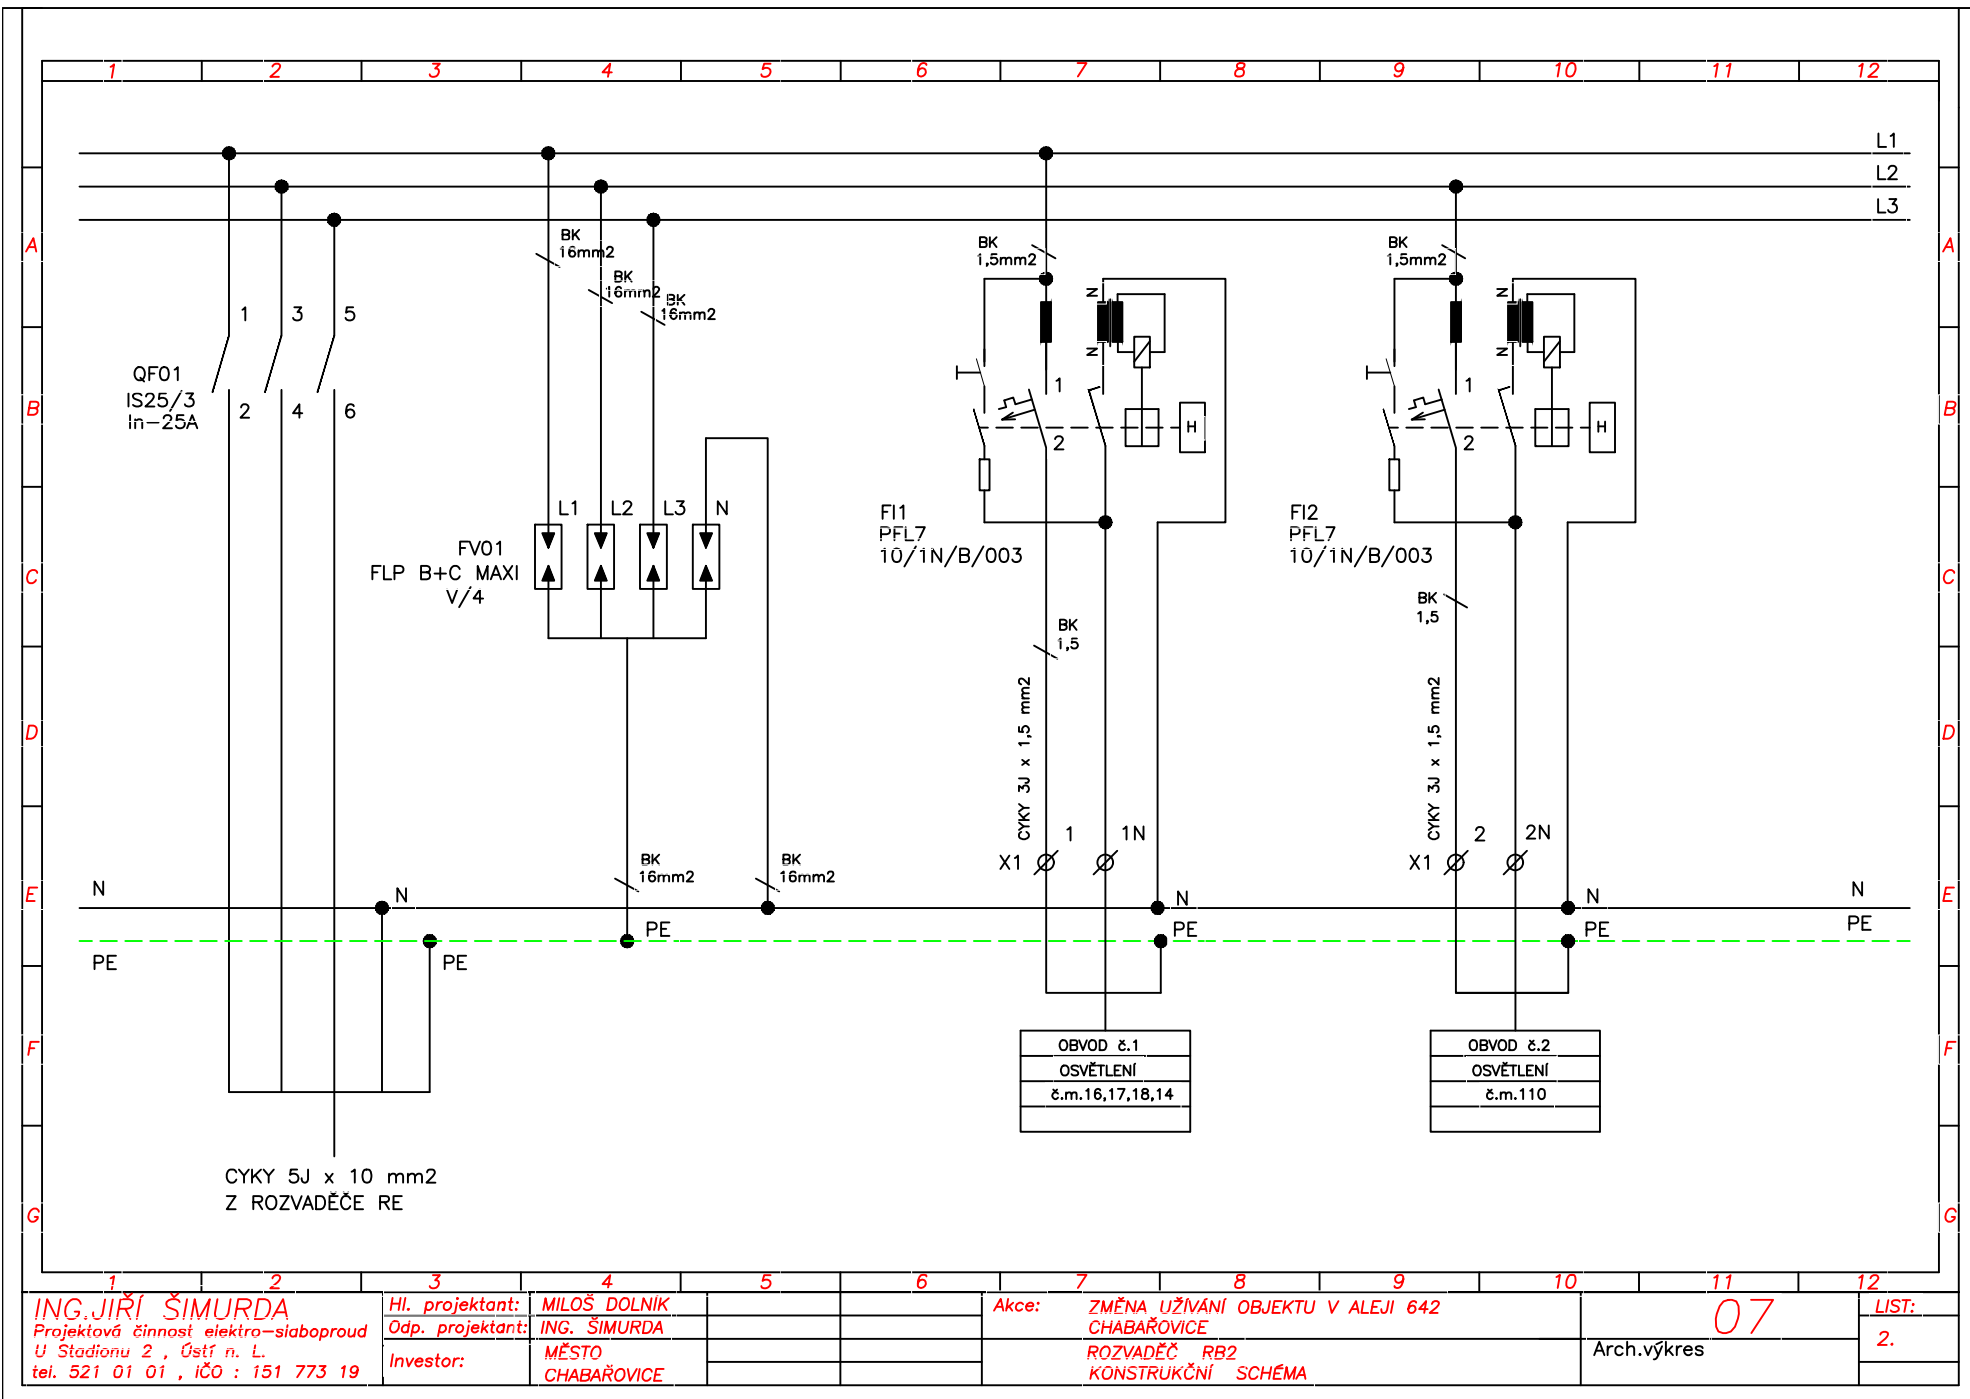

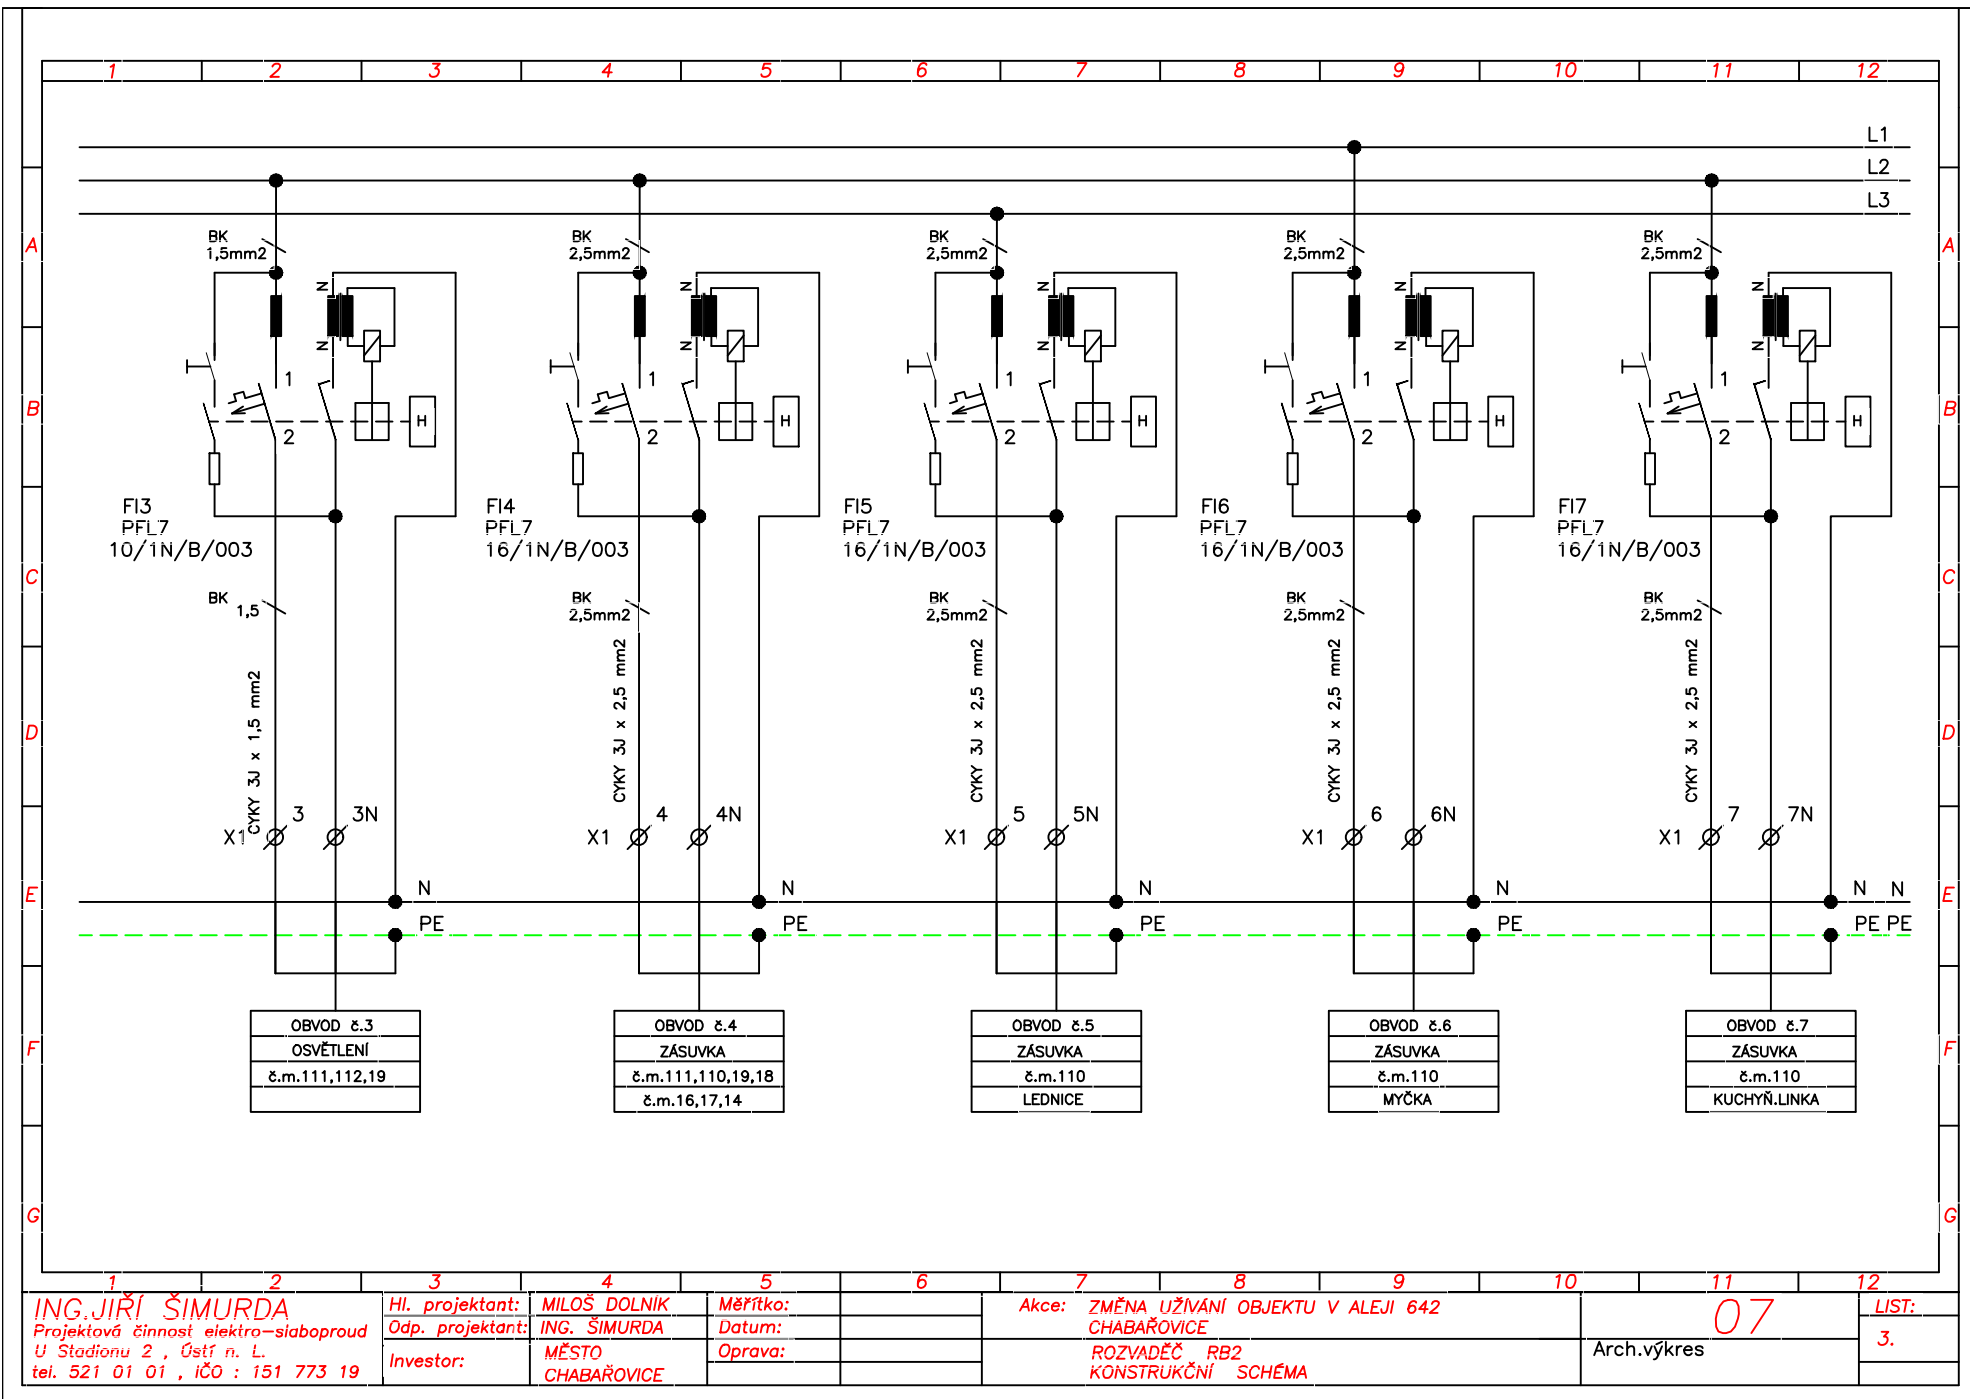

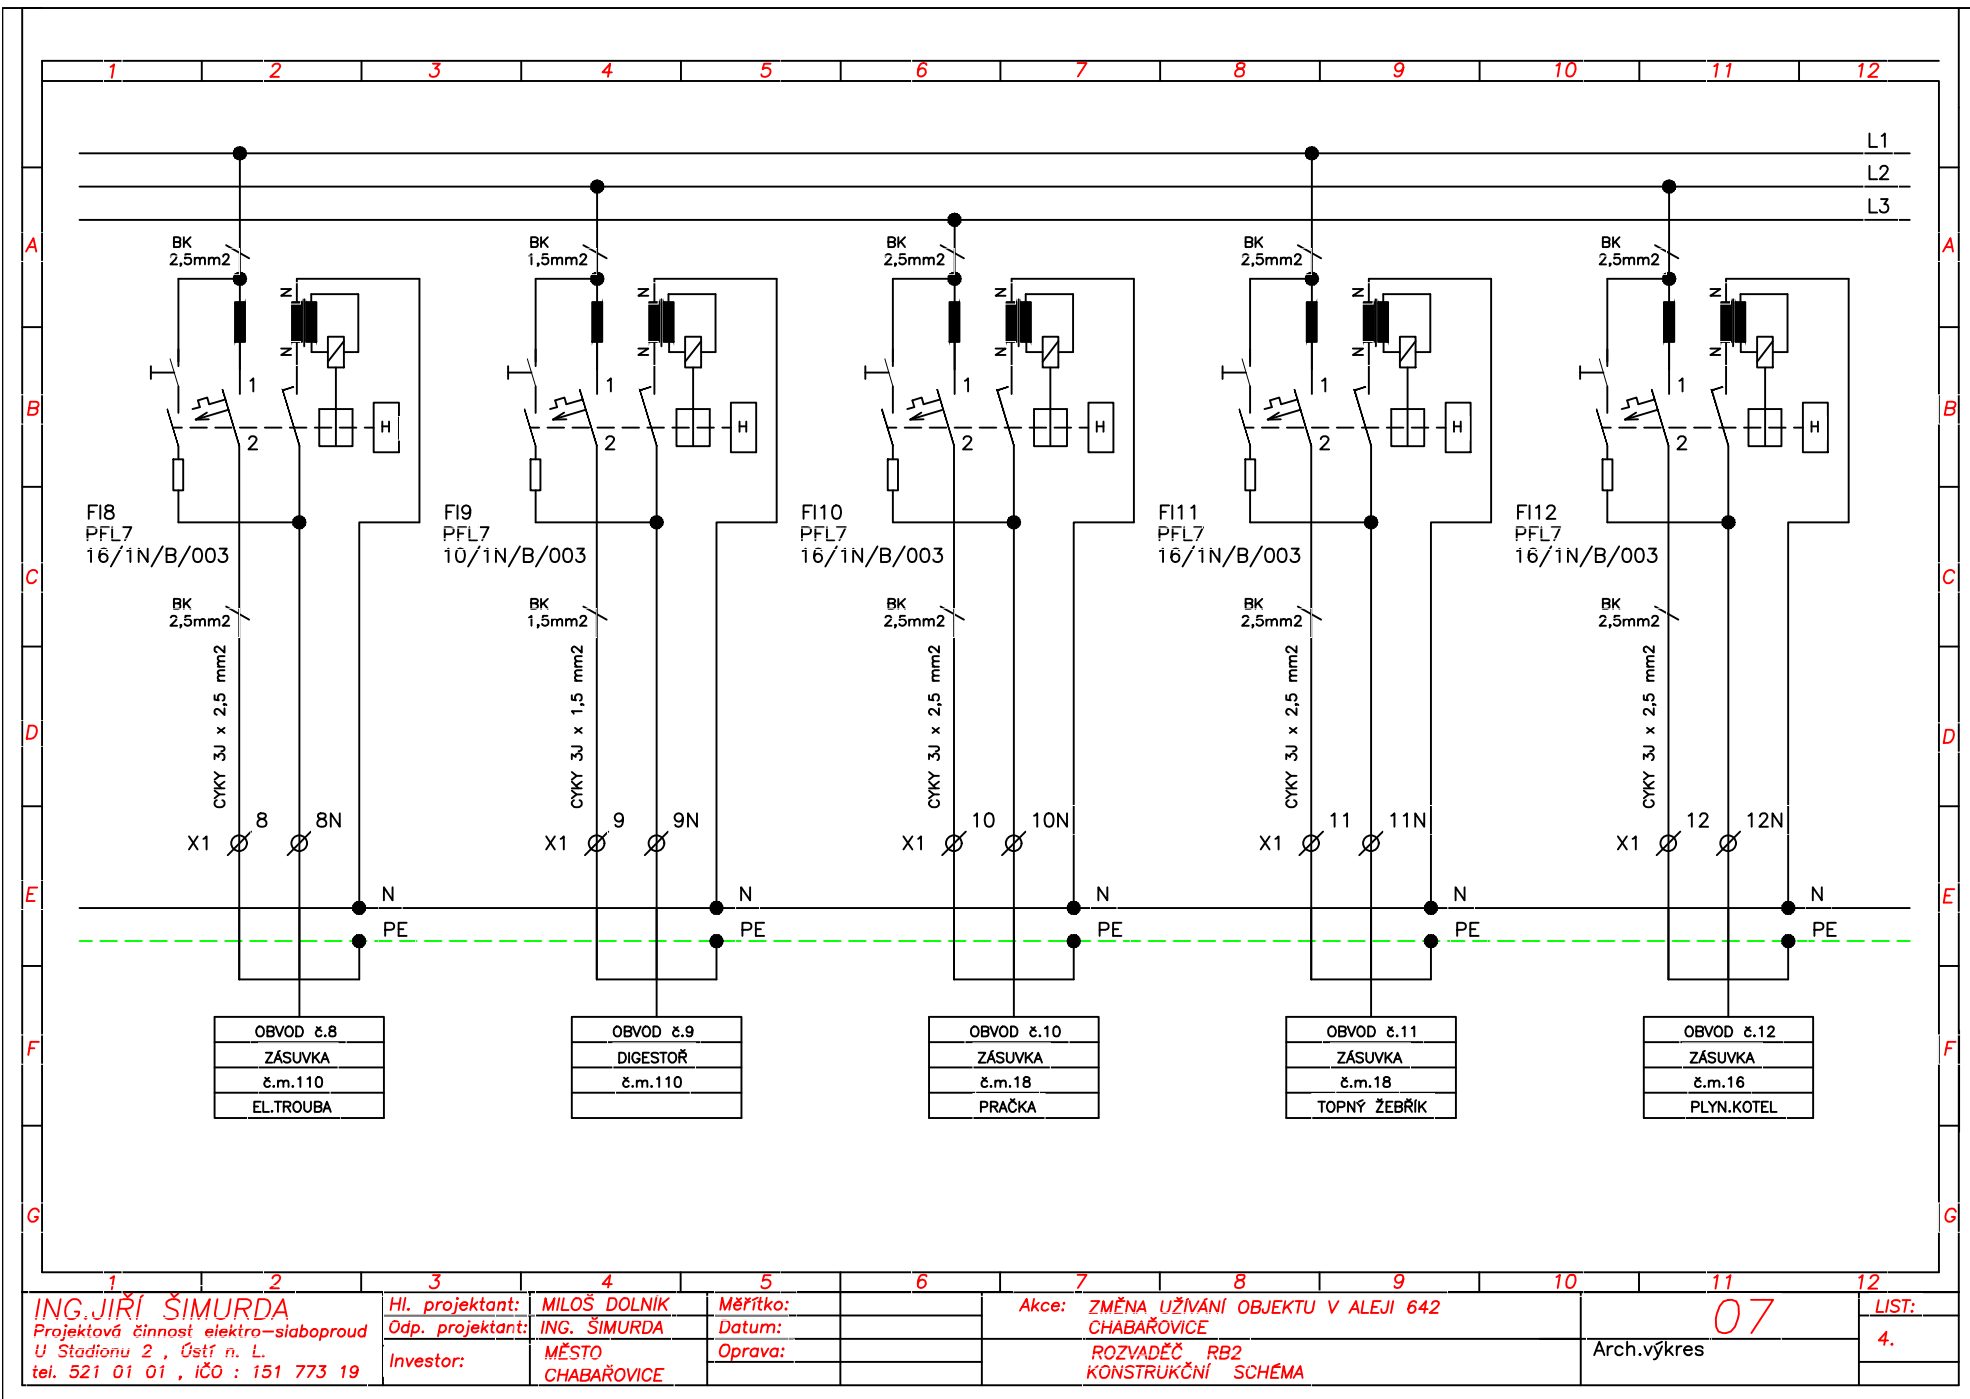

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřtko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ RB2 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
 4.

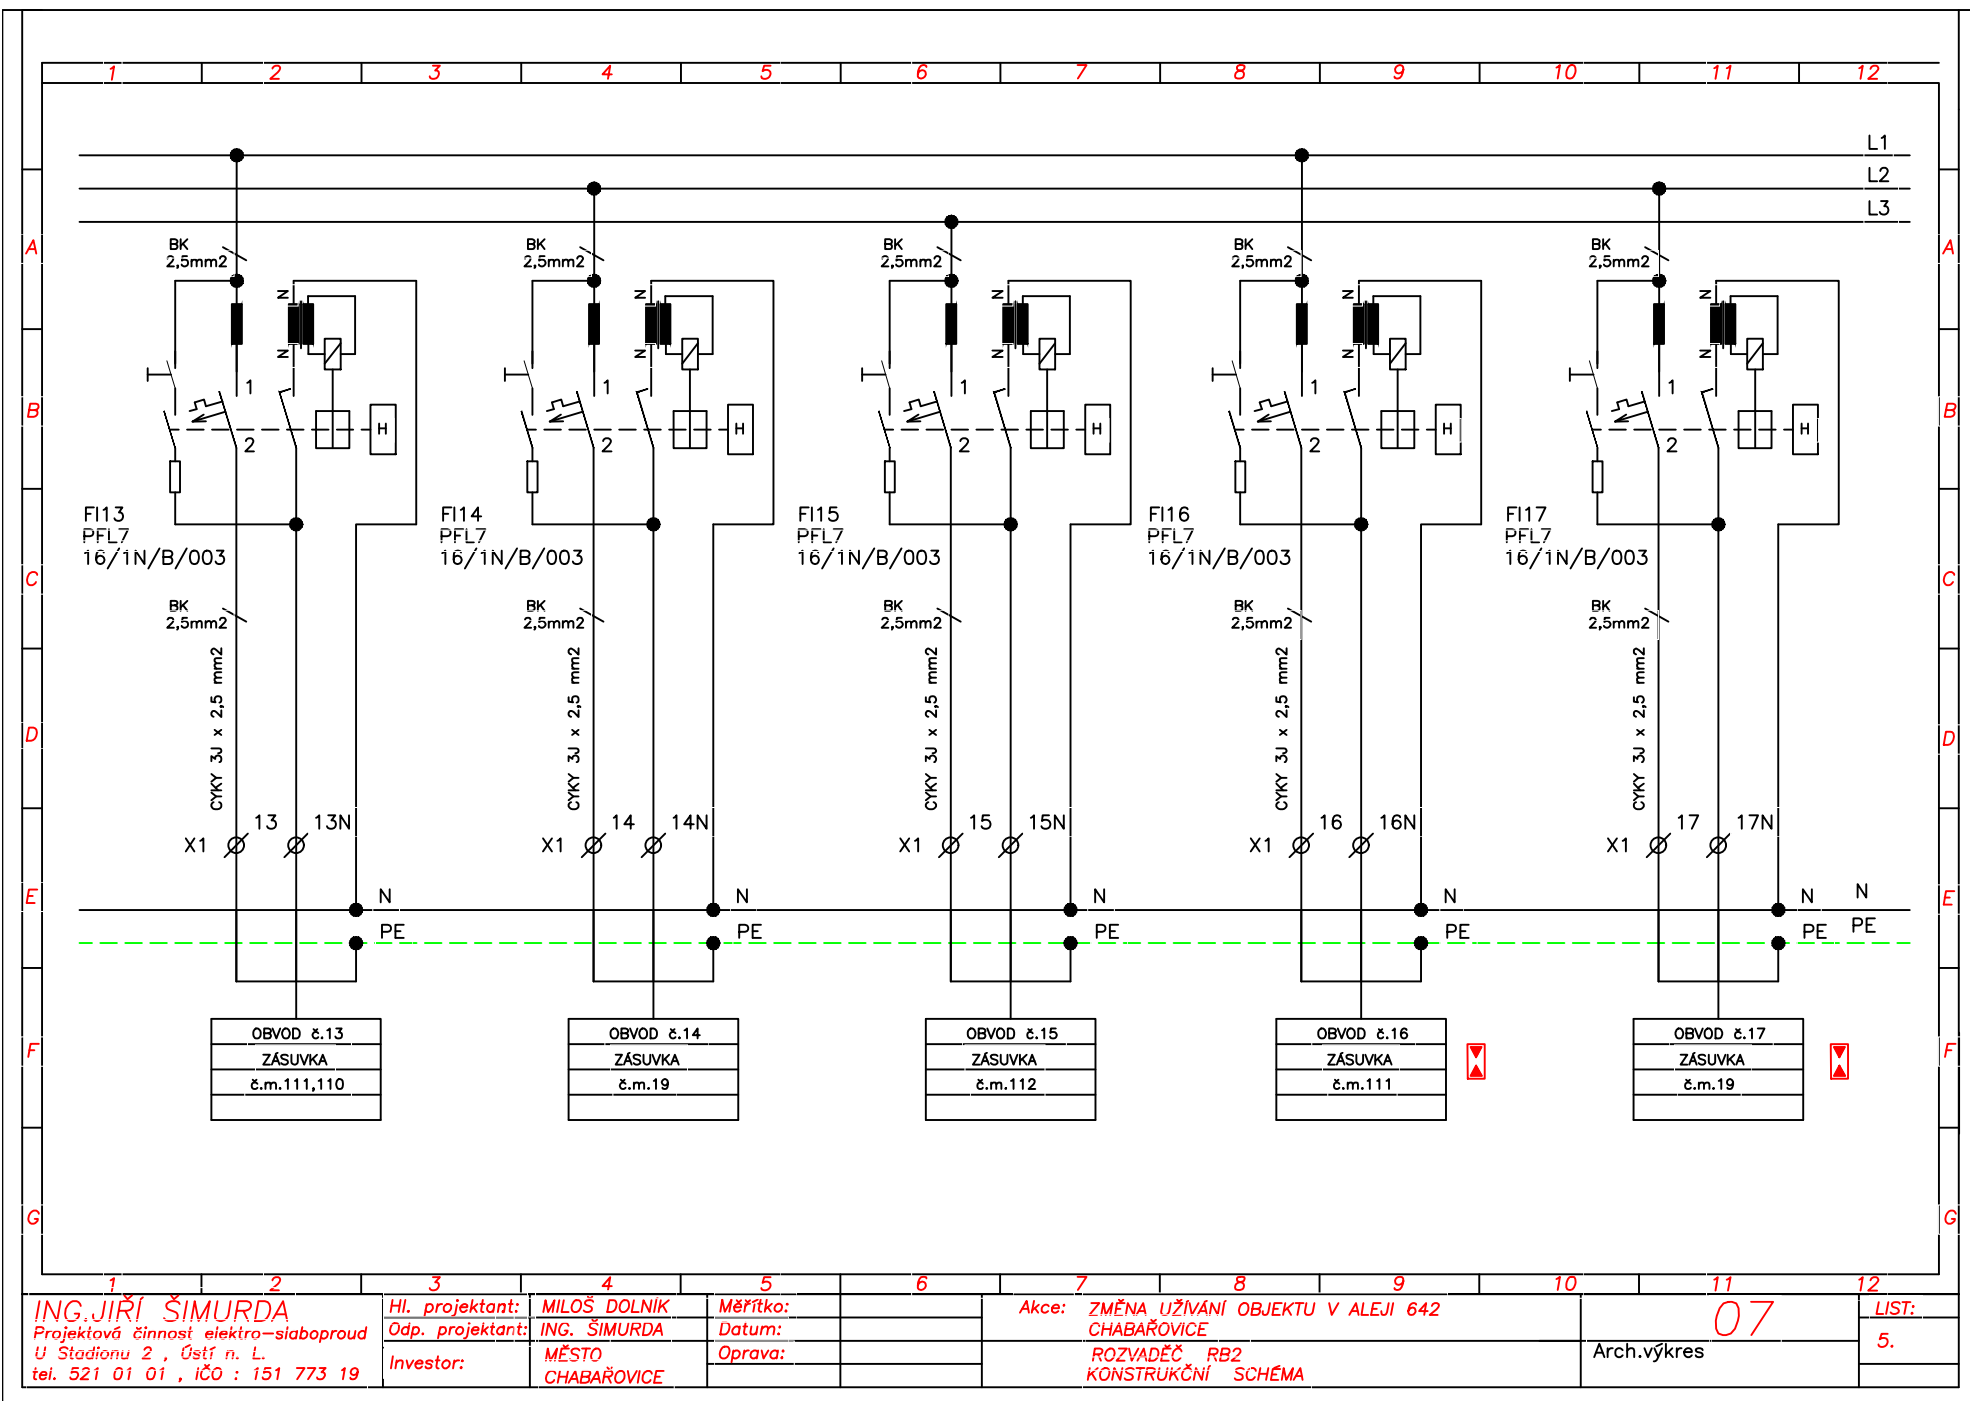

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřtko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ RB2 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
5.

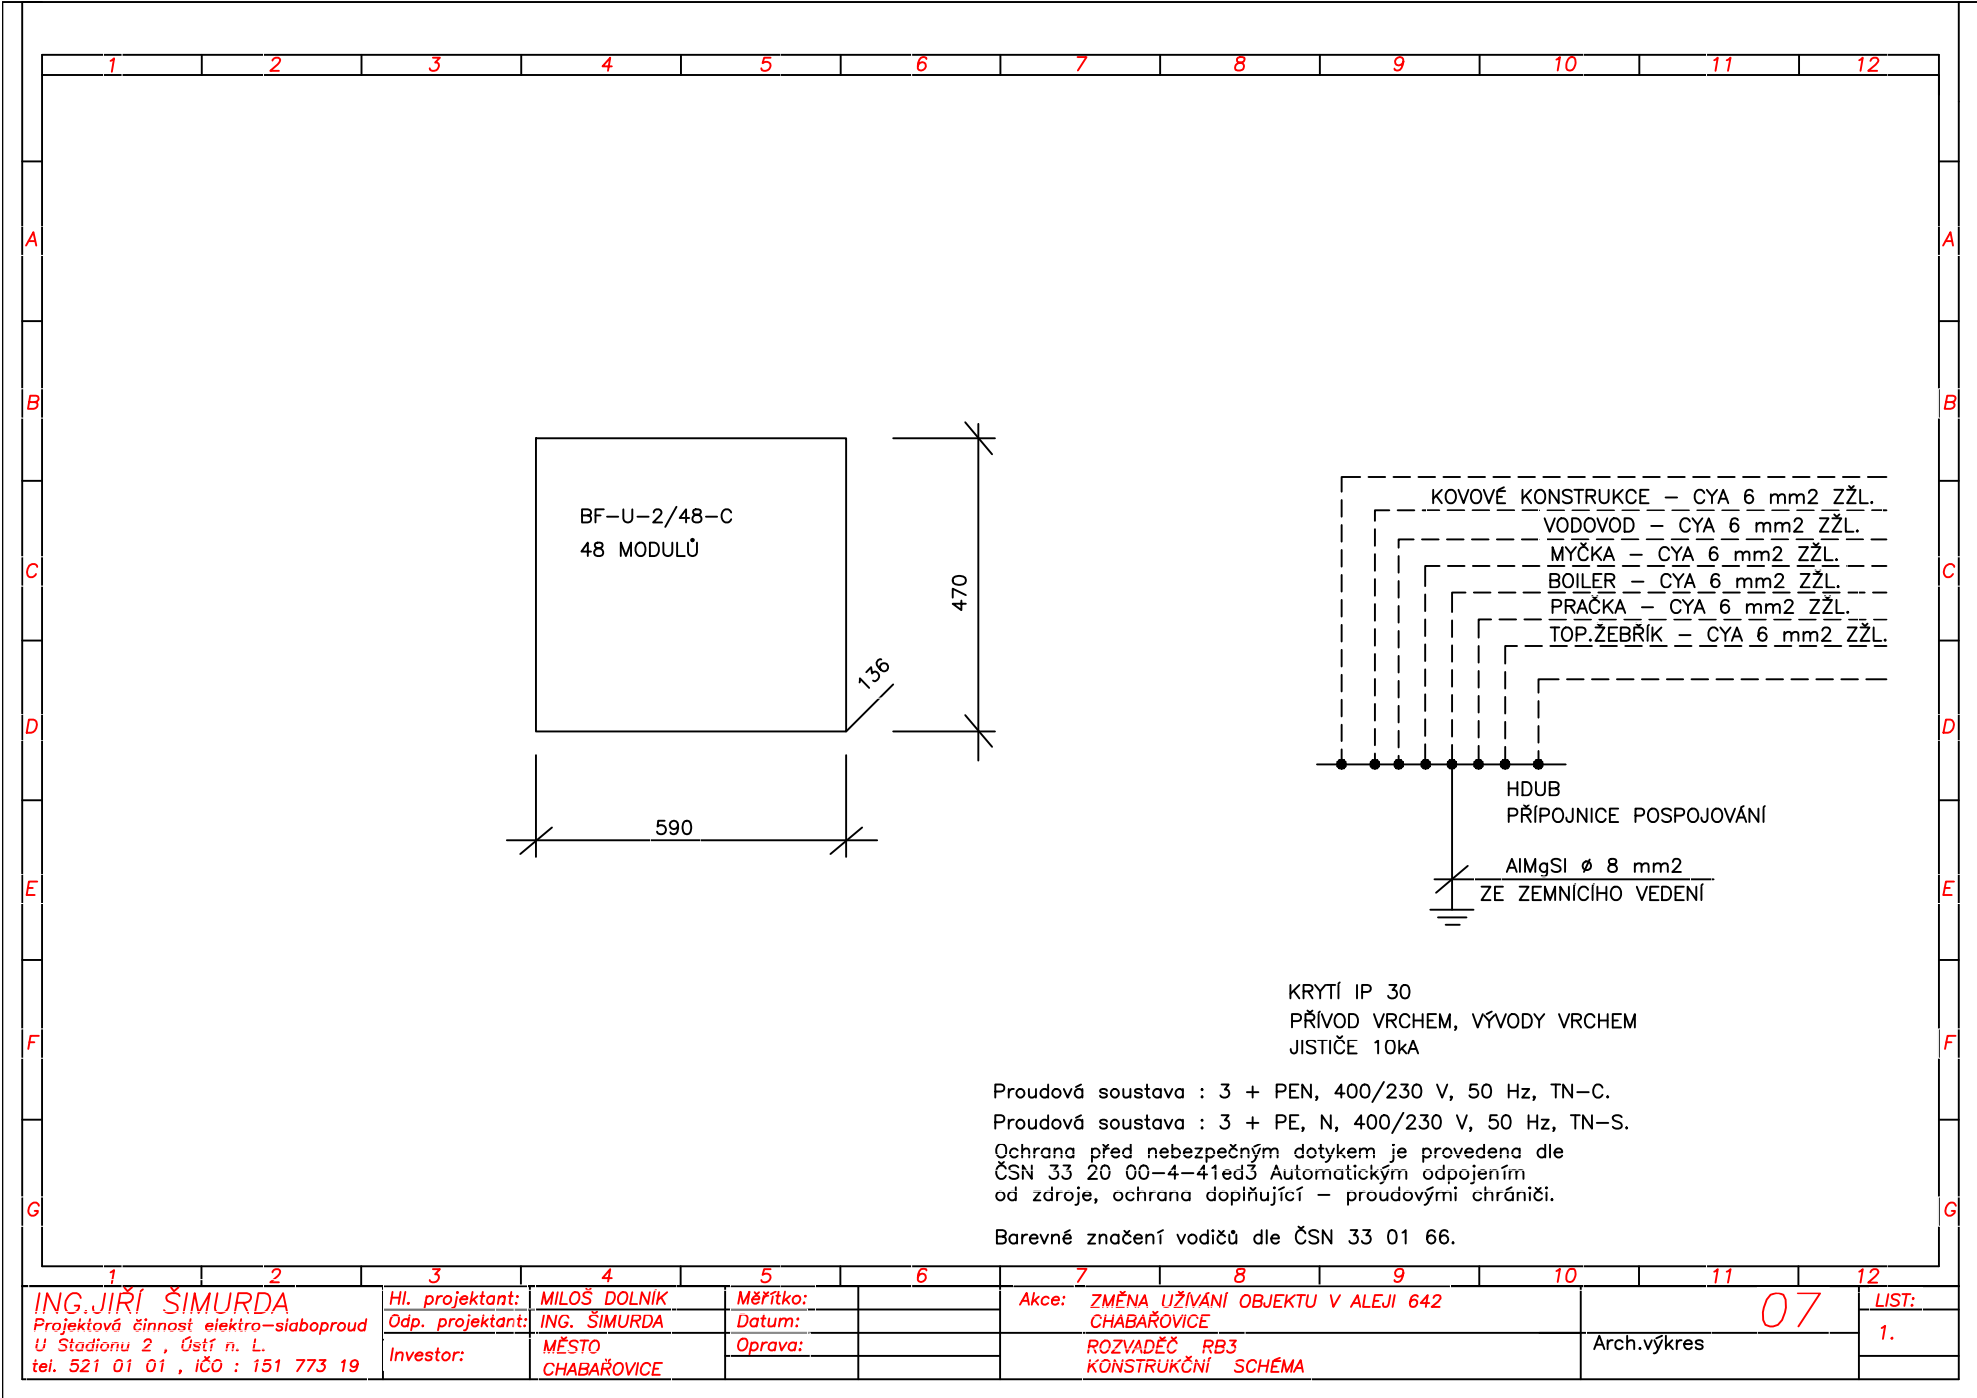

KRYTÍ IP 30
PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM
JISTIČE 10kA

Proudová soustava : 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN–C.
Proudová soustava : 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN–S.
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle
ČSN 33 20 00–4–41ed3 Automatickým odpojením
od zdroje, ochrana doplňující – proudovými chrániči.
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 01 66.

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro–slaboproud
U Stadionu 2 , Ústí n. L.
tel. 521 01 01 , IČO : 151 773 19

Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE


Měřítko:
Datum:
Oprava:


Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642
CHABAŘOVICE
ROZVADĚČ RB3
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07


LIST:
1.

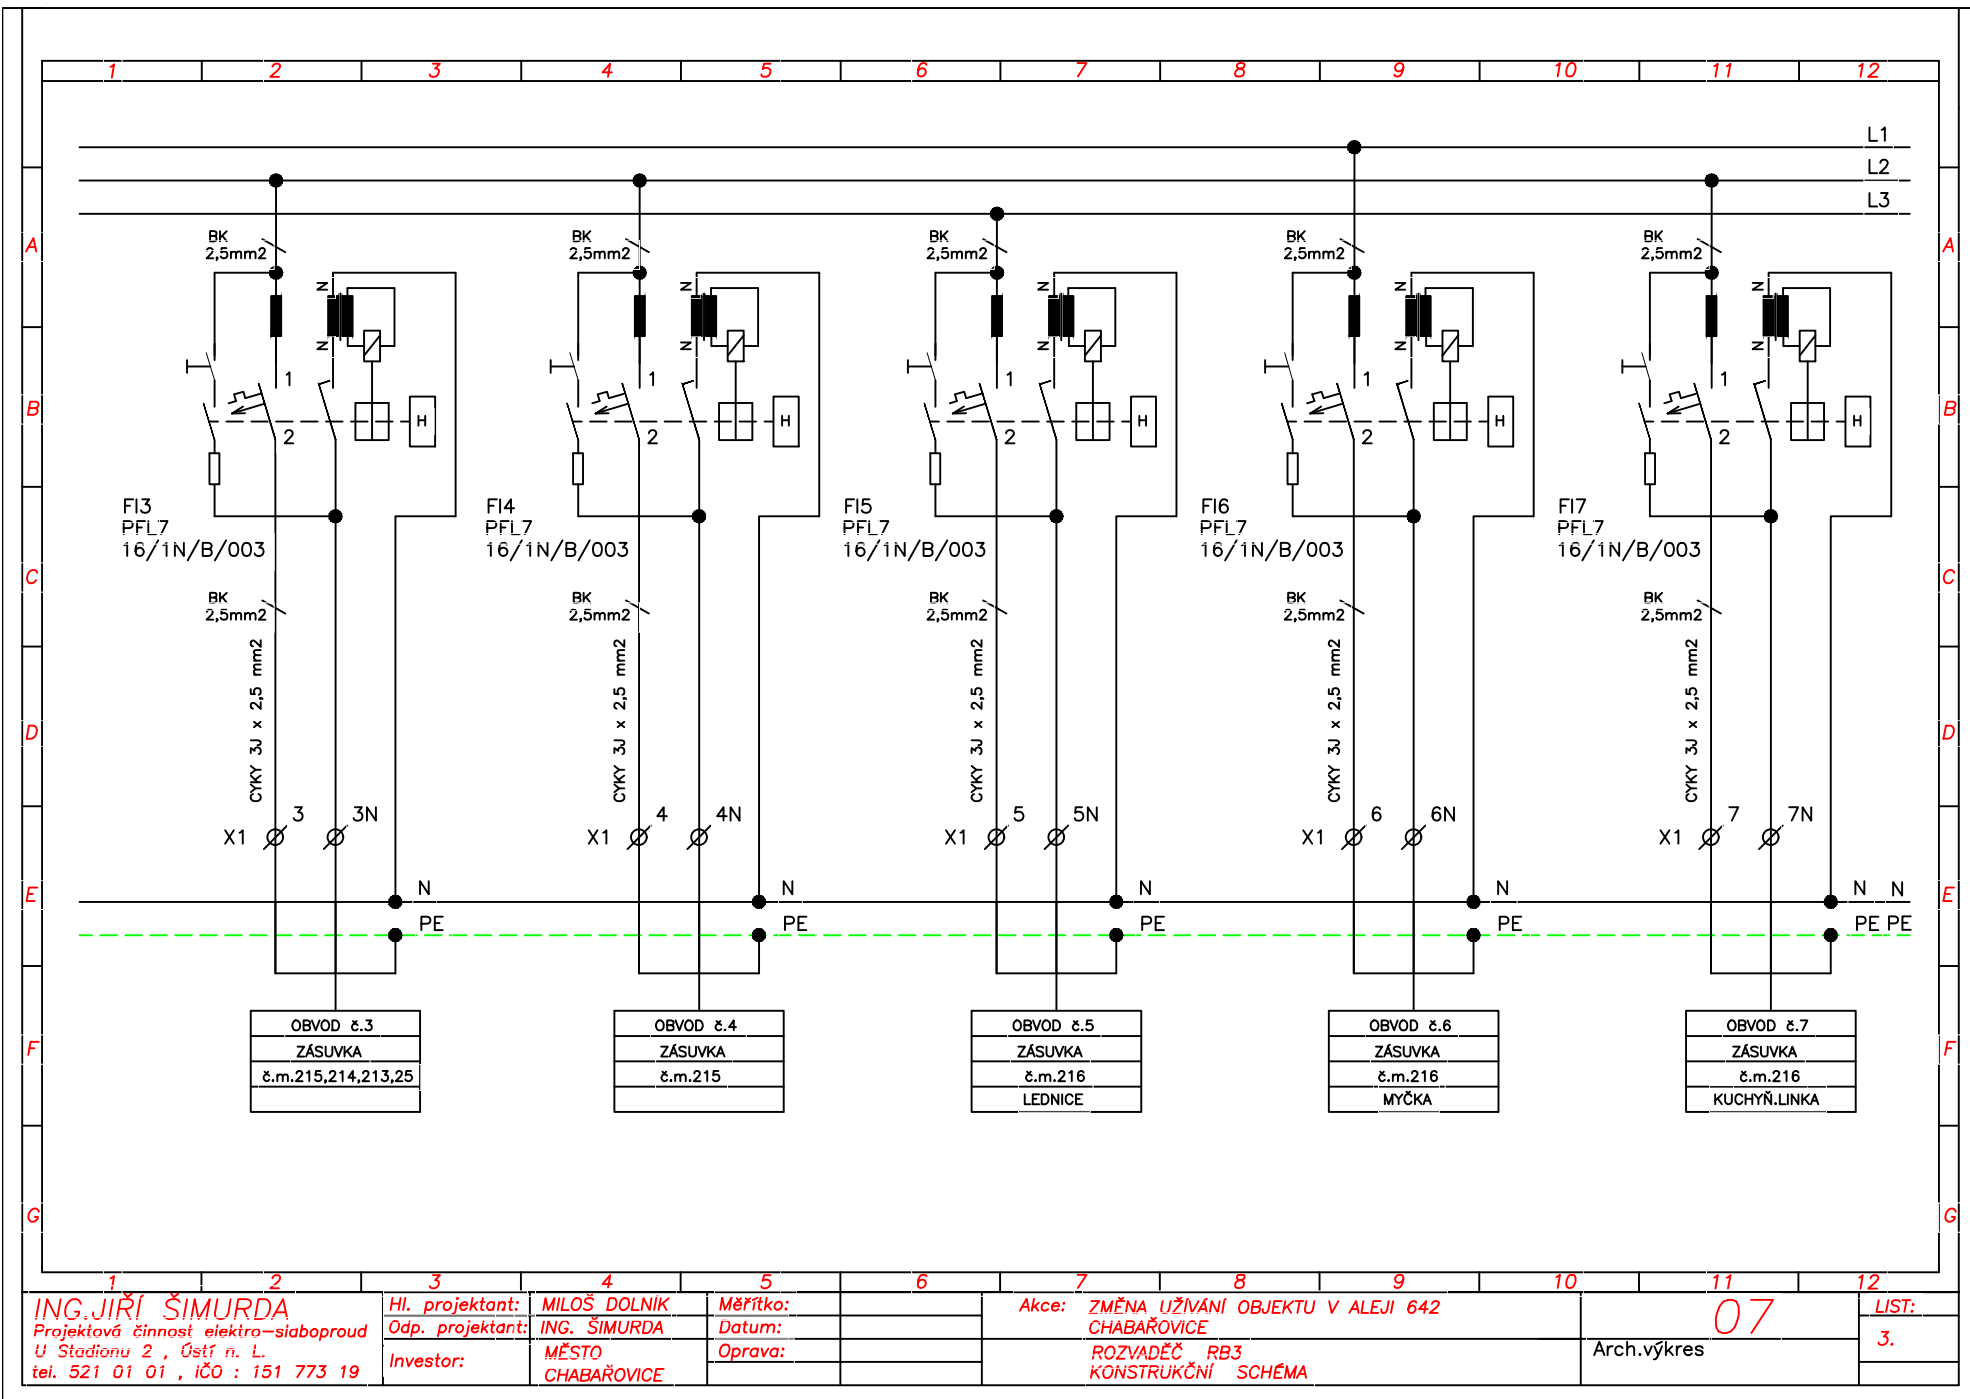

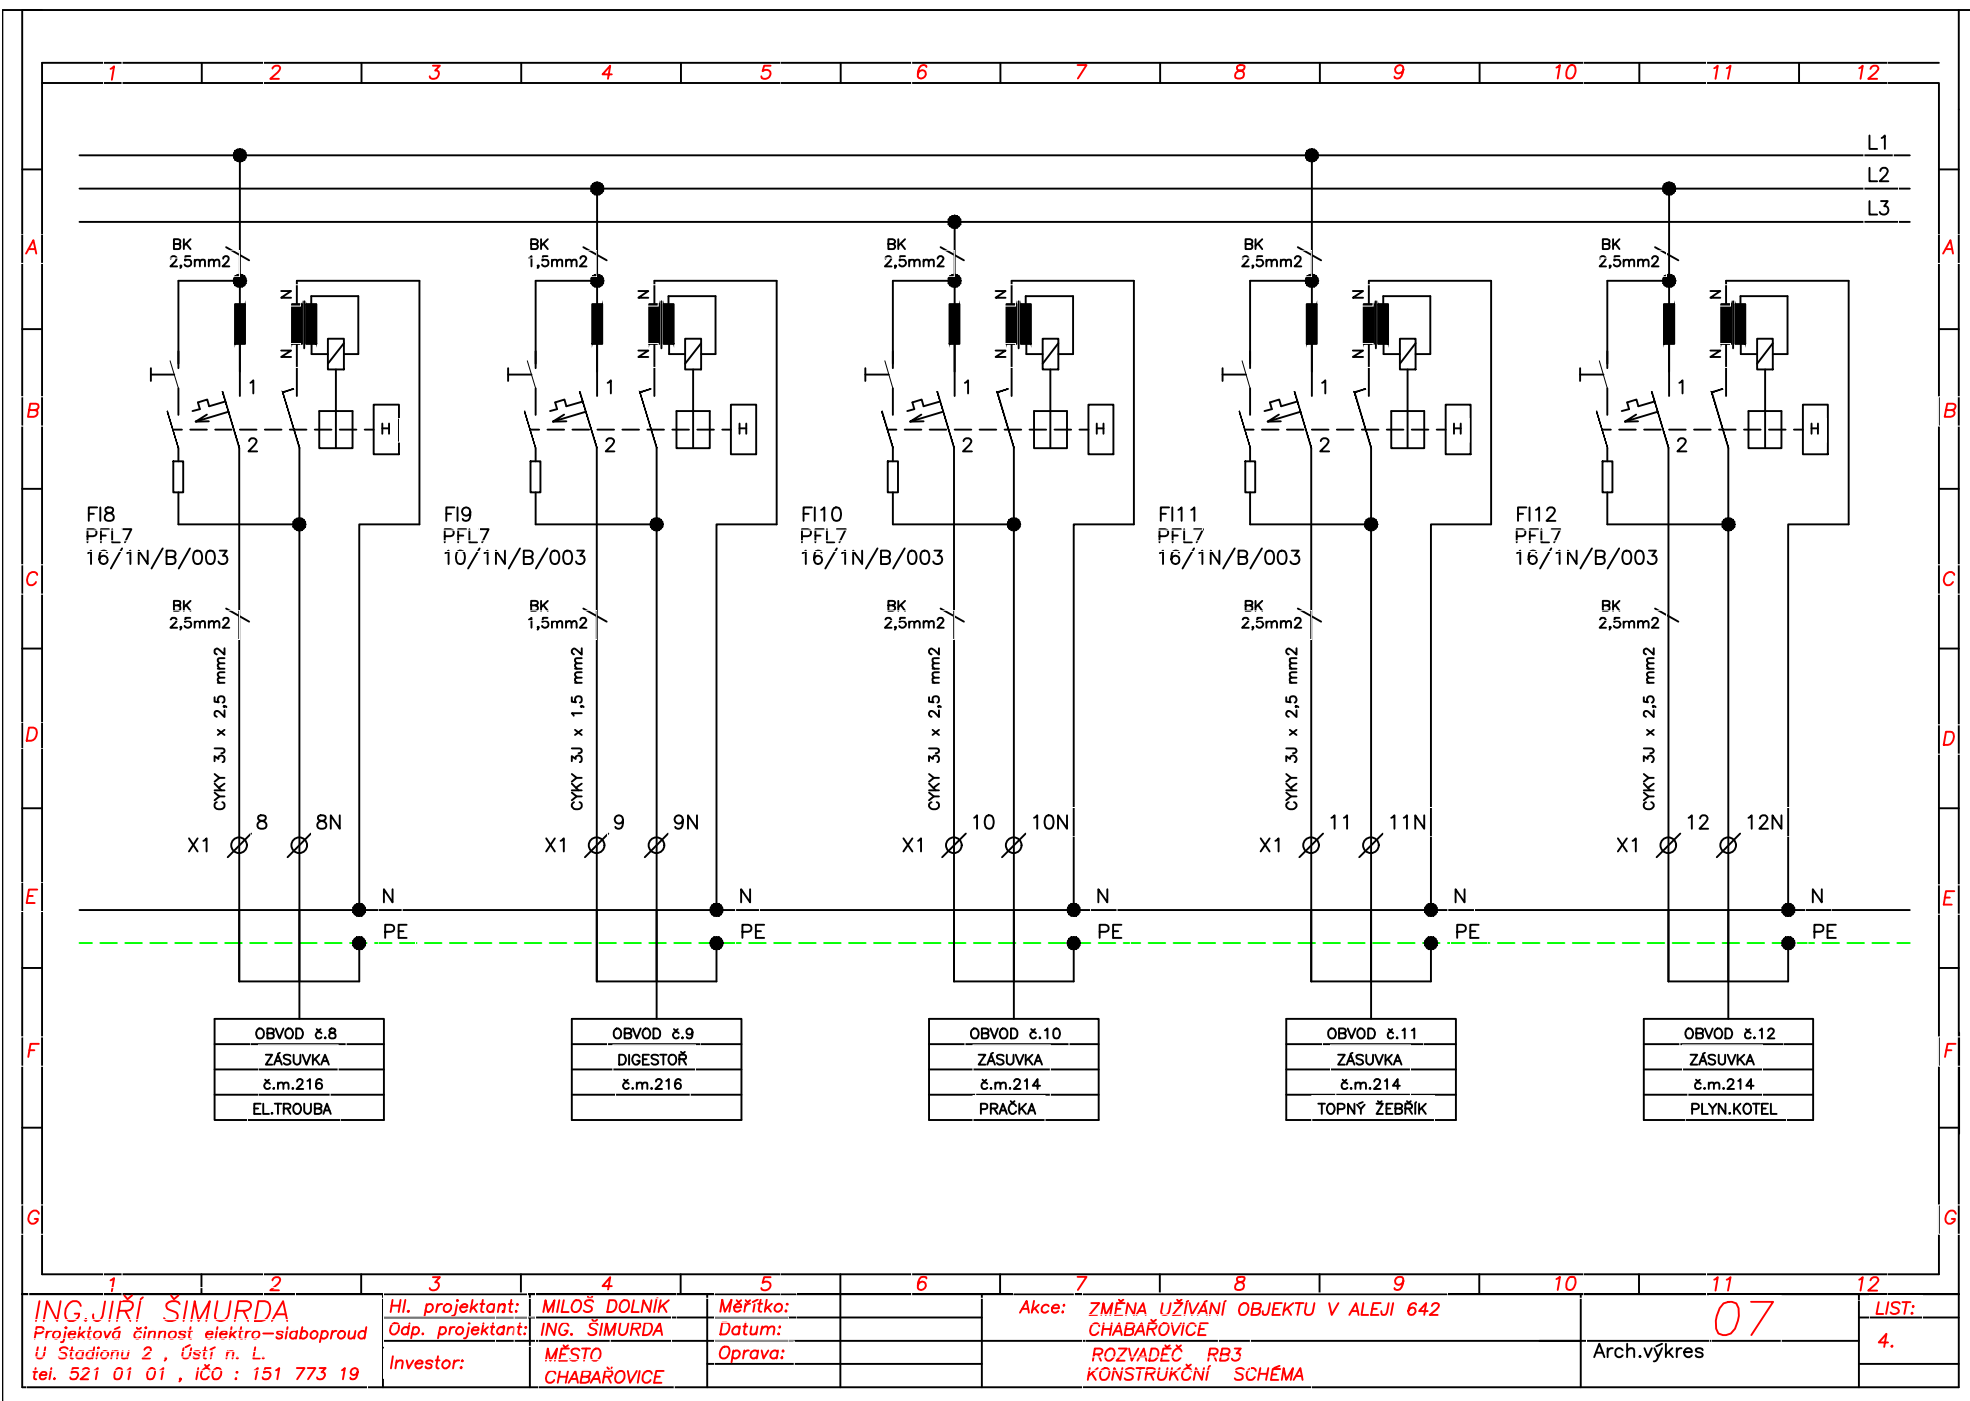



ING. JIŘÍ ŠIMURDA Projektová činnost elektro-slaboproud U Stadionu 2, Ústí n. L. tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19											
Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK			Měřtko:			Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642			LIST:		
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA			Datum:			CHABAŘOVICE			5.		
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE			Oprava:			ROZVADEČ RB3			Arch.výkres		
						KONSTRUKČNÍ SCHÉMA					

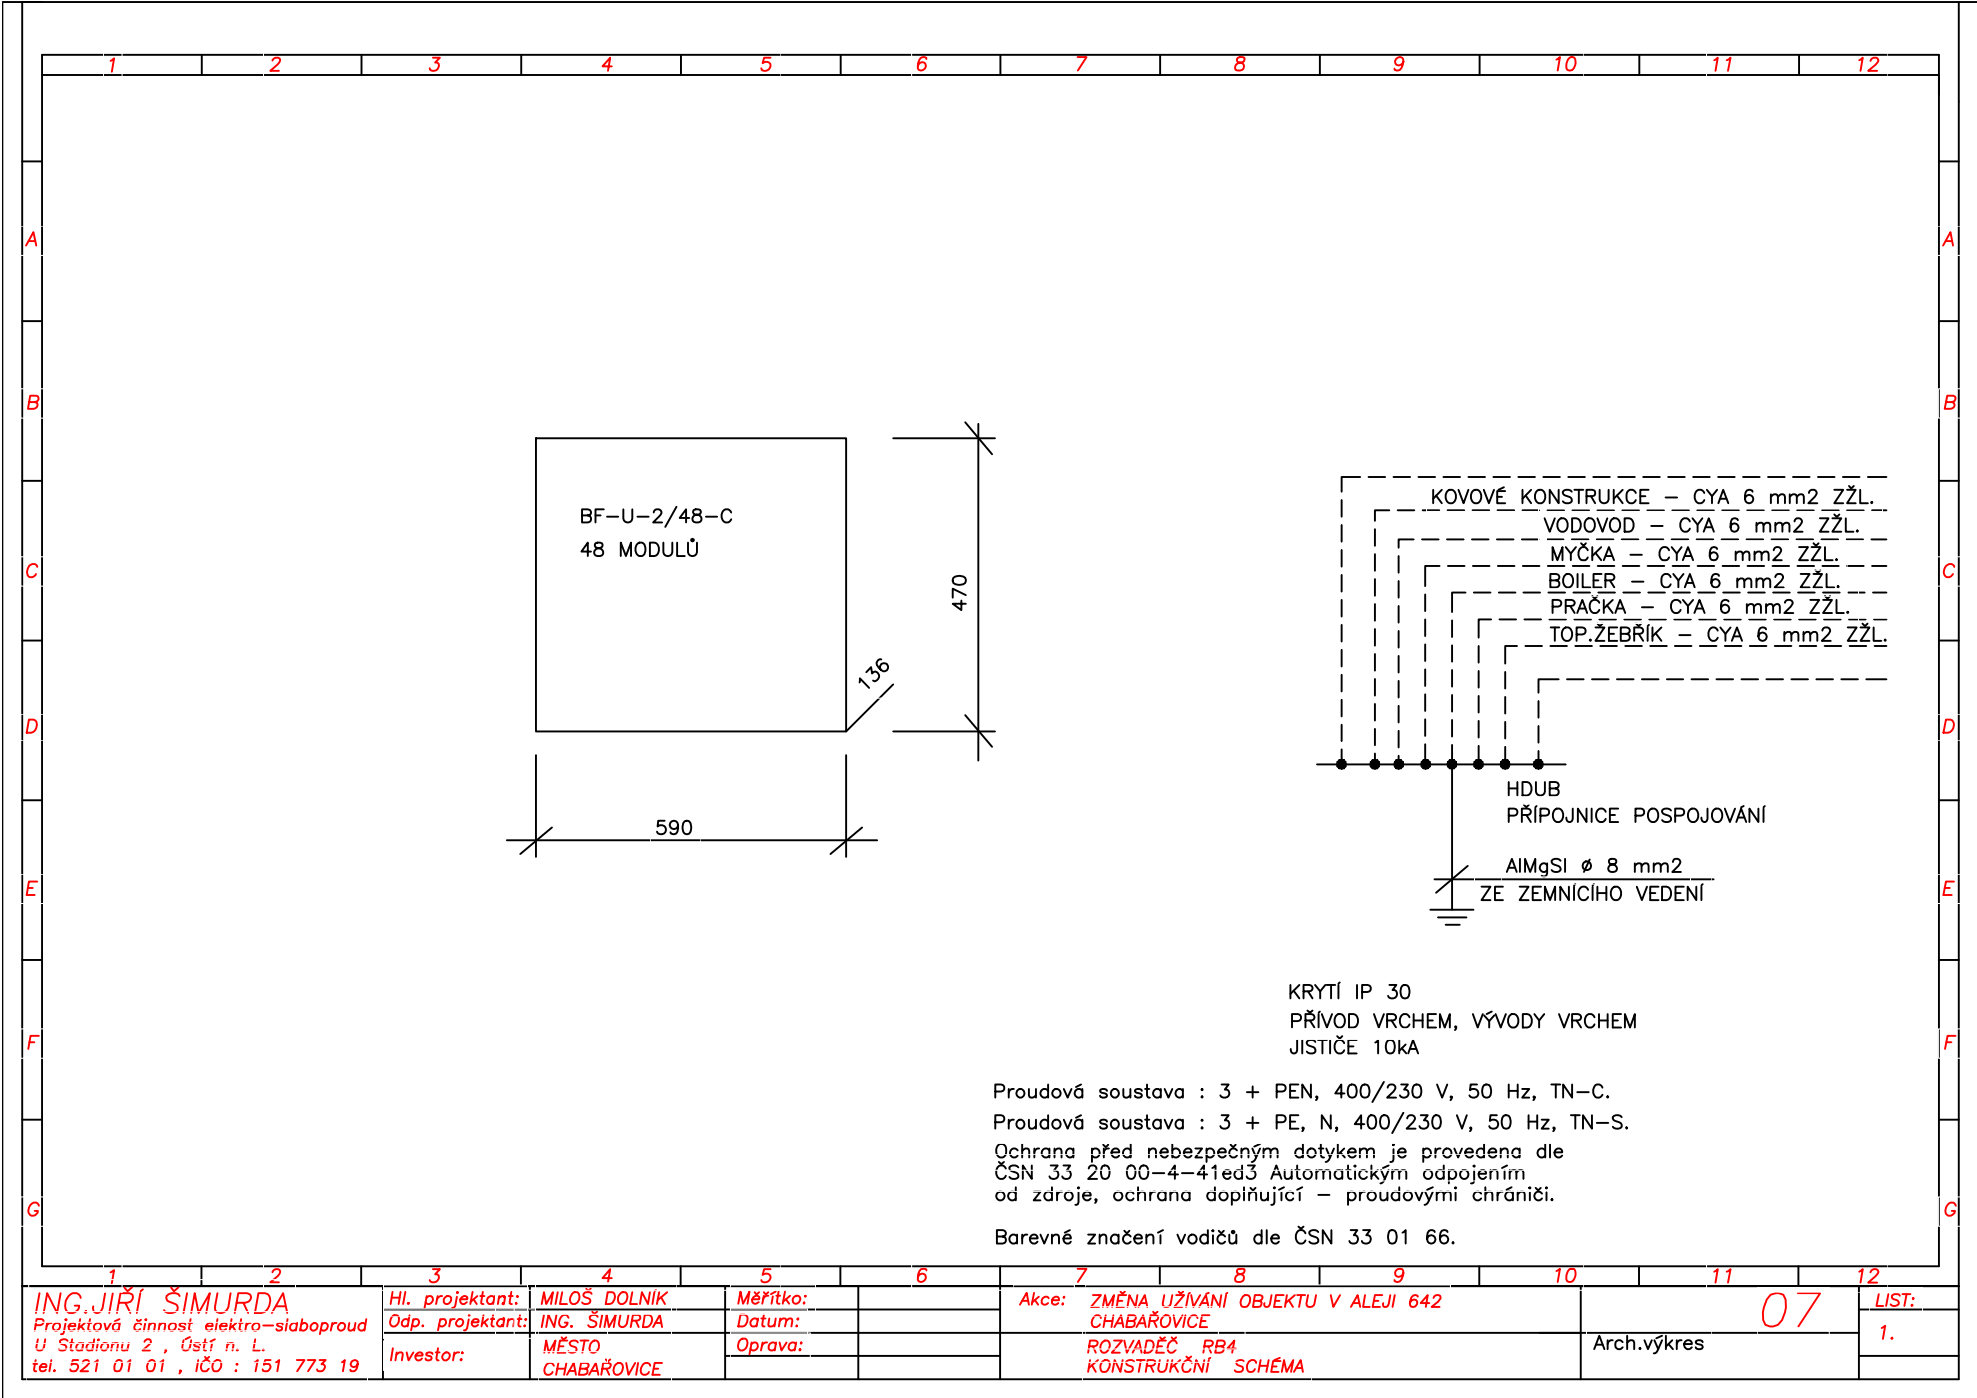

BF-U-2/48-C
48 MODULŮ

136

470

590

KOVOVÉ KONSTRUKCE – CYA 6 mm² ZŽL.
VODOVOD – CYA 6 mm² ZŽL.
MYČKA – CYA 6 mm² ZŽL.
BOILER – CYA 6 mm² ZŽL.
PRAČKA – CYA 6 mm² ZŽL.
TOP.ŽEBŘÍK – CYA 6 mm² ZŽL.

HDUB
PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ

AIMgSI Ø 8 mm²
ZE ZEMNÍCIHO VEDENÍ

KRYTÍ IP 30
PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM
JISTIČE 10kA

Proudová soustava : 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN–C.
Proudová soustava : 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN–S.
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle
ČSN 33 20 00–4–41ed3 Automatickým odpojením
od zdroje, ochrana doplňující – proudovými chrániči.
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 01 66.

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro–slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n. L.
tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE


Měřítko:
Datum:
Oprava:


Akce: ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642
CHABAŘOVICE
ROZVADĚČ RB4
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA


Arch.výkres

07

LIST:
1.

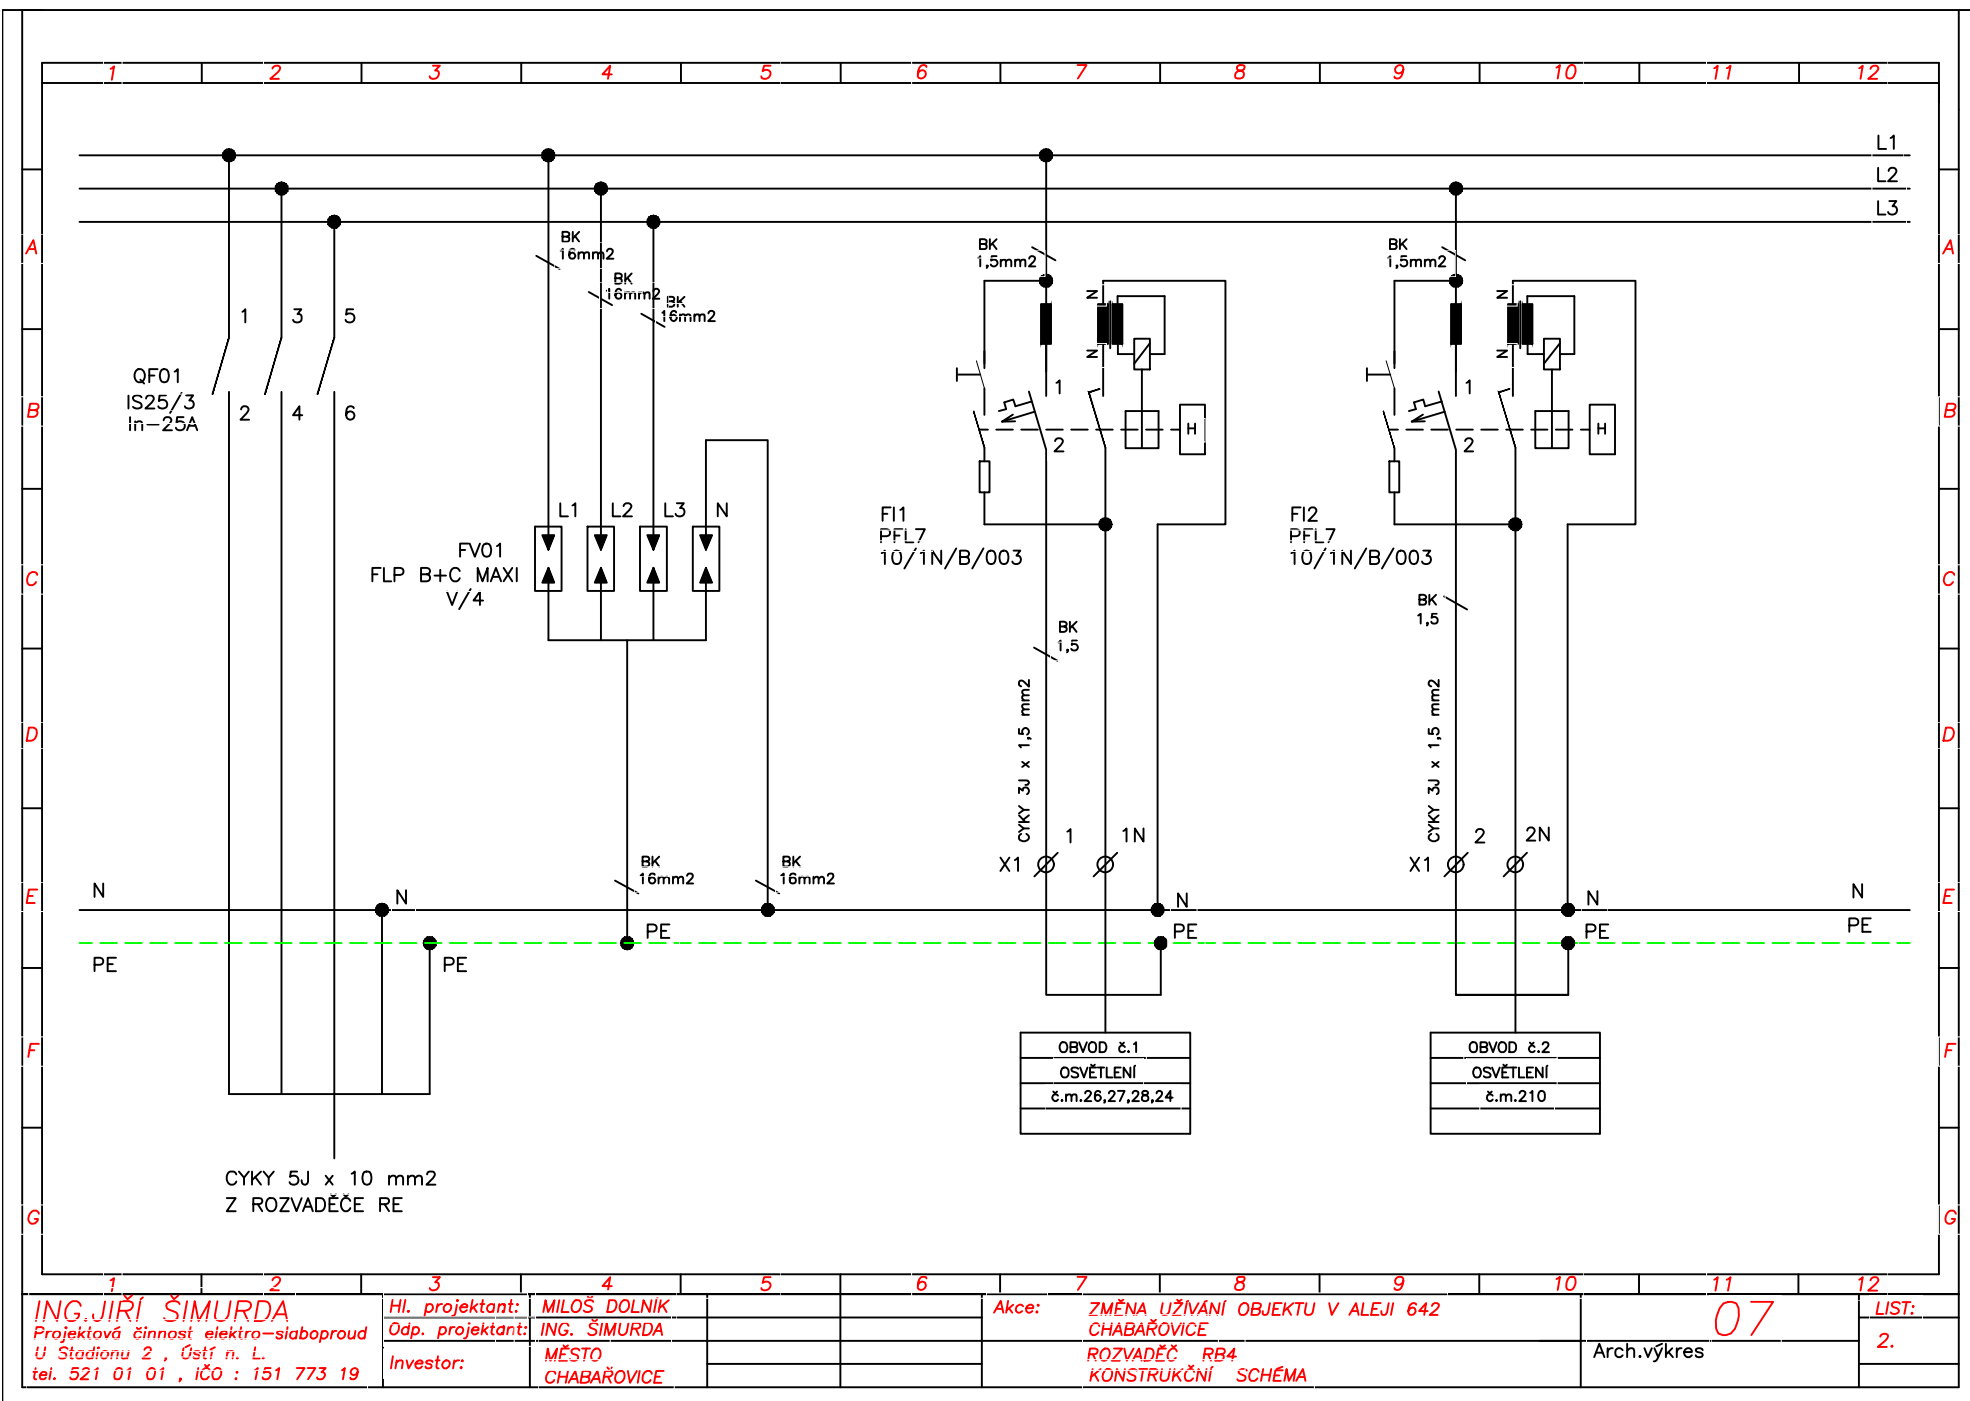

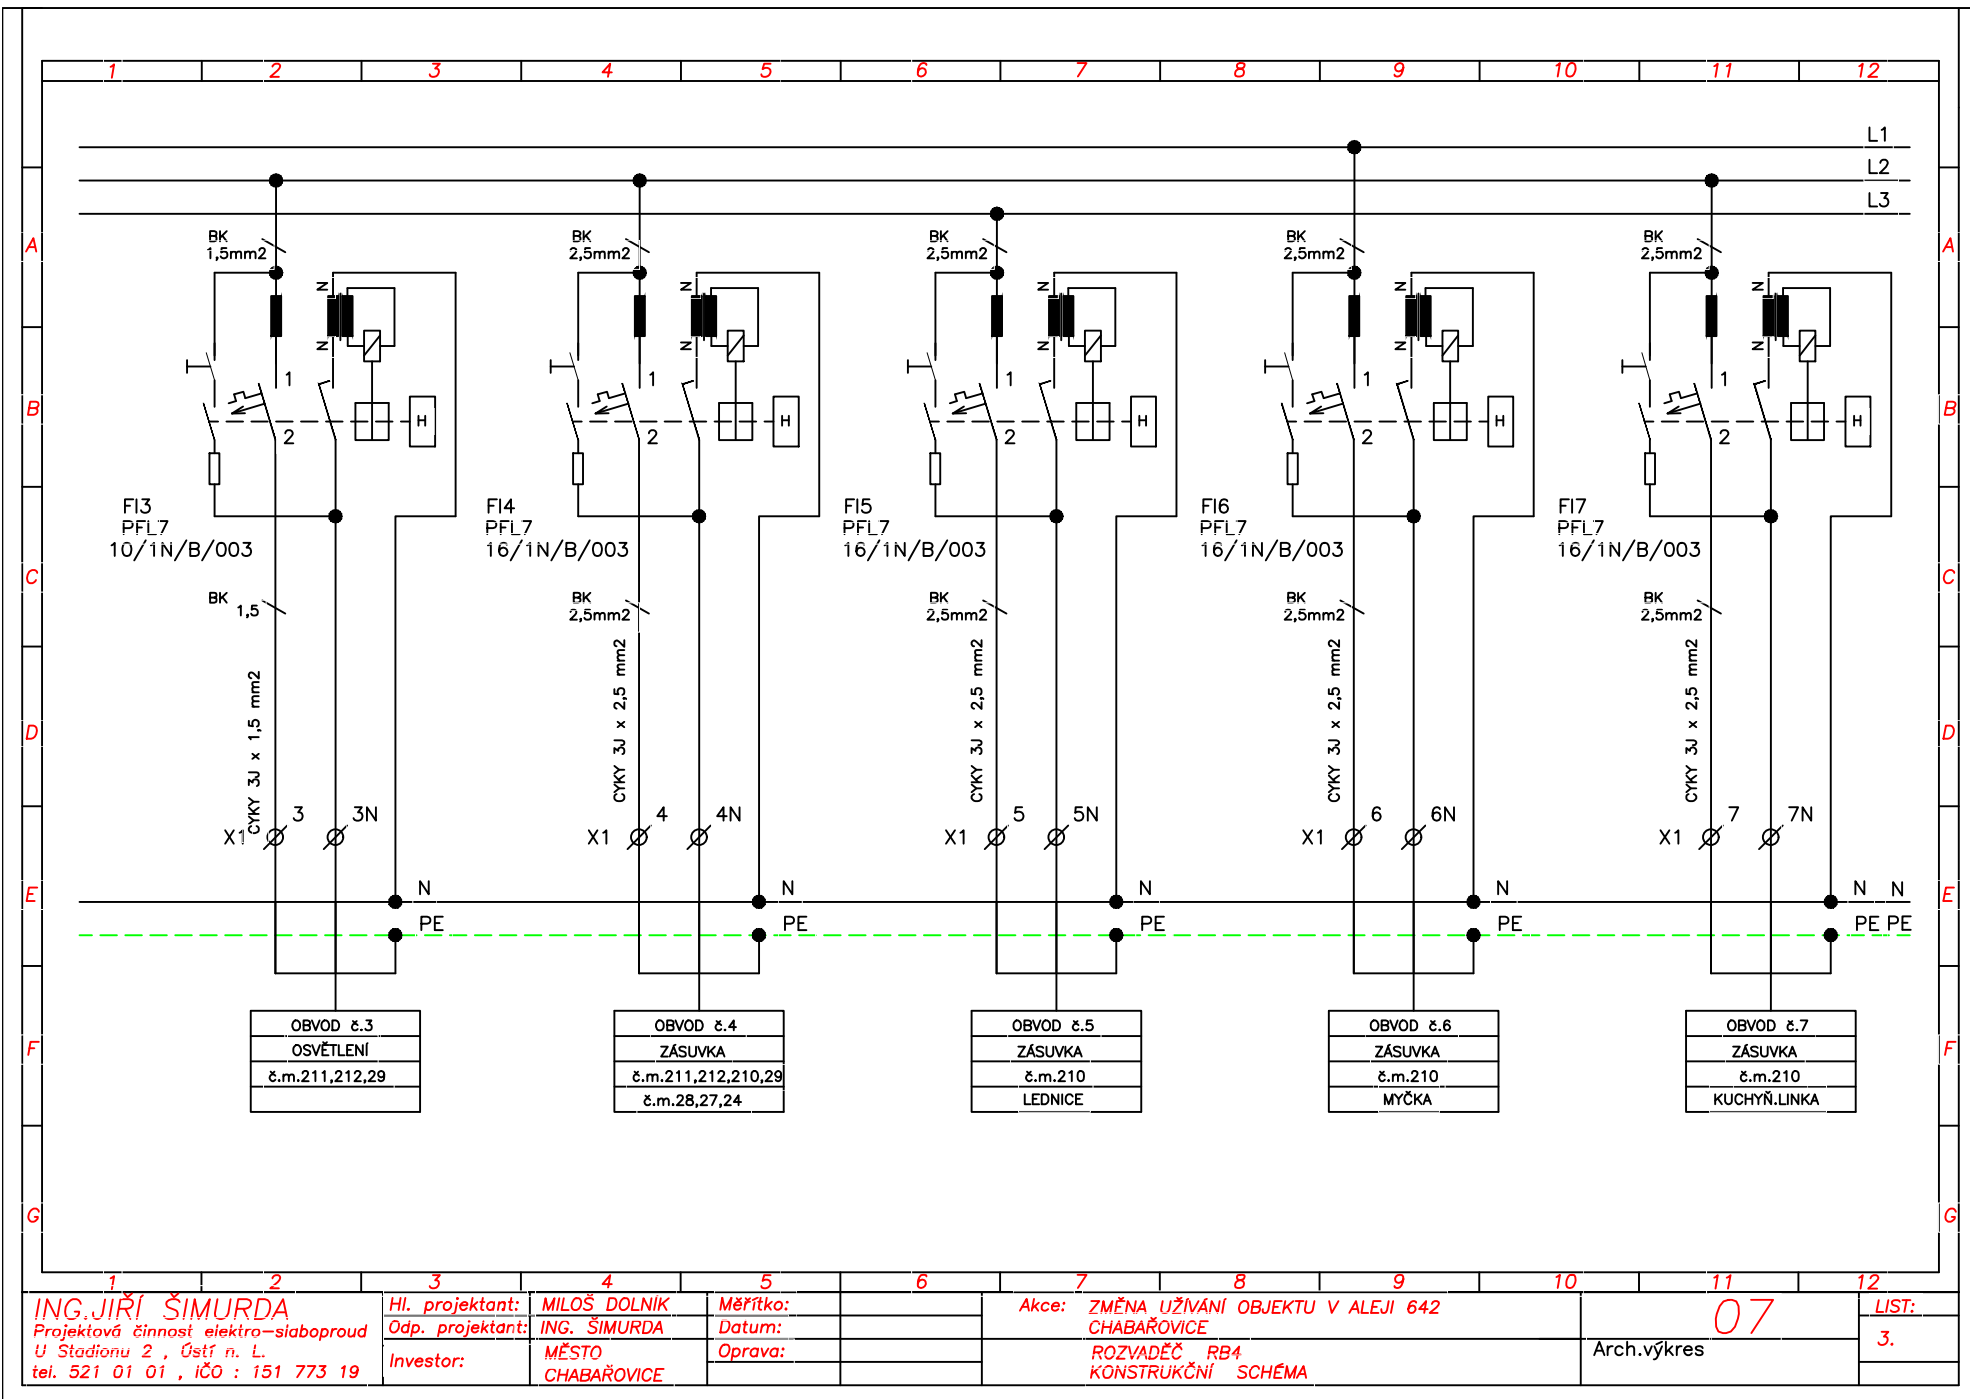

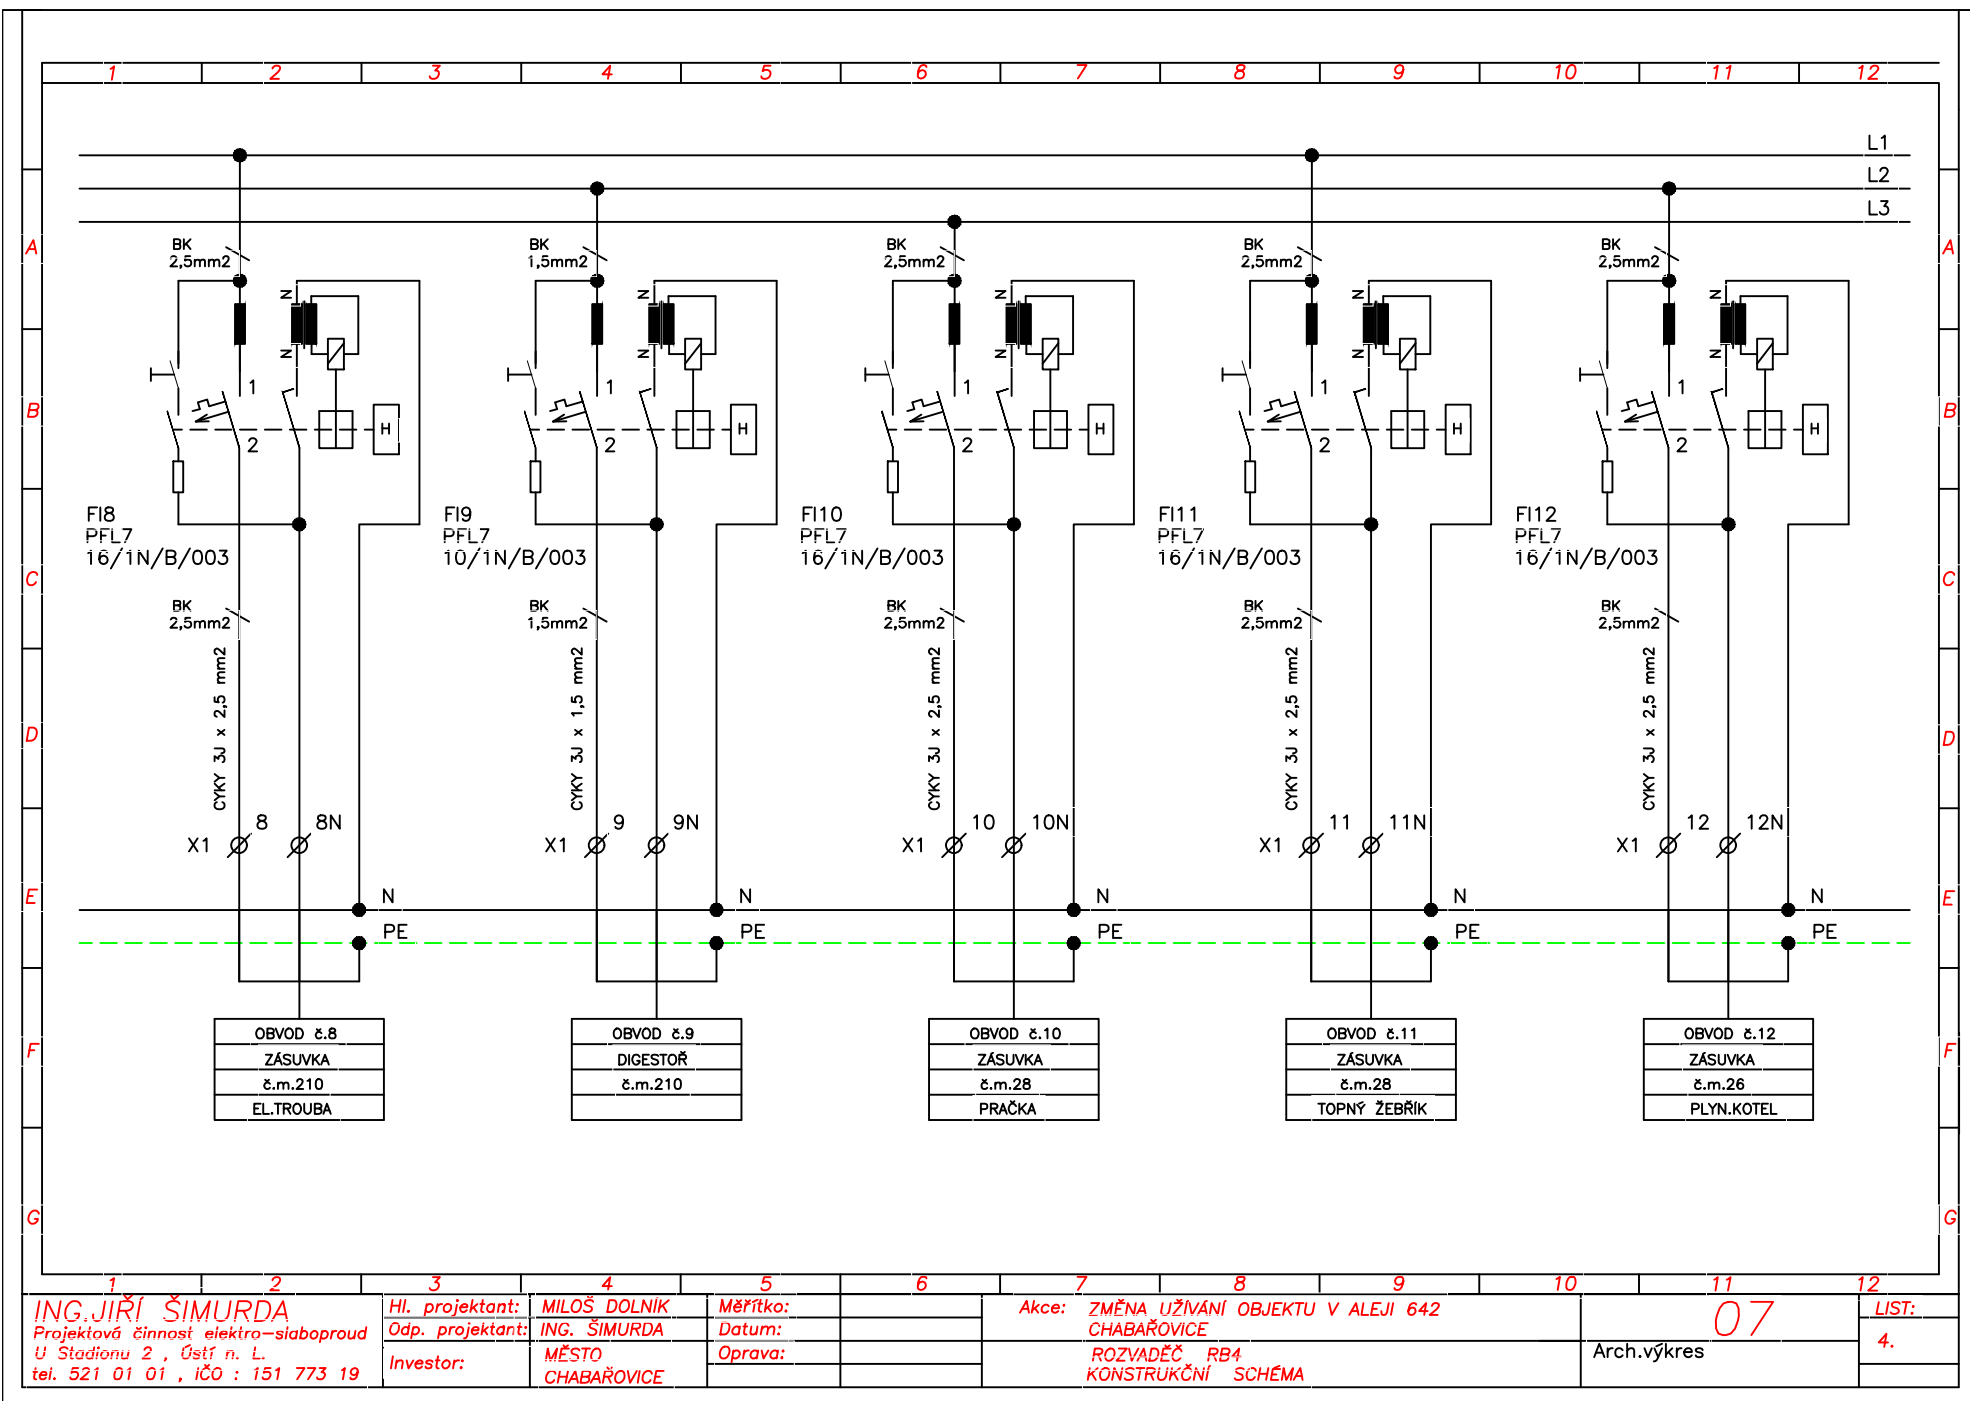

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřtko:
 Datum:
 Oprava:


Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ RB4 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
 4.

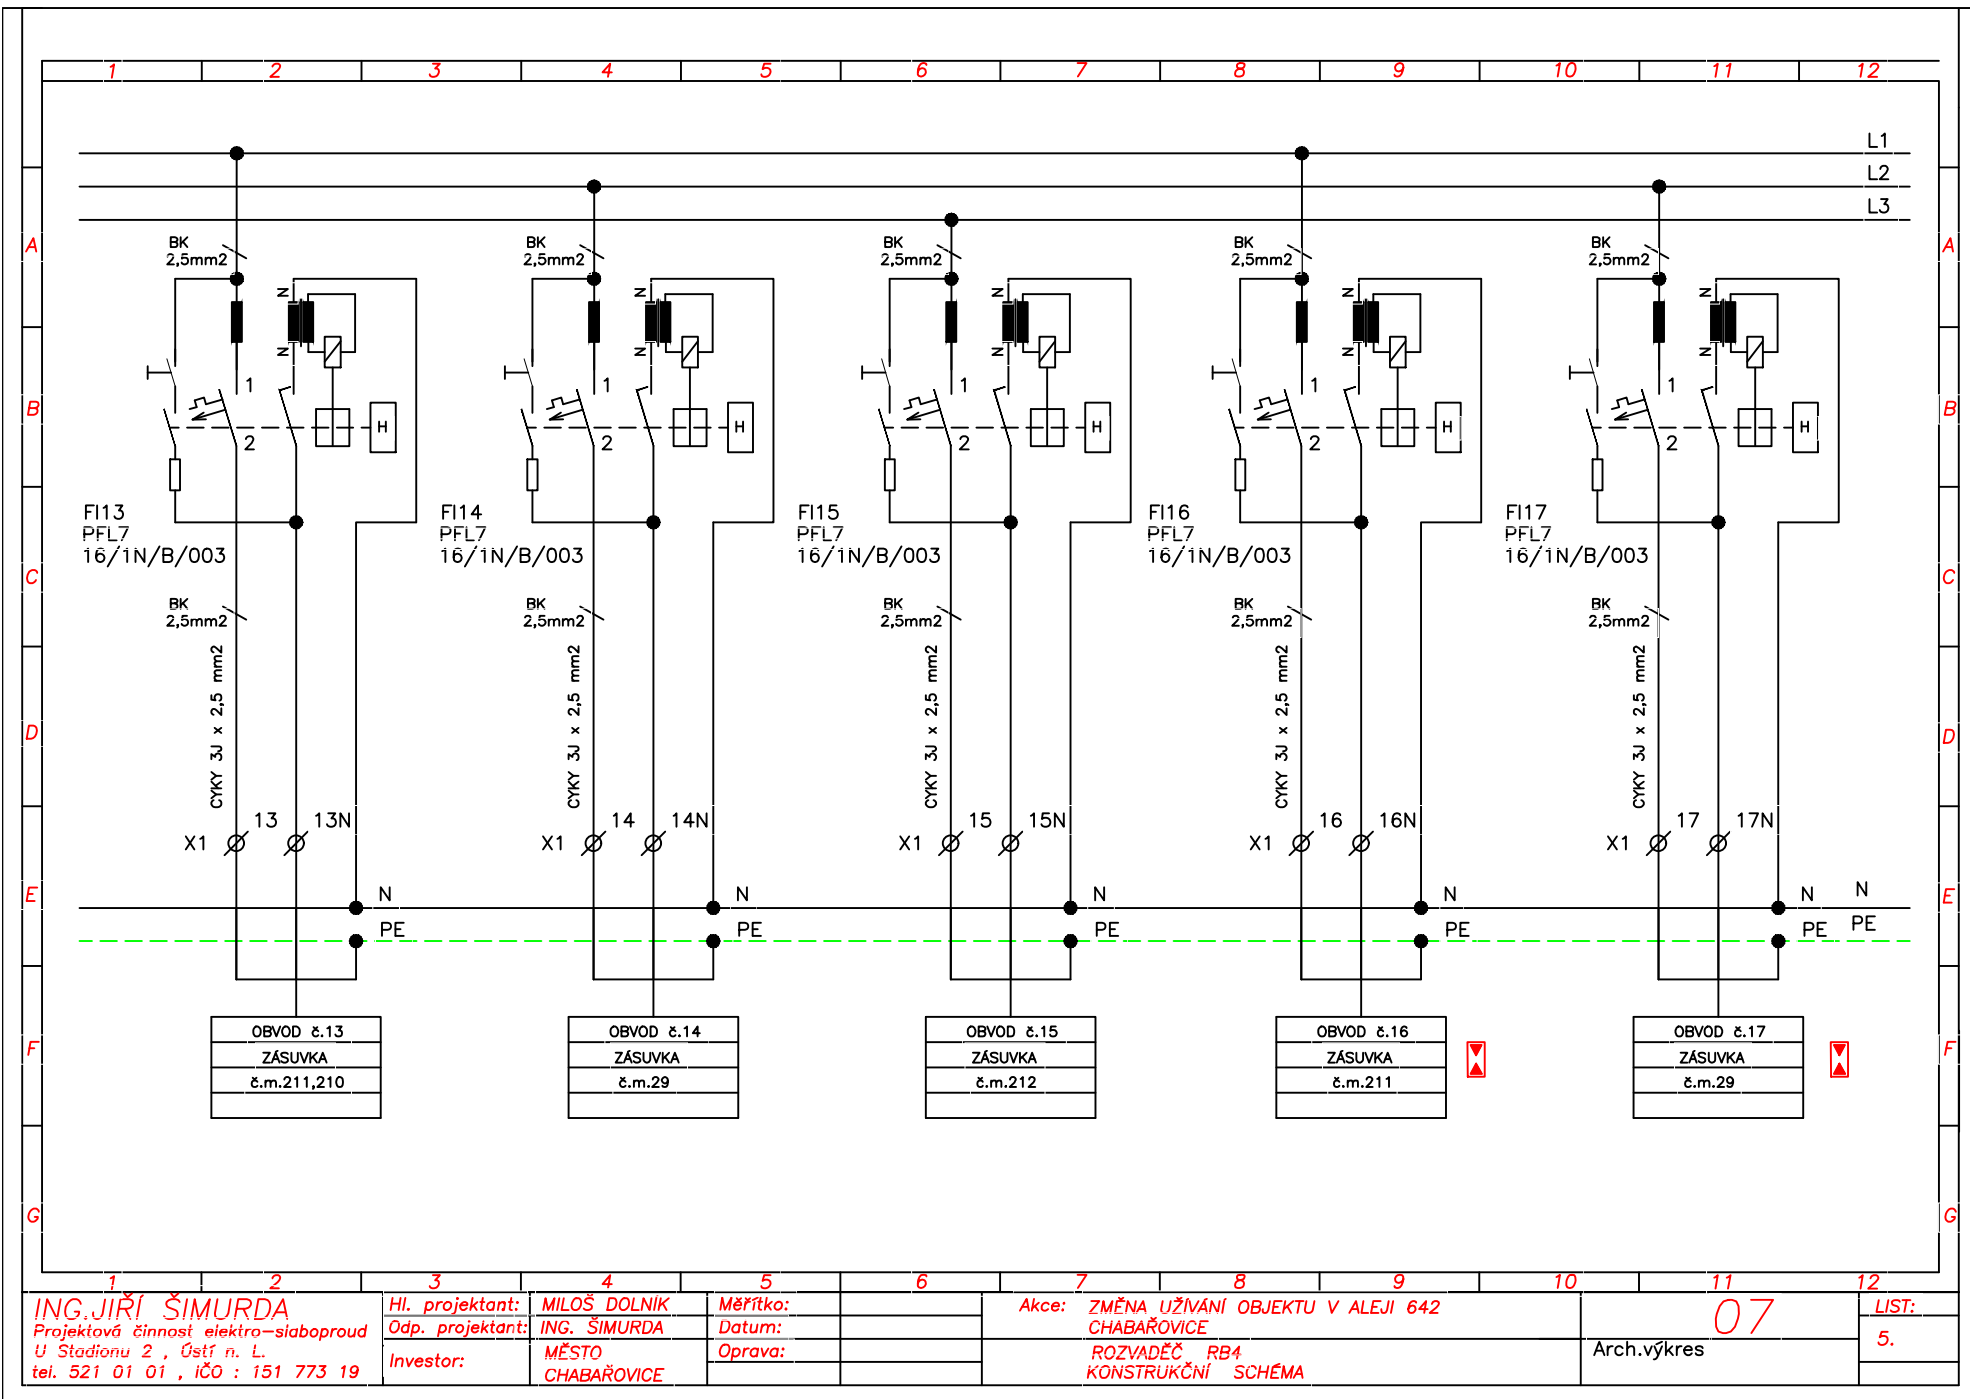

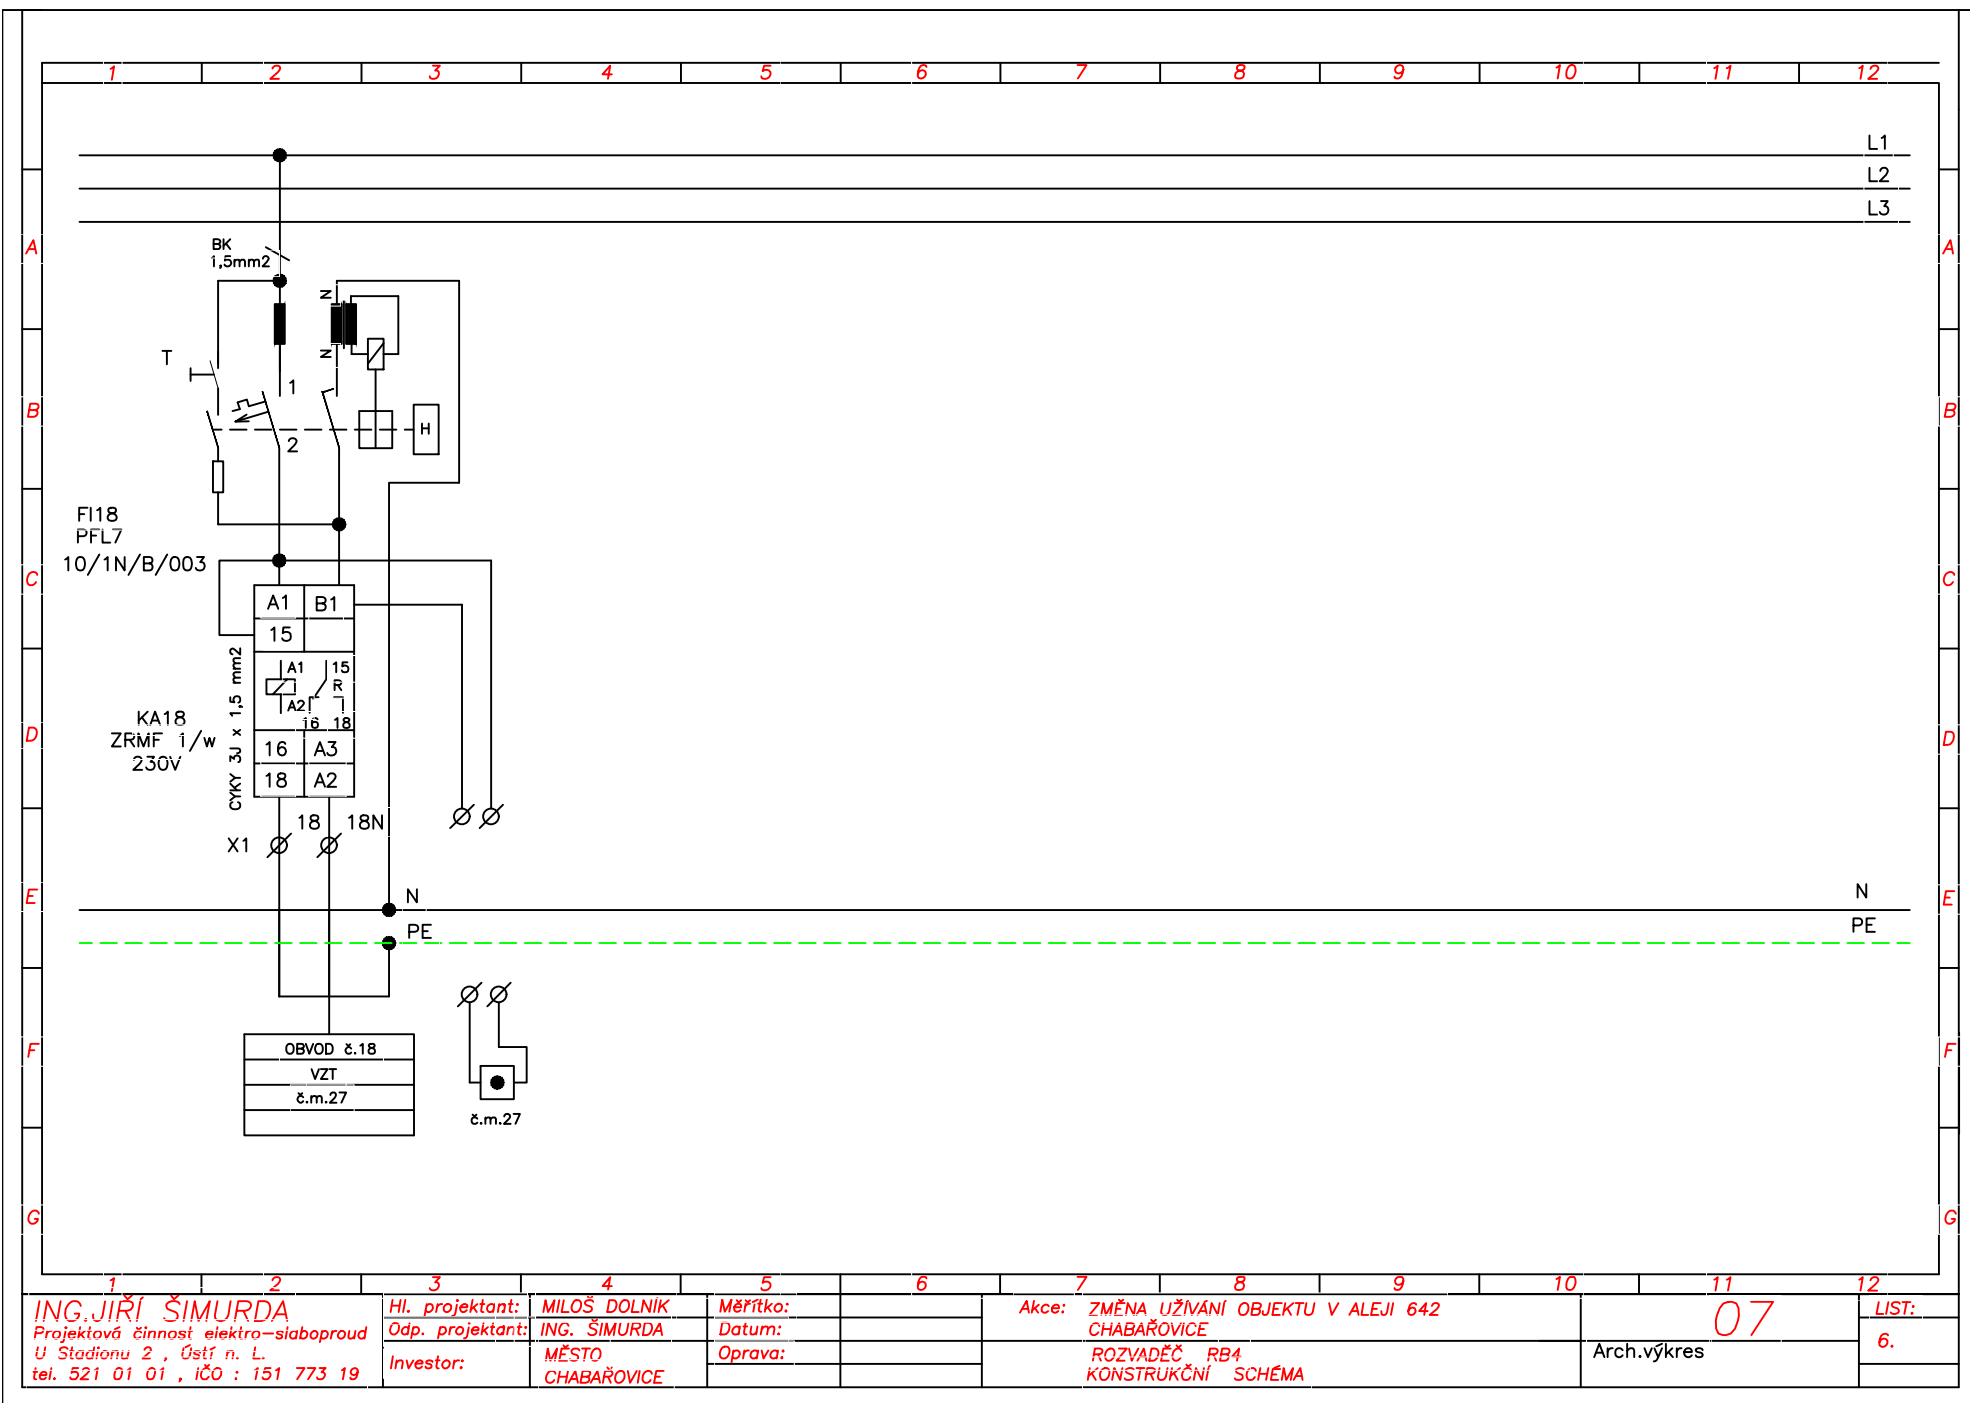

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřítko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642**
CHABAŘOVICE
ROZVADEČ RB4
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
 6.

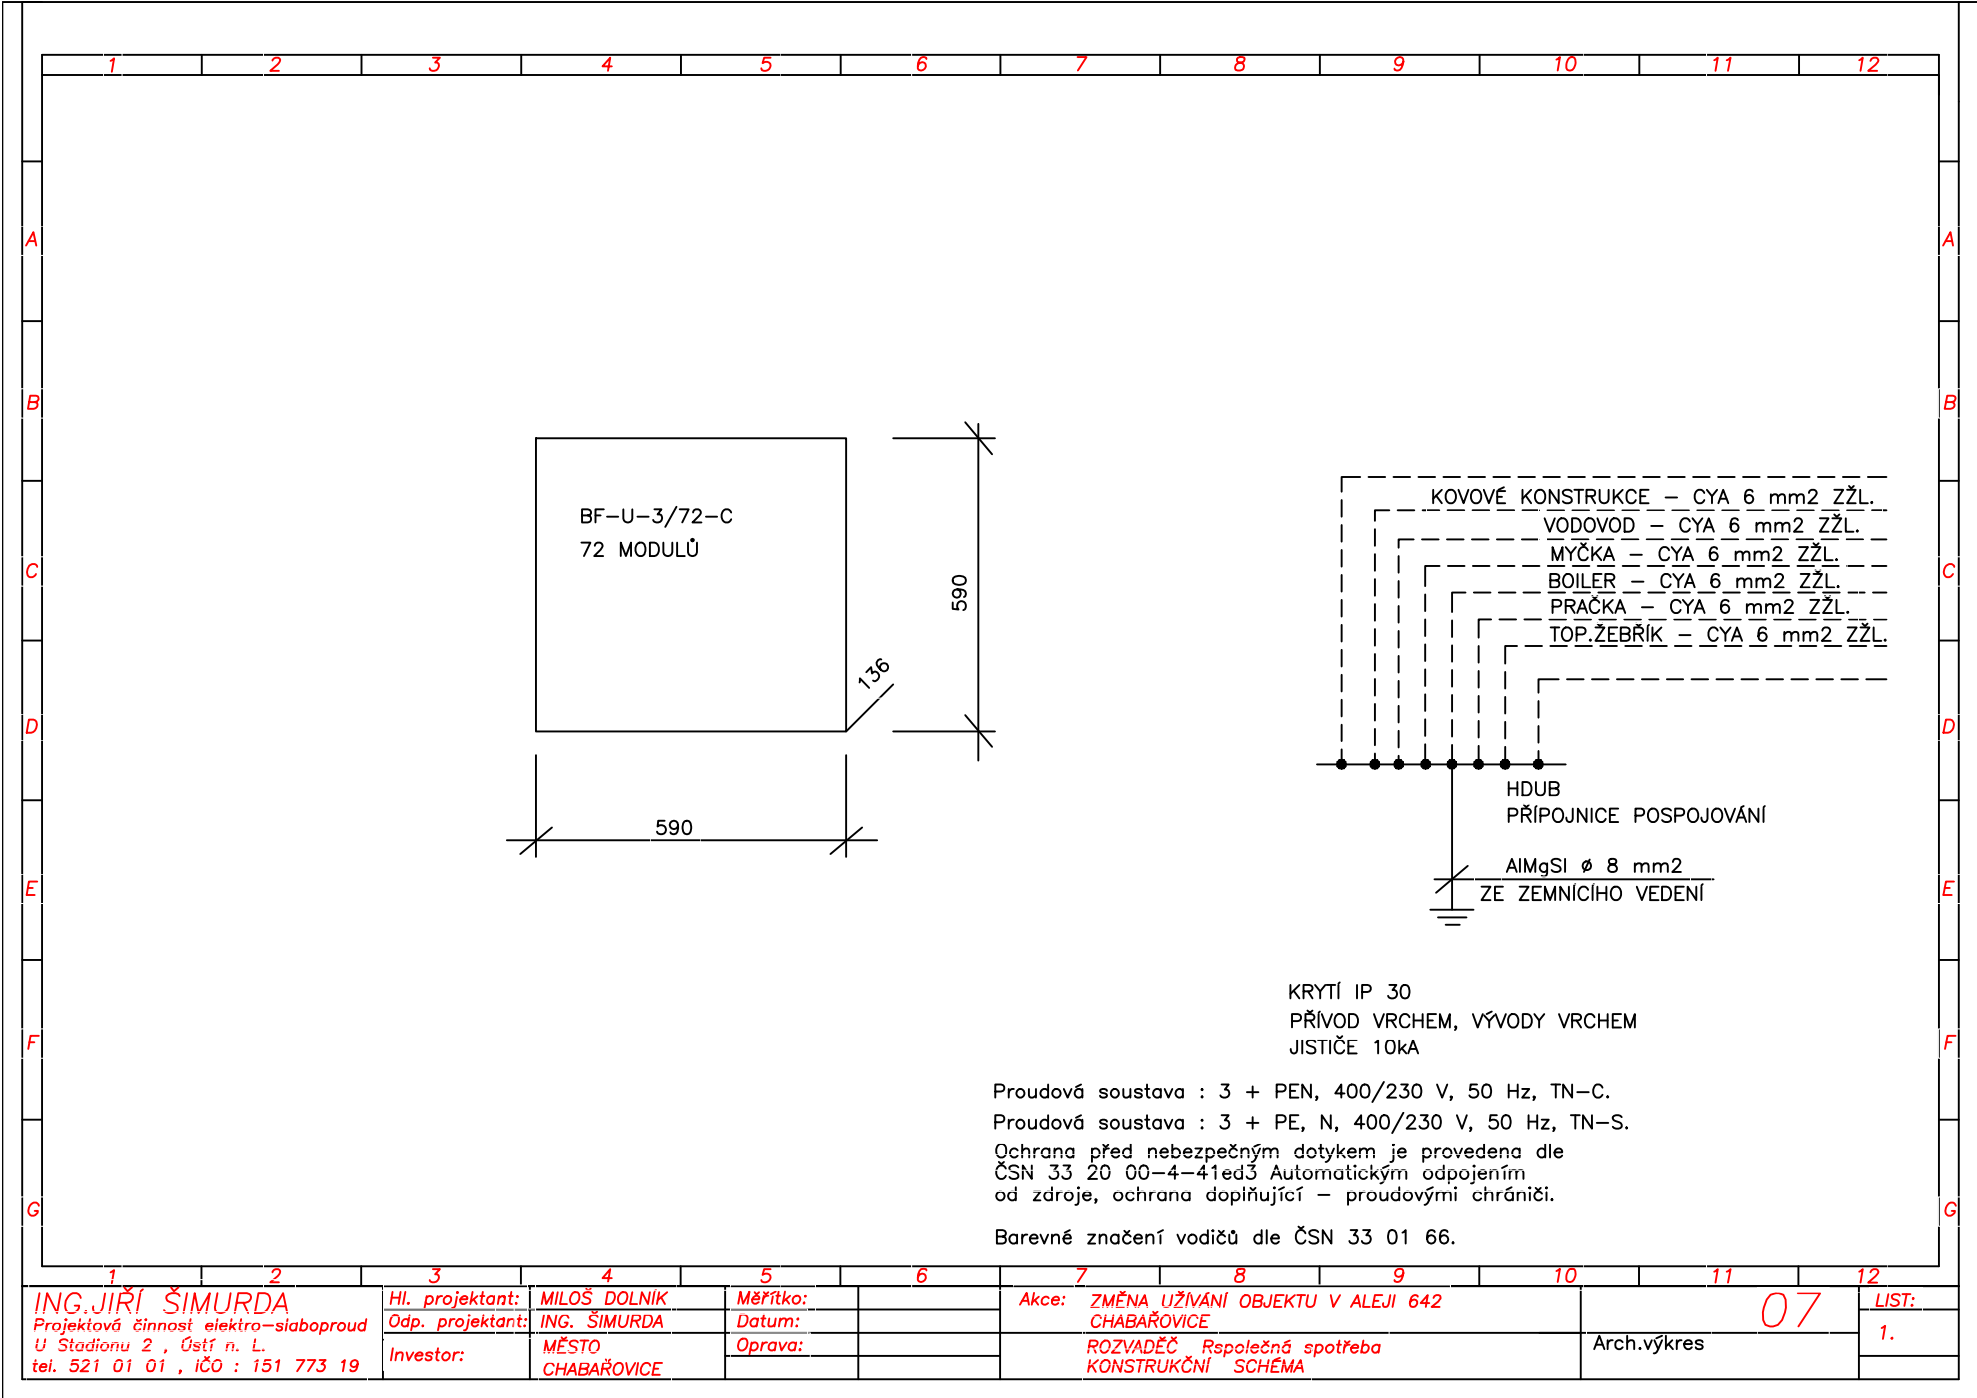

KRYTÍ IP 30
PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM
JISTIČE 10kA

Proudová soustava : 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C.
Proudová soustava : 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle
ČSN 33 20 00-4-41ed3 Automatickým odpojením
od zdroje, ochrana doplňující - proudovými chrániči.
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 01 66.

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro-slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n. L.
tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: MILOŠ DOLNÍK
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: MĚSTO CHABAŘOVICE


Měřítko:
Datum:
Oprava:


Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642
CHABAŘOVICE
ROZVADĚČ Rspolečná spotřeba
KONSTRUKČNÍ SCHEMA

Arch.výkres

07

LIST:
1.

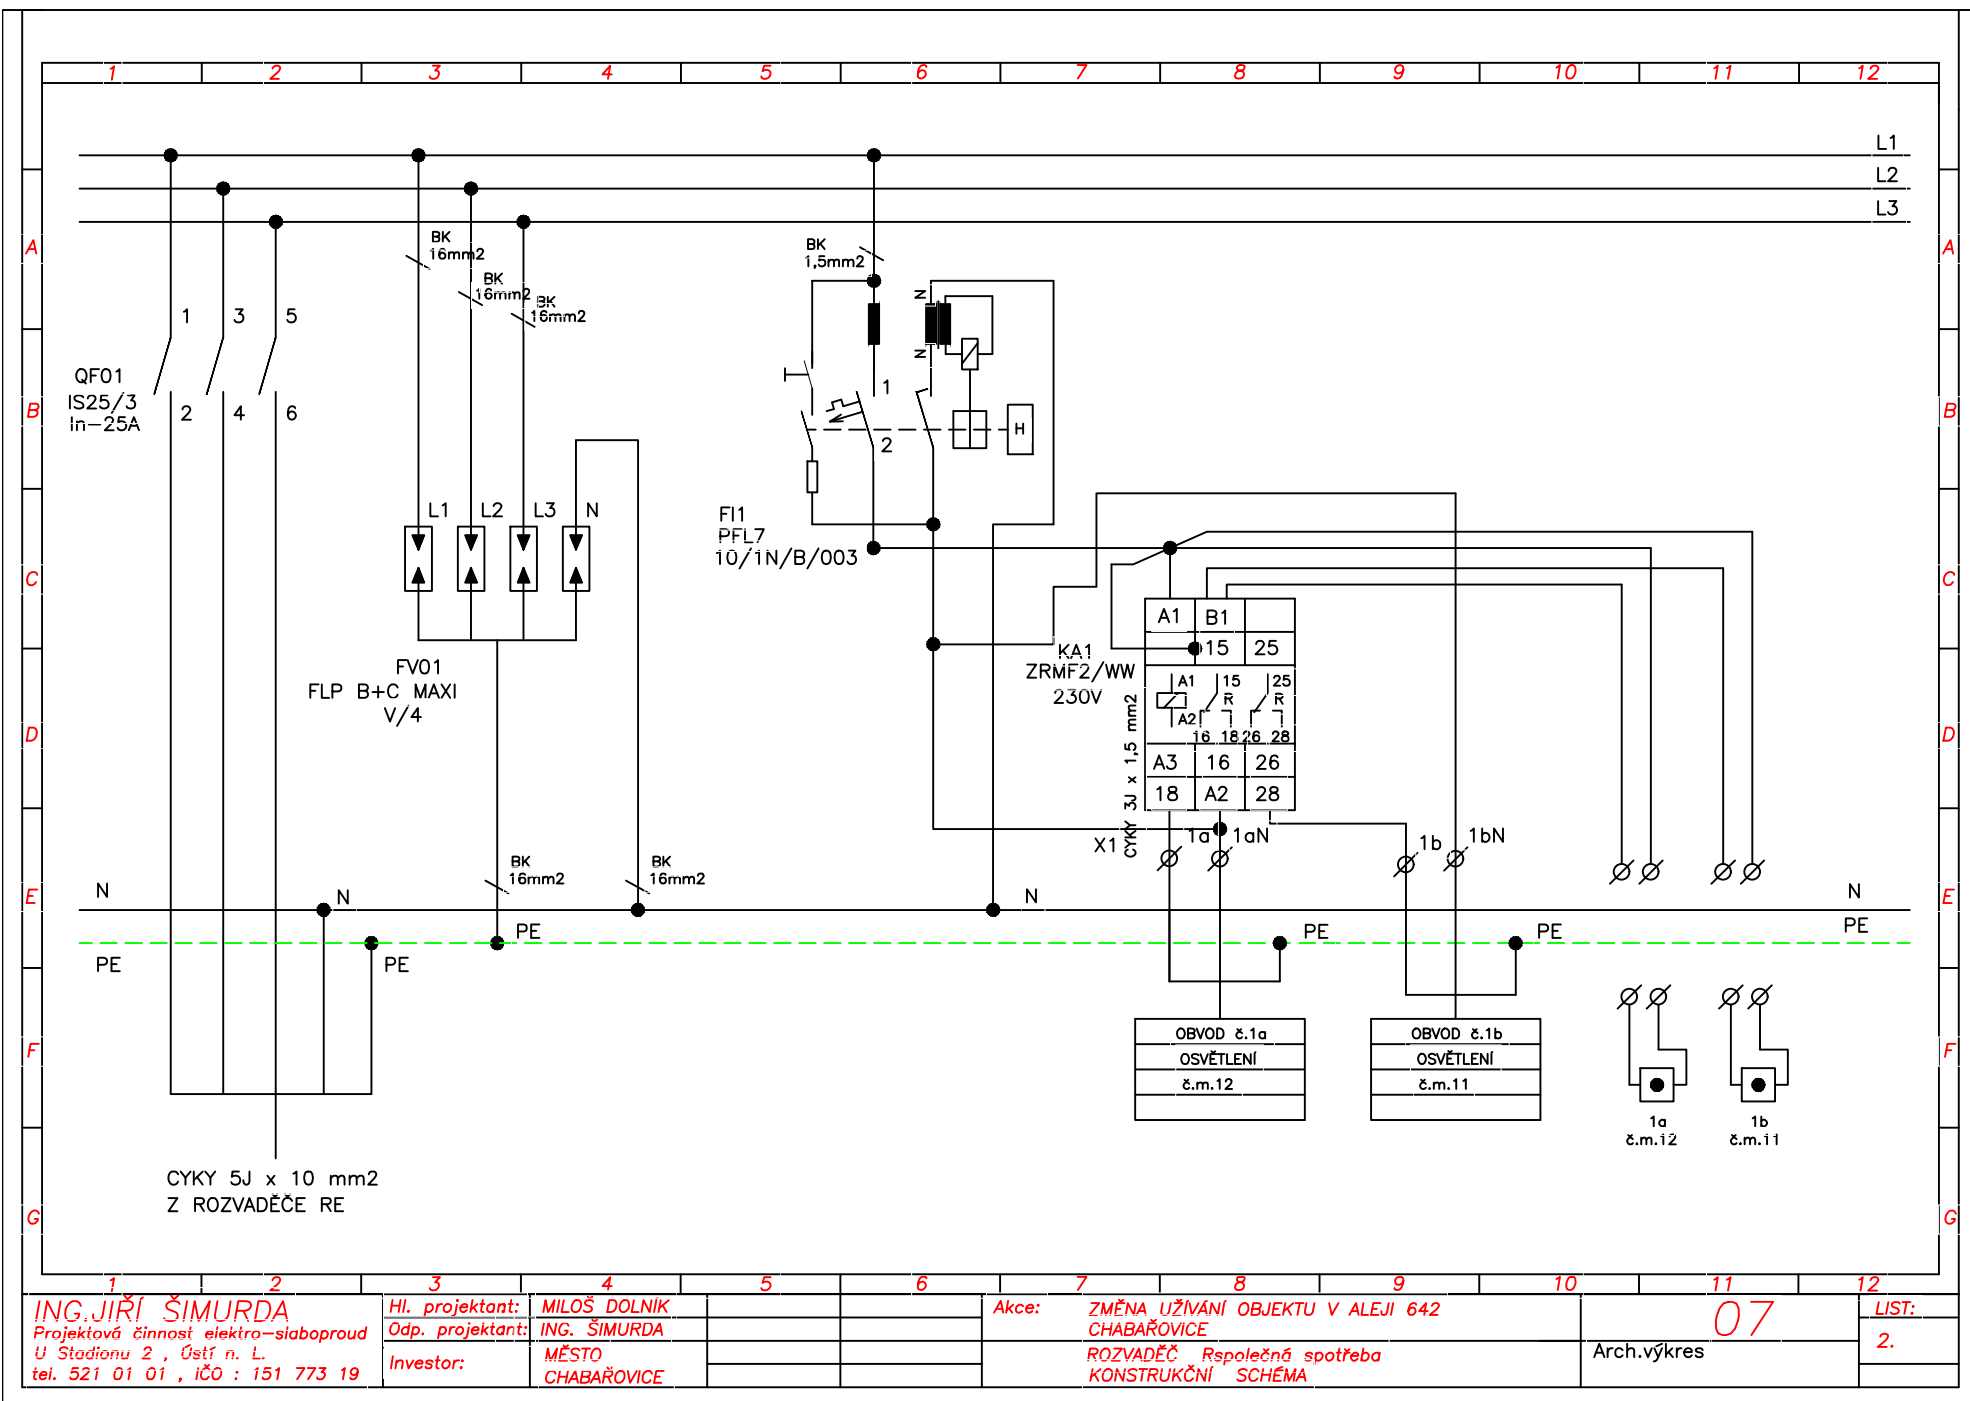

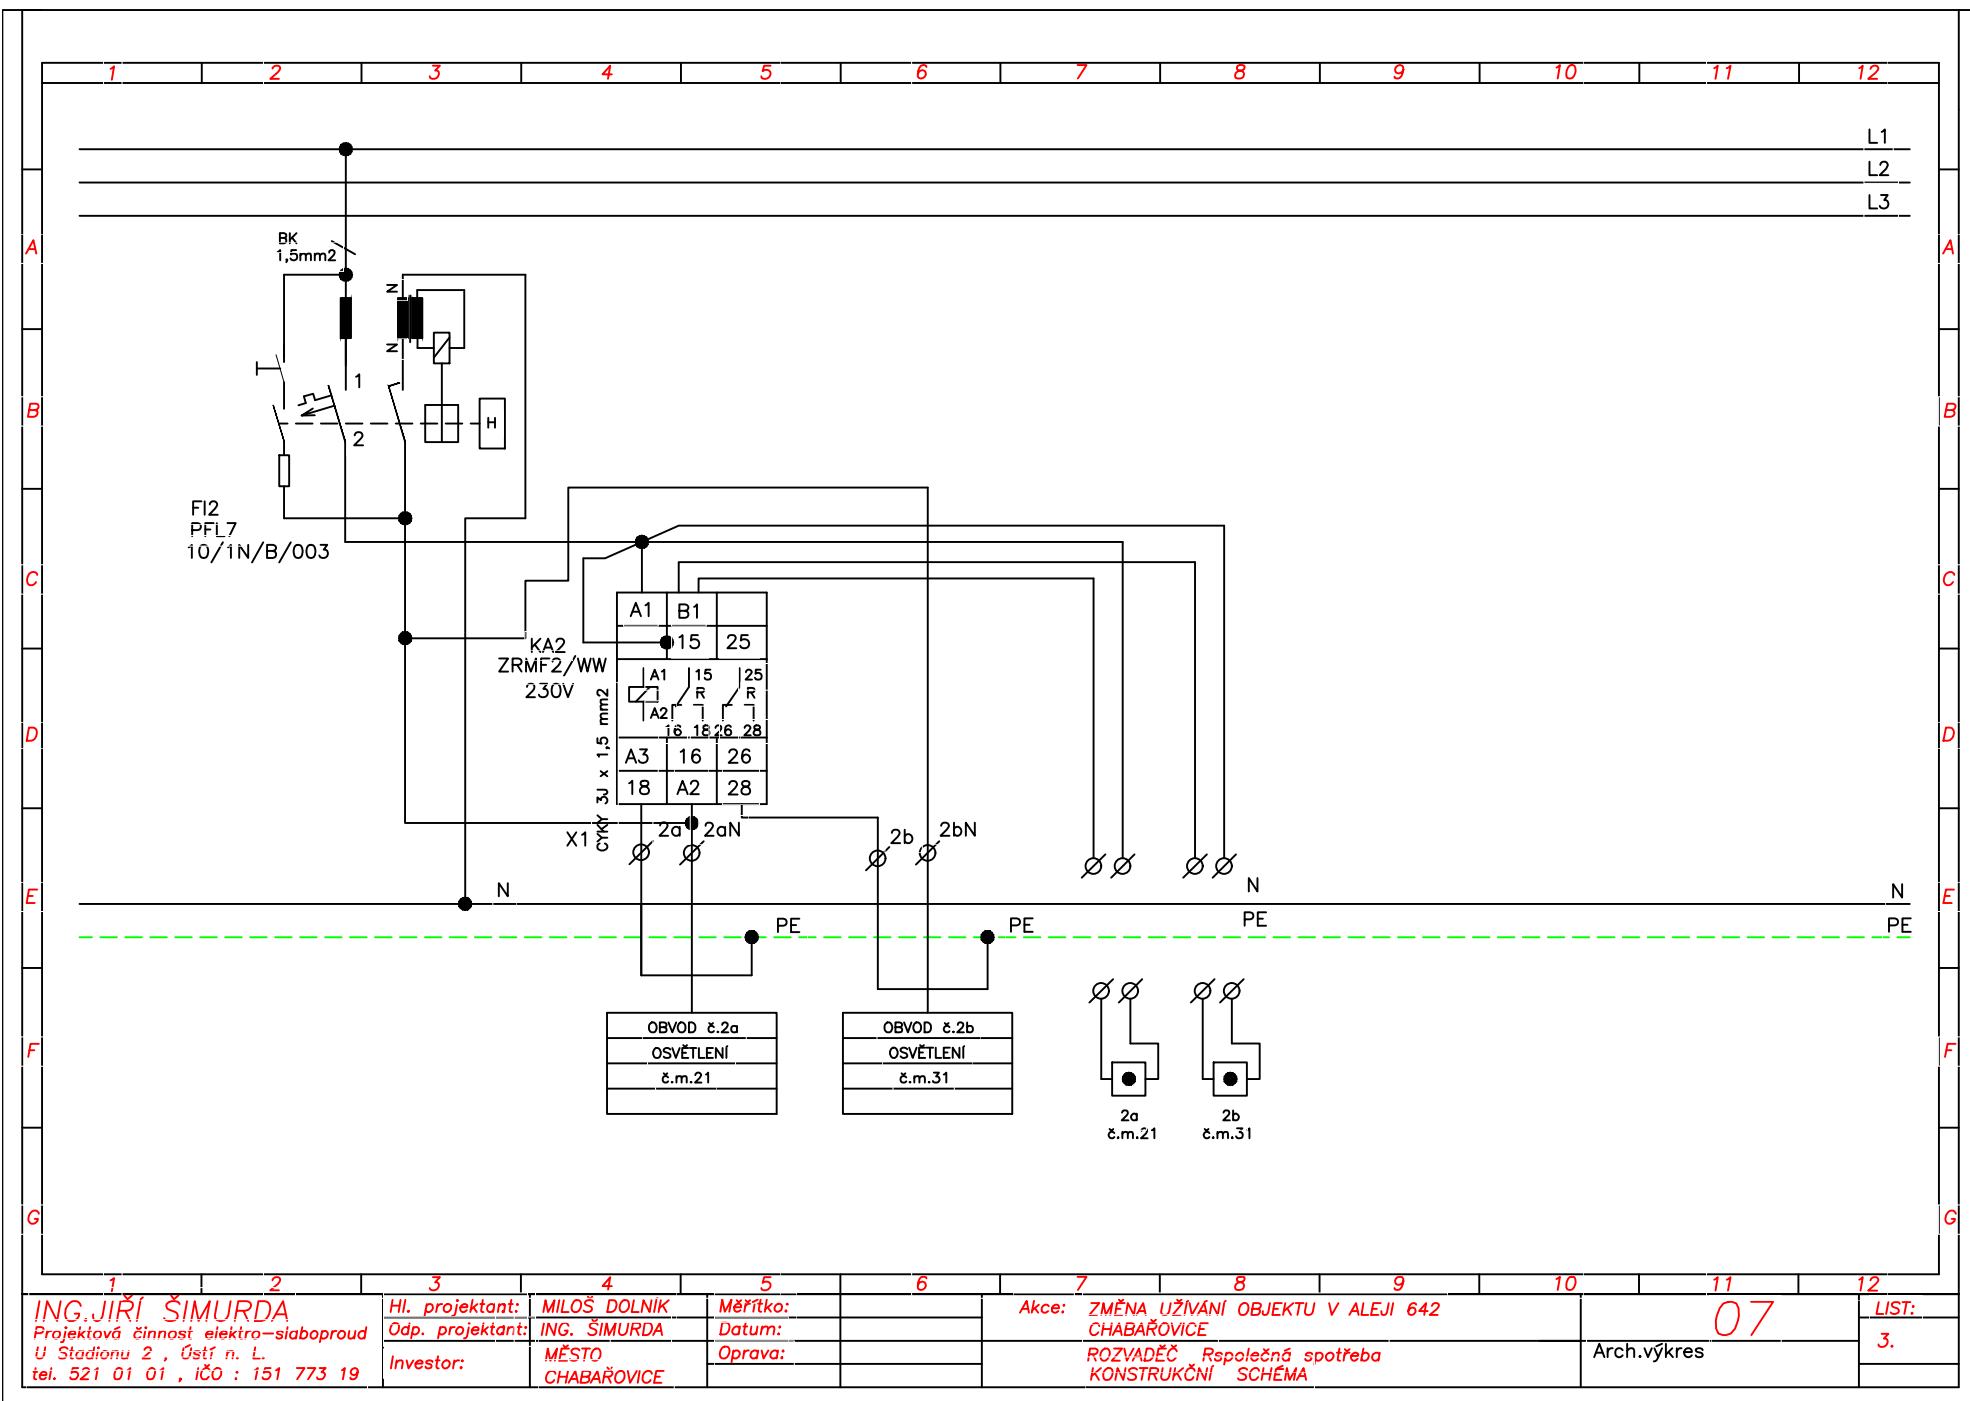

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřítko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ Rspolečná spotřeba KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
3.

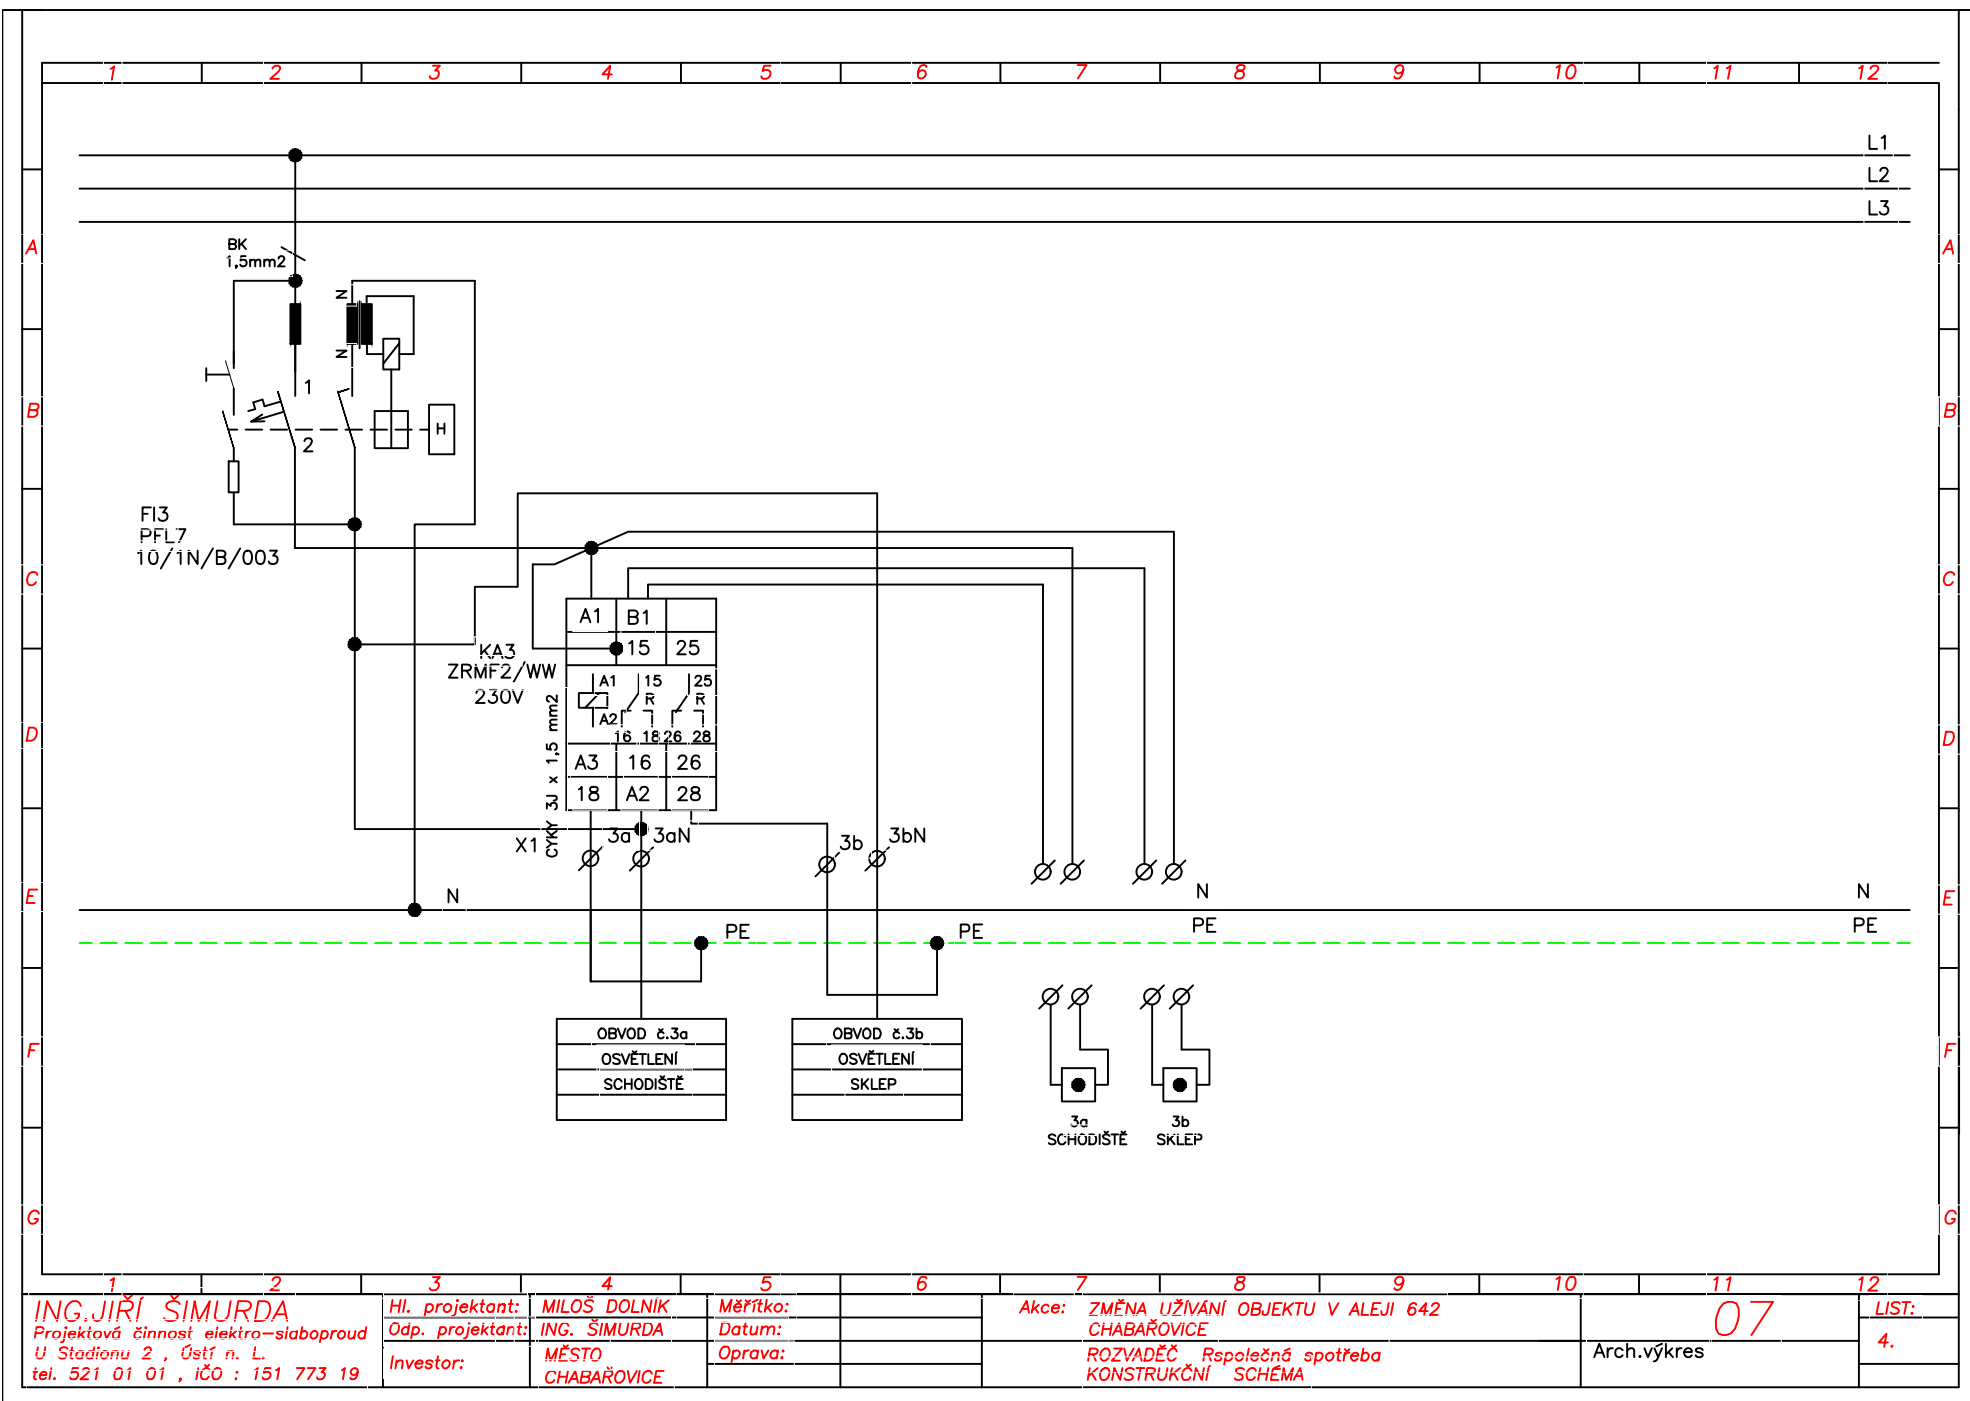

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřítka:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ Rspolečná spotřeba KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
4.

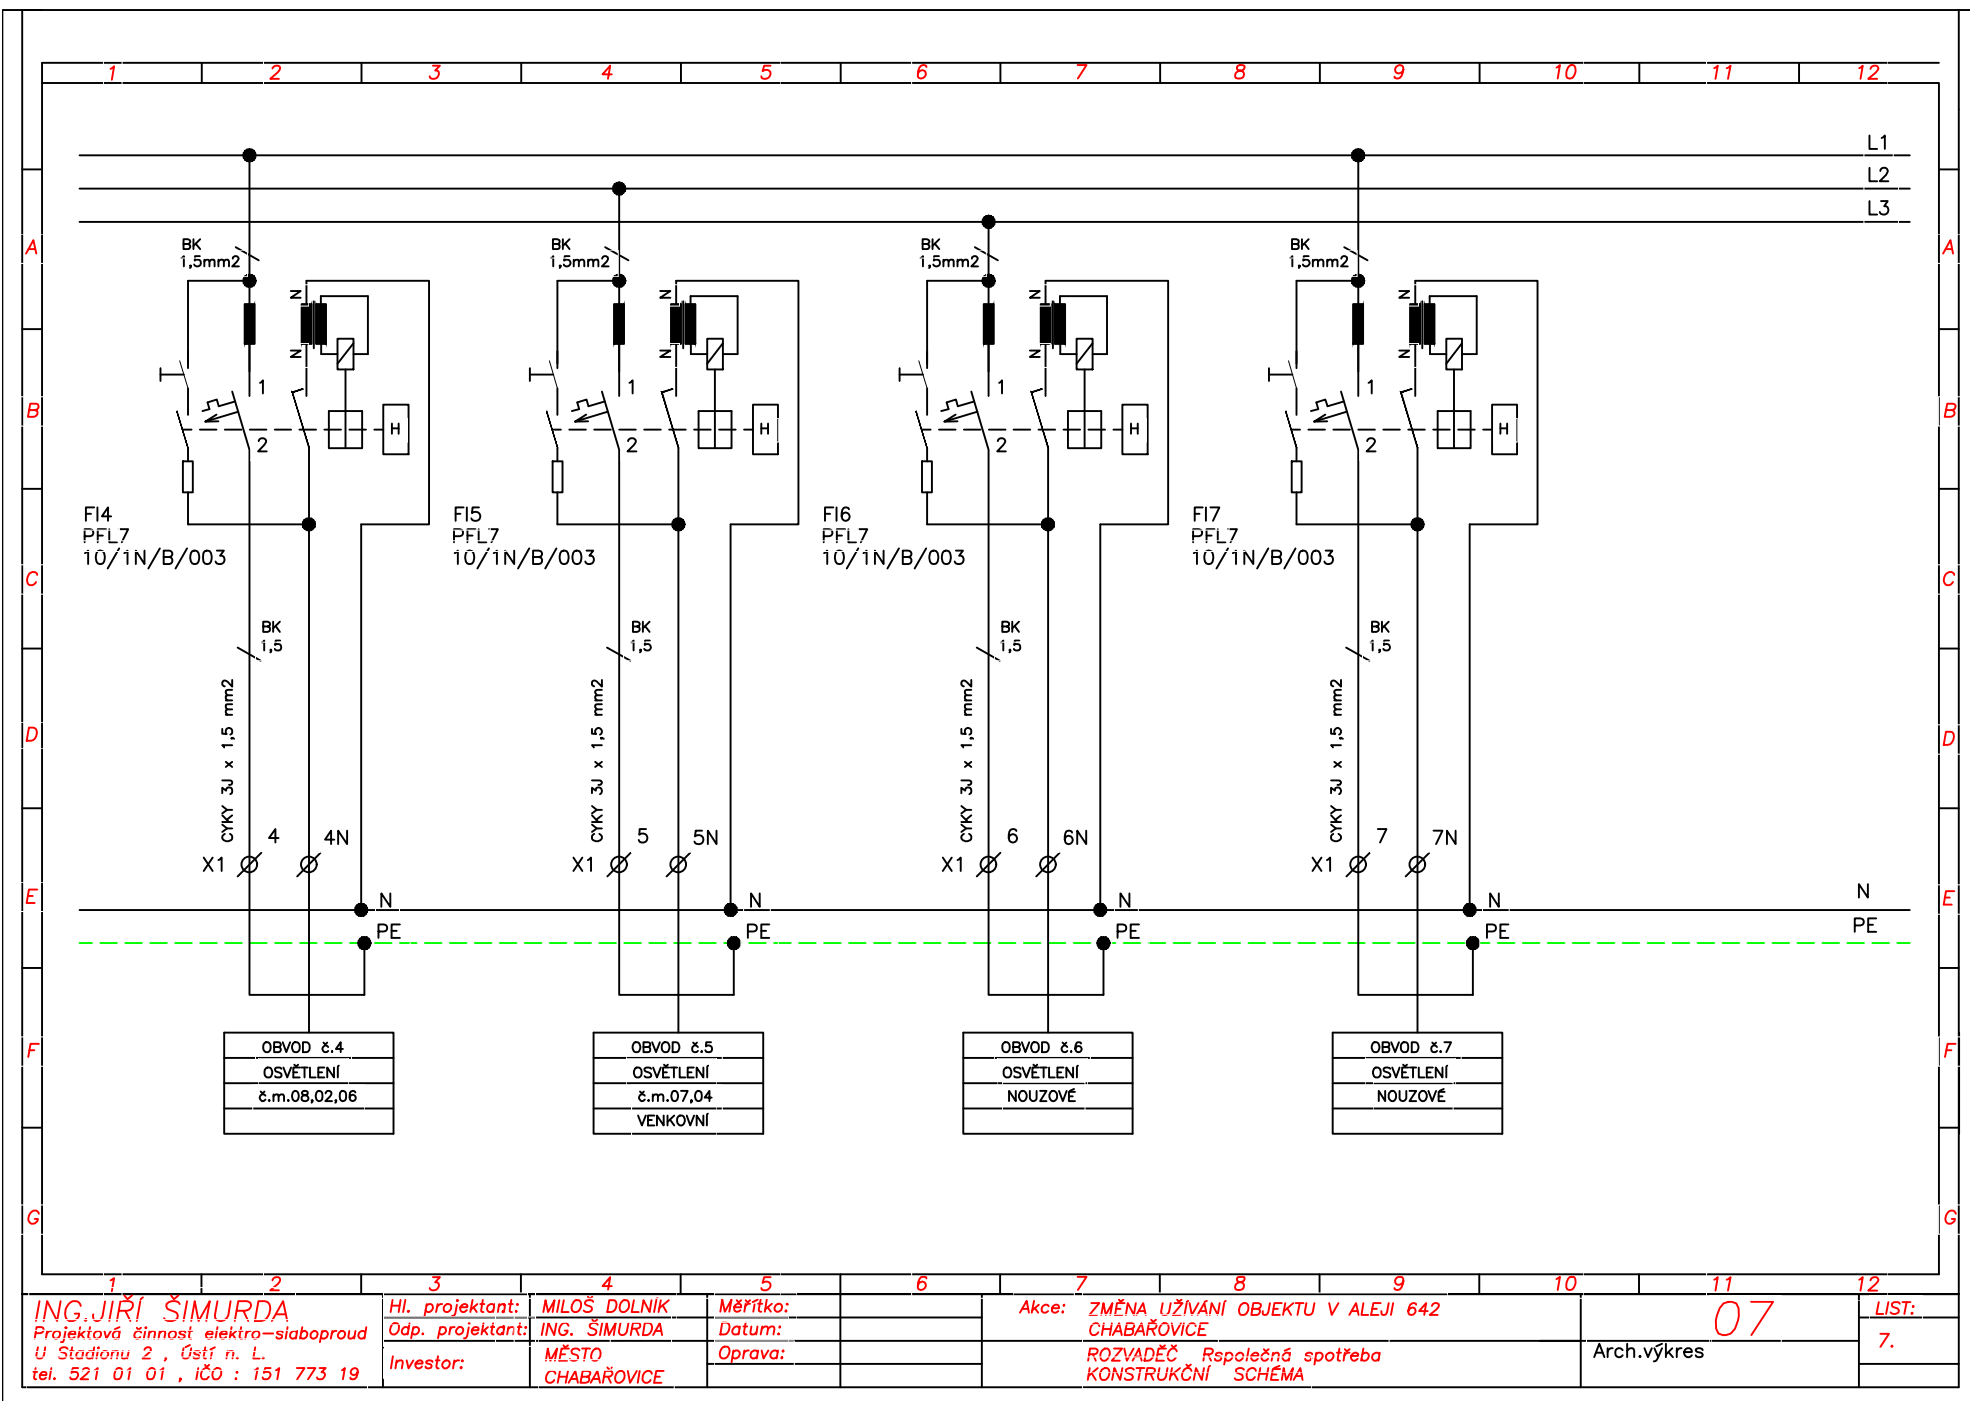

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřítka:
 Datum:
 Oprava:


Akce: **ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ Rspolečná spotřeba KONSTRUKČNÍ SCHEMA

Arch.výkres

07

LIST:
7.

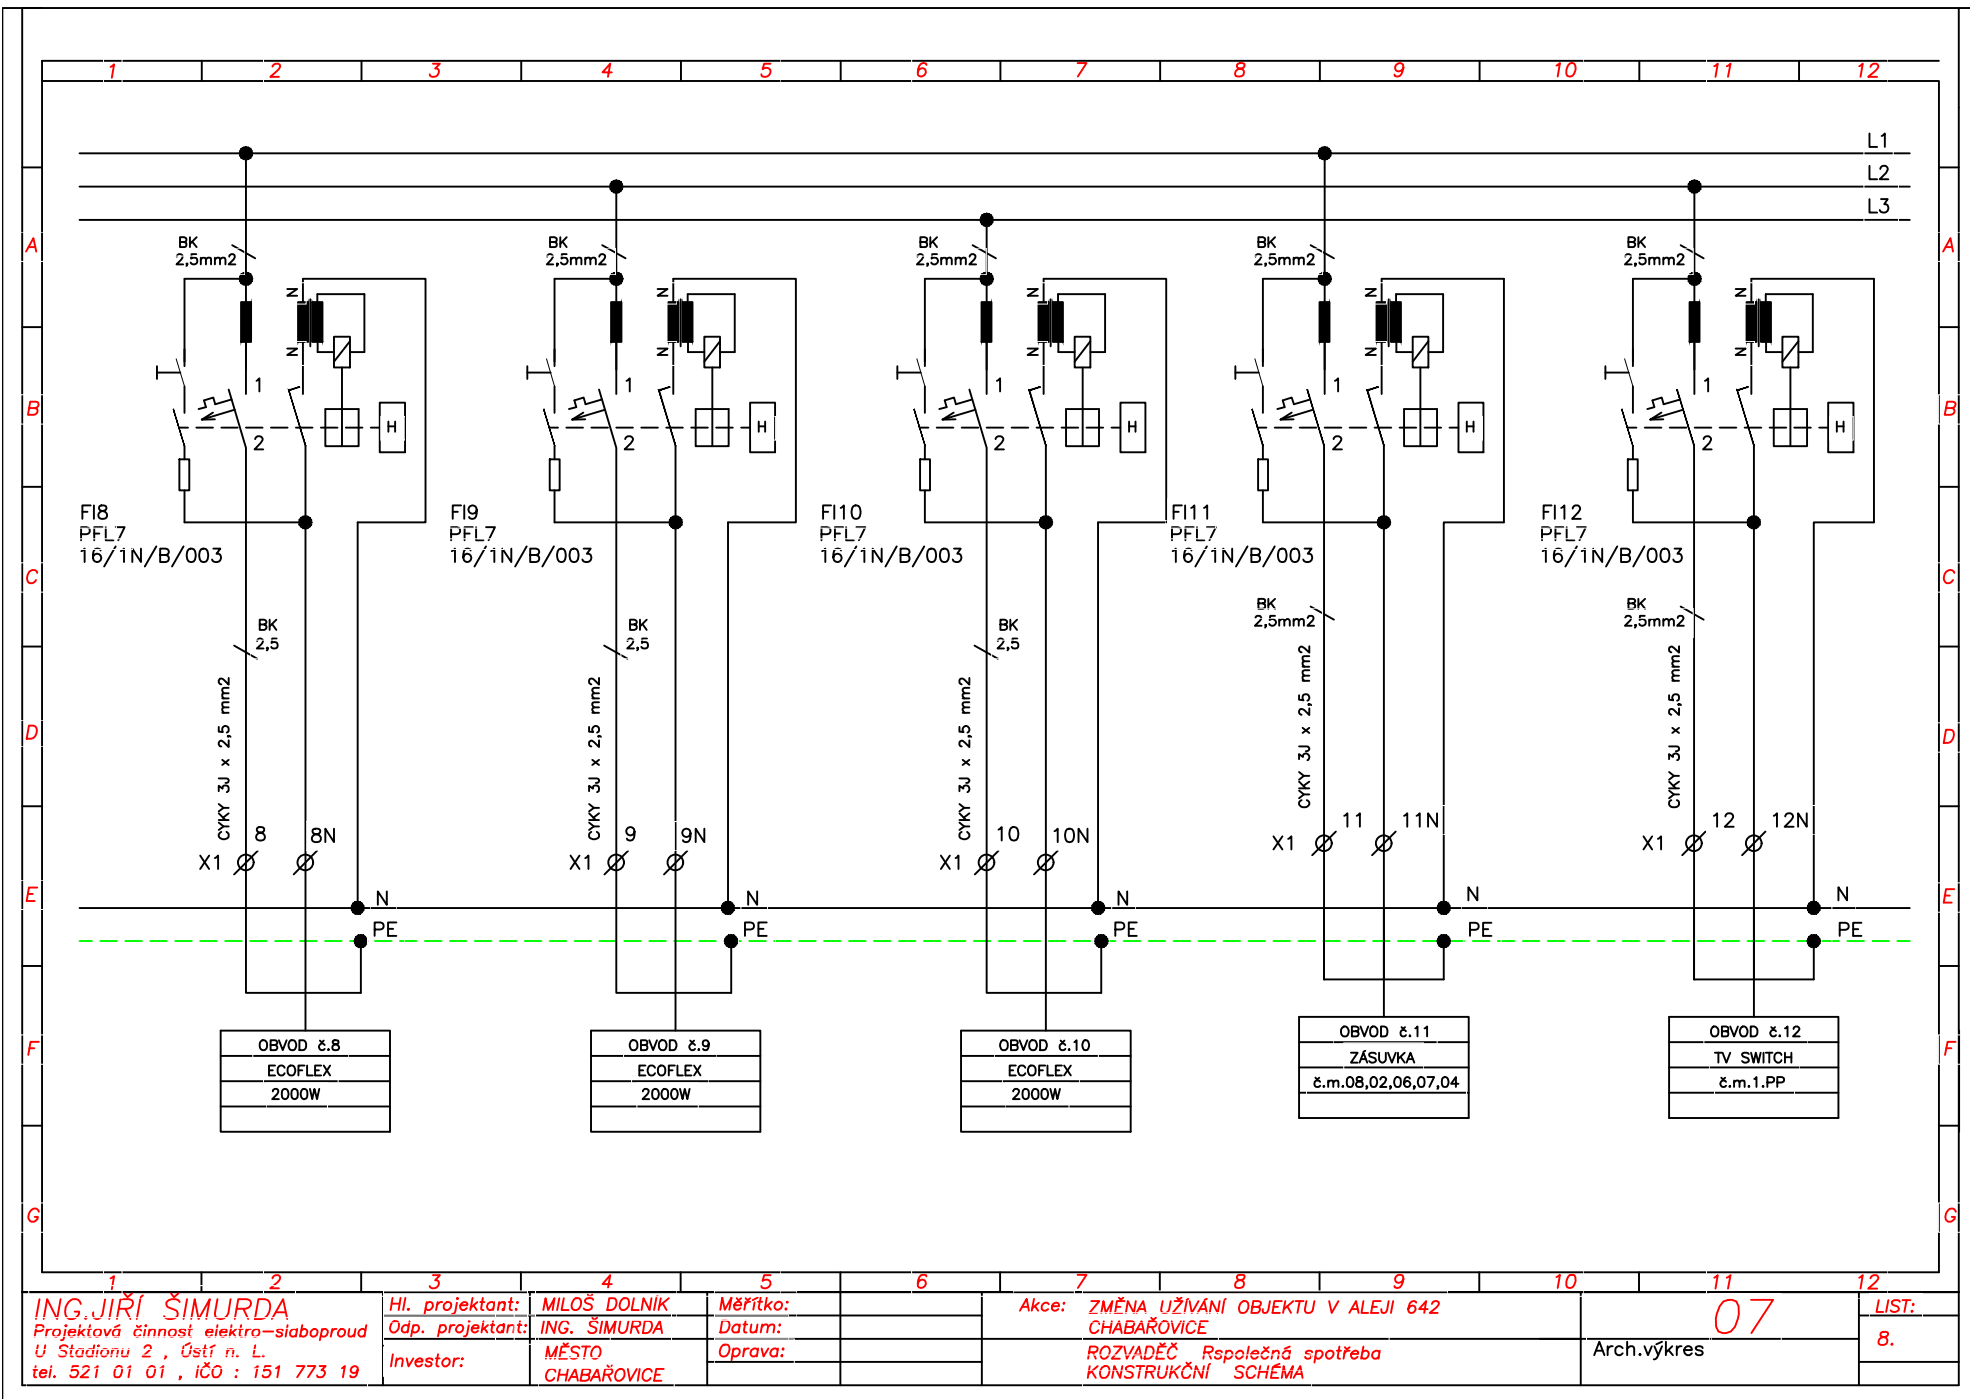

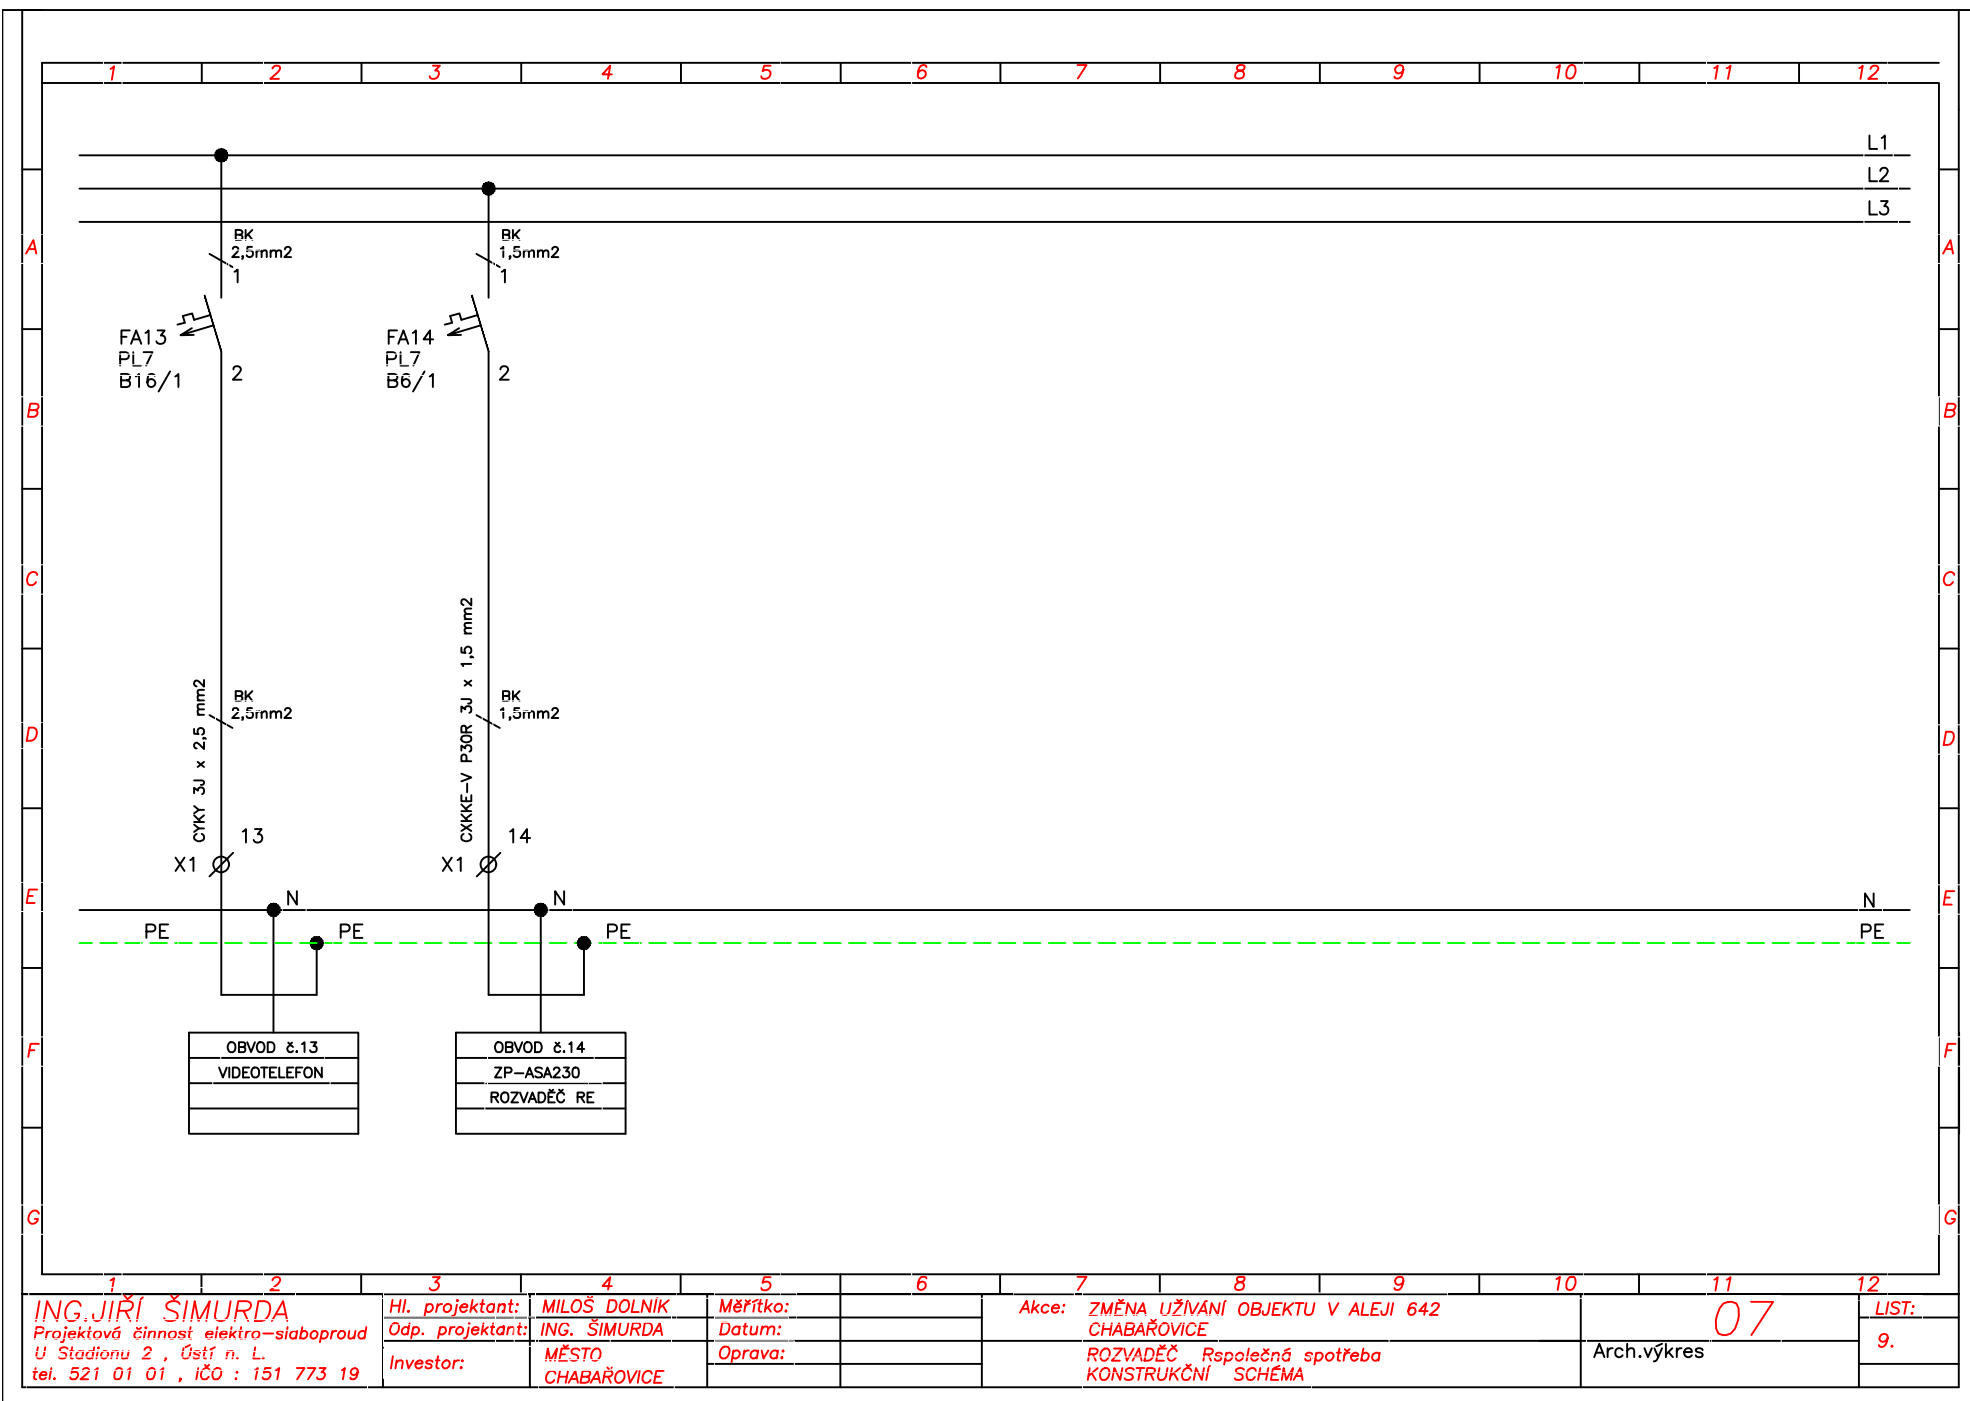

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **MILOŠ DOLNÍK**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **MĚSTO CHABAŘOVICE**


Měřítko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU V ALEJI 642 CHABAŘOVICE**
ROZVADĚČ Rspolečná spotřeba KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Arch.výkres

07

LIST:
 9.

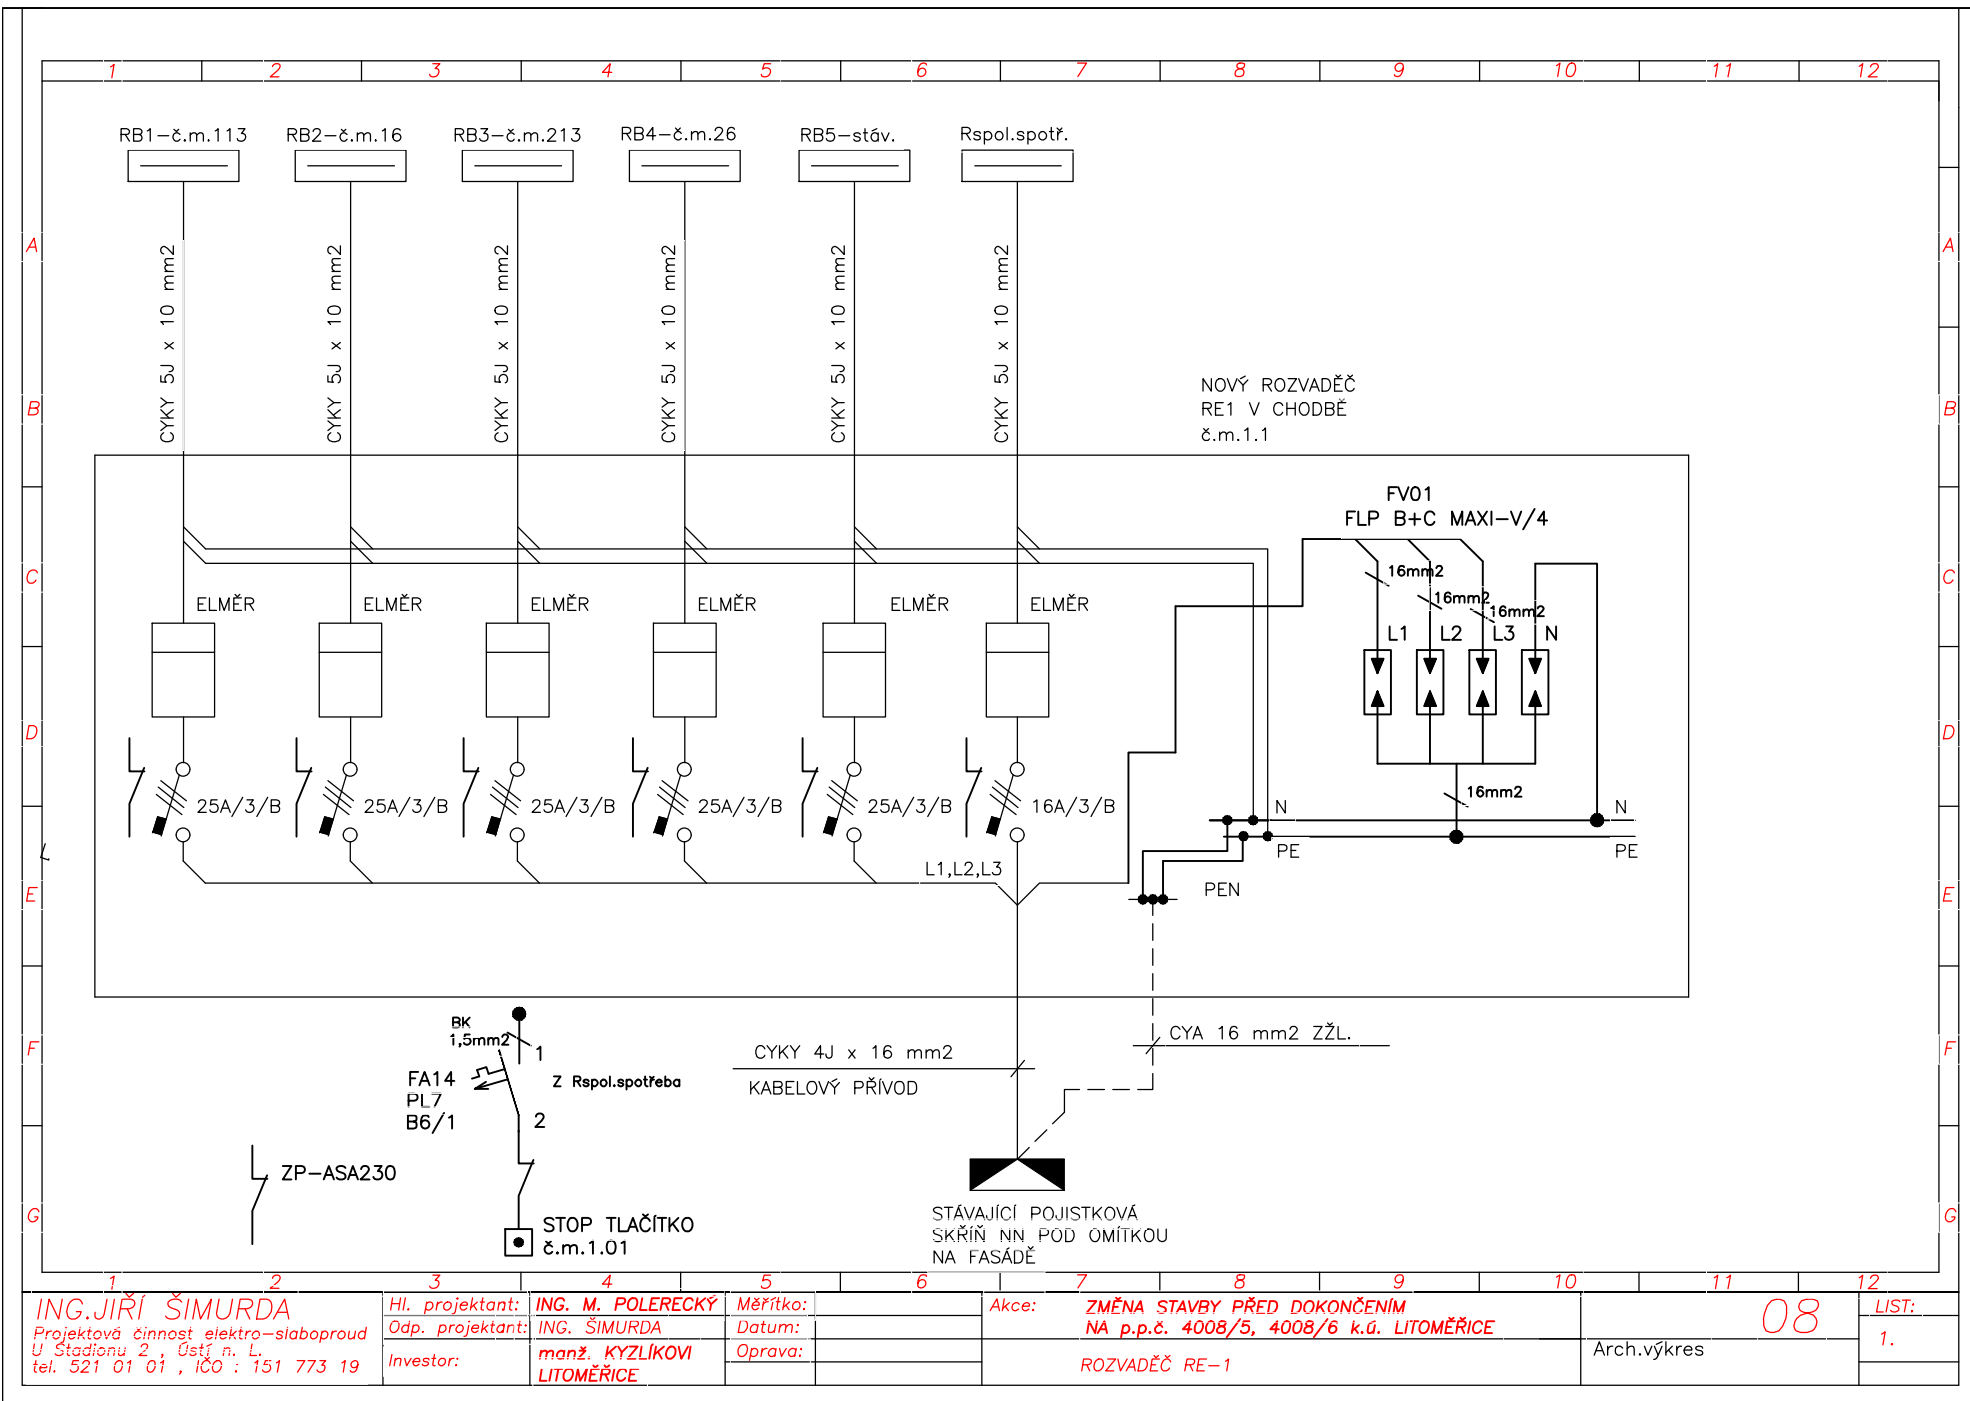

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 521 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **ING. M. POLERECKÝ**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **manž. KYZLIKOVÍ LITOMĚŘICE**


Měřítka:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM NA p.p.č. 4008/5, 4008/6 k.ú. LITOMĚŘICE**
ROZVADĚČ RE-1

Arch.výkres

08

LIST:
 1.

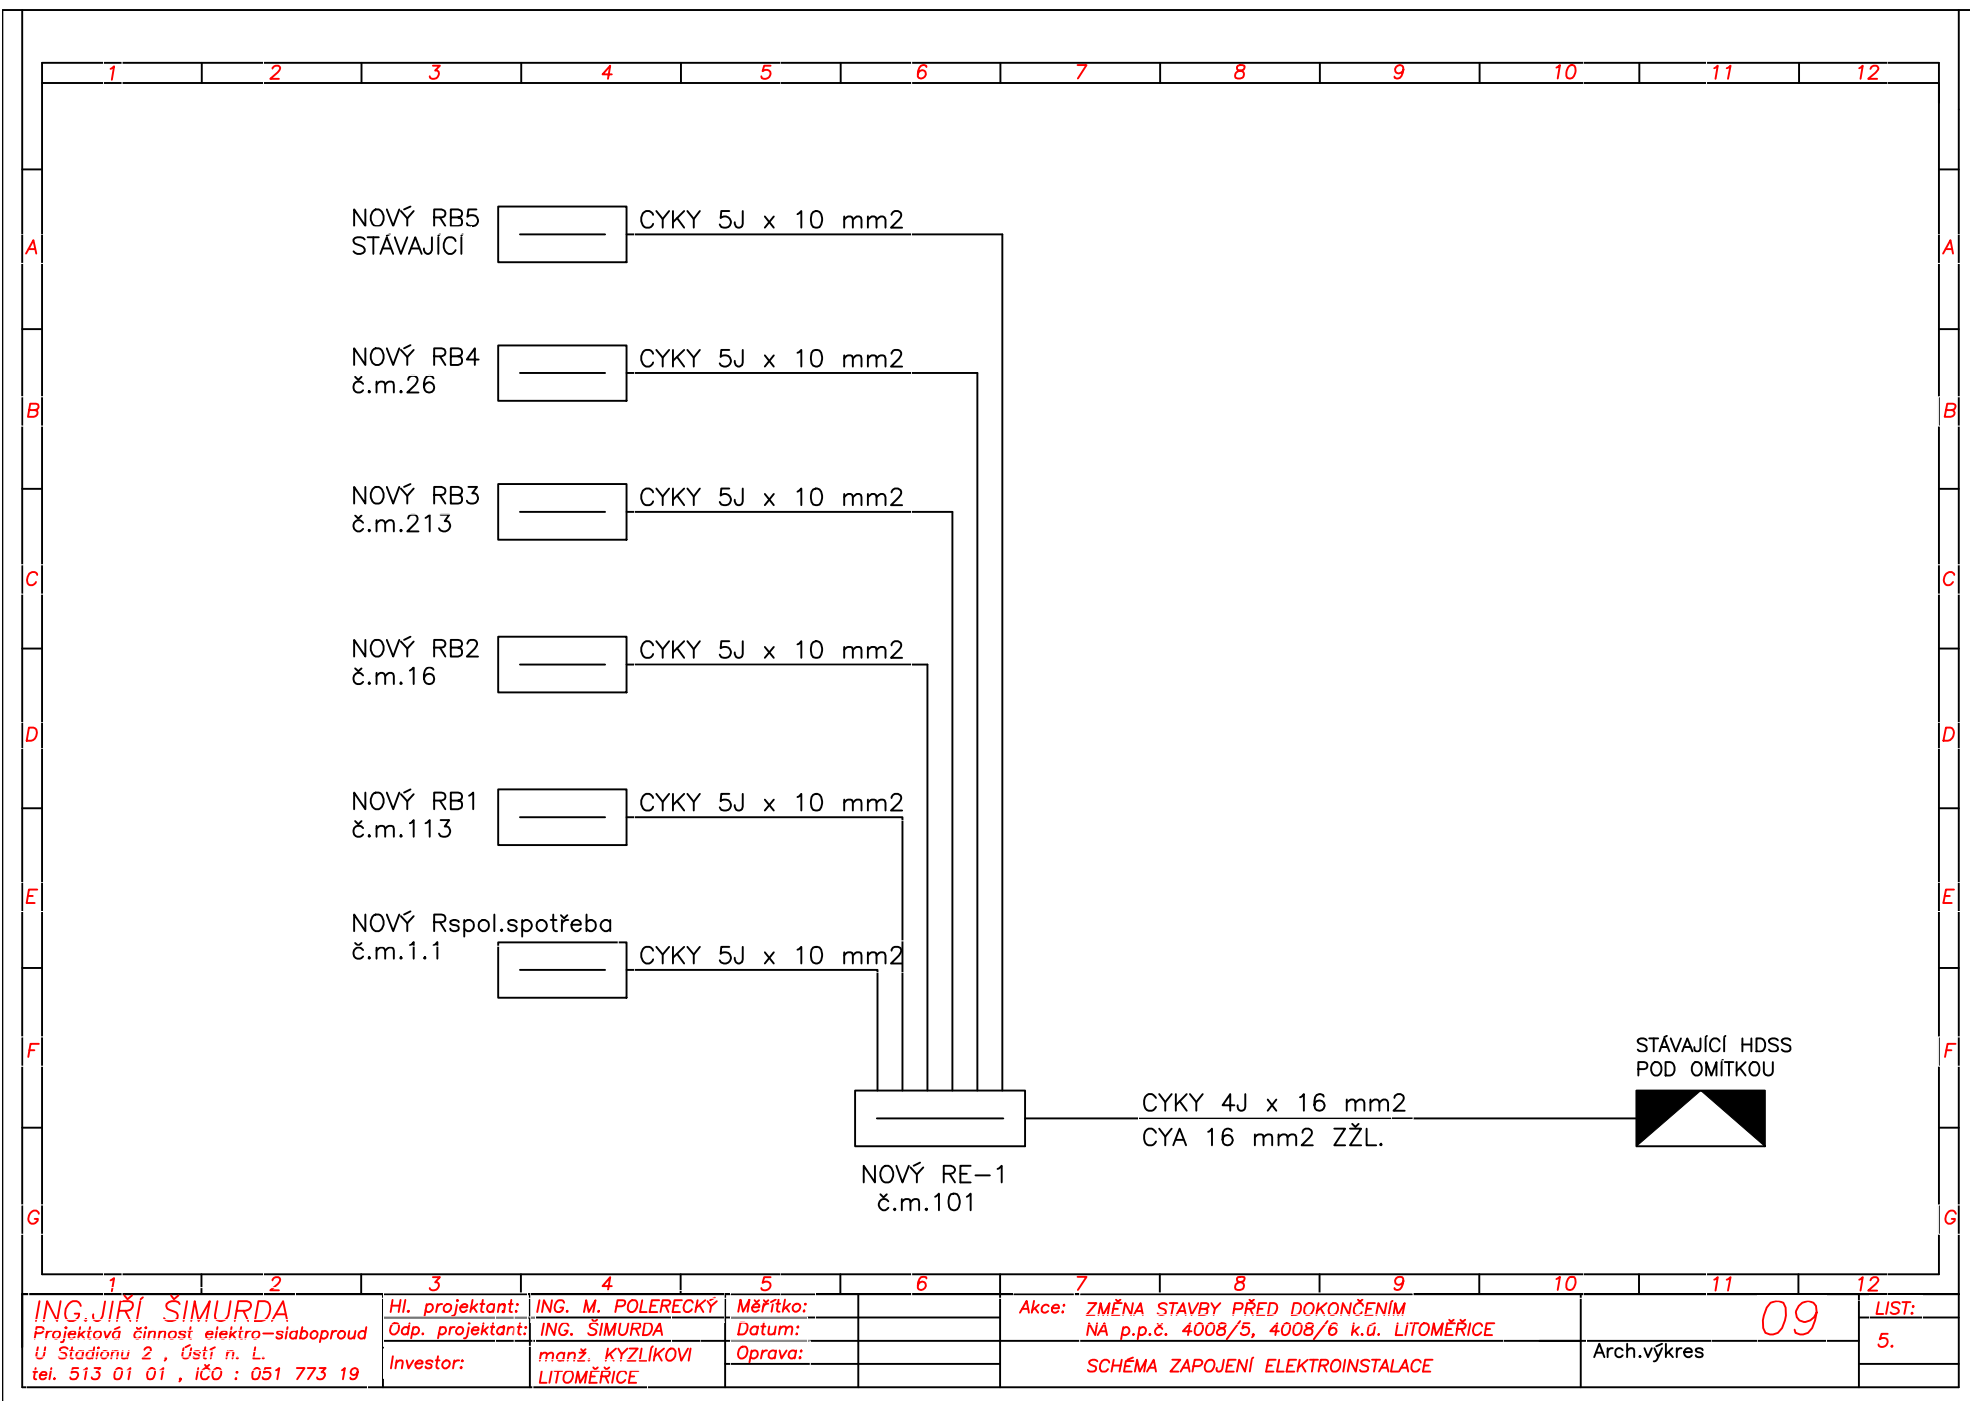

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 513 01 01, IČO : 051 773 19

Hl. projektant: **ING. M. POLERECKÝ**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **manž. KYZLÍKOVÍ
LITOMĚŘICE**


Měřítko:
Datum:
Oprava:


Akce: **ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
NA p.p.č. 4008/5, 4008/6 k.ú. LITOMĚŘICE**


SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE

Arch.výkres

LIST:
5.

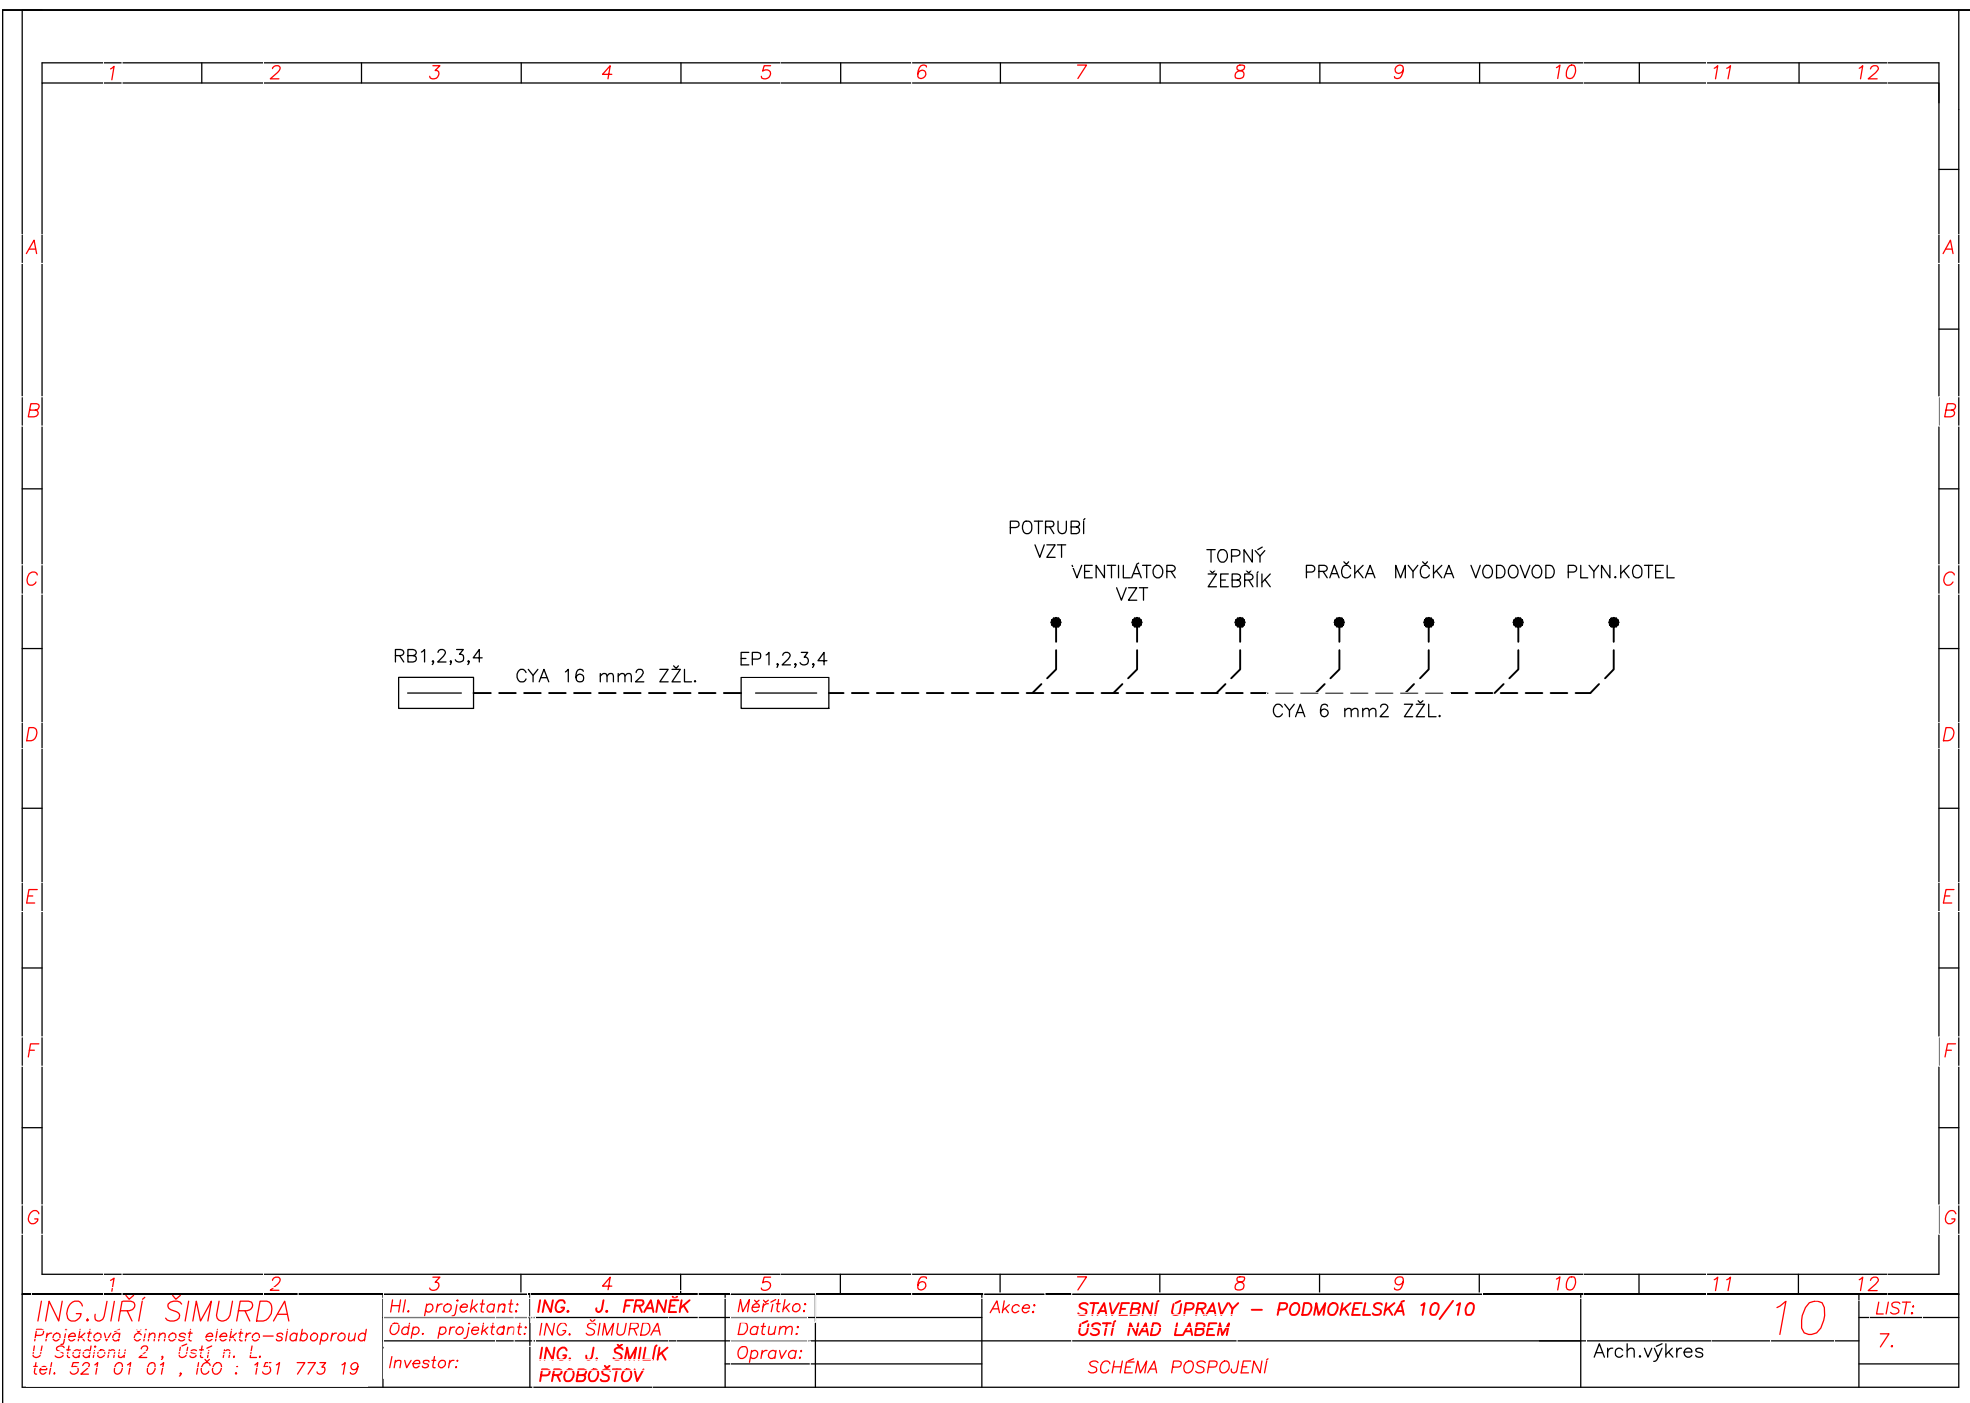

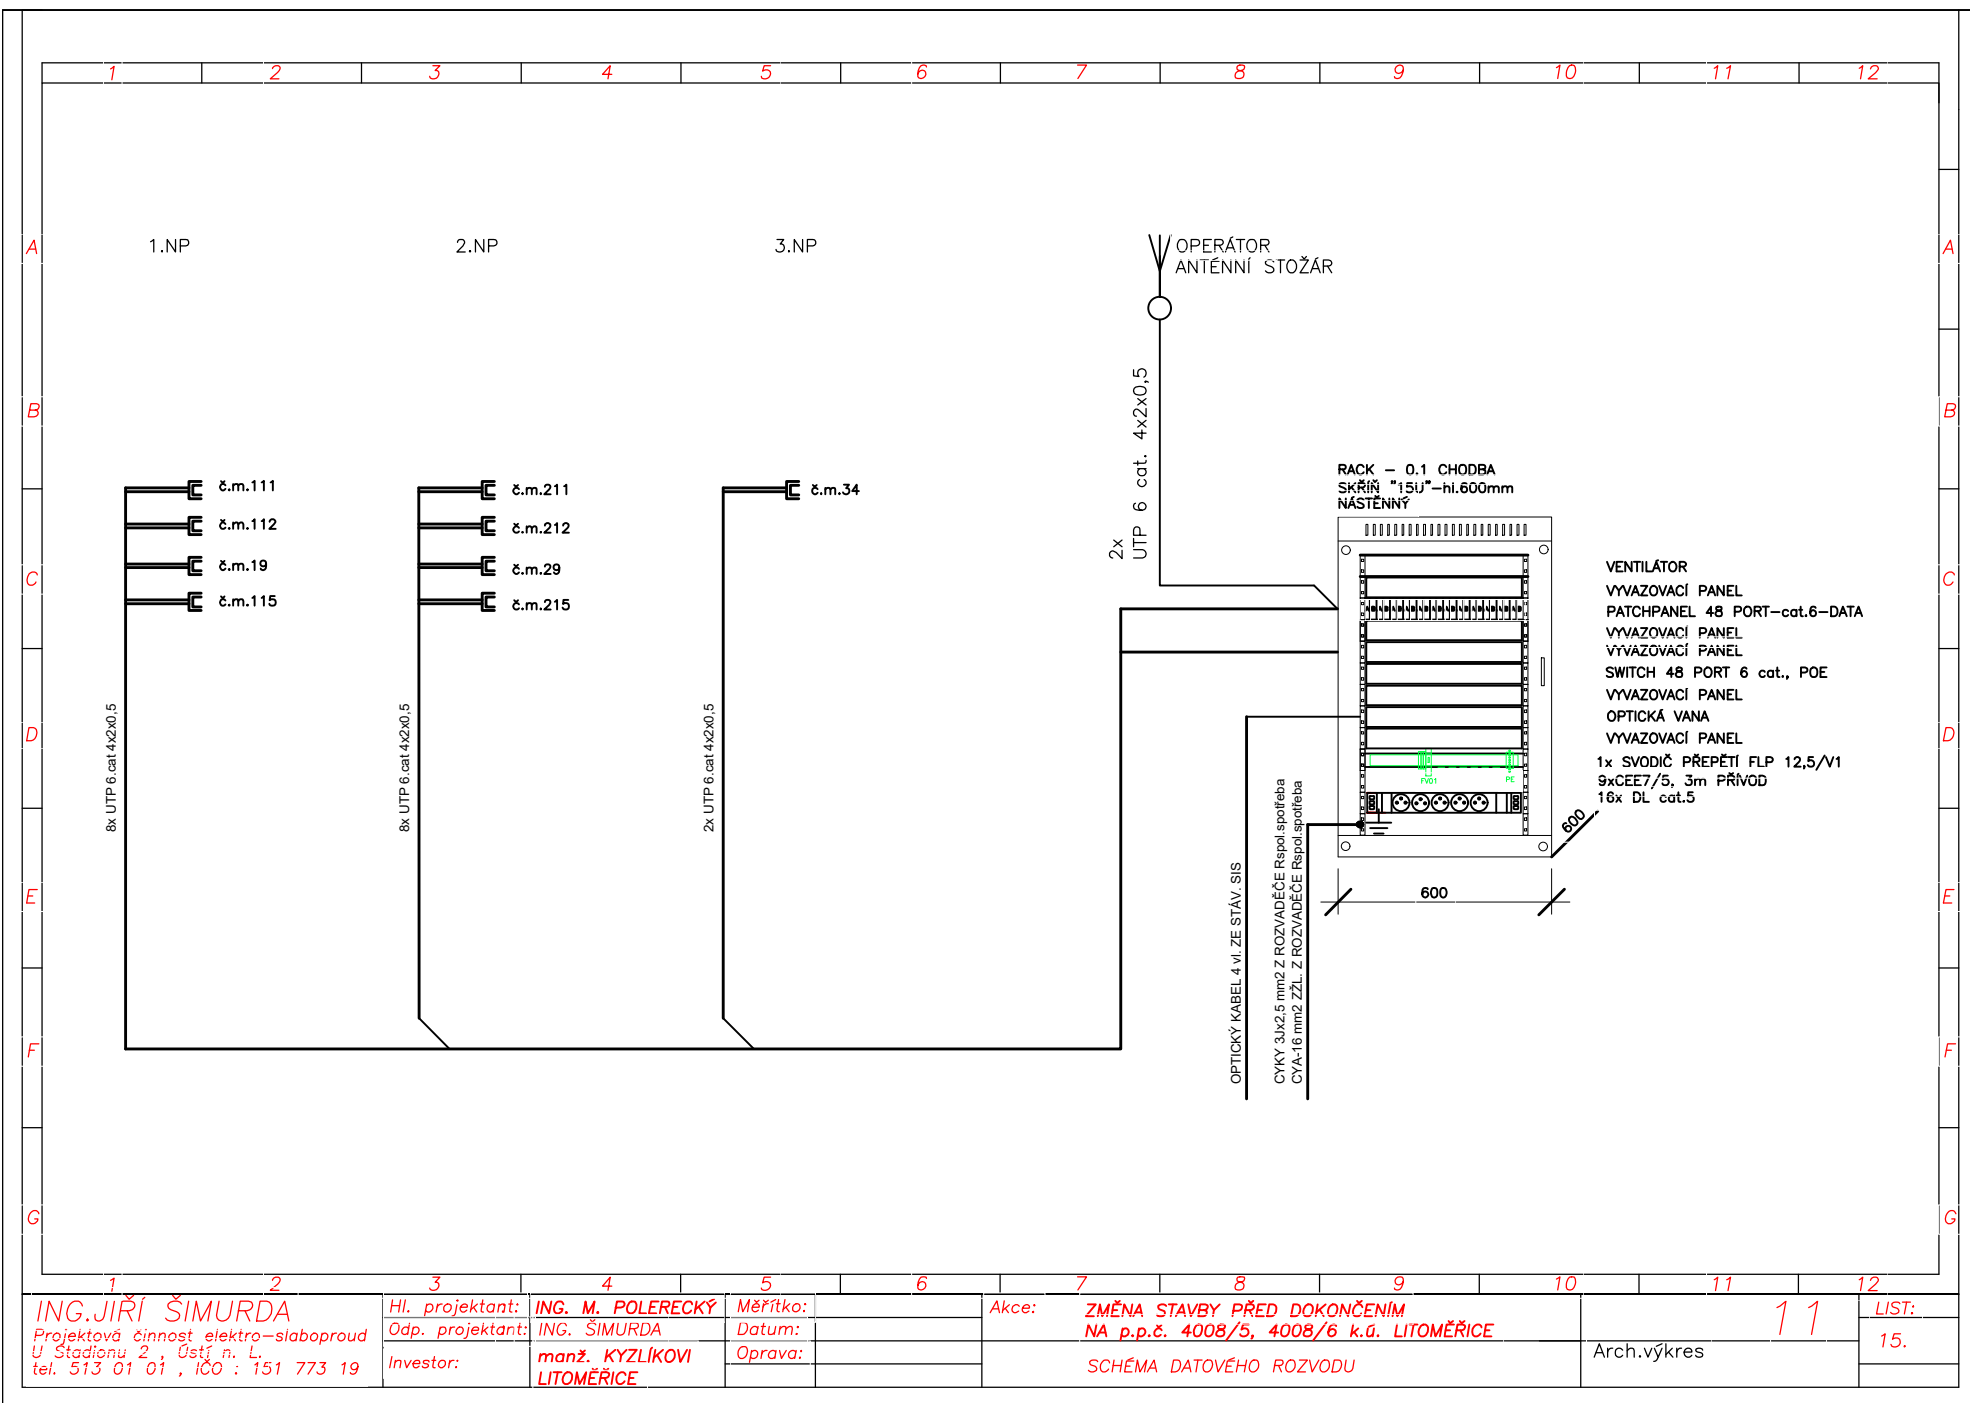

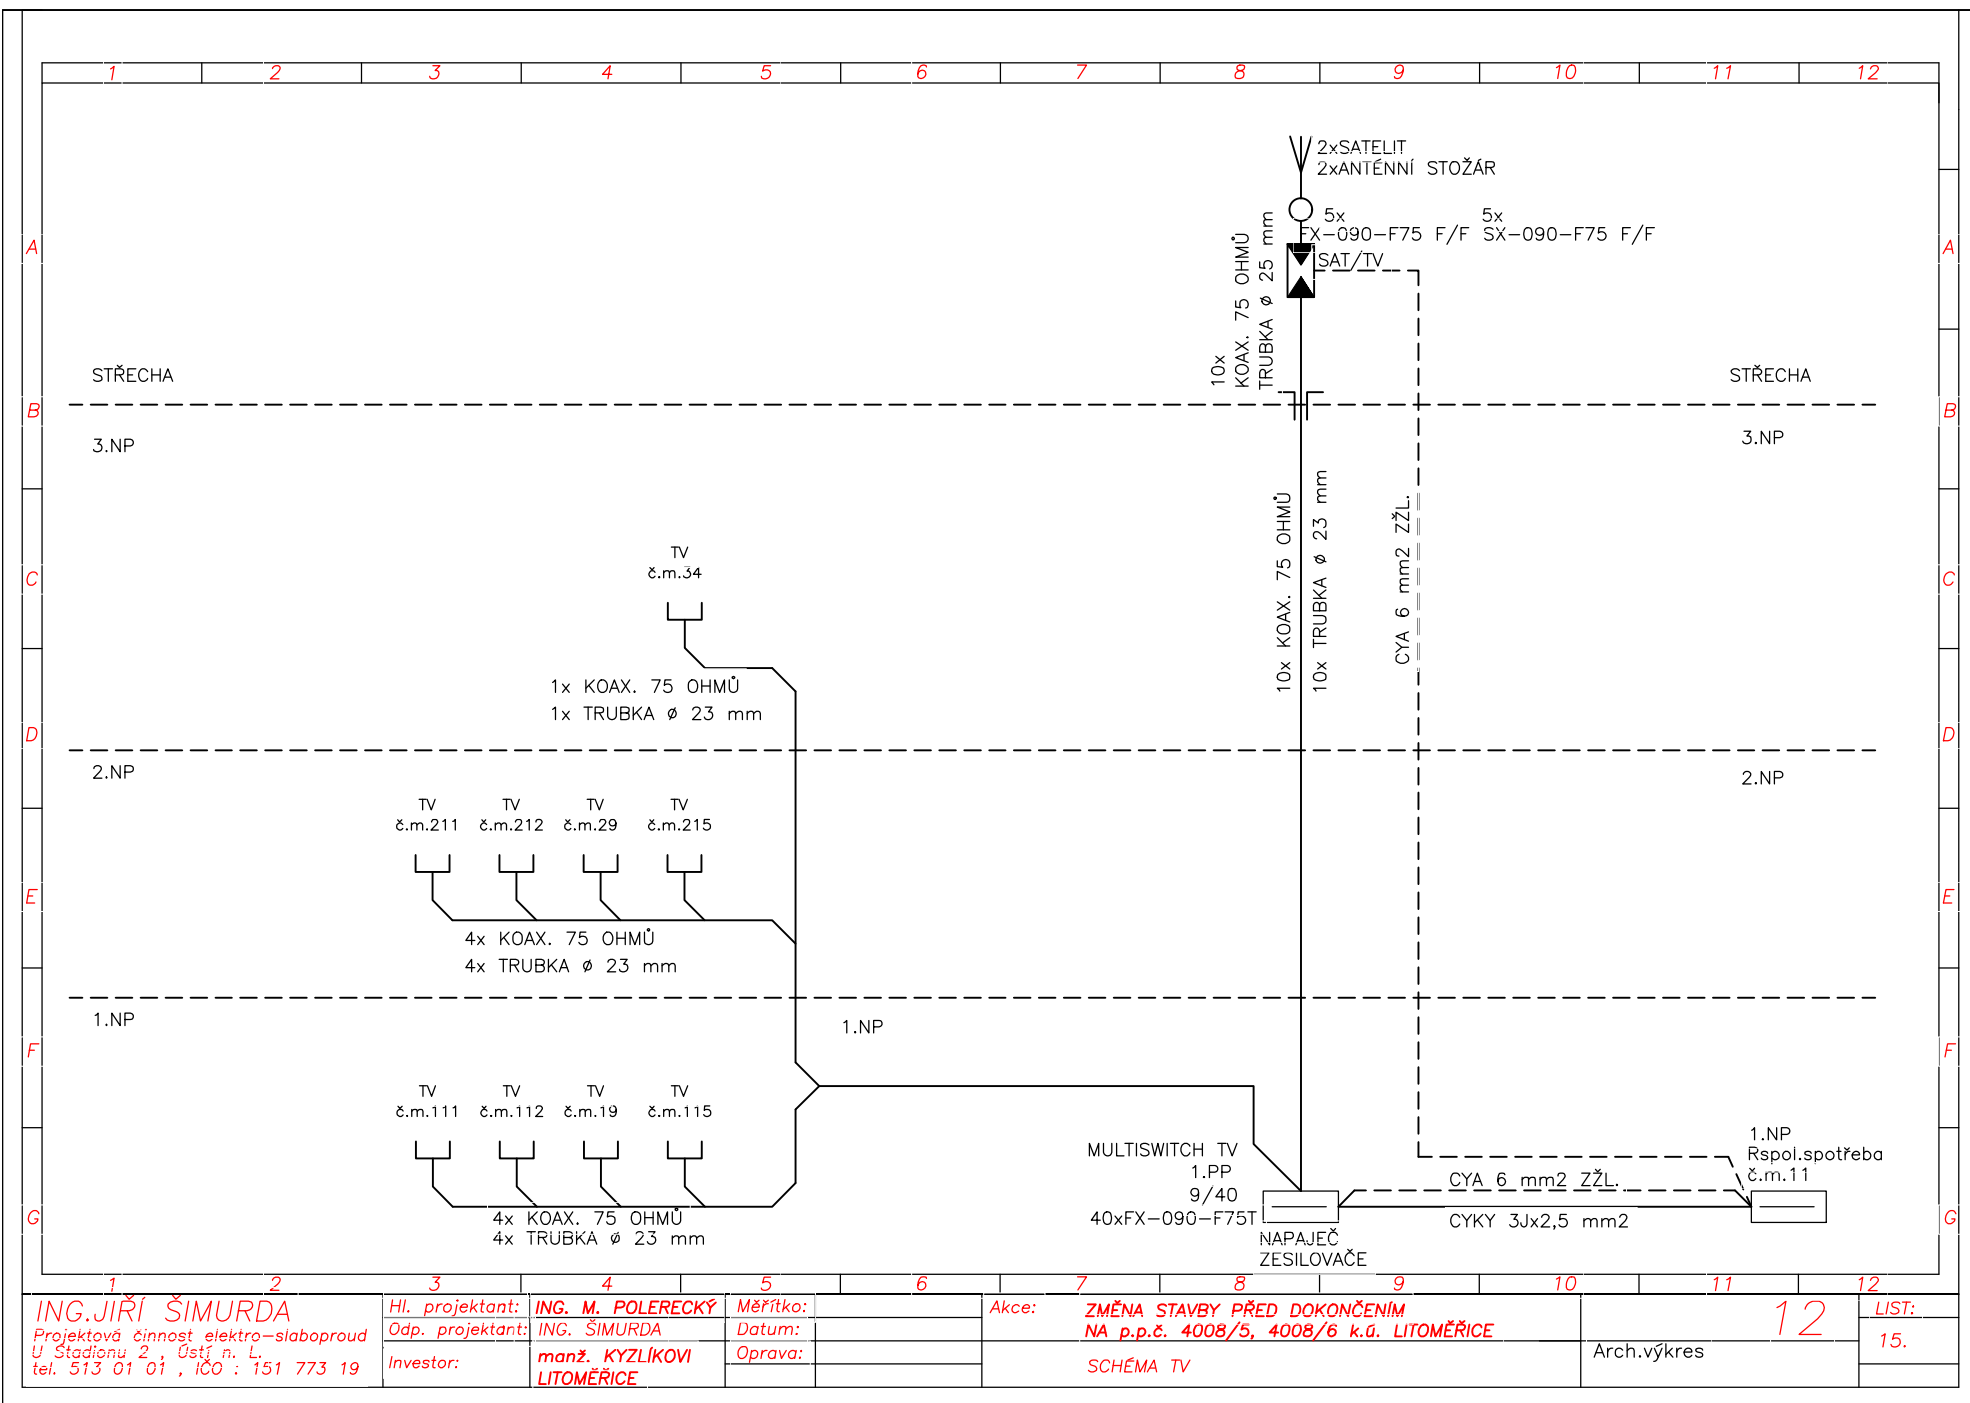

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
 Projektová činnost elektro-slaboproud
 U Stadionu 2, Ústí n. L.
 tel. 513 01 01, IČO : 151 773 19

Hl. projektant: **ING. M. POLERECKÝ**
 Odp. projektant: **ING. ŠIMURDA**
 Investor: **manž. KYZLÍKOVÍ
LITOMĚŘICE**

Měřítko:
 Datum:
 Oprava:

Akce: **ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
NA p.p.č. 4008/5, 4008/6 k.ú. LITOMĚŘICE**
SCHEMA TV

Arch.výkres

12

LIST:
 15.