

ÚZEMÍ	TÁBOR, UL. MĚŠICKÁ		
POVRCHY	TERÉN	VOZOVKA	VOZOVKA
SKLADBA	TRÁVNÍK	ASB	ŠTĚRK

LOMY, ODBOČKY

PŘEKÁŽKY

MĚŘITKO VÝŠEK 1:100
MĚŘITKO DÉLEK 1:500

KÓTA TERÉNU


KRYTÍ KONSTRUKCE PIP

KÓTA OSY PIP

SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPY

HLoubKA VÝKOPU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ


DĚLKA (M)	9,65	6,15	4,95	21,55	39,75	32,25	13,00	3,702,80
SPÁD POTRUBÍ								
DIMENZE POTRUBÍ	PI 2x DN 100/225				PI 2x DN 80/180			

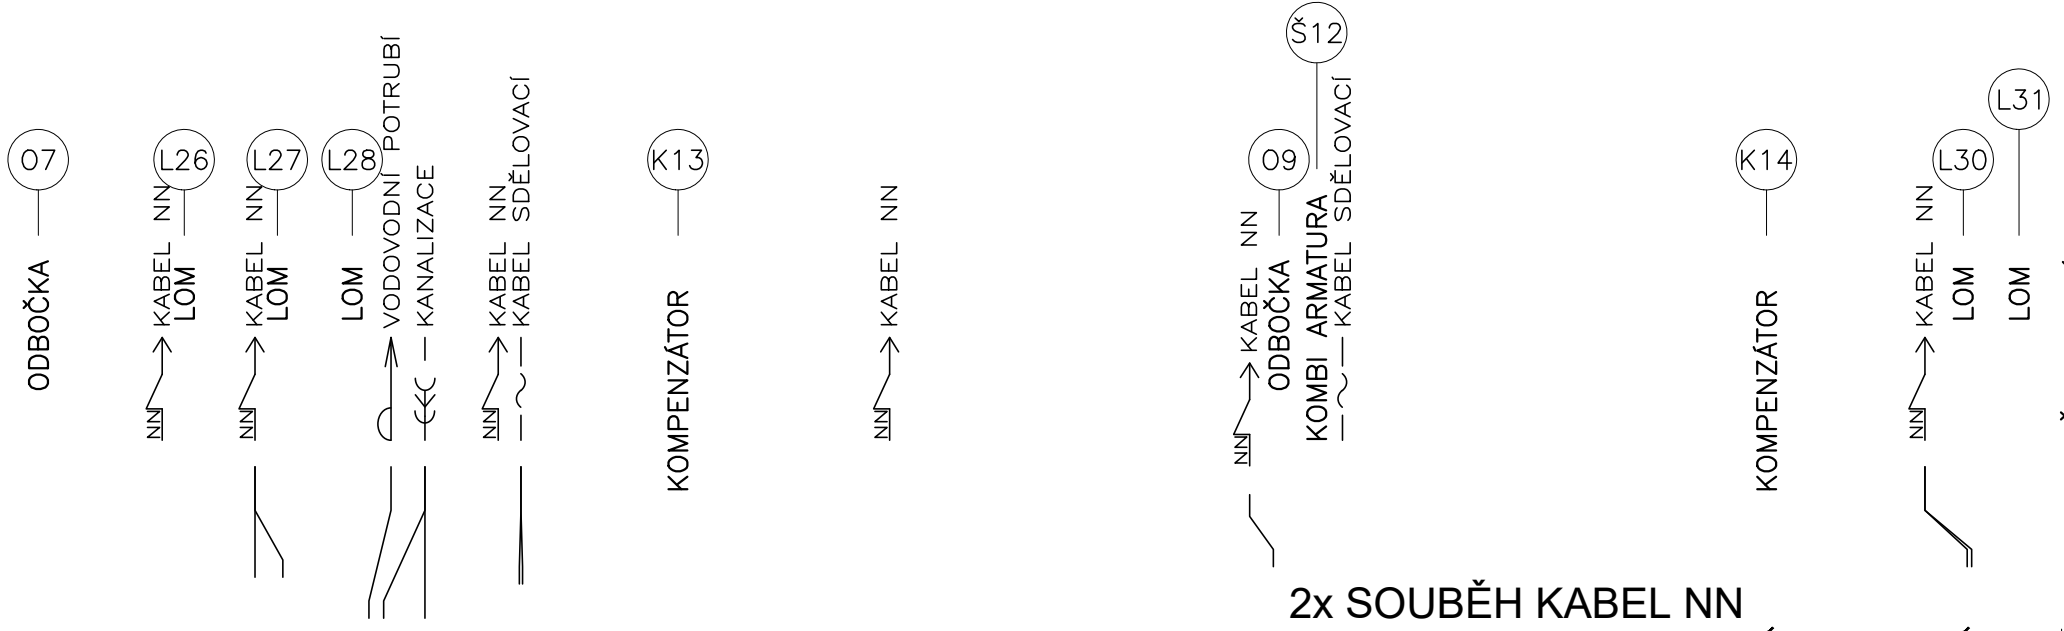

TÁBOR, UL. MĚŠICKÁ			
VOZOVKA	VOZOVKA		VOZOVKA
ŠTĚRK	BETON		BETON

Š13

ODBOČKA
KOMBÍ ARMATURA

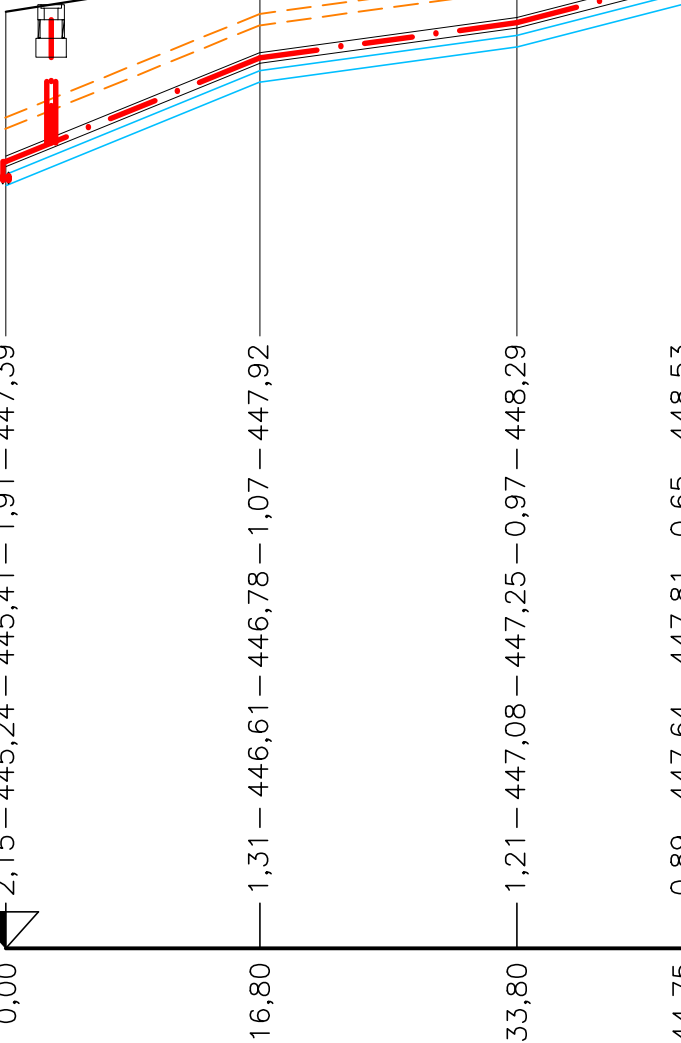


16,80	17,00	10,95
PI 2x DN 40/125		

TÁBOR, UL. MĚŠICKÁ	
VOZOVKA	
ŠTĚRK	

Š14

ODBOČKA
KABEL NN
VODOVODNÍ POTRUBÍ

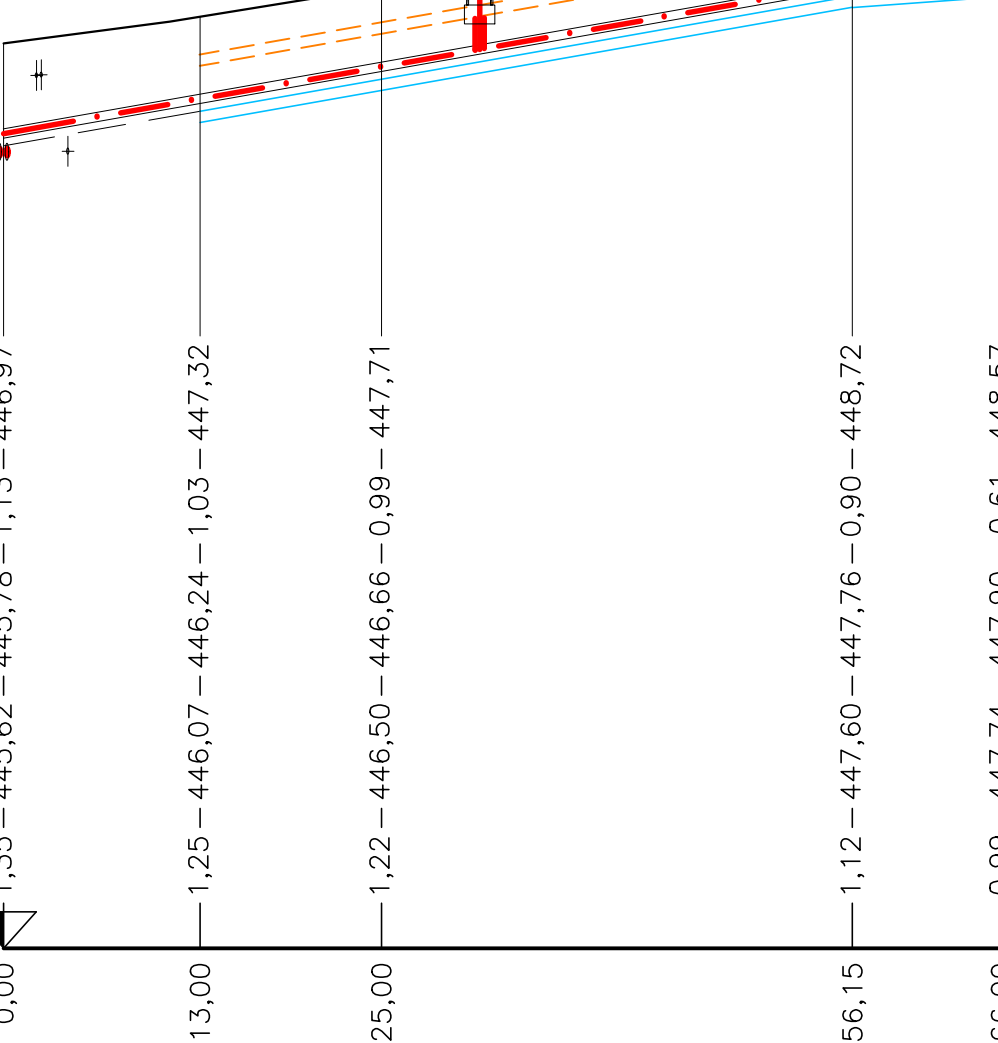

13,00	12,00	31,15	9,95
PI 2x DN 40/125			

LEGENDA:

- TERÉN STÁVAJÍCÍ
- OSA NOVÉHO HORKOVODNÍHO PI POTRUBÍ
- SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPY (DNO VÝKOPU)
- TĚLESO STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU

POZNÁMKA:
V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE VE VÝŠCE 100 mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY S PŘESAHEM 150 mm OD PLÁŠTĚ TRUBKY.

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE ULOŽENA V SOUBĚHU S POTRUBÍM 2x CHRÁNIČKA HDPE DN40. NAD KABEL A CHRÁNIČKY BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÉ BARVY.

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR			C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz	
PROJEKTANT			iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@projekt.info	
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST MĚŠICKÁ SPOJKA		VYPRACOVAL	MARTIN ČIHÁK
			KONTROLOVAL	MARTIN ČIHÁK
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		SCHVÁLIL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
			DATUM	08/2021
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL 07, 08, 09		ČÍSLO PARÉ	
			MĚŘITKO	1:500/1:100
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_022	ČÍSLO VÝKRESU