

OS-05-01 PŘÍLOHA Č. D02-2 / REV.0

1		2		3		4		5		6		7		8	
LIST	NÁZEV LISTU			DATUM / ZPRACOVAL		REVIZE	POPIS			DATUM		ZPRACOVAL			
A	1	TITULNÍ LIST			02/2022	R. KAREZ									
	2	SEZNAM LISTŮ			02/2022	R. KAREZ									
	3	POMOCNÉ OBVODY			02/2022	R. KAREZ									
	4	ZVYŠOVACÍ OBĚH. ČERPADLO 1			02/2022	R. KAREZ									
	5	ZVYŠOVACÍ OBĚH. ČERPADLO 2			02/2022	R. KAREZ									
	6	UZEVÍRACÍ Klapka			02/2022	R. KAREZ									
	7	REGULAČNÍ Klapka													
B															
C															
D															
E															
F															

+00BFH06,07

+00BFH01

PASOVÝ MOST – PROPOJENÍ PŘÍPOJNIC STÁVAJÍCÍCH POLÍ S NOVÝMI POLI ROZVADĚČE

L1  
L2  
L3

L1  
L2  
L3

–F51

C60N 1P 6A C  
(Schneider)


–E51

SZ4155.000  
110–240V AC / 26W  
(RITTAL)

–X51

N  
PE

N  
PE

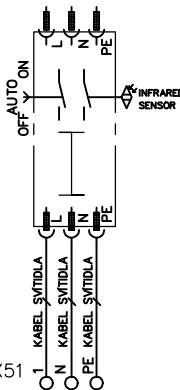


ZMĚNY		DATUM		REVIZE
energo invelt		NAZEV		REVIZE
MĚŘÍTKO:		ROZVADĚČ 00BFH06,07 POMOCNÉ OBVODY		ČÍSLO VÝKRESU INEG-709-21-990101
		POČET LÍSTŮ: 7		LIST: 3







+00BFH06,07

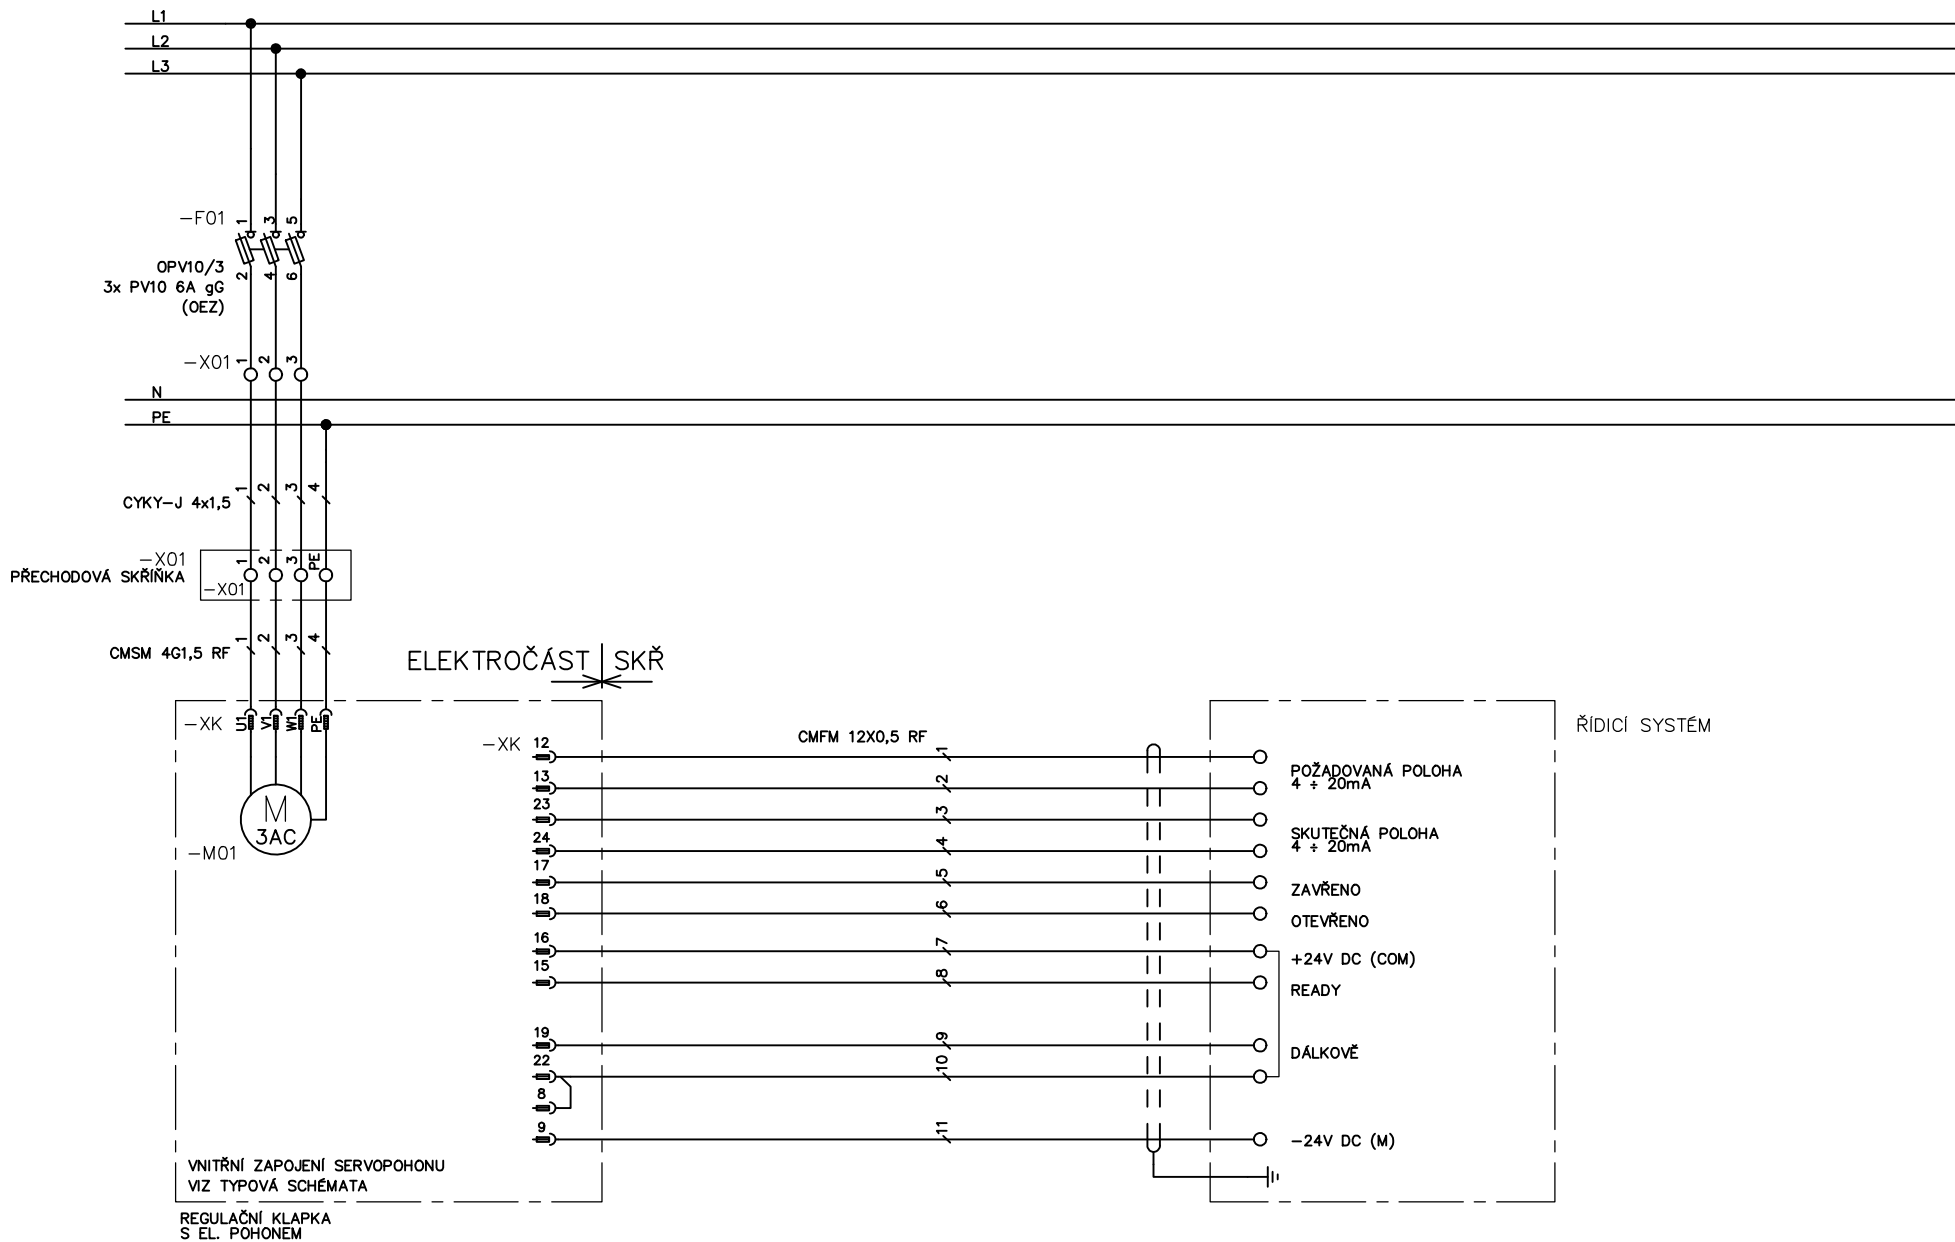

ZMĚNY		DATUM		REVIZE
energo		NAZEV		ČÍSLO VÝKRESU
invelt		ROZVADĚČ 00BFH06		INEG-709-21-990101
MĚŘITKO:		POČET LISTŮ: 7		LIST: 7
				REVIZE