

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div></div>	
	ING. JIŘÍ REITKNECHT	ING. J. ŠŤASTNÍKOVÁ		
				
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div> Sídlo: Smrčická 115/13, 796 07 Oržovice Kanc.: Jeřáb 1321/29A, 621 00 Brno Tel.: 541 634 360 e-mail: brno@elmarpv.cz</div>	
	ROMAN VESELÝ	ROMAN VESELÝ		
KRAJ: Moravskoslezský	OKRES: Frýdek-Místek			
INVESTOR: DISTEP a.s. Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek AKCE: REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA PS 57, UL. JANA ČAPKA, FRÝDEK-MÍSTEK			FORMÁT	6A4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	08/2022
			ÚČEL	DPS
OBSAH: D.1.4.2 - Měření a Regulace SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE RM			Č. ZAKÁZKY	B0610
			Č. VÝKR.	PARÉ
			202	

ROZVÁDĚČ RM

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ


ROZMĚR VxŠxH: 2000x800x400mm

PROVEDENÍ OCEP

KRYTÍ IP 54/20

PŘÍVOD KABELU SHORA

VÝVODY KABELŮ NAHORU

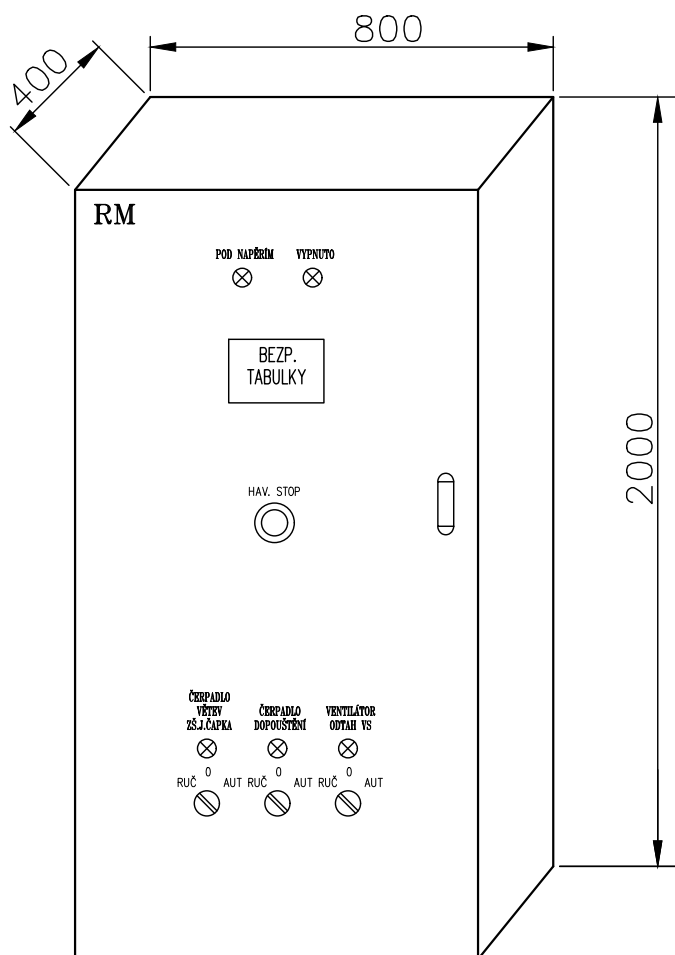

VÝSTRAŽNÉ TABULKY:

"POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ"

"NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI"

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:


PROSTOROVĚ ODDĚLIT ČÁST MaR A SILNO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ (RAL7035)

ŠTÍTKY GRAVÍROVANÉ

VNITŘNÍ KAPSA NA DOKUMENTACI

UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ SE ZÁMKEM

(OBOUSTRANNÝ KLÍČ S VNITŘNÍM \varnothing 5mm )

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400V, TN-S

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S

STEJNOSMĚRNÁ, 24V, DC, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN
– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYA 6 mm²

VÝKON. BILANCE NEZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ:


INSTALOVANÝ PŘÍKON (Pi) : 32,0 kW

KOEFICIENT SOUDOBOSTI (B) : 0,5

SOUDOBY PŘÍKON (Pp) : 16,0 kW

INDEX	ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM		
		ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek					
		předávací stanice tepla PS 57			Listu 8	List 2	Č.výkresu 202
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					

INDEX		ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	08/2022	DATUM	PODPIS	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM			
			ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek								
			předávací stanice tepla PS 57								
			PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE								
								Listu 8	List 3	č.výkresu 202	

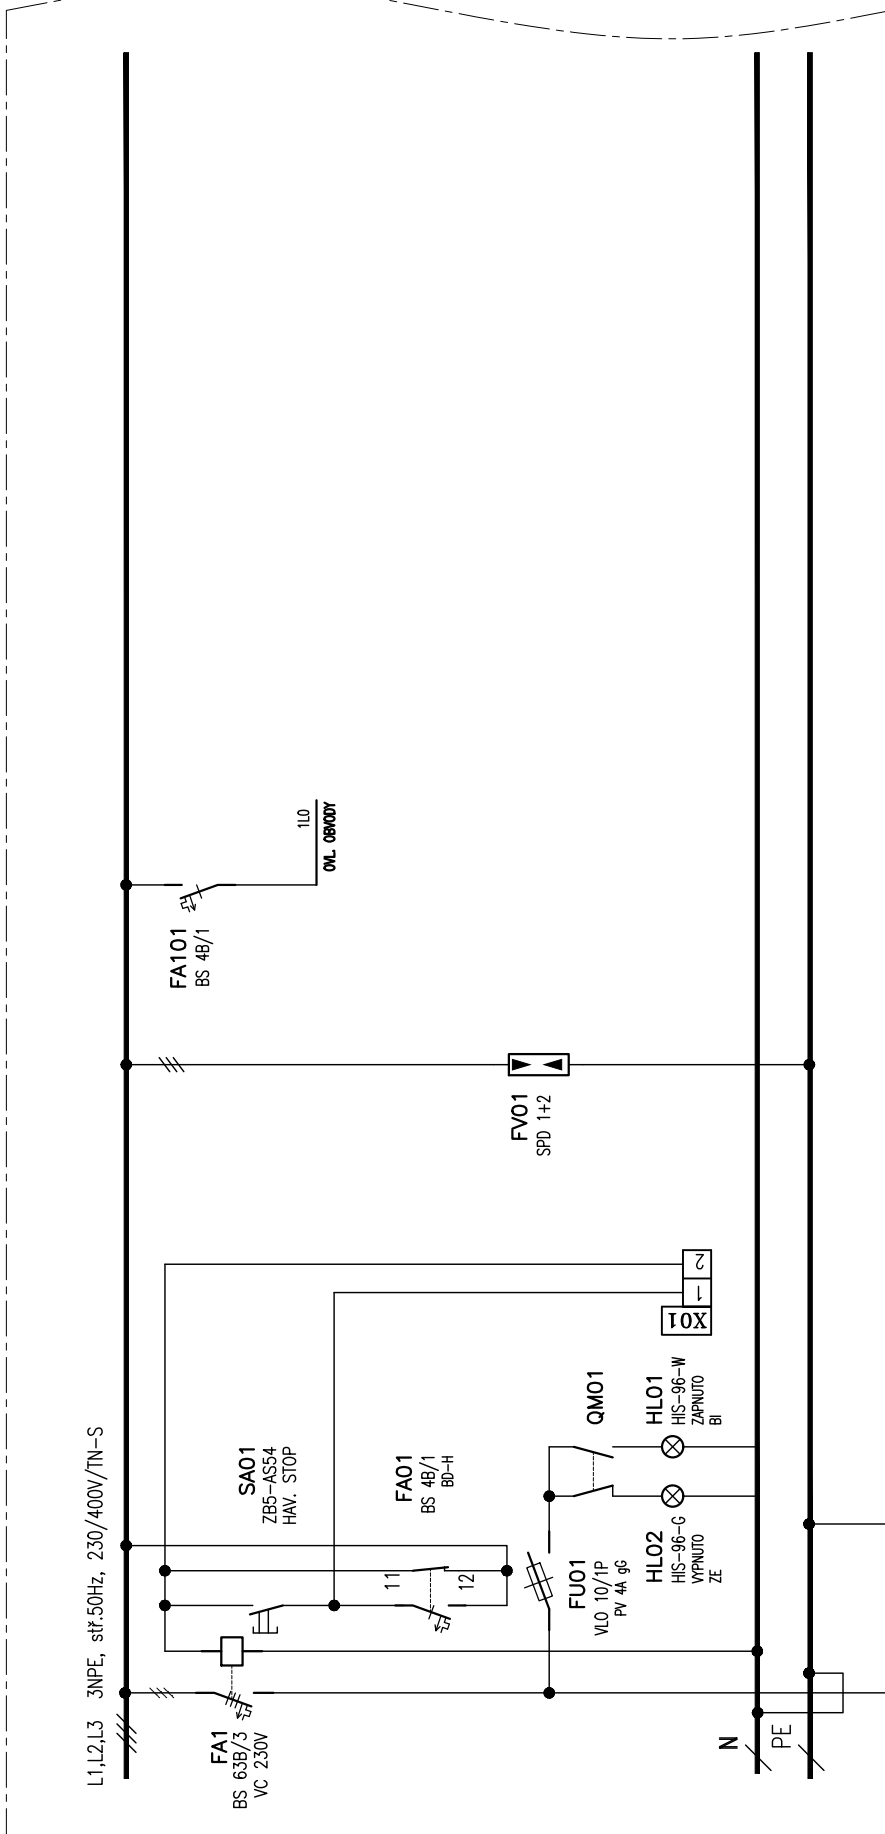


HLAVNÍ NÁPAJENÍ ROZVADĚČE
= WL O CYK-J 4x35

ROZVADĚČ
SP5
(VÝMĚNA POJISTKOVÉHO
ODPOJOVAČE 50A)


NÁPAJENÍ NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU
CYA 16
MET

MINO ROZVADĚČ

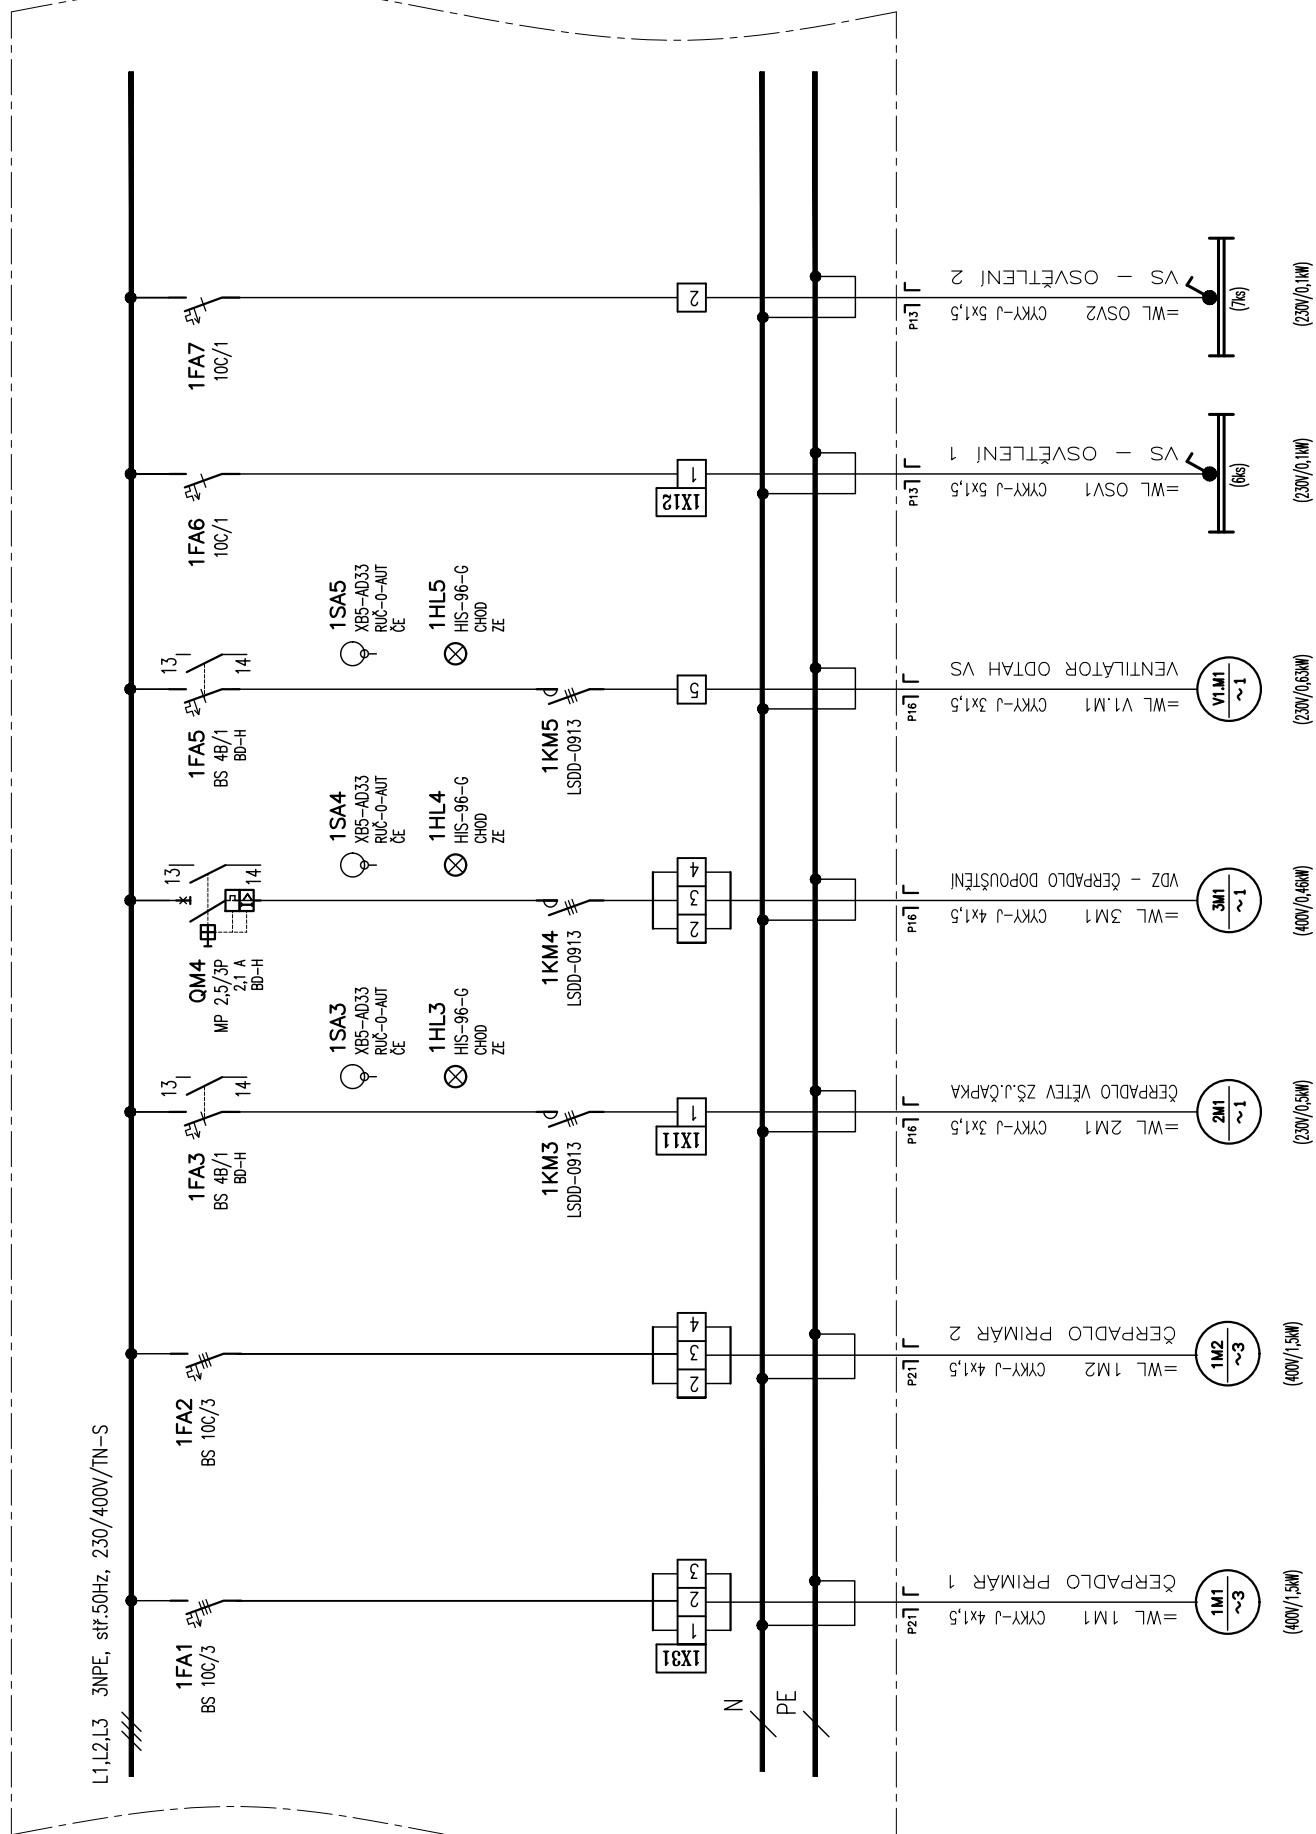


INDEX	ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý
ZMĚNA	ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek	DATUM	PODPIS
	předávací stanice tepla PS 57		
	PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE		
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM			
Listu 8 List 4 Č.výkresu 202			

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADEČ, VxŠxH 2000x800x400

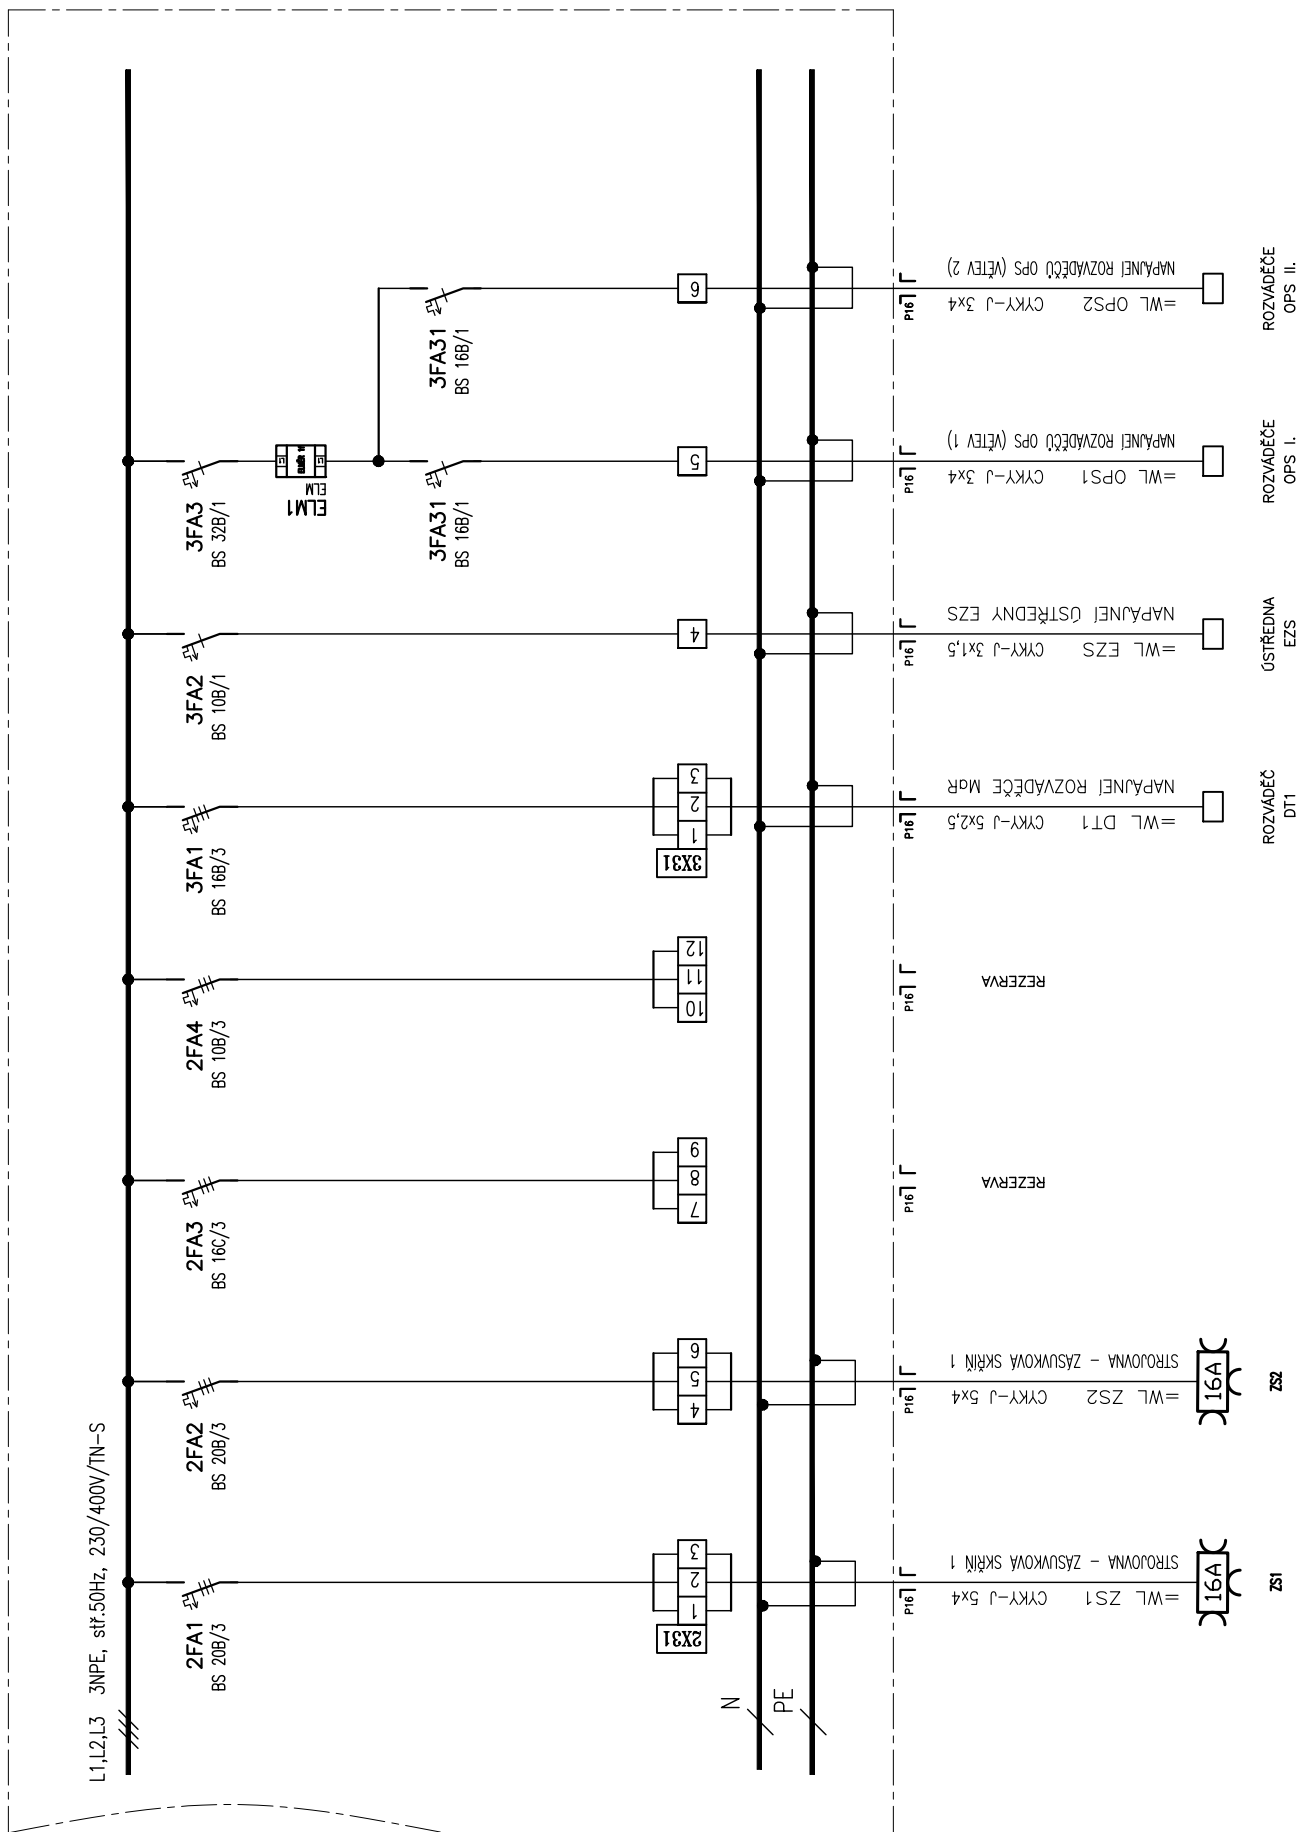

INDEX		ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM
			ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek	DATUM	PODPIS	Listu 8 List 5 č.výkresu 202
			předávací stanice tepla PS 57			
			PROVOZ, SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE			


OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADEČ, VxŠxH 2000x800x400

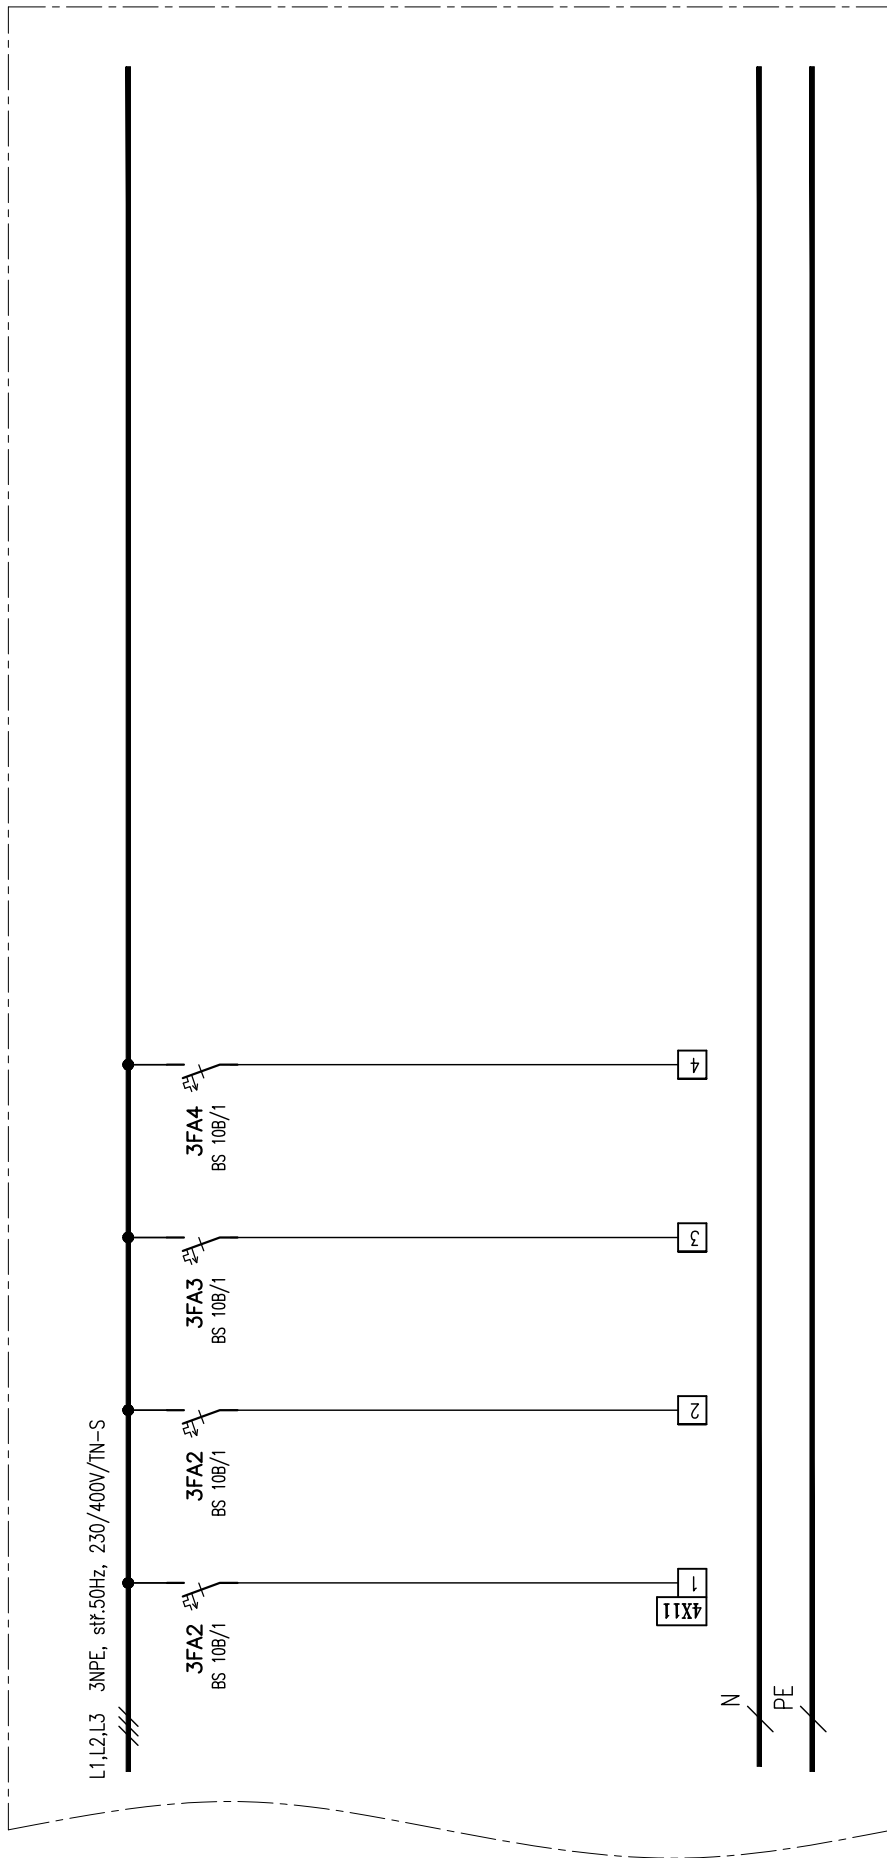

INDEX		ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM
			ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek	DATUM	PODPIS	Listu 8 List 6 č.výkresu 202
			předávací stanice tepla PS 57			
			PROVOZ, SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE			

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ, VxŠxH 2000x800x400

OVLÁDACÍ OBVODY

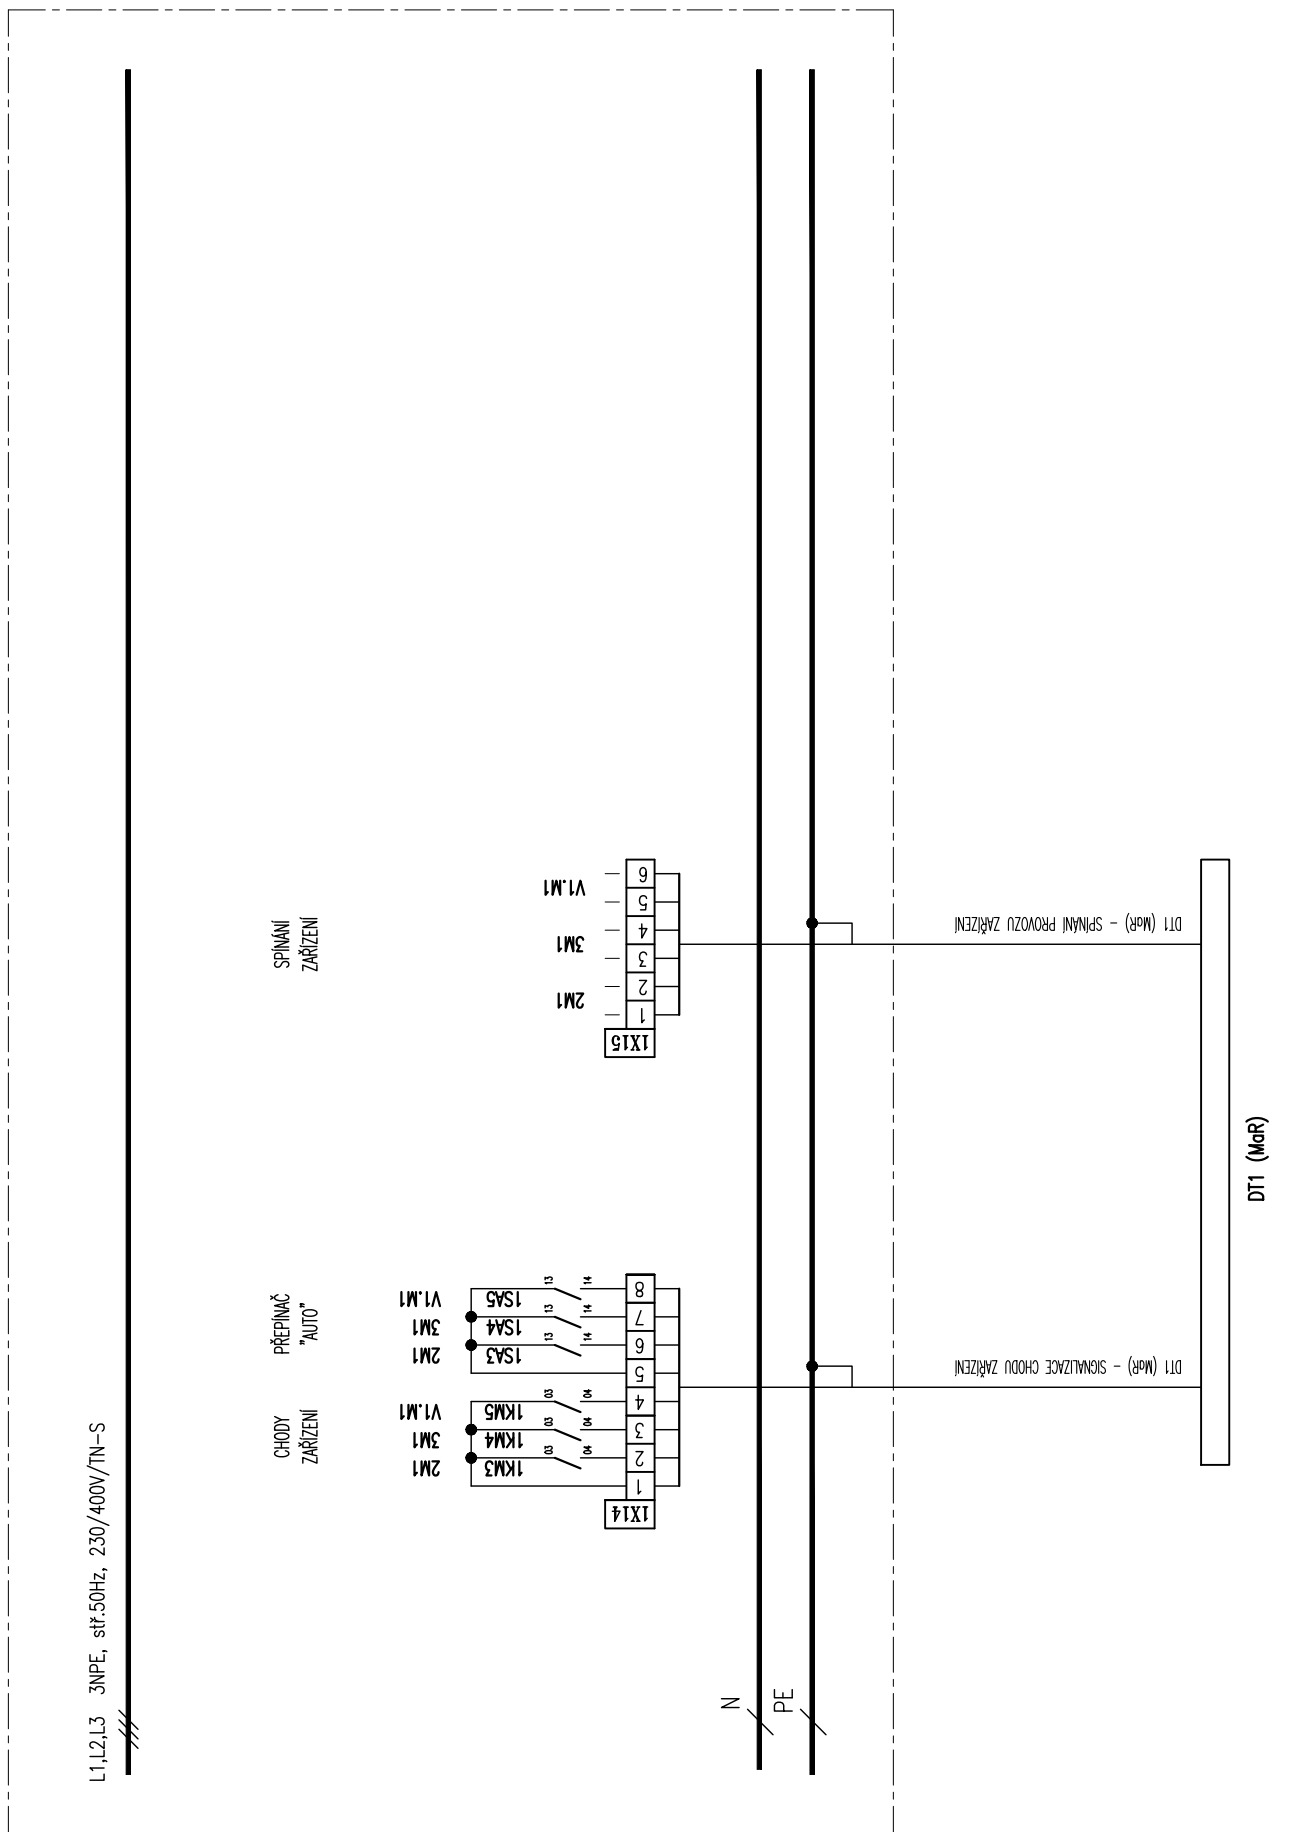

INDEX	ELMAR group s.r.o.	DATUM	08/2022	PODPIS	Veselý
ZMENA	ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek				
	předávací stanice tepla PS 57				
	PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE				

SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM

Listu 8List 7Č.výkresu 202

ZAPOJENÍ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU A PRVKŮ MdR
BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

INDEX		ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. RM		
	ZMENA	<i>ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek</i>	DATUM	PODPIS			
		<i>předávací stanice tepla PS 57</i>					
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					
					Listu 8	List 8	Č.výkresu 202