PŮDORYS - ŘEZ

ŘEZ POD ÚROVNÍ STROPU NÁDRŽÍ

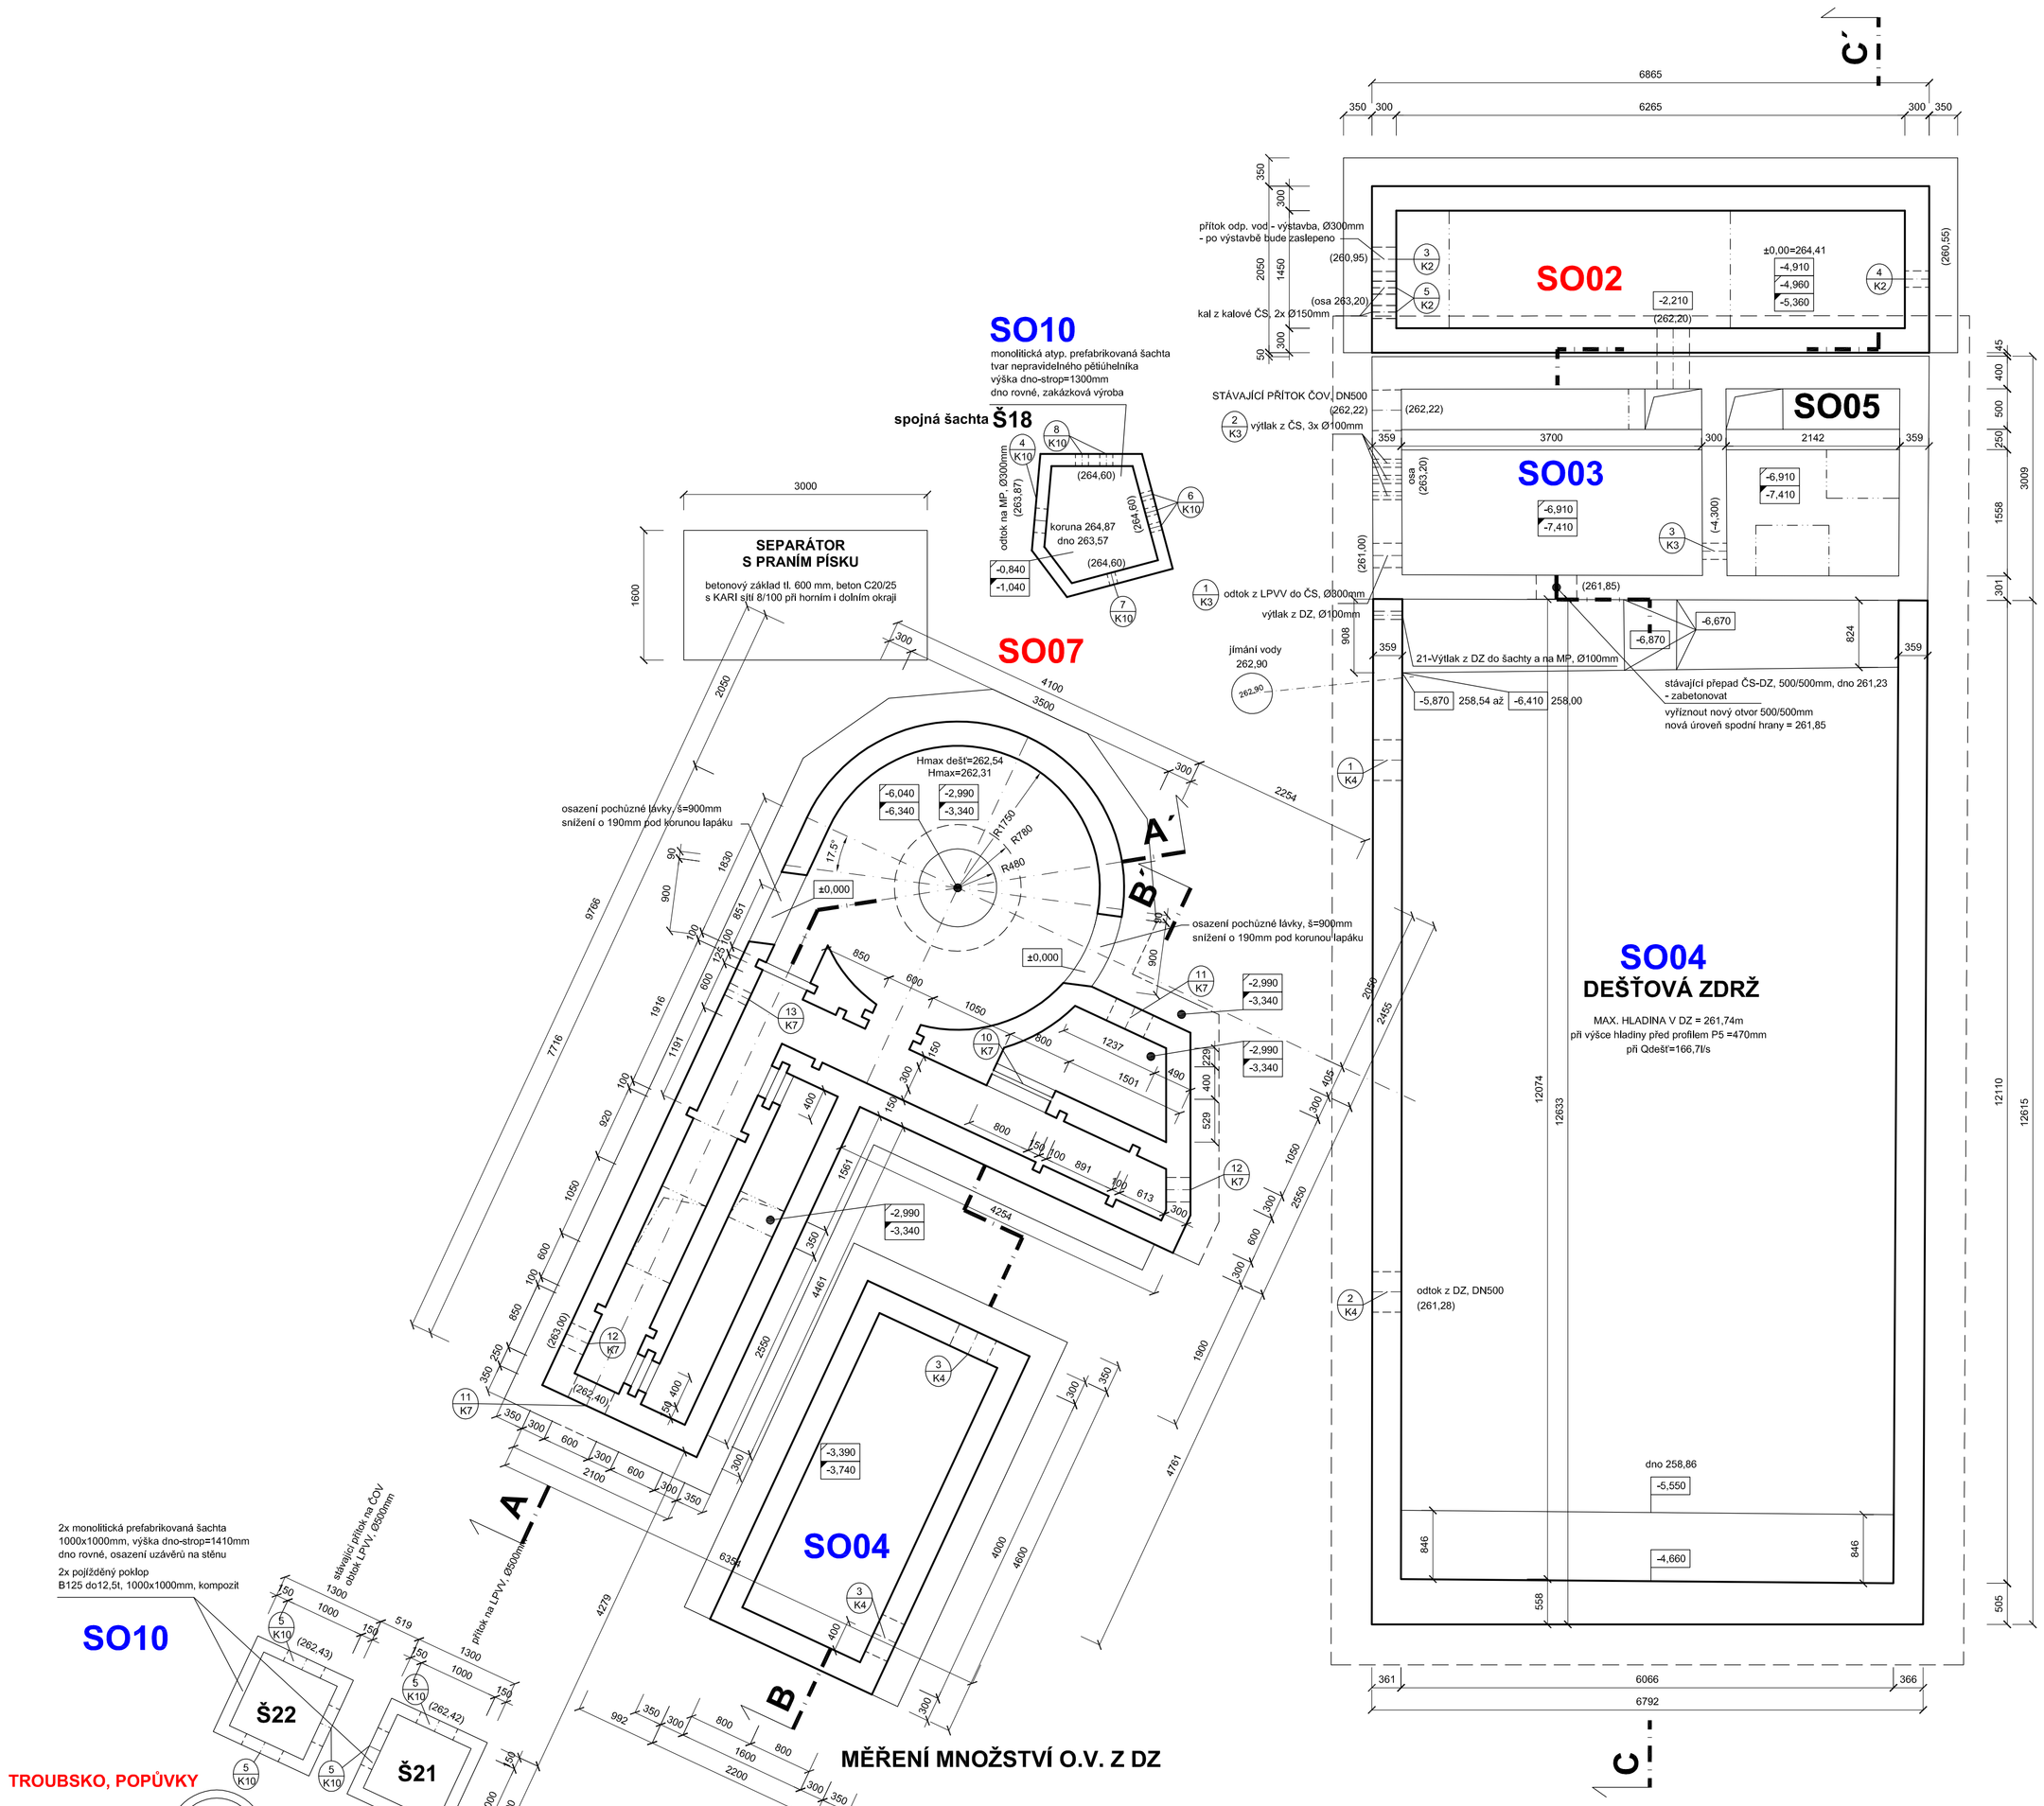

ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR:

TĚSNÍCÍ PE PROVAZEC + PRUŽNÝ TĚSNÍCÍ TMEL, v=150mm
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI 2ti NÁDRŽEMI BUDOU VYPLNĚNY DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 50mm

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ

UZEMNĚNÍ JE NAVRŽENO JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30/4mm. NA TENTO ZEMNIČ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY SVODY. OSADIT DO PODKLADNÍHO BETONU.

!!! ZAŘÍZENÍ VZT OSADIT PŘI BETONÁŽI STROPŮ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ!!!

BEZPEČNOST STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE SO04-DEŠŤOVÁ ZDRŽ PROTI VYPLAVÁNÍ

VE STĚNĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SO04-DEŠŤOVÁ ZDRŽ JSOU DVA ZAVODŇOVACÍ OTVORY Ø150MM. OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE OTEVŘENY A NESMÍ SE ZASLEPIT! SLOUŽÍ K TOMU, ABY V DOBĚ, KDY BY PODZEMNÍ VODA NASTOUPALA DO ÚROVNĚ TĚCHTO OTVORŮ, BYLA NÁDRŽ TOUTO VODOU ZAPLAVENA PROTI JEJÍMU VYPLAVÁNÍ!!!
ZHLAVÍ STUDNÍ JÍMÁNÍ VODY SE PŘÍZPŮSOBÍ (NAVÝŠÍ) NOVÉMU UPRAVENÉMU TERÉNU.

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY
SO 02 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE
SO 03 - ČERPACÍ STANICE
SO 04 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ
SO 05 - JÍMKA NA SVOZ
SO 06 - PROVOZNÍ BUDOVA
SO 07 - LAPÁK PÍSKU
SO 08 - BIOLOGICKÁ JEDNOTKA
SO 09 - KALOJEM
SO 10 - KANALIZACE V ČOV
SO 11 - KOMUNIKACE V ČOV
SO 12 - OPLOCENÍ
SO 13 - PŘÍPOJKA VODY
SO 14 - PŘÍPOJKA NN
SO 15 - ELEKTROINSTALACE
SO 16 - PŘÍPOJKA VN A TRAFOSTANICE

SO 20 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE
SO 21 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
SO 22 - ARMATURNÍ KOMORA
SO 23 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SO 24 - PŘELOŽKY PODZEMNÍCH VEDENÍ
SO 25 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SO 26 - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
SO 27 - 3. STUPEŇ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

SO - PS STÁVAJÍCÍ SO - PS
SO - PS UPRAVENÝ SO - PS
SO - PS NOVÝ SO - PS
SO - PS ZRUŠENÝ SO - PS

±0,00=264,41

Projektová dokumentace pro zadání stavby

Datum: *prosinec 2024*

STAVBA **ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE**	*Paré*
ODDÍL D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
SO/PS **SO 02 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE** **SO 03 - ČERPACÍ STANICE** **SO 04 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ** **SO 05 - JÍMKA NA SVOZ** **SO 07 - LAPÁK PÍSKU**	*Měřítko* 1:50 *Stupeň* ZD
PŘÍLOHA **PŮDORYS - ŘEZ, výkres tvaru**	*Číslo přílohy* **D.1.7.2.3** — *Revize*