


### Legenda/Legend:

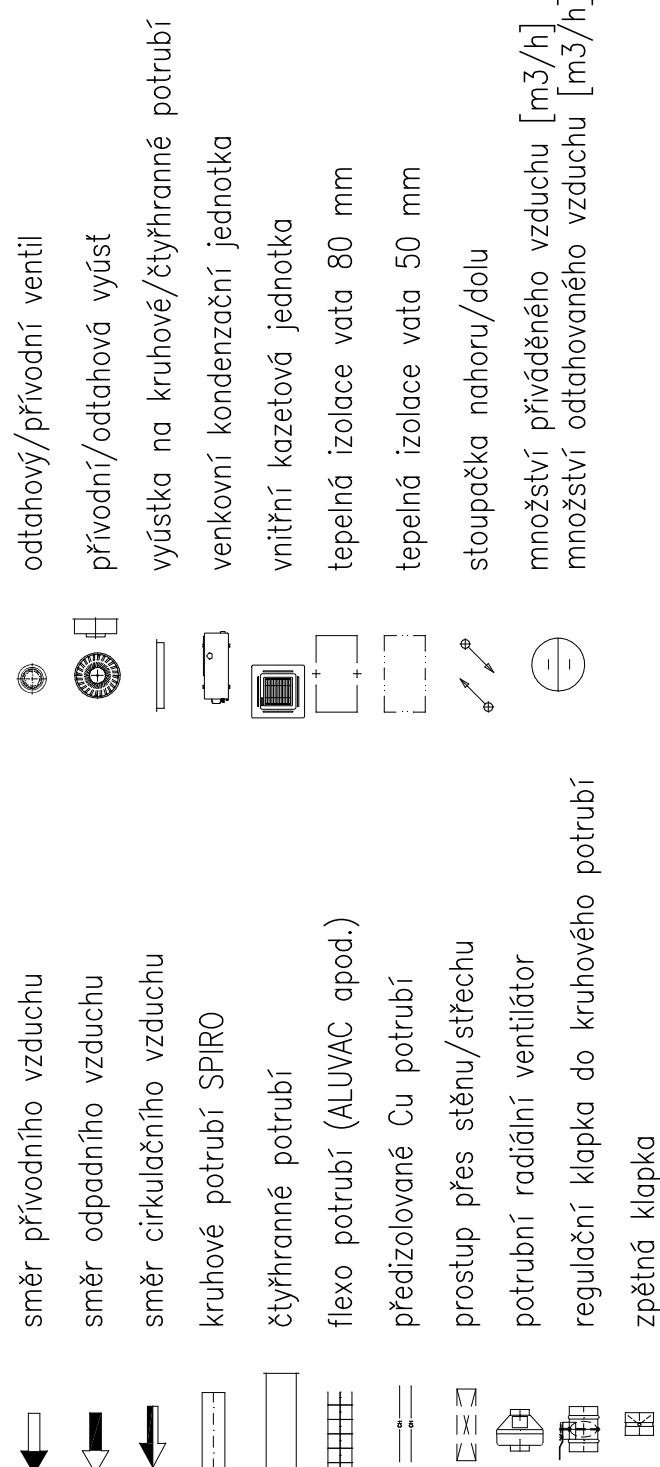

Je nutné před započítím prací přeměřit všechny rozměry potrubí, zda skutečnost odpovídá projektu a pokud ne přizpůsobit se těmto skutečnostem;

poloha všech potrubních rozvodů a elementů předepsaných tímto projektem bude podle určujících kót; není-li přesná poloha popsána kótami, tak bude odpovídat poloze dané výkresovou dokumentací s přesností odpovídající měřítku výkresu v řádech mm (např. pro měřítko 1:100 s přesností 100 mm);

vzt potrubí bude zavěšeno na atestovaných závěsech s max. roztečí 3 metry (nepočítá se zatížením od ostatních profesí);

dveře budou vybaveny dvířní mřížkou s čistotou aerodynamickou plochou 0,03 m<sup>2</sup>, která bude dodávkou stavby;

součástí dokumentace je technická zpráva a výkaz výměr

# Projektová dokumentace pro zadání stavby

STAVBA	<h1>INTENZIFIKACE ČOV STŘELICE</h1> <p>D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p><b>D.1.25.3 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ</b></p>	Paré	
		Měřítko	1:50
		Stupeň	ZD
		Cílo přílohy	<b>D.1.25.3.2</b>
PŘÍLOHA	<b>OBJEKT SO22 - půdorys a řez 1-1, 2-2</b>		

**OBJEKT SO22 - půdorys a řez 1-1, 2-2**