


LUKOVANY - KANALIZACE A ČOV  
SITUACE STAVBY - 1. ČÁST  
1 : 500

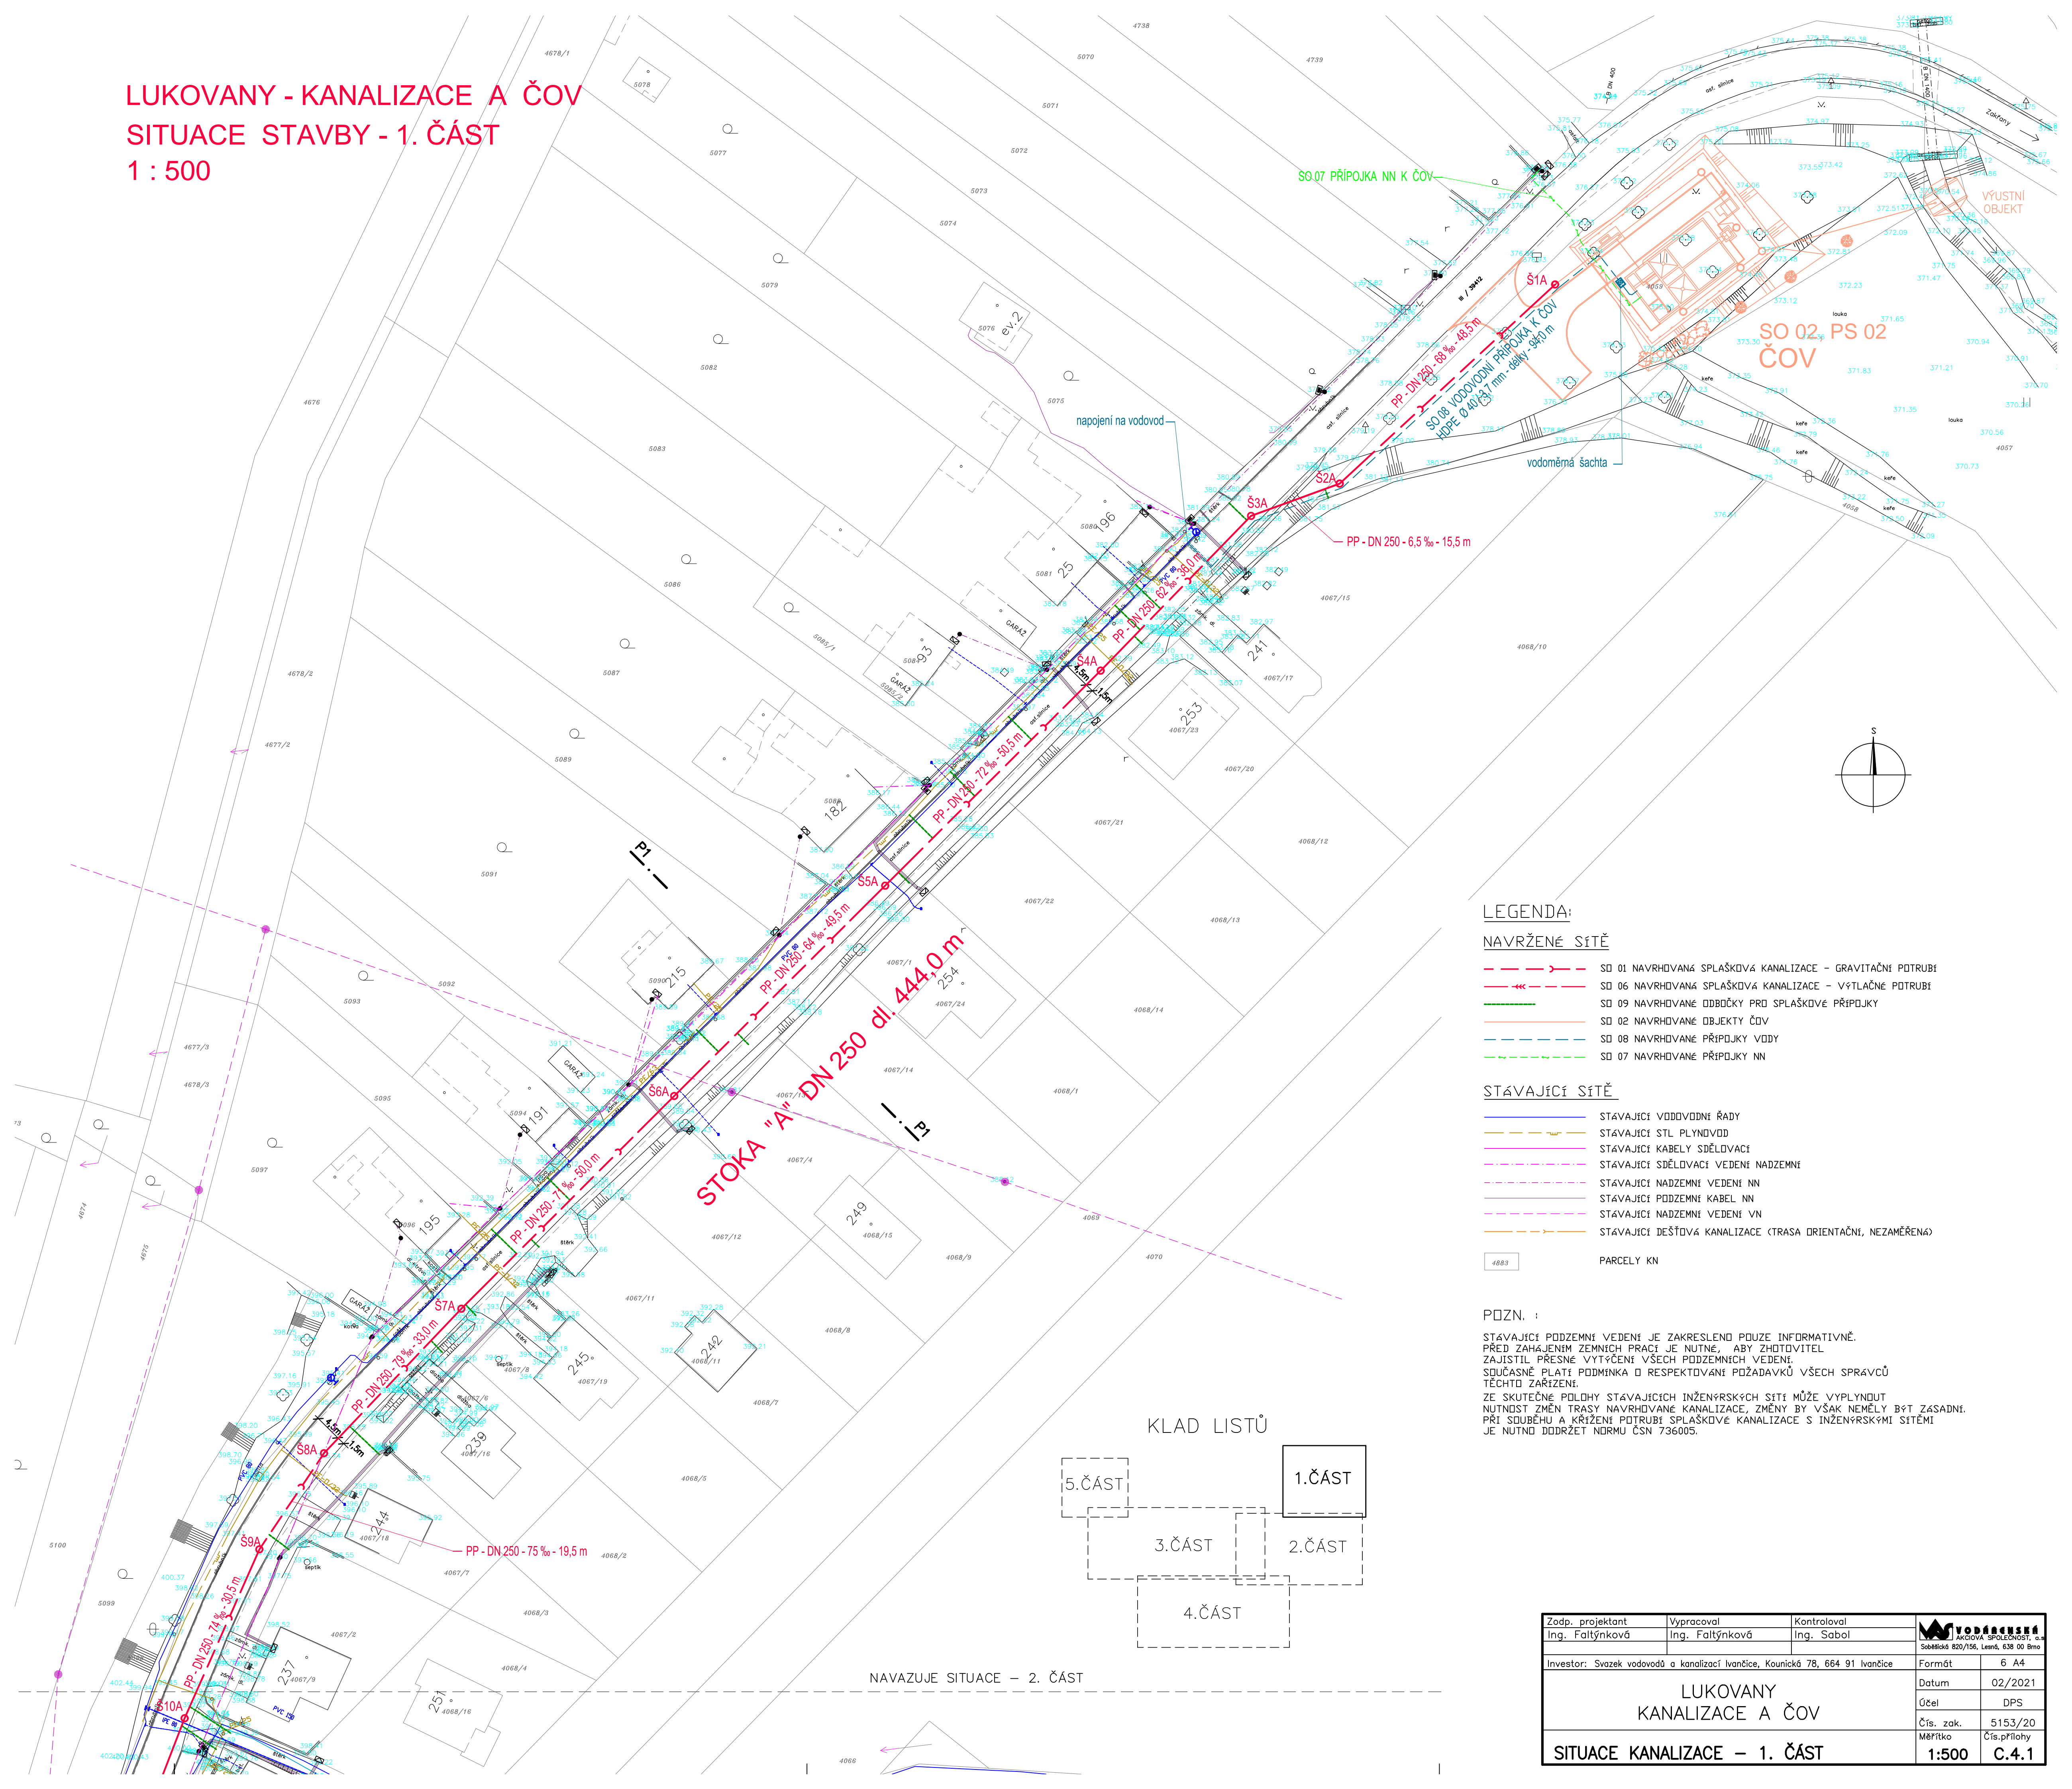

LEGENDA:

NAVŘENÉ SÍŤE

- SD 01 NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ POTRUBÍ
- SD 06 NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- SD 09 NAVRHOVANÉ ODBOČKY PRO SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY
- SD 02 NAVRHOVANÉ OBJEKTY ČOV
- SD 08 NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY VODY
- SD 07 NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY NN

STÁVAJÍCÍ SÍŤE


- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁDY
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABELY SĎĚLOVACÍ
- STÁVAJÍCÍ SĎĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (TRASA ORIENTAČNÍ, NEZAMĚŘENÁ)

4883 PARCELY KN


POZN. :

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRÁČÍ JE NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL  
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.  
SDOČASNĚ PLATÍ PODMÍNKA O RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ VŠECH SPRÁVCŮ  
TĚCHTO ZAŘÍZENÍ.  
ZE SKUTEČNÉ PODOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT.  
NUTNOST ZMĚN TRASY NAVRHOVANÉ KANALIZACE, ZMĚNY BY VŠAK NEMĚLY BÝT ZÁSADNÍ.  
PŘI SDOBĚHU A KŘÍŽENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S INŽENÝRSKÝMI SÍŤEMI  
JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 736005.

KLAD LISTŮ



NAVAZUJE SITUACE – 2. ČÁST

Zodp. projektant Ing. Faltýnková	Vypracoval Ing. Faltýnková	Kontroloval Ing. Šabol	 Sobělská 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 78, 664 91 Ivančice			
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV			Formát 6 A4
			Datum 02/2021
			Účel DPS
			Čís. zak. 5153/20
SITUACE KANALIZACE – 1. ČÁST			Měřítko 1:500
			Čís.přílohy C.4.1