


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

							LUKOVANY
1	2	3	4	asfalt	dlažba		asfaltová silnice - III/39412

PODÉLNÝ PROFIL
VÝTLAK "V-1"

MĚŘÍTKO
1:500/1:100

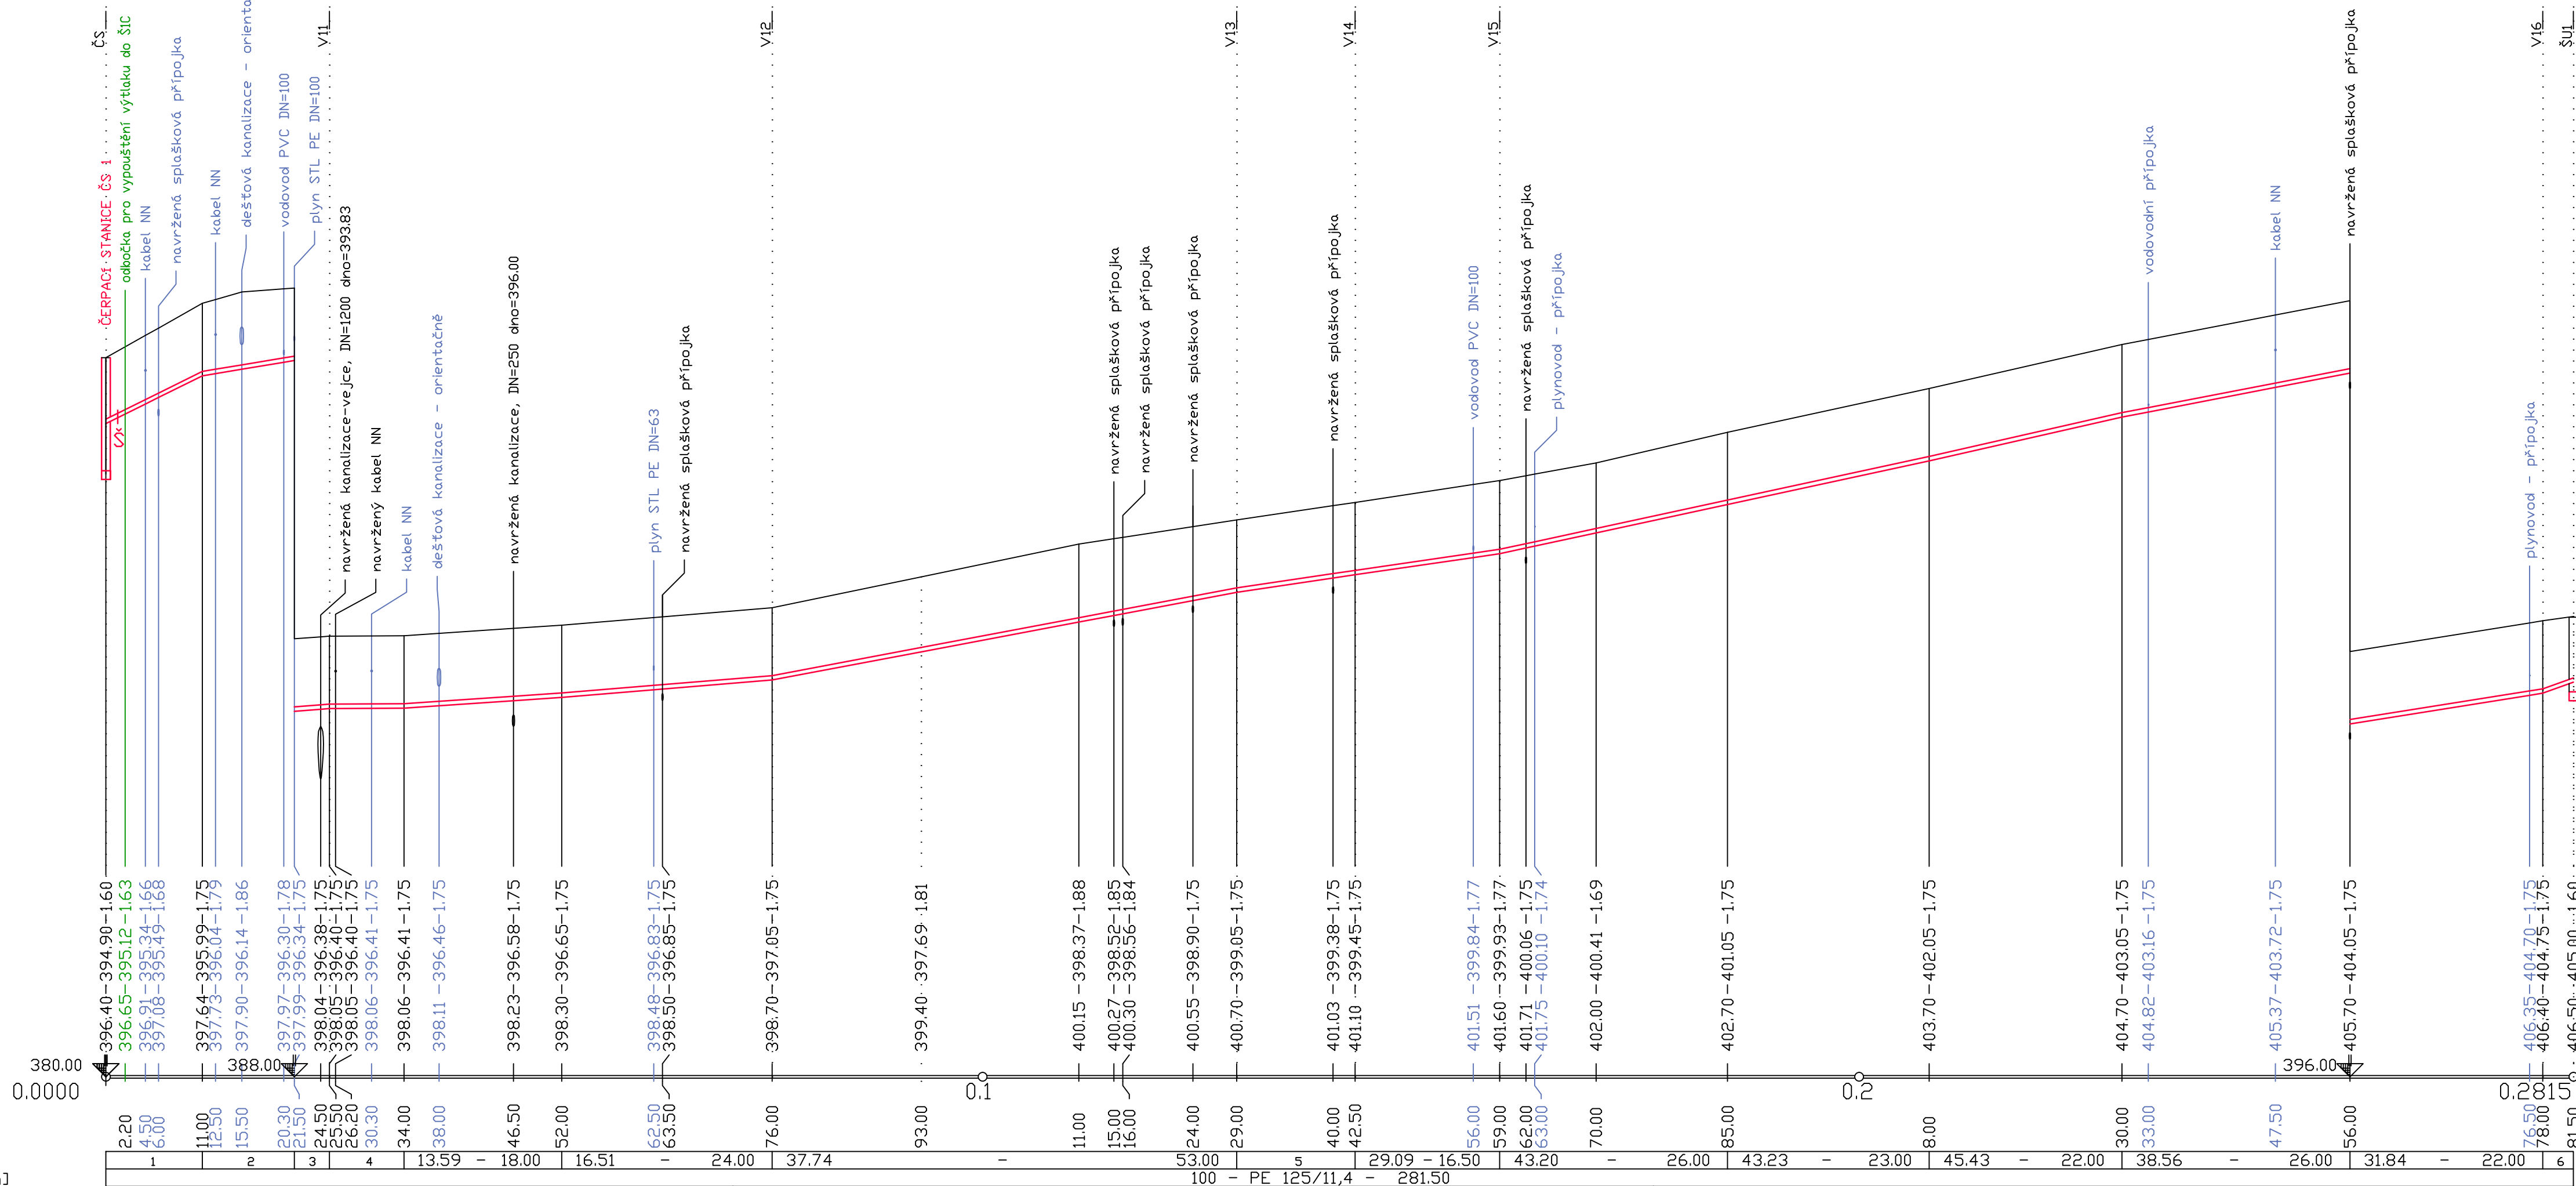

Poř. Kultura	
1	nezpevněno
2	asfalt
3	nezpevněno
4	dlažba
poř. sklon-délka	
1	98.85 - 11
2	33.23 - 10
3	15.95 - 4
4	1.09 - 8
5	29.63 - 13
6	71.43 - 3


Pozn. :

Navržené potrubí kanalizačního výtaku kříží stávající dešťovou kanalizaci. Poloha, hloubka a profil dešťové kanalizace nejsou zmapované – přesné uložení bude zjištěno při stavbě. Na základě křížení dešťové kanalizace může dojít ke změně trasy a nivelety navrženého výtaku, změny by neměly být zásadní.

Součástí podélného profilu je křížení odboček pro splaškové přípojky, které jsou potvrzené vlastníkem nemovitosti. Křížení ostatních odboček pro splaškové přípojky bude stanoveno při stavbě.

Stávající podzemní vedení je zakresleno pouze informativně. Před zahájením zemních prací je nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vytyčení všech podzemních vedení.

Výškový systém B.p.v., souřadnicový systém JTSK.

Zodp. projektant Ing. Faltýnková	Vypracoval Ing. Faltýnková	Kontroloval Ing. Sabol	 VODÁRENSKÁ ARKOJOVA SPOLEČNOST a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 78 664 91 Ivančice			Formát4 A4
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV			Datum02./2021
			ÚčelDPS
			Čís. zak.5153/20
SO 06 VÝTLAKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODÉLNÝ PROFIL – VÝTLAK "V-1"			MěřítkoČís.přílohy 1:500/100 D.1.1.6.2