

3x230/400V 50Hz, In=40A, Iks=10kA


L1HLAVNÍ VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍNÁHRADNÍ ZDROJSVODIČ PŘEPĚTÍSLED A VÝPADEK SÍTĚPROUD. CHRÁNIČ ZÁSUVKA 3x400VZÁSUVKA 230VČERPADLO M103OSVĚTLENÍ ŠACHTYL1

L2


L2


L3


L3

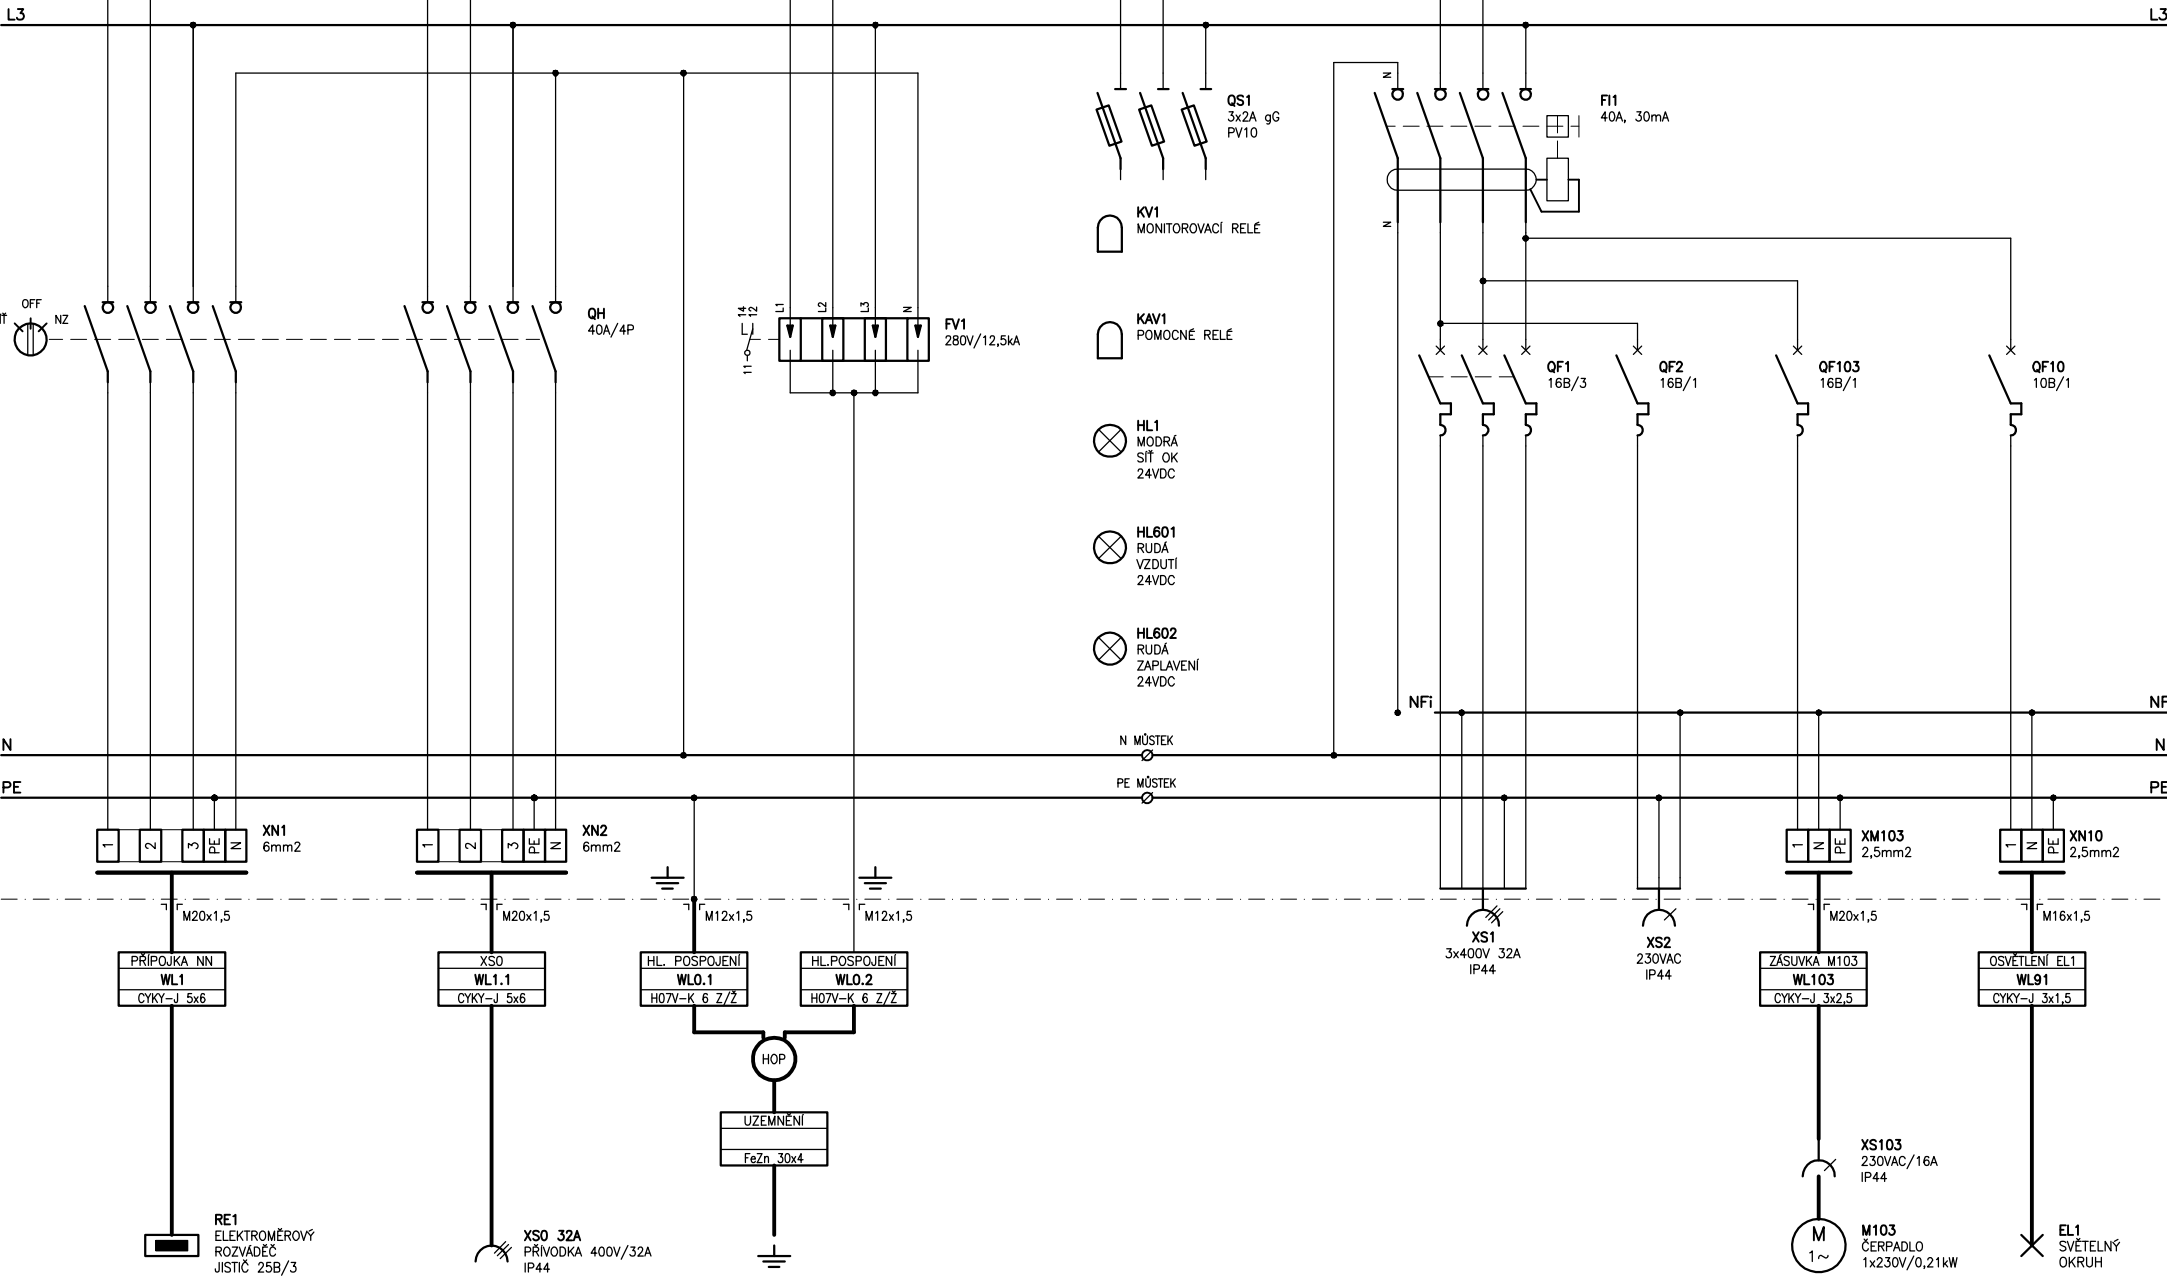



3				<div><div>CS-TECH</div><div>Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz</div></div>	NÁZEV AKCE: REZ19109 ČSOV3 Lukovany	Název: ROZVÁDĚČ RM3-ČSOV3 SCHÉMA ZAPOJENÍ	LIST/LISTŮ - FORMÁT: A4 1/6	STUPEŇ PD: DPS	PARE Č:
2					PS/SO: PS 06 přenos dat		BAČE D.	DATUM:	
1					INVESTOR: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice		NETUKA Z.	10.02.2021	
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:		SOUBOR: schéma.dwg	PŘÍLOHA Č: PD18023-01/E_2	SCHVÁLIL: NETUKA Z.	10.02.2021	

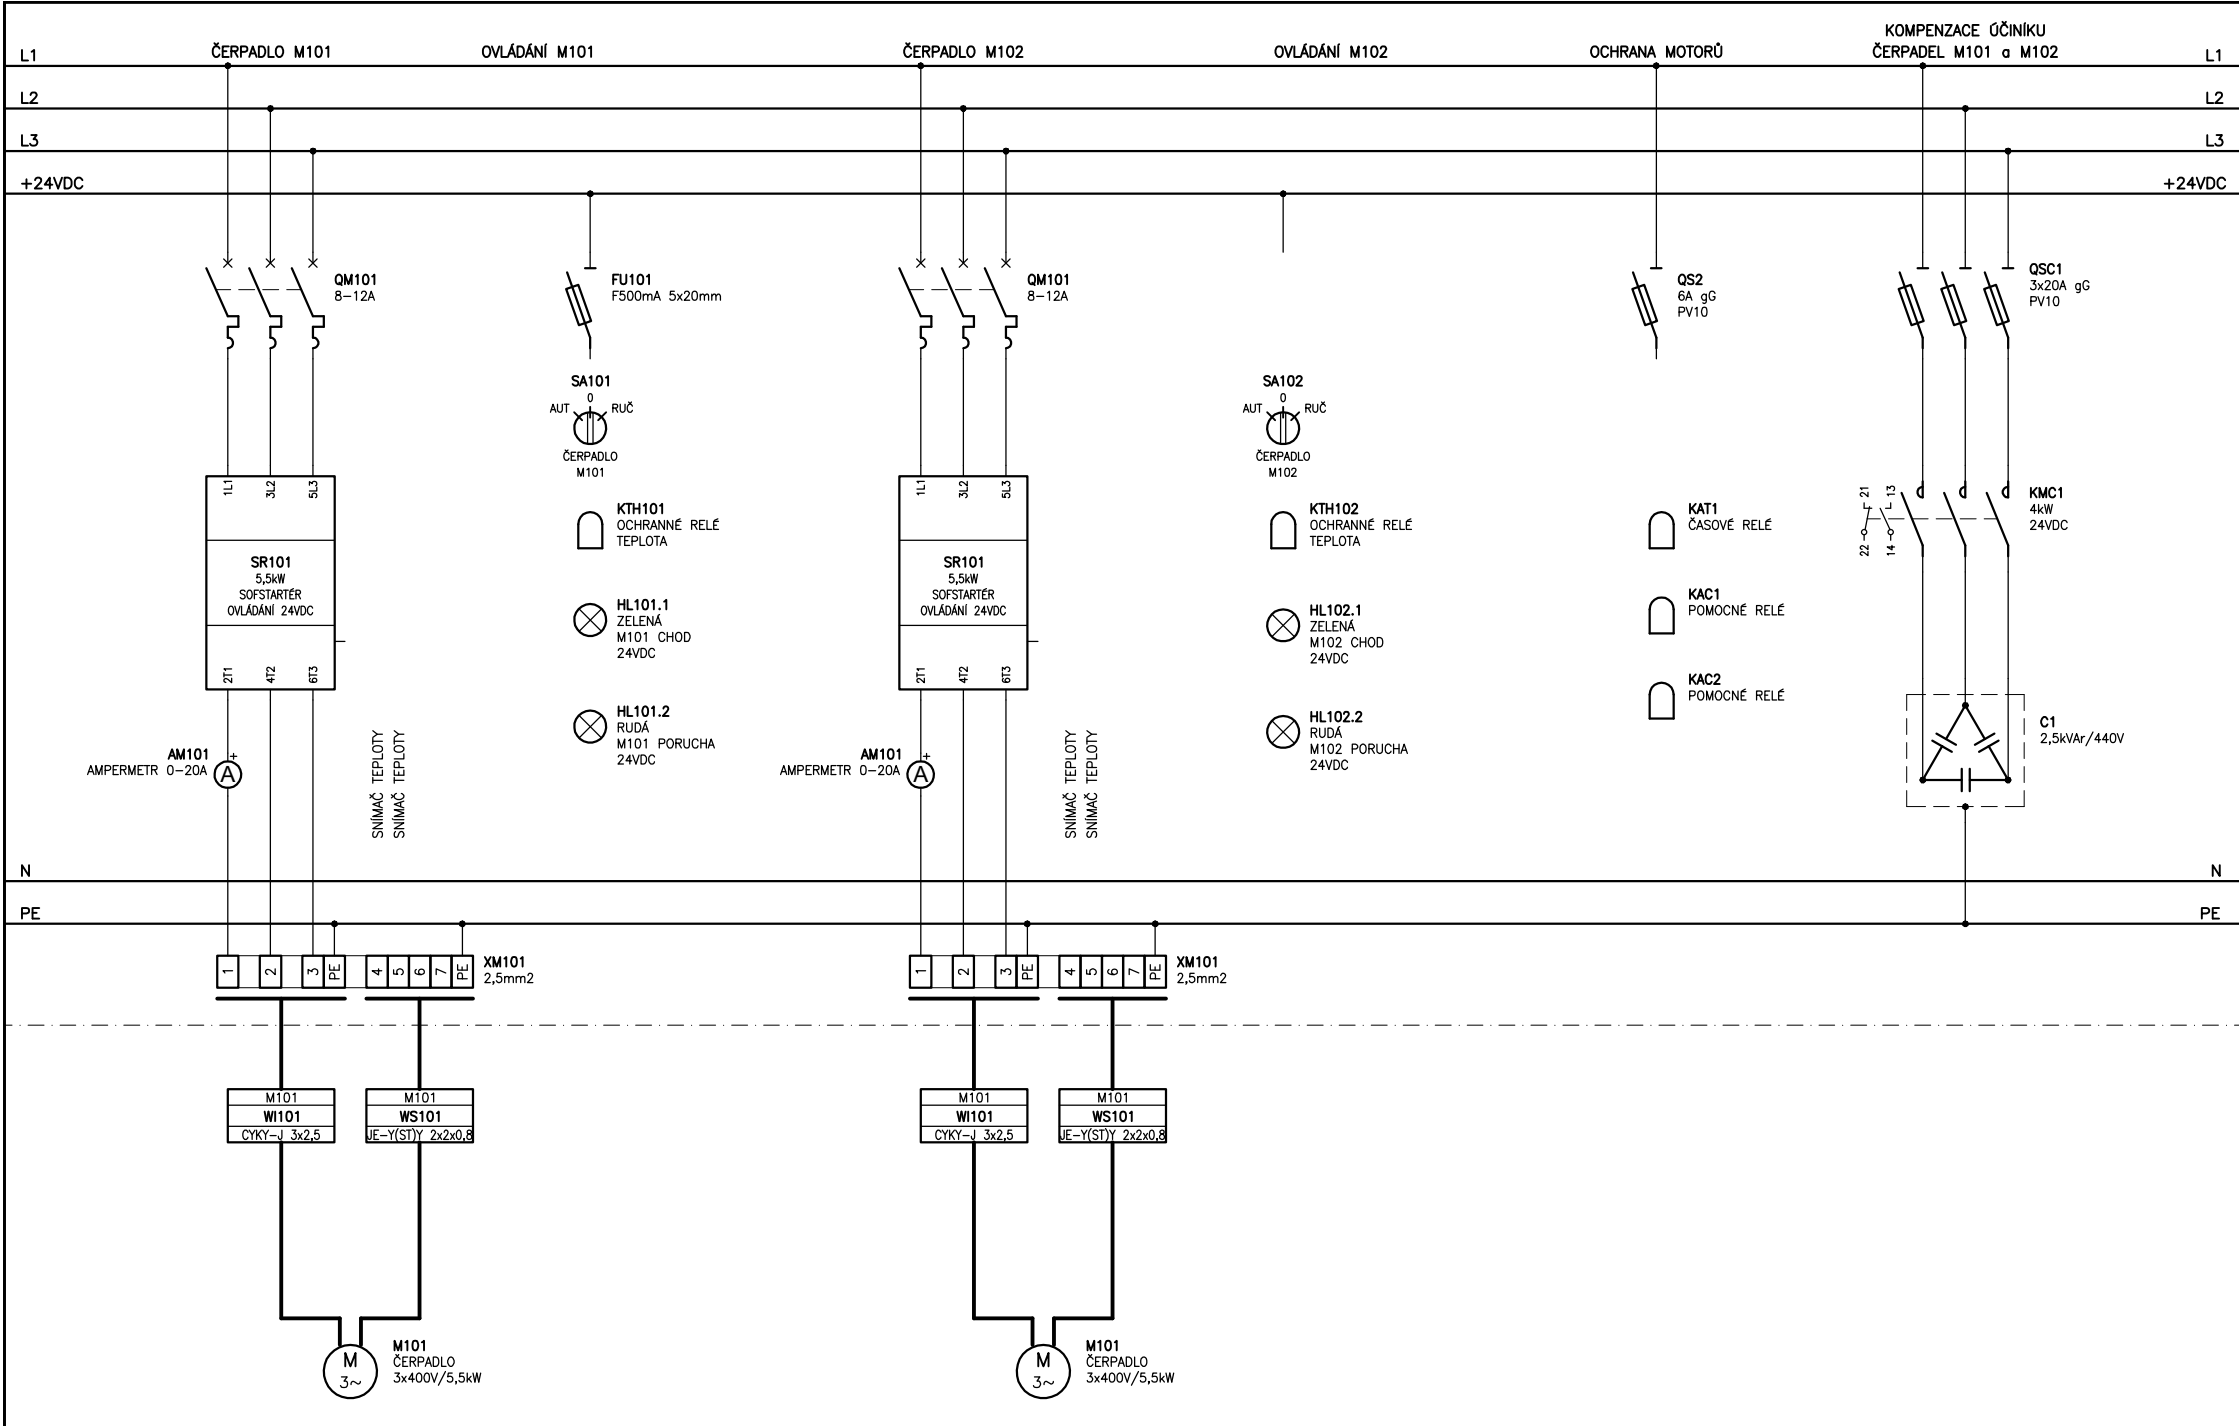

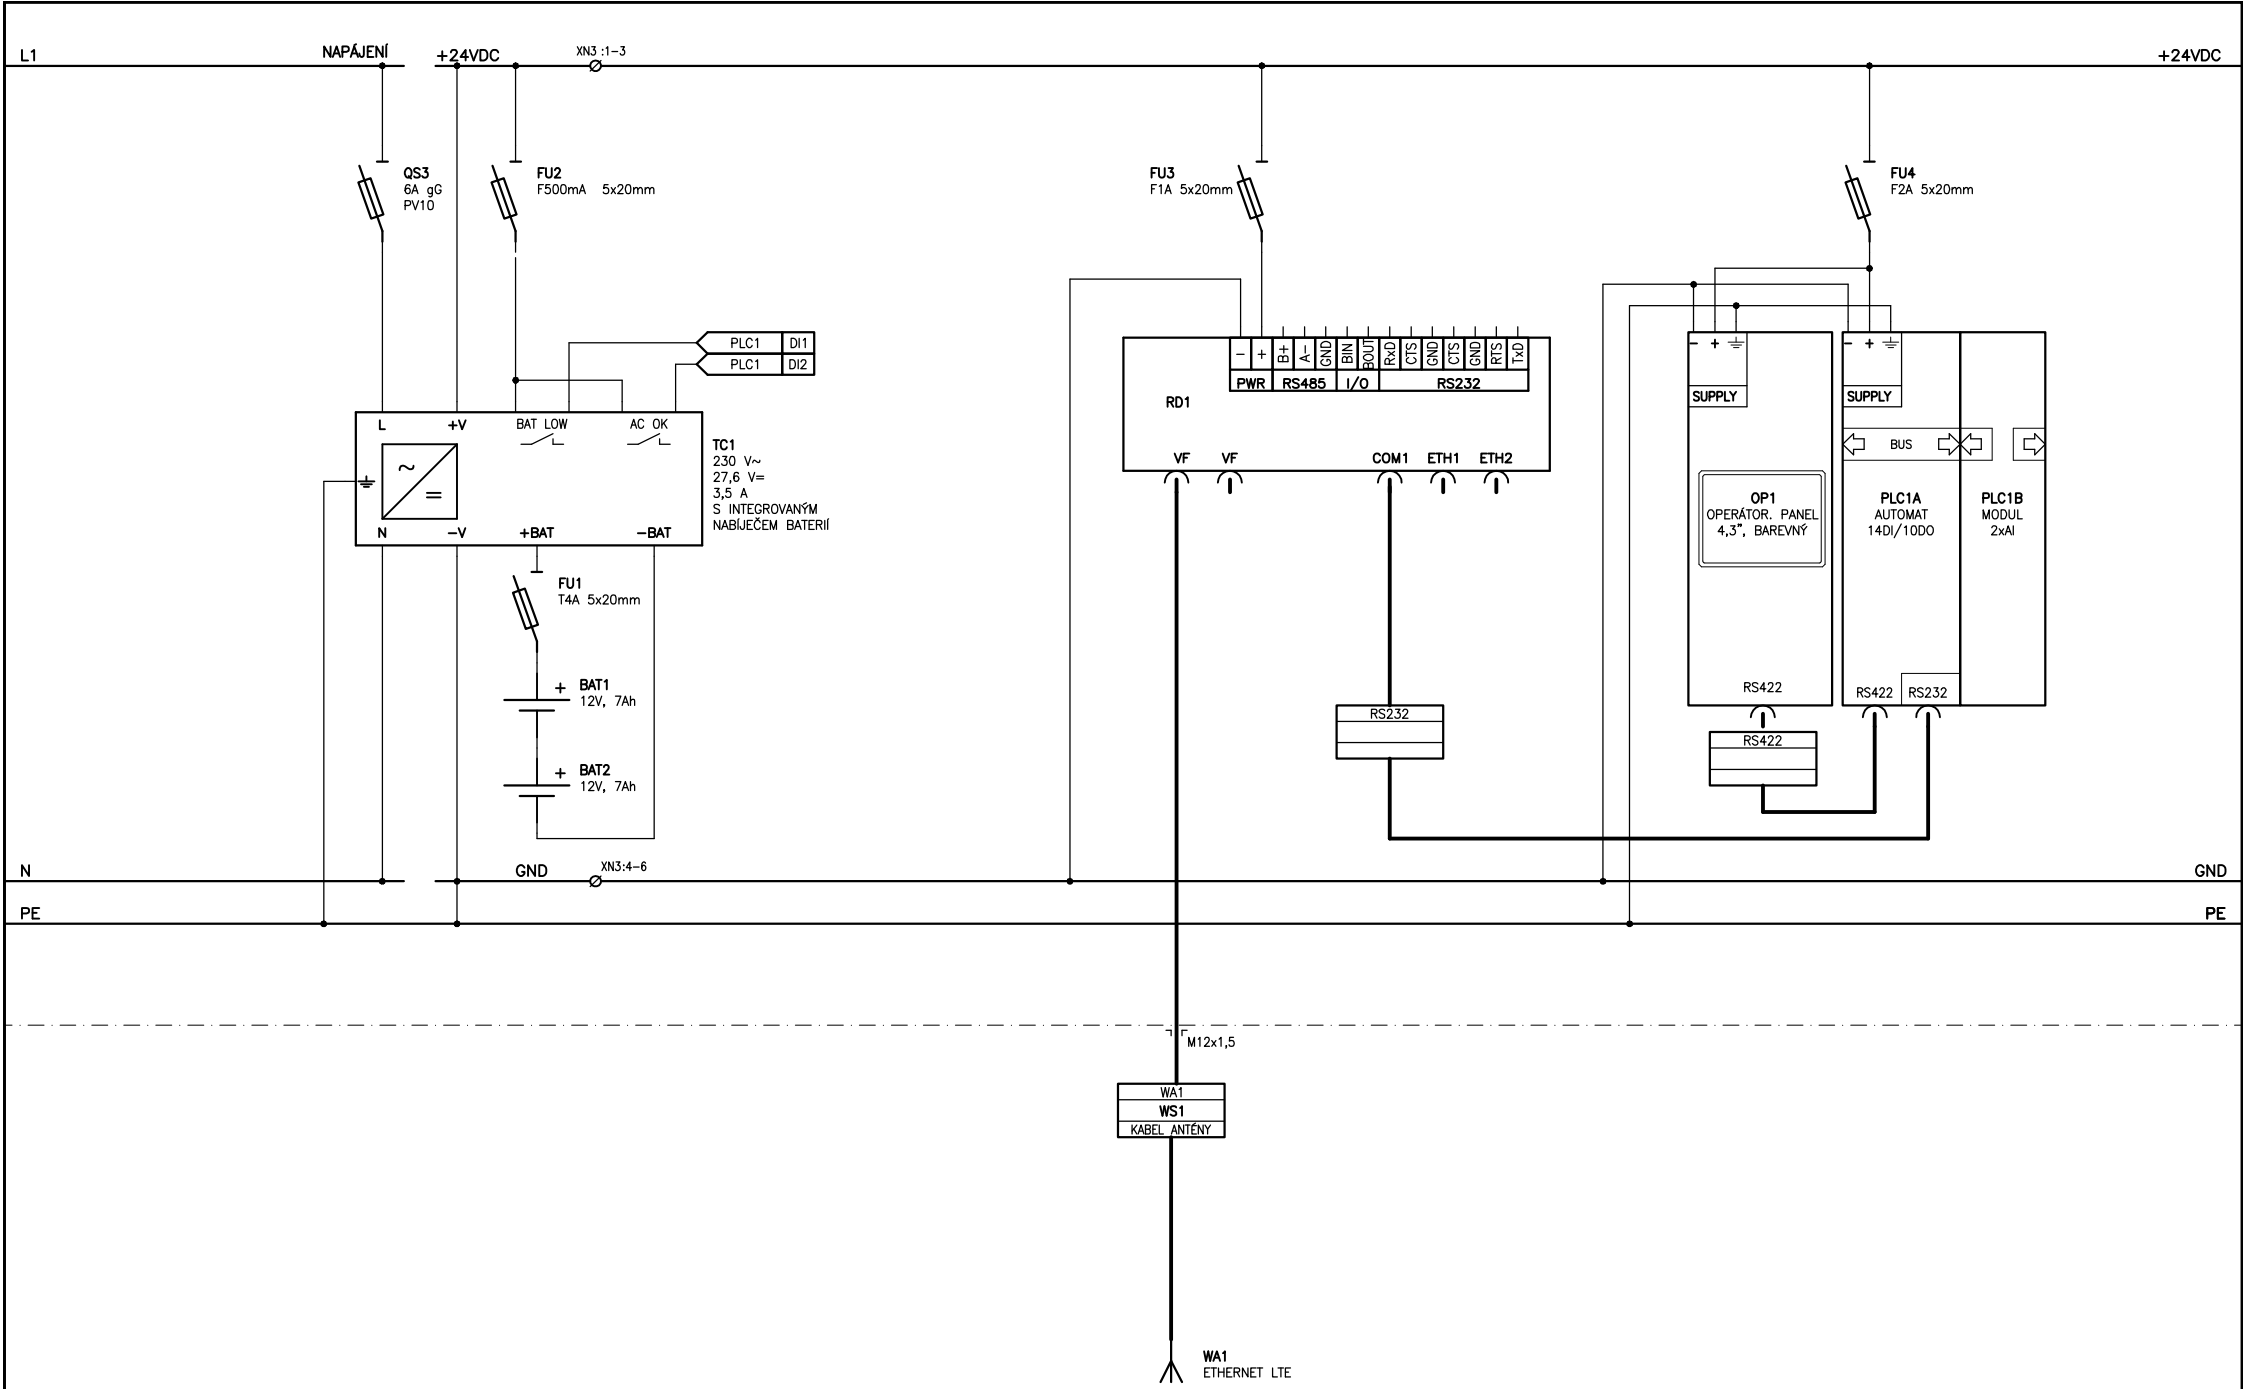
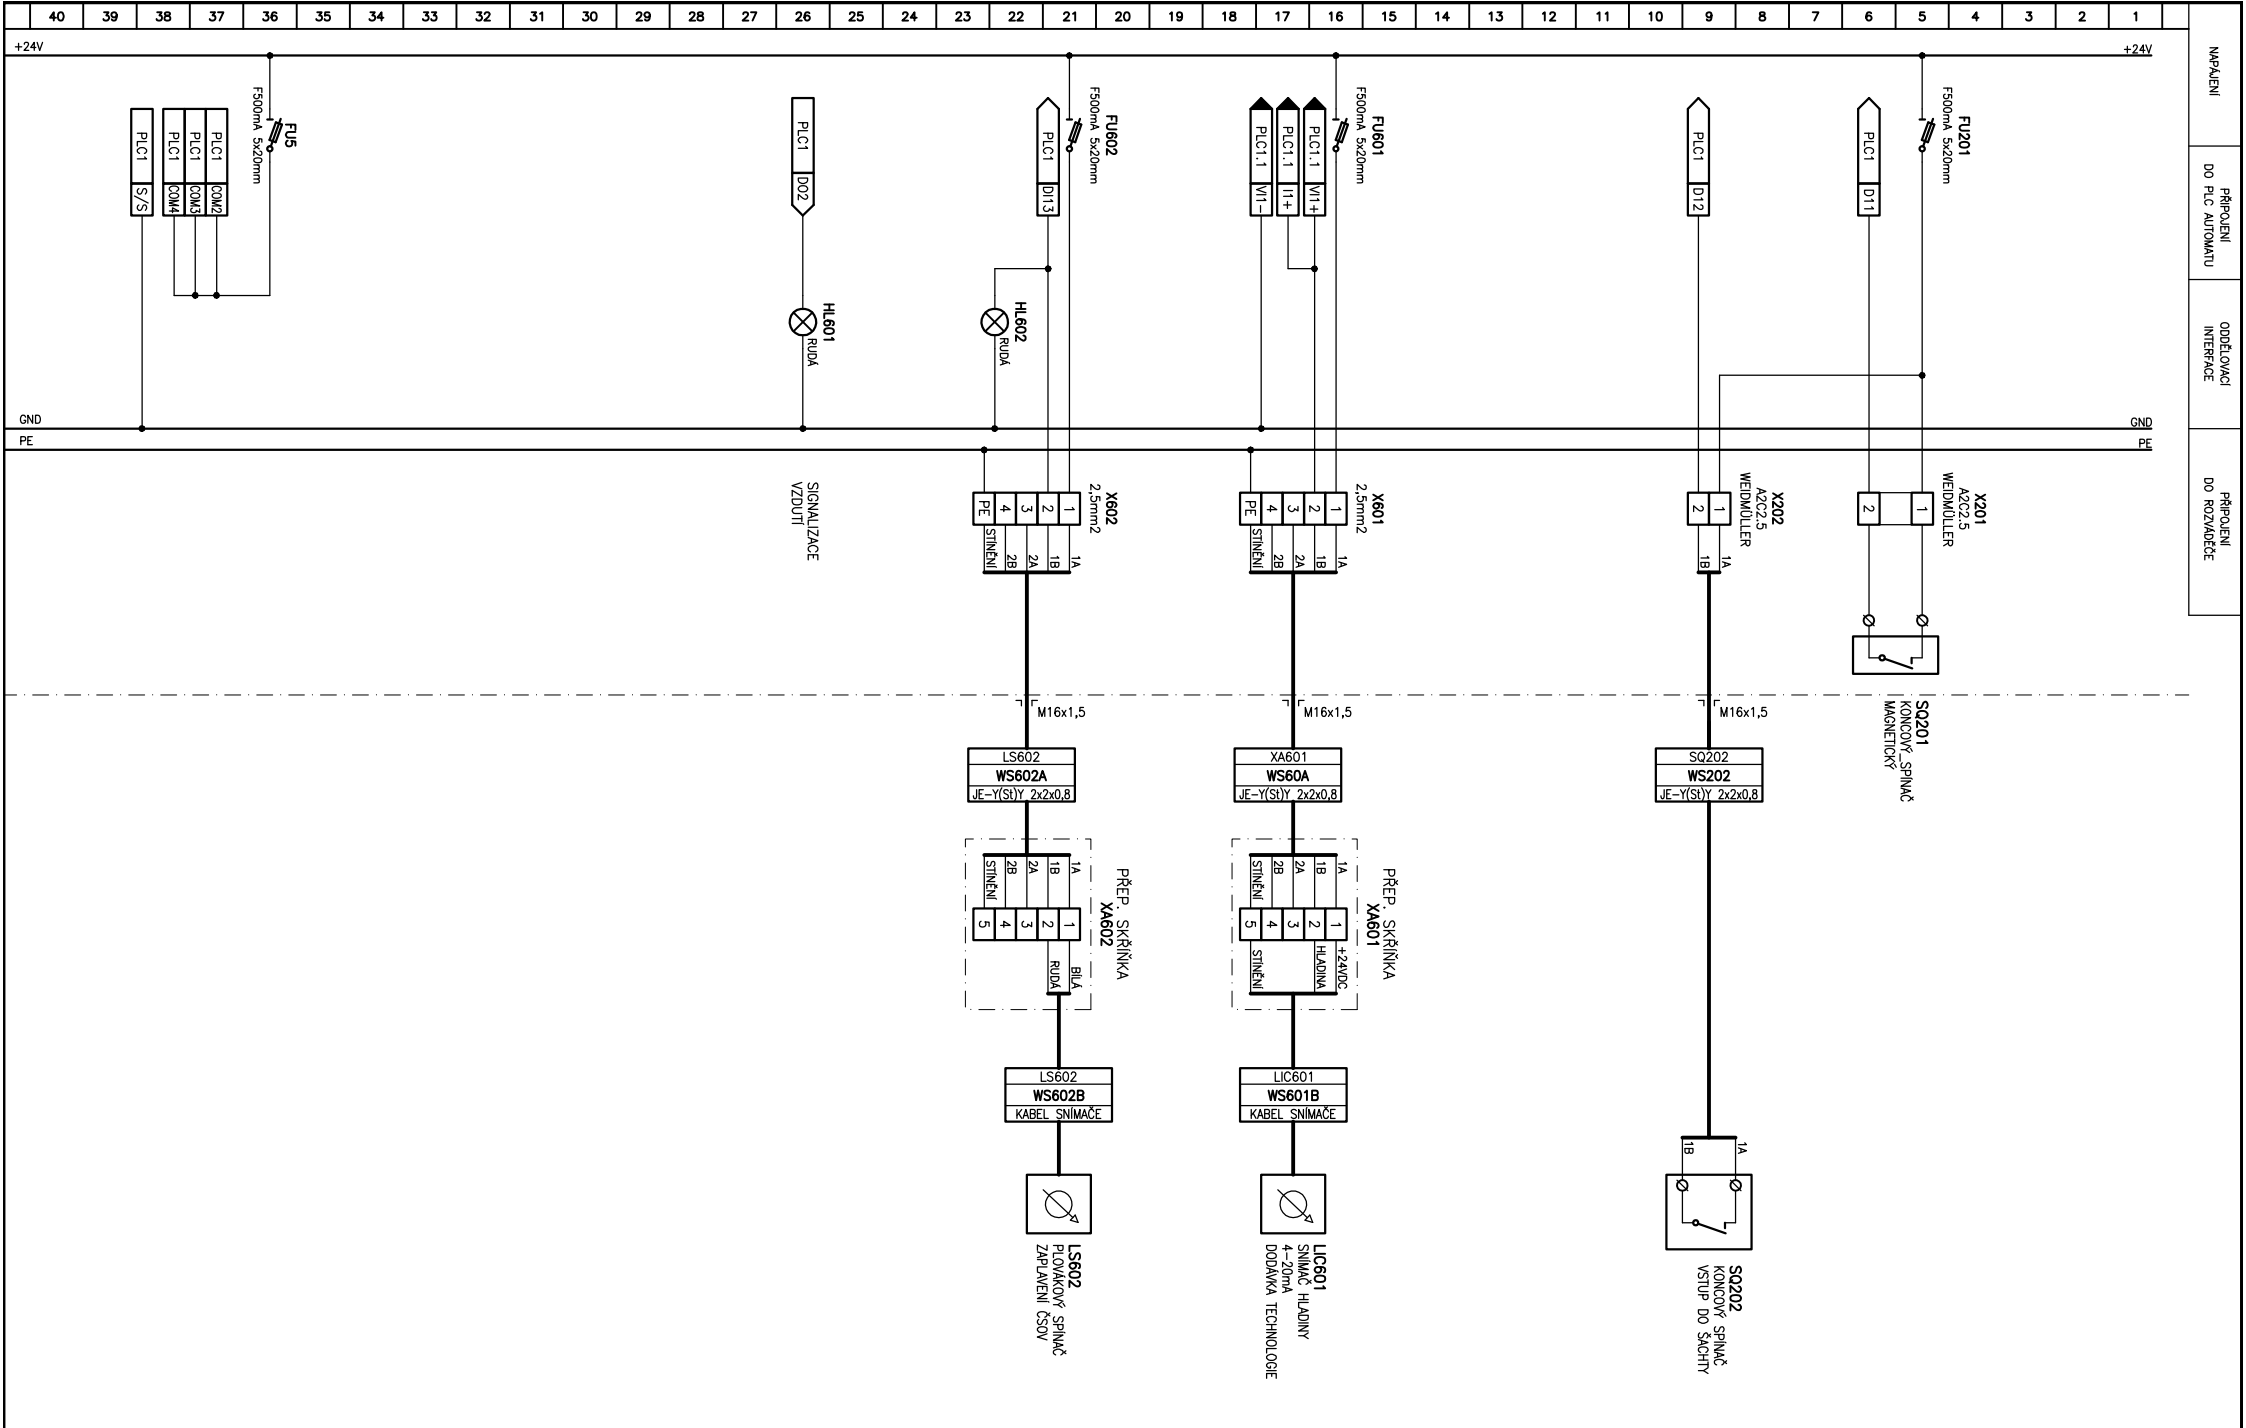



3				 <p>Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz</p>	NÁZEV AKCE: REZ19109 ČSOV3 Lukovany	Název: ROZVÁDĚČ RM3-ČSOV3 SCHÉMA ZAPOJENÍ	LIST/LISTŮ - FORMÁT: A4 3/6	STUPEŇ PD: DPS	PÁRE Č:
2					PS/SO: PS 06 přenos dat			DATUM:	
1					INVESTOR: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice		VYPRACOVAL: BAČE D.	10.02.2021	
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:		SOUBOR: schéma.dwg	PŘÍLOHA Č: PD18023-01/E_2	VED.PROJEKTU: NEŽUKA Z.	10.02.2021	
						SCHVÁLIL: NEŽUKA Z.	10.02.2021		

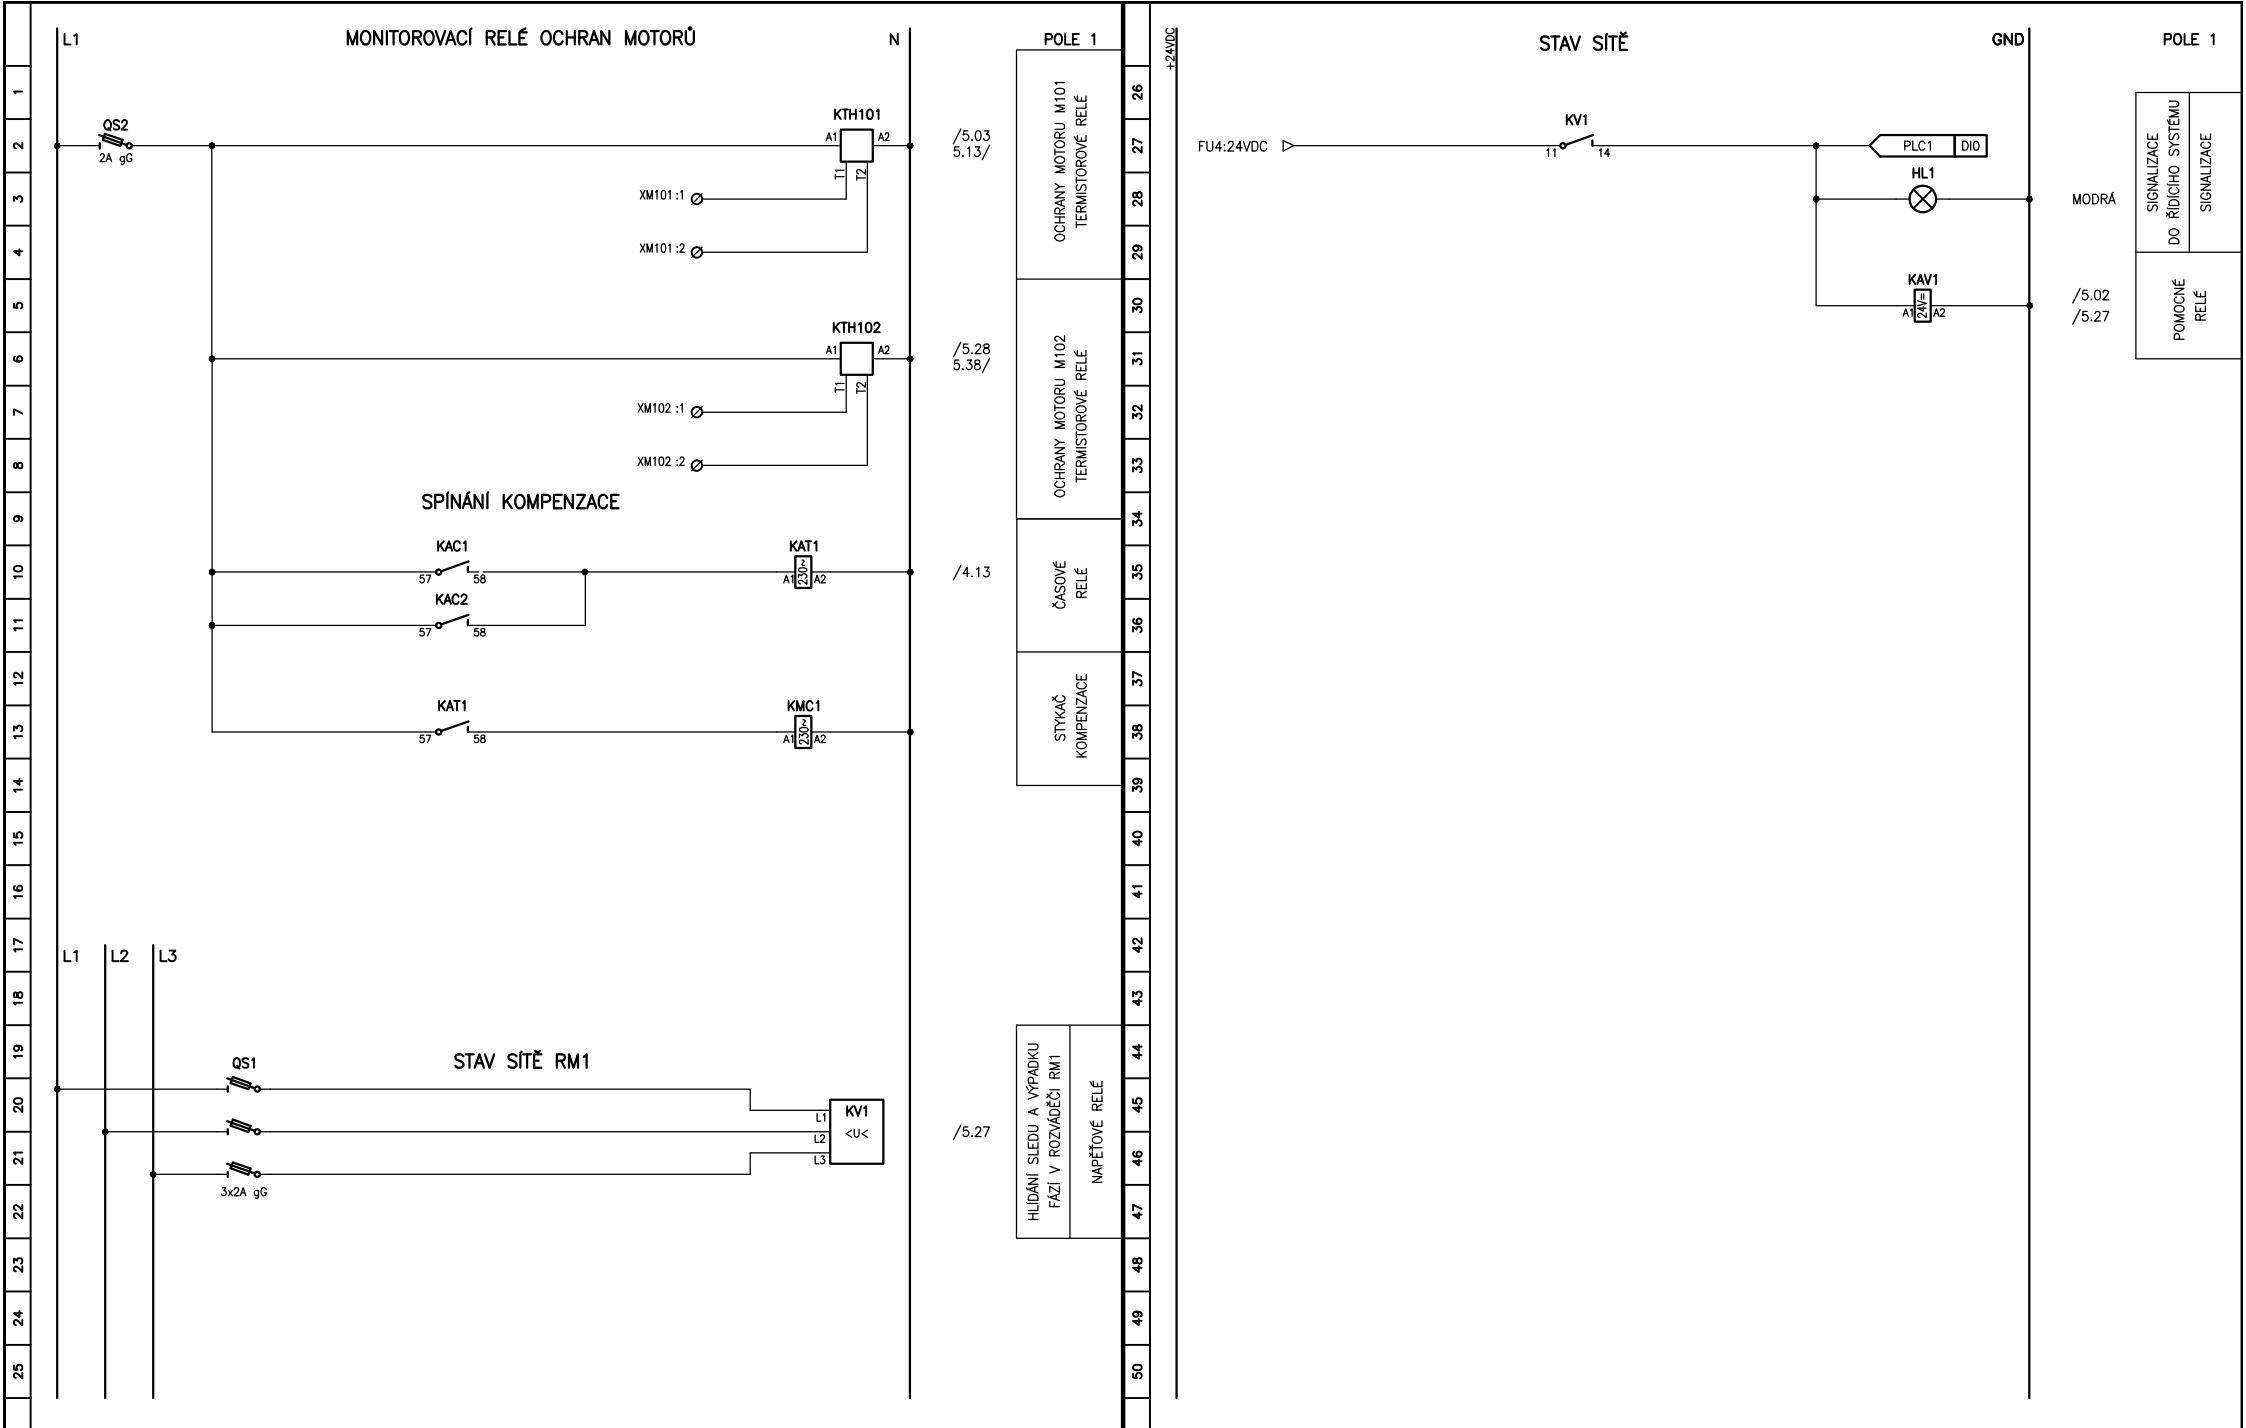

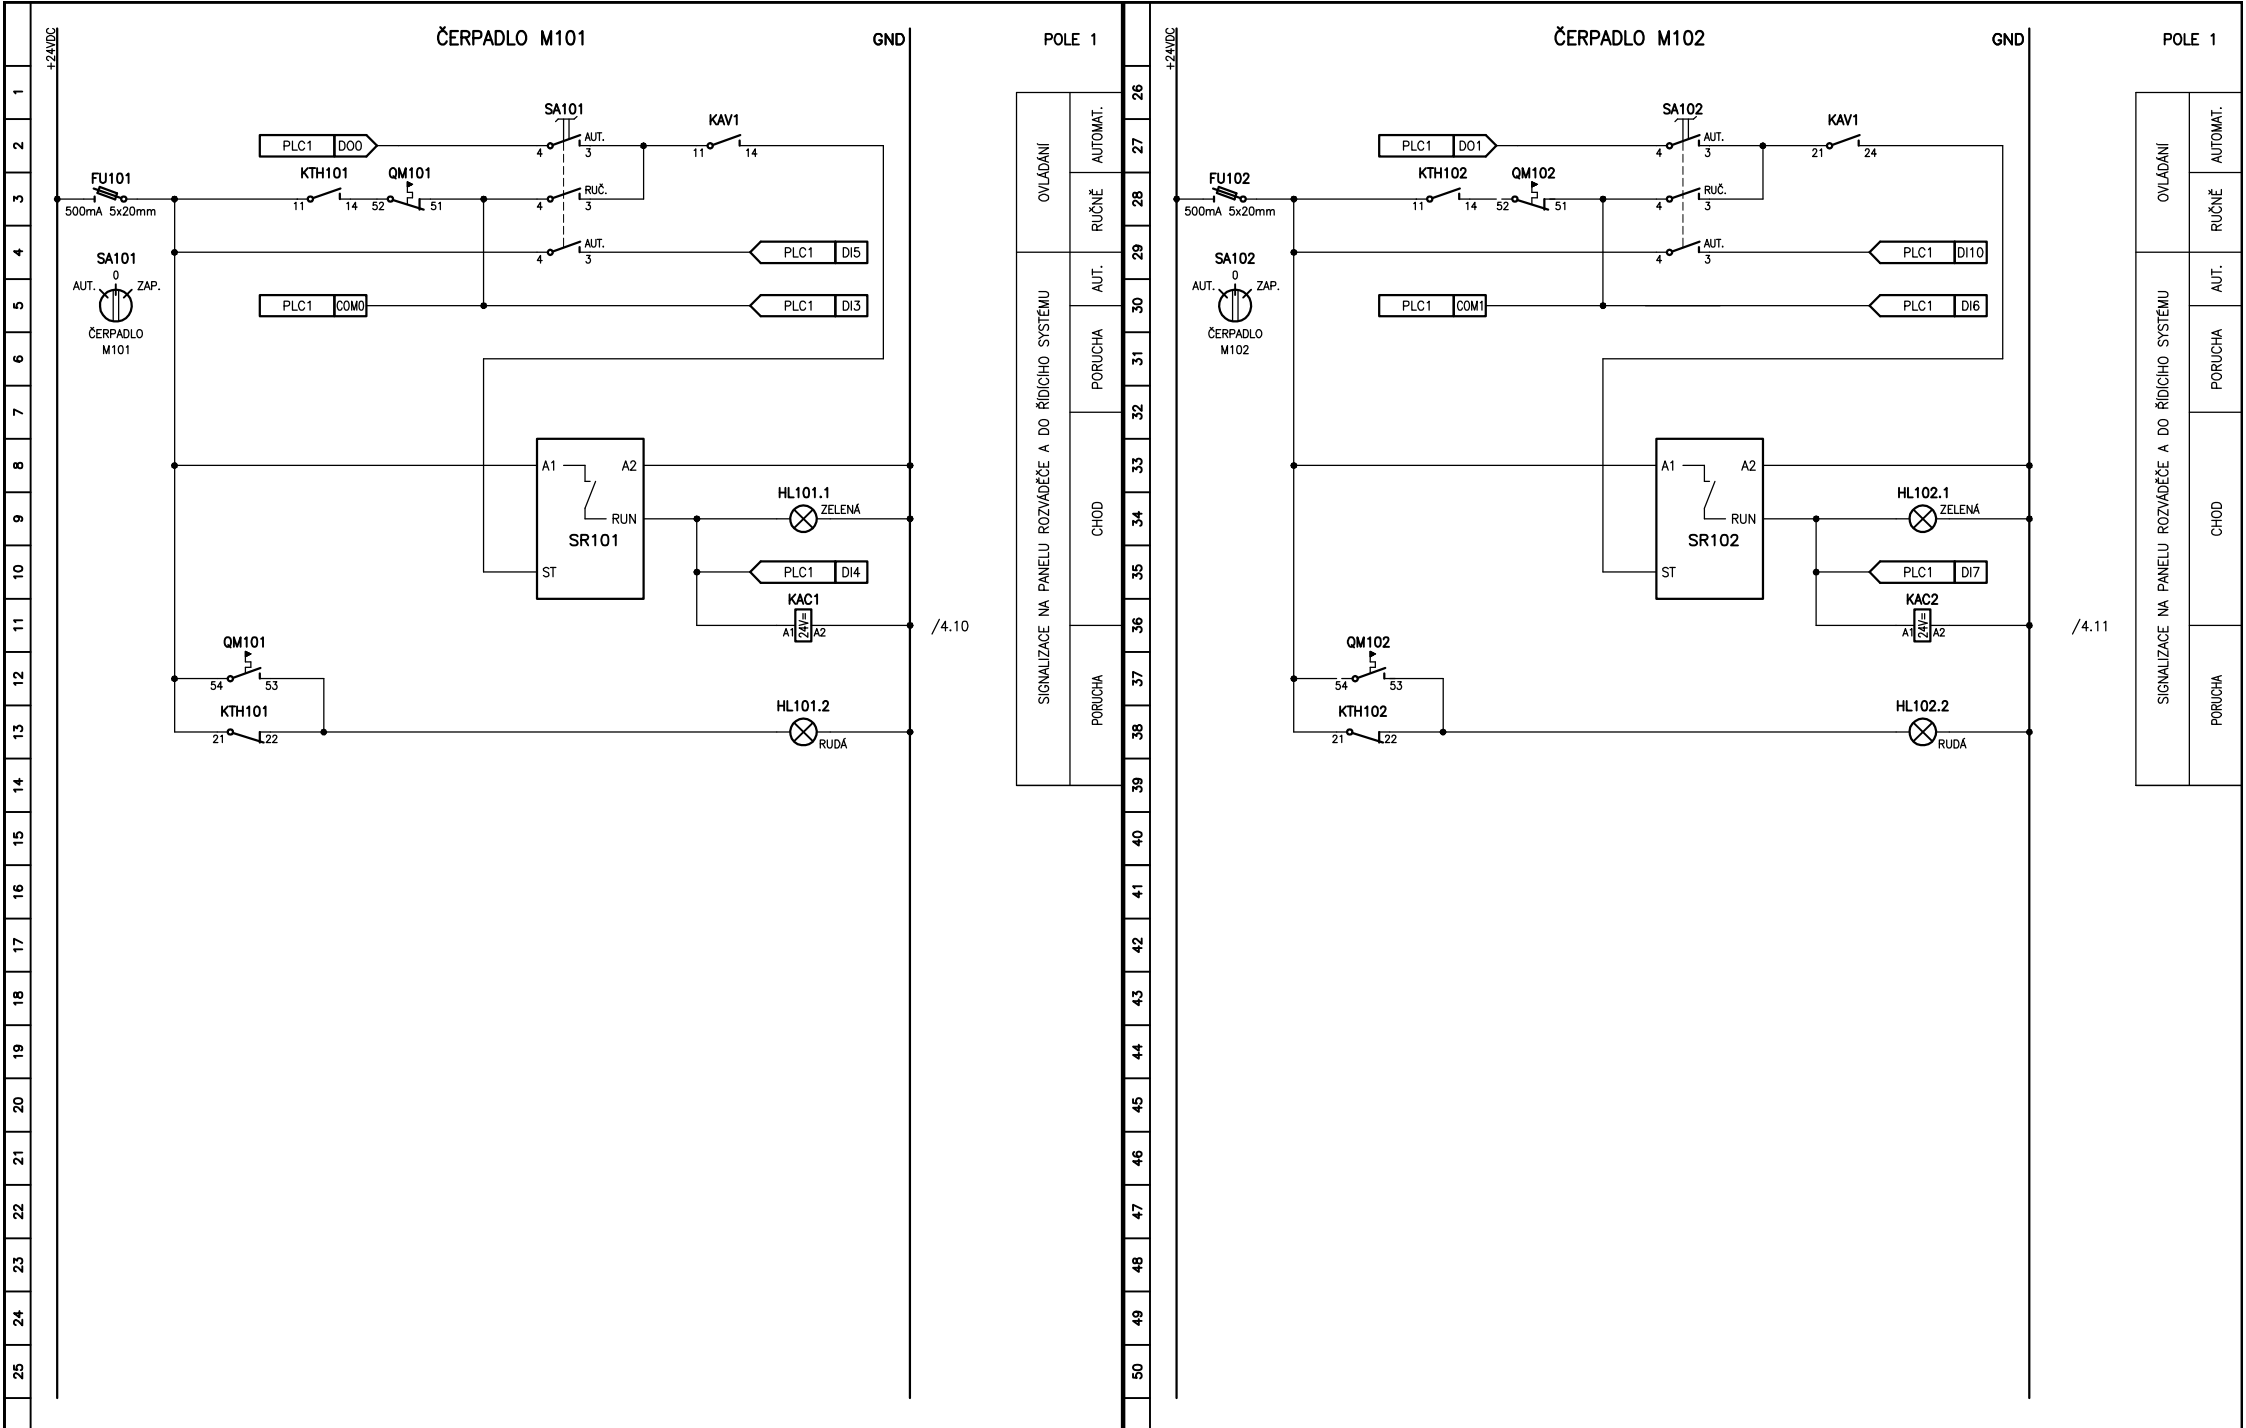

3				 Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz	NÁZEV AKCE: REZ19109 ČSOV3 Lukovany	Název: ROZVÁDĚČ RM3-ČSOV3 SCHÉMA ZAPOJENÍ	LIST/LISTŮ - FORMÁT: A4 5/6	STUPEŇ PD: DPS	PARE Č:
2					PS/SO: PS 06 přenos dat			DATUM:	
1					INVESTOR: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice		VYPRACOVAL: BAČE D.	10.02.2021	
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:		SOUBOR: schéma.dwg	PŘÍLOHA Č: PD18023-01/E_2	VED.PROJEKTU: NEŤUKA Z.	10.02.2021	
							SCHVÁLIL: NEŤUKA Z.	10.02.2021	



3				 <div>Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz</div>	NÁZEV AKCE: REZ19109 ČSOV3 Lukovany	Název: ROZVÁDĚČ RM3-ČSOV3 SCHÉMA ZAPOJENÍ	LIST/LISTŮ - FORMÁT: A4 6/6		STUPEŇ PD: DPS	PARE Č:
2					DATUM:					
1					VYPRACOVAL: BAČE D.			10.02.2021		
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:		VED.PROJEKTU: NEŤUKA Z.			10.02.2021		
					SOUBOR: schéma.dwg		PRÍLOHA Č: PD18023-01/E_2	SCHVÁLIL: NEŤUKA Z.	10.02.2021	