

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE A ELEKTROINSTALACE ASŘ
DISPOZICE OBJEKTŮ ČSOV1-3 LUKOVANY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ:


- SNÍMAČ, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ ASŘ
- MOTOR, ELEKTROPOHON
- ROZVÁDEČ ELEKTRO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE
- ELEKTROINSTALACE SŘTP
- UZEMNĚNÍ OBJEKTU
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA
- HOP/EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

LEGENDA STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE:

- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP44
- SVÍTIDLO LED IP66, PRŮMYSLOVÉ

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52

- V PVC TRUBCE
- V ZEMI VE VÝKOPU

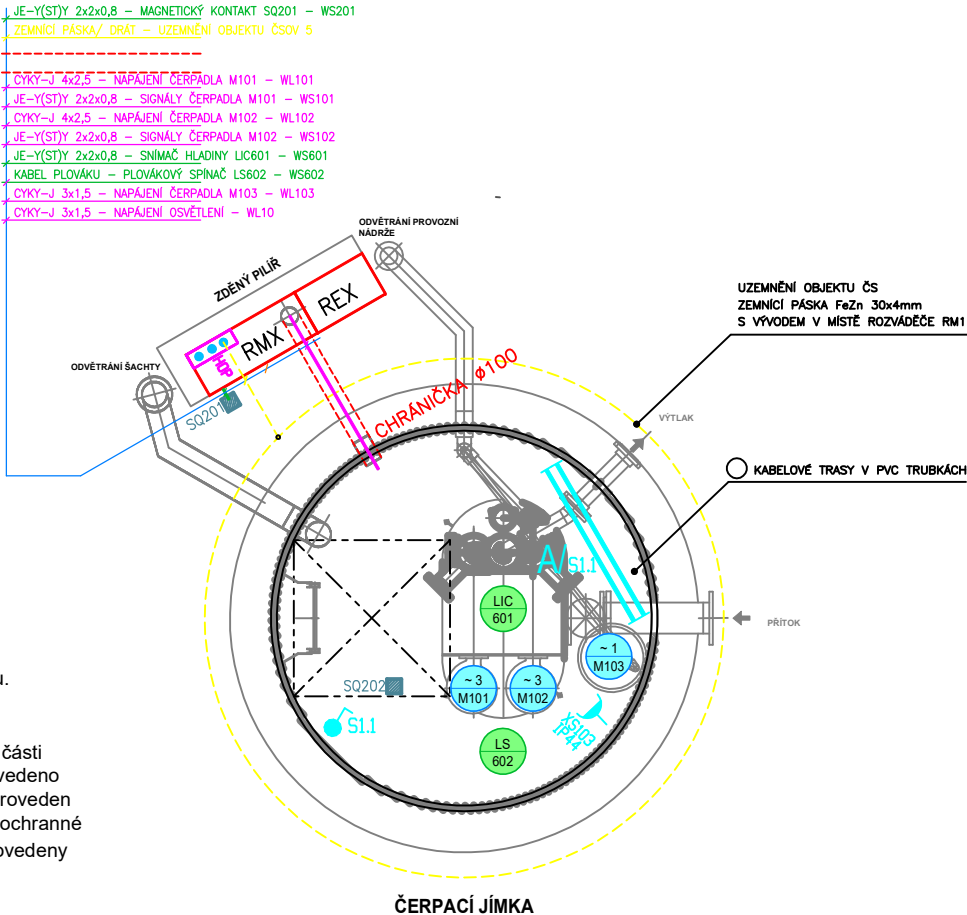

POKYNY K INSTALACI:
Veškerá zařízení montovat dle pokynů výrobce!
Přesné umístění stožáru antény bude provedeno dle radiového projektu.
Uzemnění je provedeno za pomoci zemnicí pásky FeZn 30x4mm.
Pásek položen do výkopu společně s napájecím kabelem přípojky NN
a spojen s armováním objektu ČS. K uzemnění jsou připojeny všechny části ochranného pospojování. V prostoru akumulčních nádrží bude provedeno pospojení vodičem CYA6. Ve volném prostoru pod rozvodnicí RM1 je proveden přechod pásky FeZn30/4 mm na drát FeZn, který je ukončen na hlavní ochranné přípojnici HOP v pilíři RM1. V prostoru suché jímky ČS jsou rozvody provedeny na povrchu v elektroinstalačních trubkách.

Pozn.: Dispozice je pouze vzorová a bude upravena dle skutečnosti.

3				 Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: www.cs-tech.cz e-mail: info@cs-tech.cz	NÁZEV AKCE:	REZ19109 ČSOV1-3 Lukovany	ČSOV1-ČSOV3 DISPOZICE	LIST/LISTŮ – FORMÁT: A4 1/1		STUPEŇ PD: DPS	PARE Č:
2					PS/SO:	Telemetrický systém ASŘ a přenos dat		VYPRACOVAL:	BAČE D.	10.02.2021	
1					INVESTOR:	PS 06 přenos dat			VED.PROJEKTU:	NEŽUKA Z.	
REV:	POPIS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:		SOUBOR:	schéma.dwg		SCHVÁLIL:	NEŽUKA Z.	10.02.2021	