


KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU  
SO 302.1 – VODOVOD I. ETAPA

- 1x MĚKKOTĚSNÍCÍ PŘÍRUBOVÉ VEGAŘOVACÍ ŠOUPÁTKO Z TL DN 80 PN 10
- 1x PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ
- 1x ZS TELESKOPICKÁ DN 80, 1,07–1,5 m
- 1x ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ
- 2x DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS DN 80 PN 10 – FF KUS STAVEBNÍ DÉLKY 200 mm
- 1x PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU, DN80, PN10
- 1x ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ
- 1x HYDRANT PODZEMNÍ JEDNOČINNÝ DN 80, PN 16, H = 980 mm
- 1x PODKLADOVÁ DESKA PRO ARMATURY
- 1x REDUKCE d110/d90

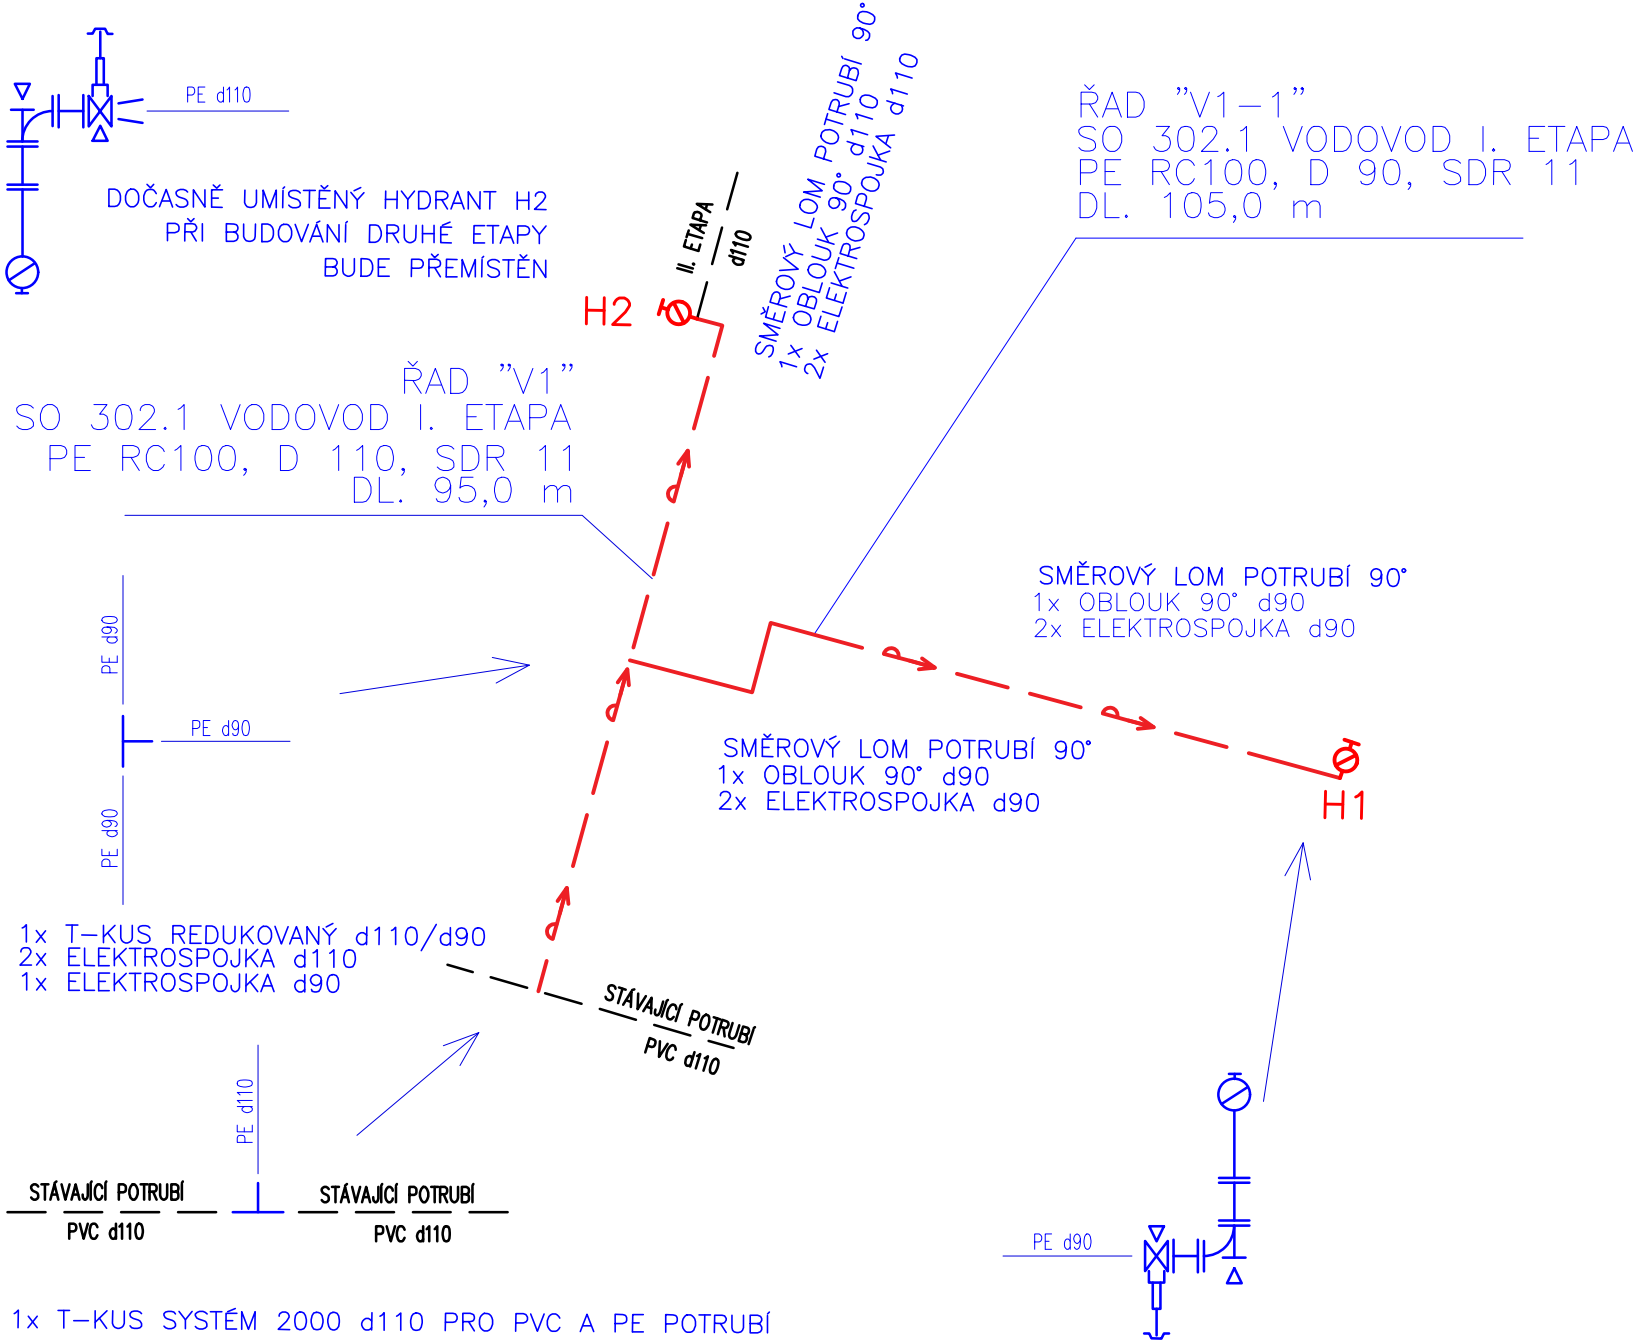

1x T-KUS SYSTÉM 2000 d110 PRO PVC A PE POTRUBÍ

- 1x MĚKKOTĚSNÍCÍ PŘÍRUBOVÉ VEGAŘOVACÍ ŠOUPÁTKO Z TL DN 80 PN 10
- 1x PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ
- 1x ZS TELESKOPICKÁ DN 80, 1,07–1,5 m
- 1x ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ
- 2x DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS DN 80 PN 10 – FF KUS STAVEBNÍ DÉLKY 200 mm
- 1x PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU, DN80, PN10
- 1x ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ
- 1x HYDRANT PODZEMNÍ JEDNOČINNÝ DN 80, PN 16, H = 980 mm
- 1x PODKLADOVÁ DESKA PRO ARMATURY


VÝPIS MATERIÁLU

VODOVODNÍ ŘAD

NÁZEV

POČET KUSŮ

T – KUS REDUKOVANÝ d110/d90	1
ELEKTROSPOJKA d110	4
ELEKTROSPOJKA d90	5
T-KUS SYSTÉM 2000 d110 PRO PVC A PE POTRUBÍ	1
OBLOUK 90° d110	1
OBLOUK 90° d90	2
MĚKKOTĚSNÍCÍ PŘÍRUBOVÉ VEGAŘOVACÍ ŠOUPÁTKO Z TL DN 80 PN 10	2
PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ	2
ZS TELESKOPICKÁ DN 80, 1,07–1,5 m	2
ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	2
DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS DN 80 PN 10 – FF KUS STAVEBNÍ DÉLKY 200 mm	4
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU, DN80, PN10	2
ULIČNÍ POKLOP SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ	2
HYDRANT PODZEMNÍ JEDNOČINNÝ DN 80, PN 16, H = 980 mm	2
PODKLADOVÁ DESKA PRO ARMATURY	2
REDUKCE d110/d90	1
POTRUBÍ PE 100RC SDR11 PN16 d110x10,0 mm	95,00 m
POTRUBÍ PE 100RC SDR11 PN16 d90x8,2 mm	105,00 m

VYPRACOVAL ING. DAVID VALKOVIČ	ODP. PROJ. PROFESE ING. DAVID VALKOVIČ	KONTROLOVAL ING. DUŠAN NOVOTNÝ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. JOSEF VANČURA	CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN		
						
MÍSTO STAVBY: VRACOV						
STAVEBNÍK: MĚSTO VRACOV, nám. MÍRU 202, 696 42 VRACOV						
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NÁMĚSTÍ A OBECNÍ DŮM VRACOV SO 302.1 – VODOVOD I. ETAPA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ						
				FORMÁT	2 x A4	
				DATUM	02/2021	
				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘÍTKO	N	
				ZAK. ČÍSLO: 171953		
				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD.
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU				CW3	H	142