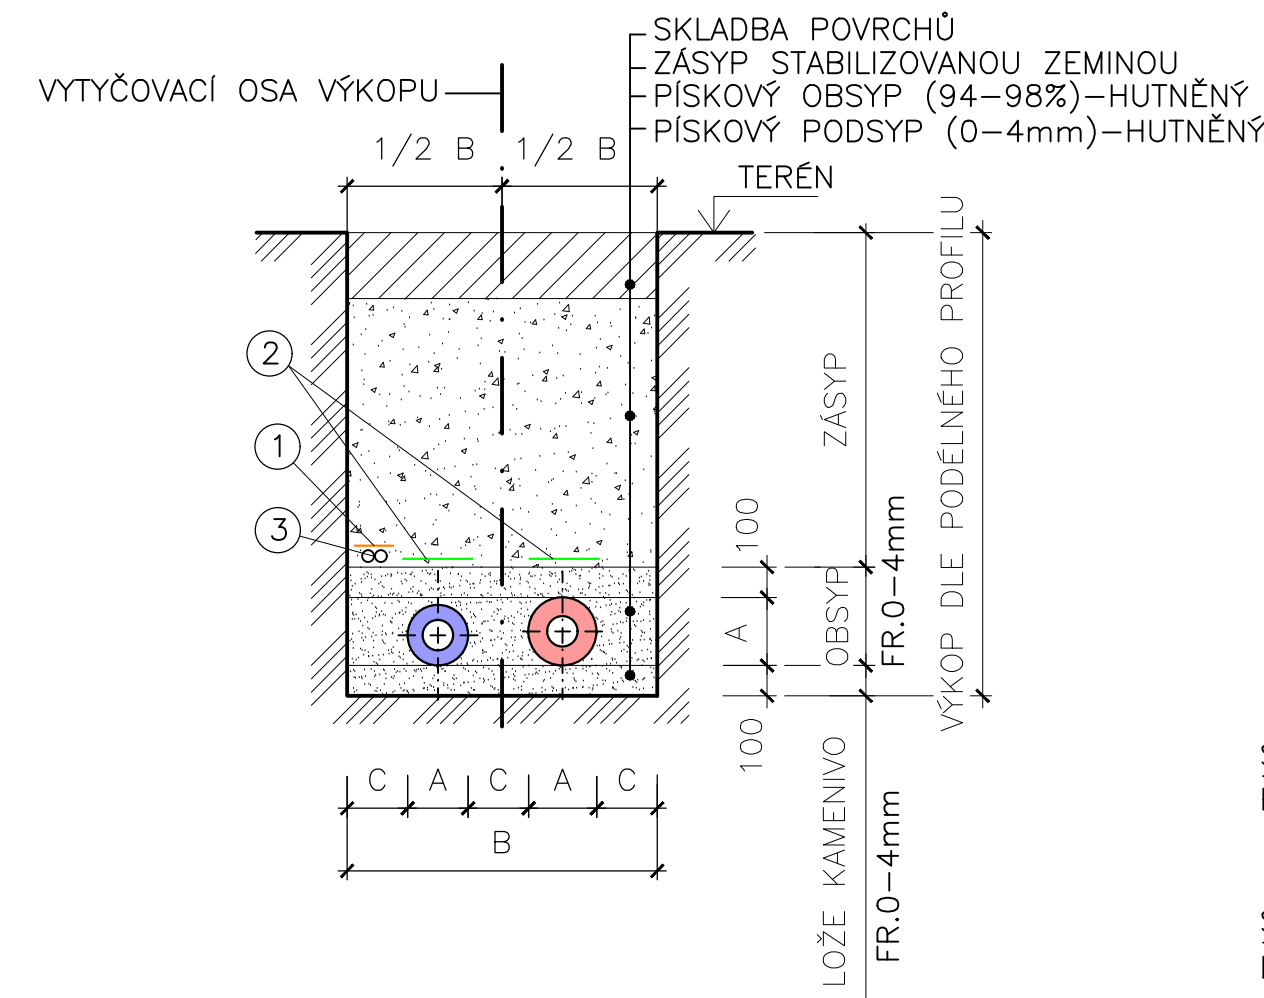


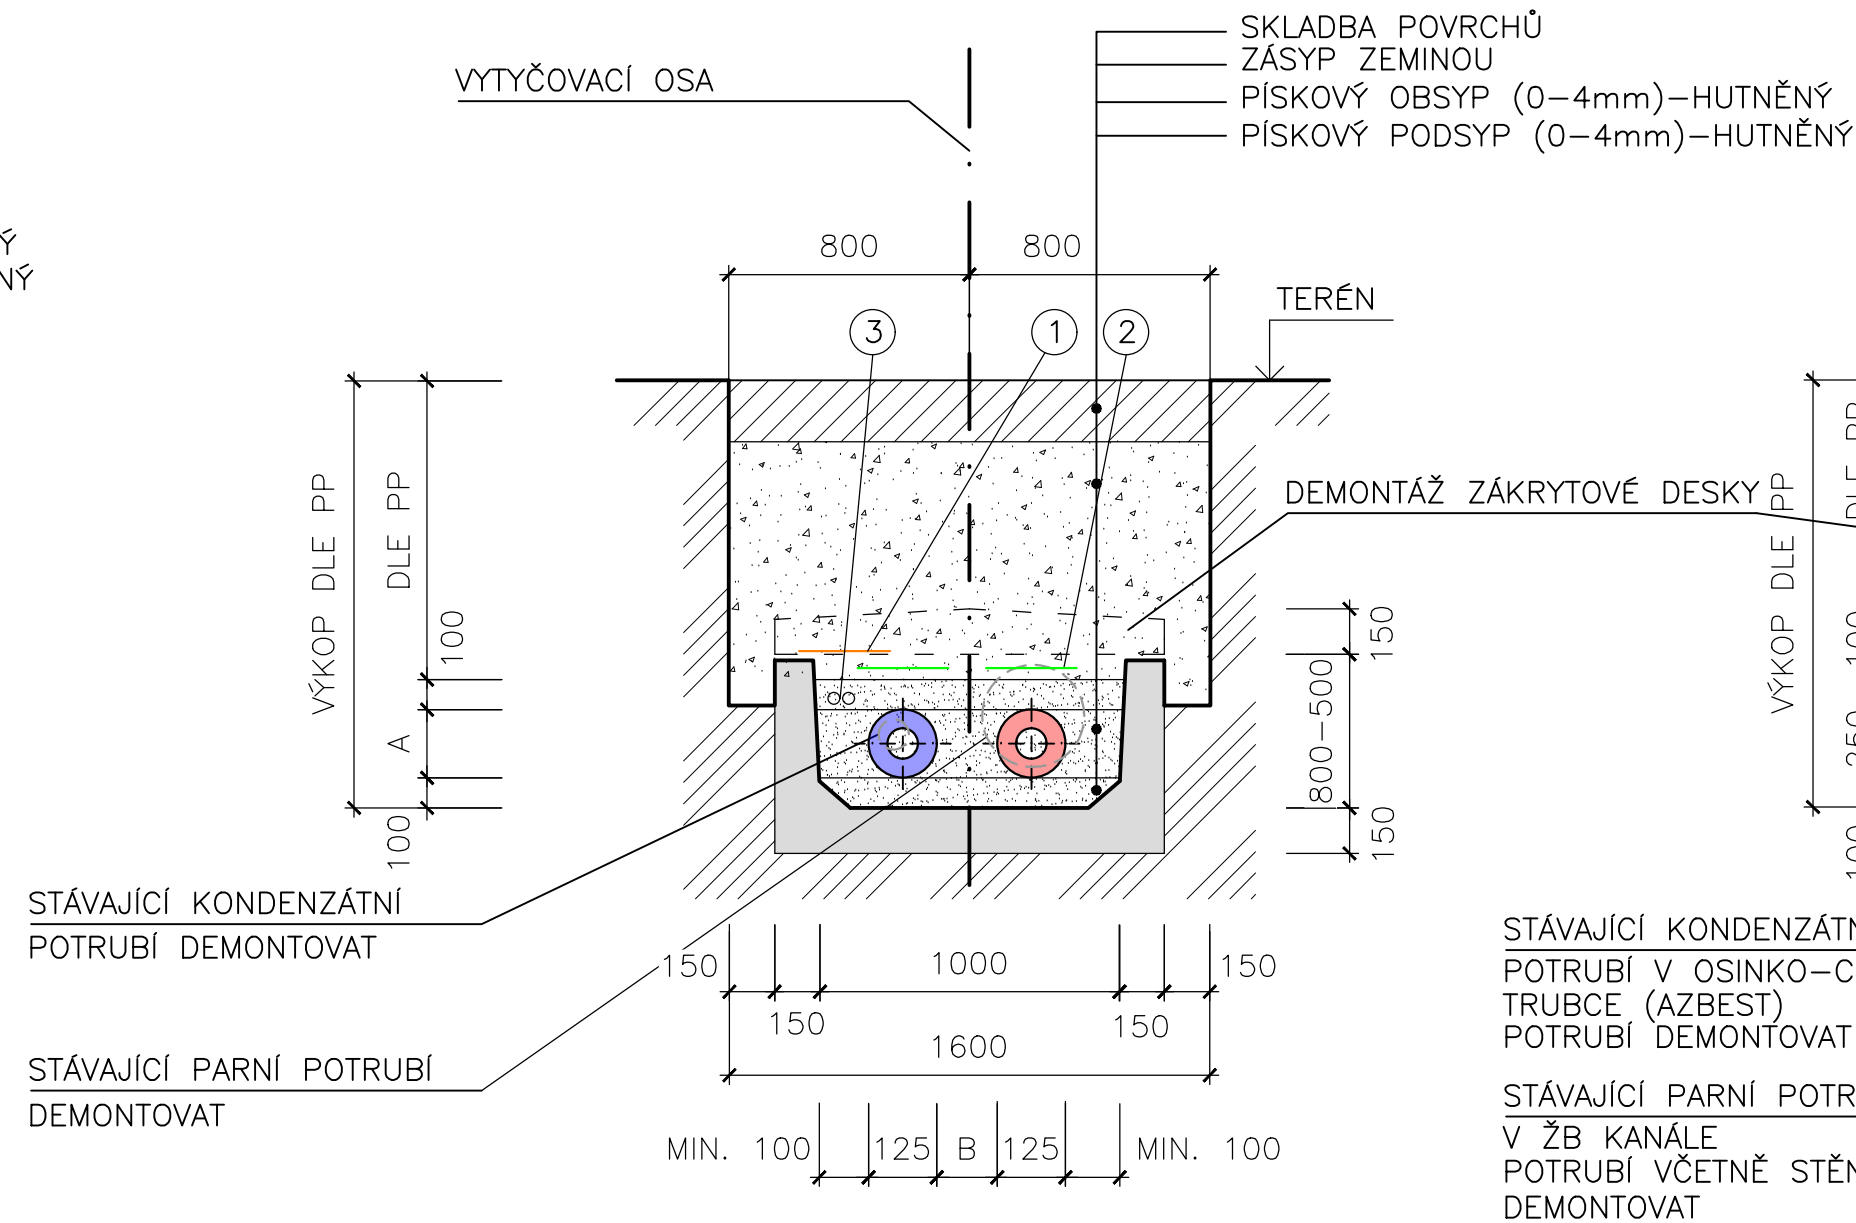
ULOŽENÍ NOVÉHO PI POTRUBÍ V ZEMNÍ RÝZE V NOVÉ TRASE



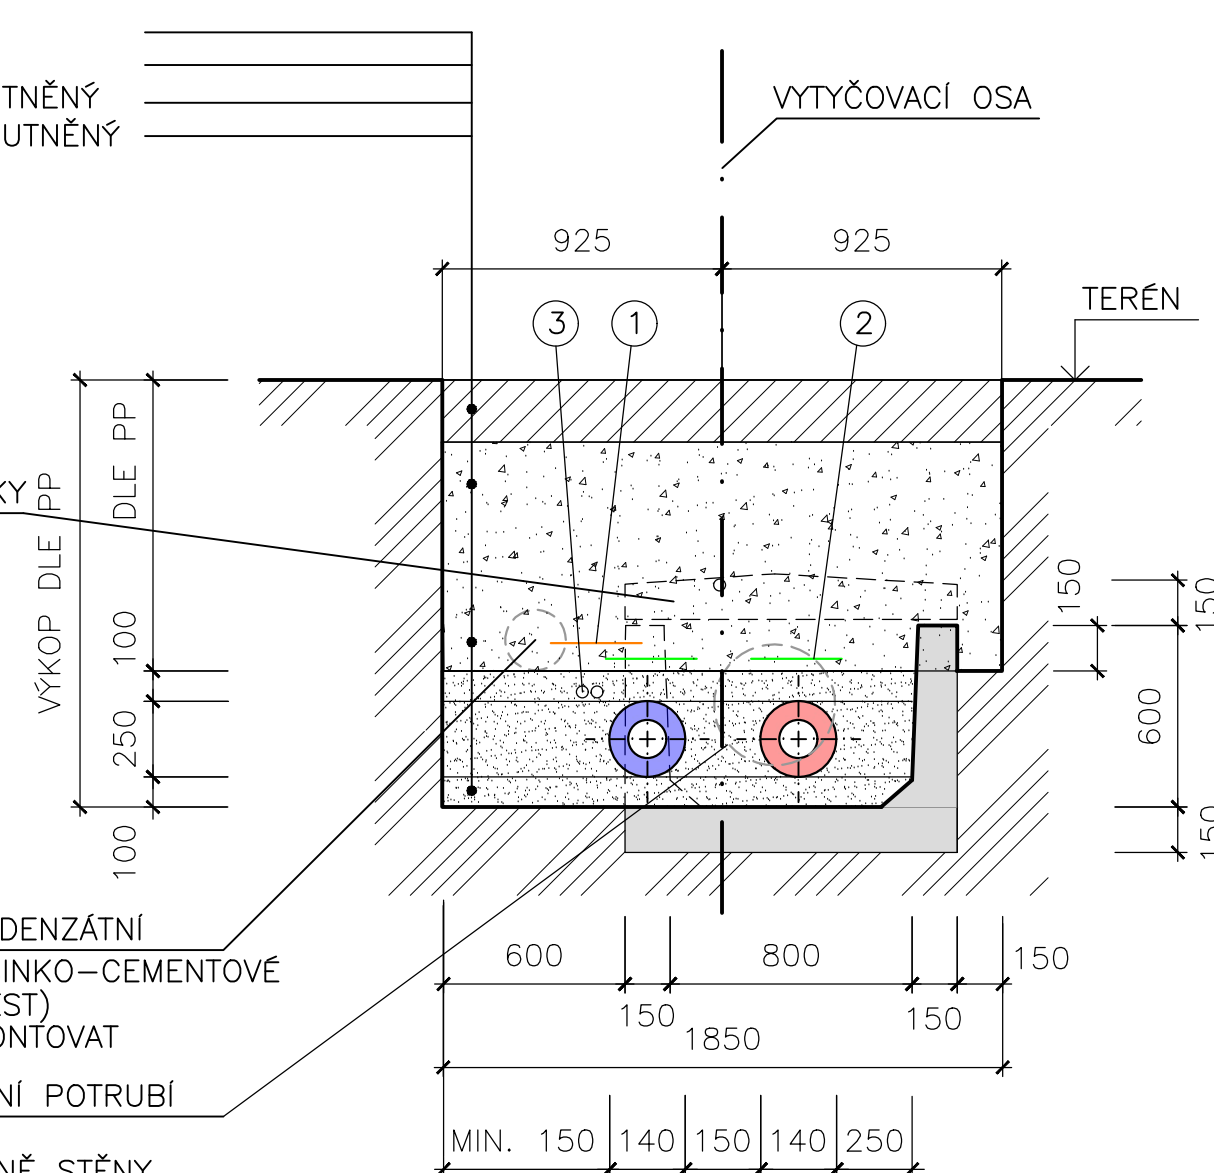
TABULKA POTRUBÍ (KÓTOVÁNO V mm)

DIMENZE POTRUBÍ	A	B	C
2x DN65	160	770	150
2x DN50	140	730	150
2x DN40	125	700	150

ŘEZ PI POTRUBÍ 2x DN 40/125 PŘÍPOJKY PRO PS MILCOM V TRASE STÁVAJÍCÍHO PAROVODU










ŘEZ PI POTRUBÍ 2x DN50/140 PRO PS SVJ SOBĚSLAVSKÁ V TRASE STÁVAJÍCÍHO PAROVODU



POZNÁMKA :

- ŘEZY JSOU VEDENY VE SMĚRU TOKU TOPNÉHO MÉDIA
 - UVEDENÉ HODNOTY JSOU MINIMÁLNÍ ROZMĚRY. ZVĚTŠENÍM ŠÍŘKY VÝKOPU O 100–300mm SE MONTÁŽ USNADNÍ.
 - V MÍSTECH ZÁVĚRNÝCH SVARŮ BUDOU PROVEDENY MONTÁŽNÍ JÍMKY.
 - ZPŮSOB PAŽENÍ BUDE UPŘESNĚN PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ, DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI ZEMINY
 - PRO ZÁSYP NAD OBSYP PI POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽITA POUZE STROJNĚ KATROVANÁ ZEMINA
 - ZÁSYPOVÝ MATERIÁL POTRUBÍ POD, VEDLE I NAD TRUBKOU MUSÍ BÝT ZHUTNĚN NA MINIMÁLNÍ HODNOTU 95 % PS.
- OD 200–500 MM NAD TRUBKAMI LZE POUŽÍT VIBRÁTORU S MAX. PLOŠNÝM TLAKEM 100 KPa

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | PÍSKOVÝ OBSYP FR. 0–4mm |
|  | STABILIZAČNÍ ZEMINA |
|  | ROSTLÝ TERÉN |
|  | PONECHANÁ ČÁST TOPNÉHO KANÁLU |
|  | BOURANÁ ČÁST TOPNÉHO KANÁLU |
|  | NOVÉ PI POTRUBÍ – PŘÍVOD |
|  | NOVÉ PI POTRUBÍ – VRAT |
| ① | OCHRANNÁ FÓLIE ORANŽOVÁ 300 mm
NAD KOMUNIKAČNÍ KABELY |
| ② | OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÁ 300 mm
NAD PI POTRUBÍ |
| ③ | OPTICKÉ PROPOJENÍ – SAMOSTATNÍ ČÁST TÉTO PD |

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR				
C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz				
PROJEKTANT				
iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@iprojekt.info				
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST PŘÍPOJKY MILCOM, FRIAL, SVJ SOBĚSLAVSKÁ		VYPRACOVAL	MARTIN ČIHÁK
			KONTROLOVAL	MARTIN ČIHÁK
			SCHVÁLIL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		DATUM	06/2021
NÁZEV VÝKRESU	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO PARE	
			MĚŘÍTKO	1:25
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_024	ČÍSLO VÝKRESU
				D.5