


PODLAŽÍ +3,0 M

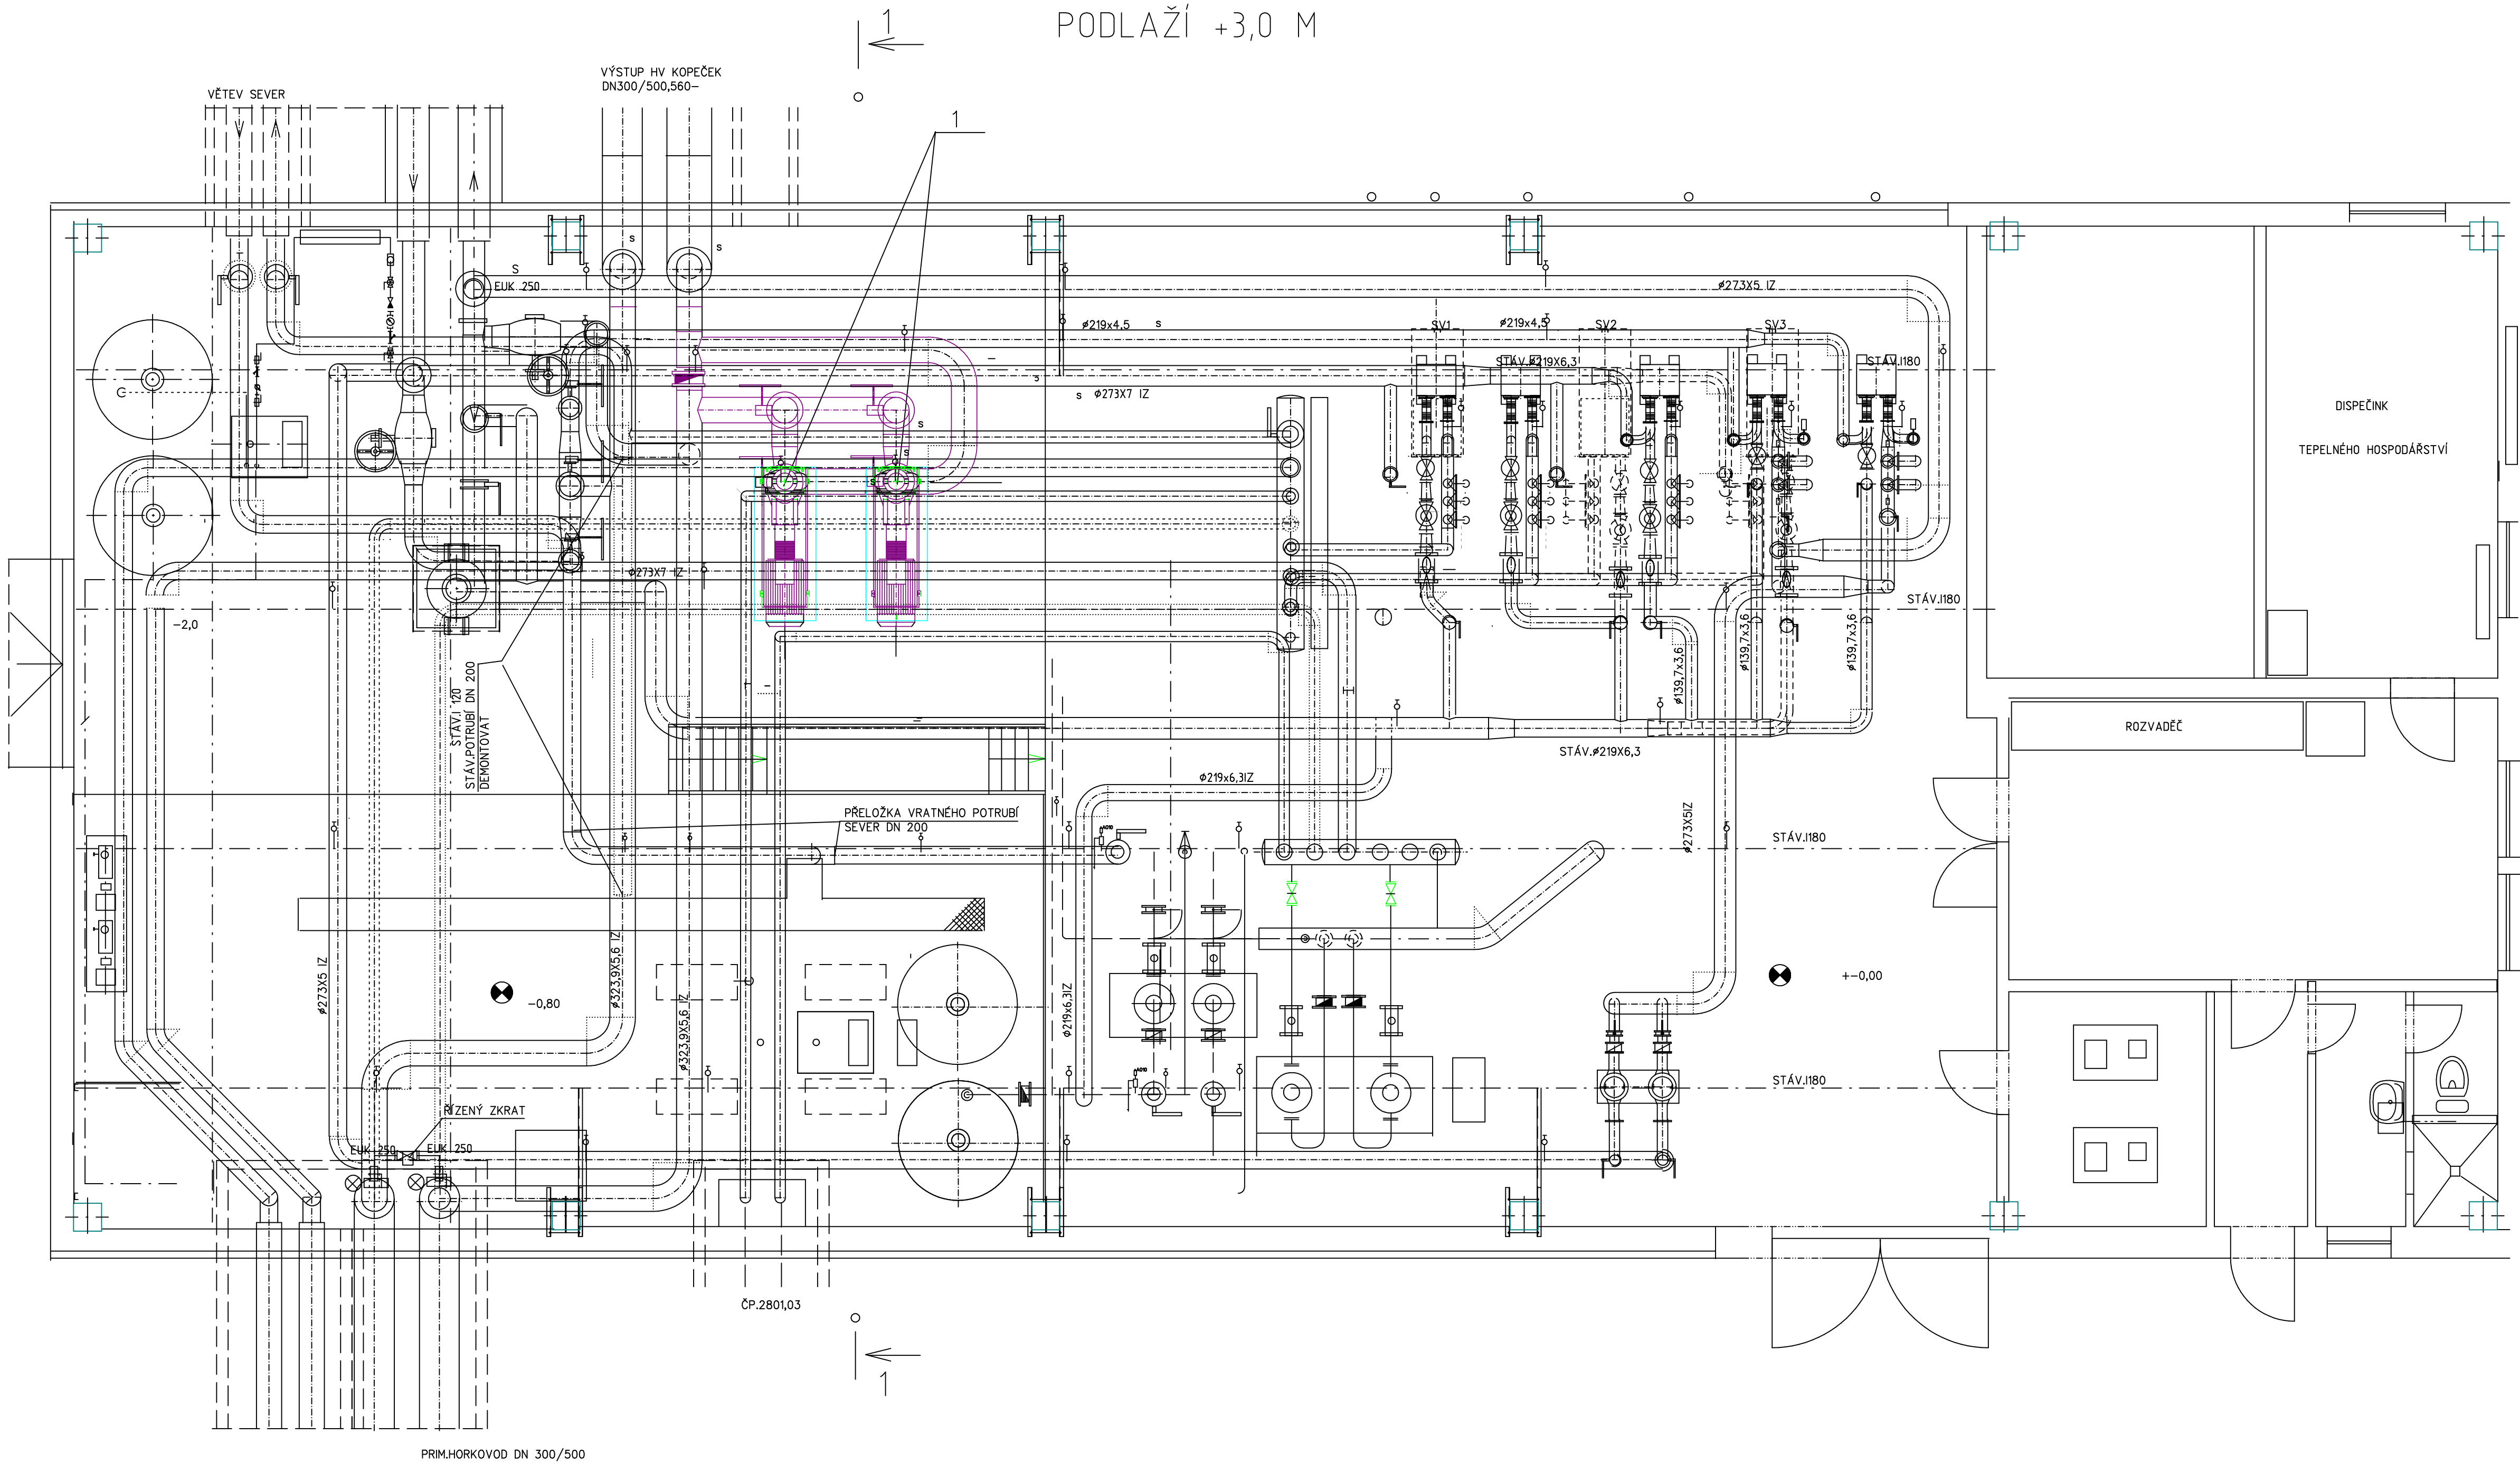

LEGENDA

- Ø ZÁVĚS POTRUBÍ  
s STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ  
— NOVÝ HORKOVOD PŘÍVOD 130°C, PN 25  
- - - NOVÝ HORKOVOD VRATNÁ 70°C, PN 25  
1 ZVYŠOVACÍ OBĚH.ČERPADLO 520 M3/H, 50 M, 130°C,90 KW,400 V

**ENERGO**

TÁBOR, KOSOVA 2894  
TEL: 381 254 808  
energo.tabor@centrum.cz

NÁZEV ZAKÁZKY: C-ENERGY PLANÁ S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 748, PLANÁ NAD LUŽNICÍ

NÁZEV VÝKRESU: POSÍLENÍ VÝKONU HLAVNÍ HORKOVODNÍ VÝM.STANICE  
PS 02 ÚPRAVA VS 34-ZVYŠOVACÍ ČERPADLO  
DIZPOZICE-PŮDORYS +3,0 M

PROJEKTANT ING.HEJNÝ  
VYPRACOVAL ING.HEJNÝ

FORMÁT 8 x A4  
DATUM 02/22

MĚŘÍTKO 1 : 50  
ČÍSLO ZAKÁZKY 06/21

VYHOTOVENÍ:

STUPEŇ:  
PROV.STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU:

003