
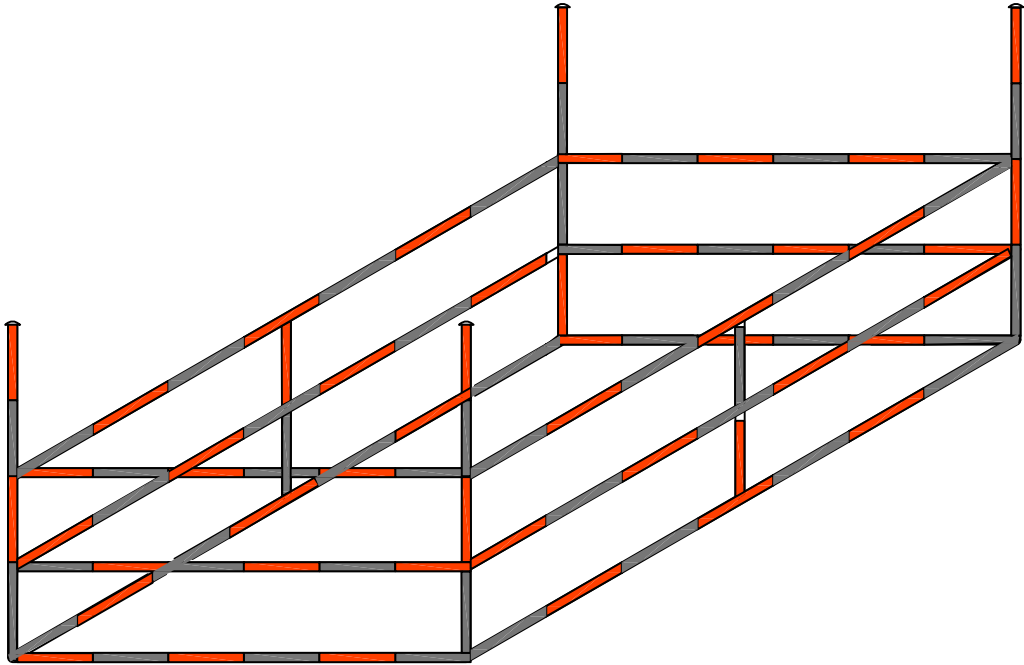
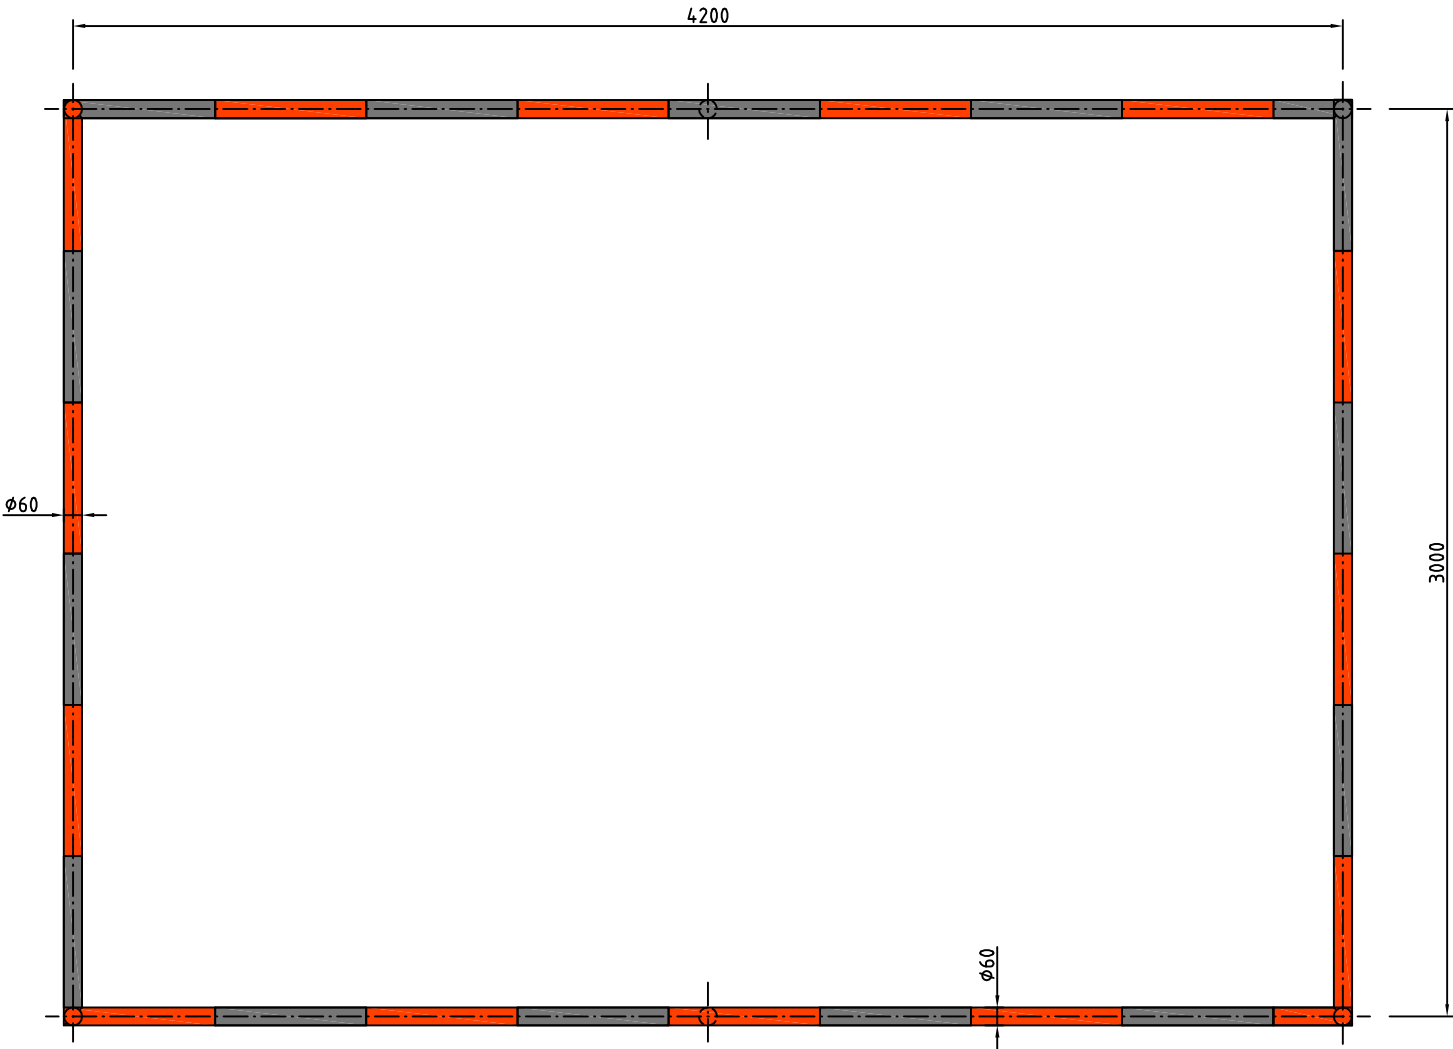


TRUBKOVÉ OHRAZENÍ TRASOVÉHO UZÁVĚRU BEZ PODEZDÍVKY
(PŘEMÍSTITELNÝ RÁM)

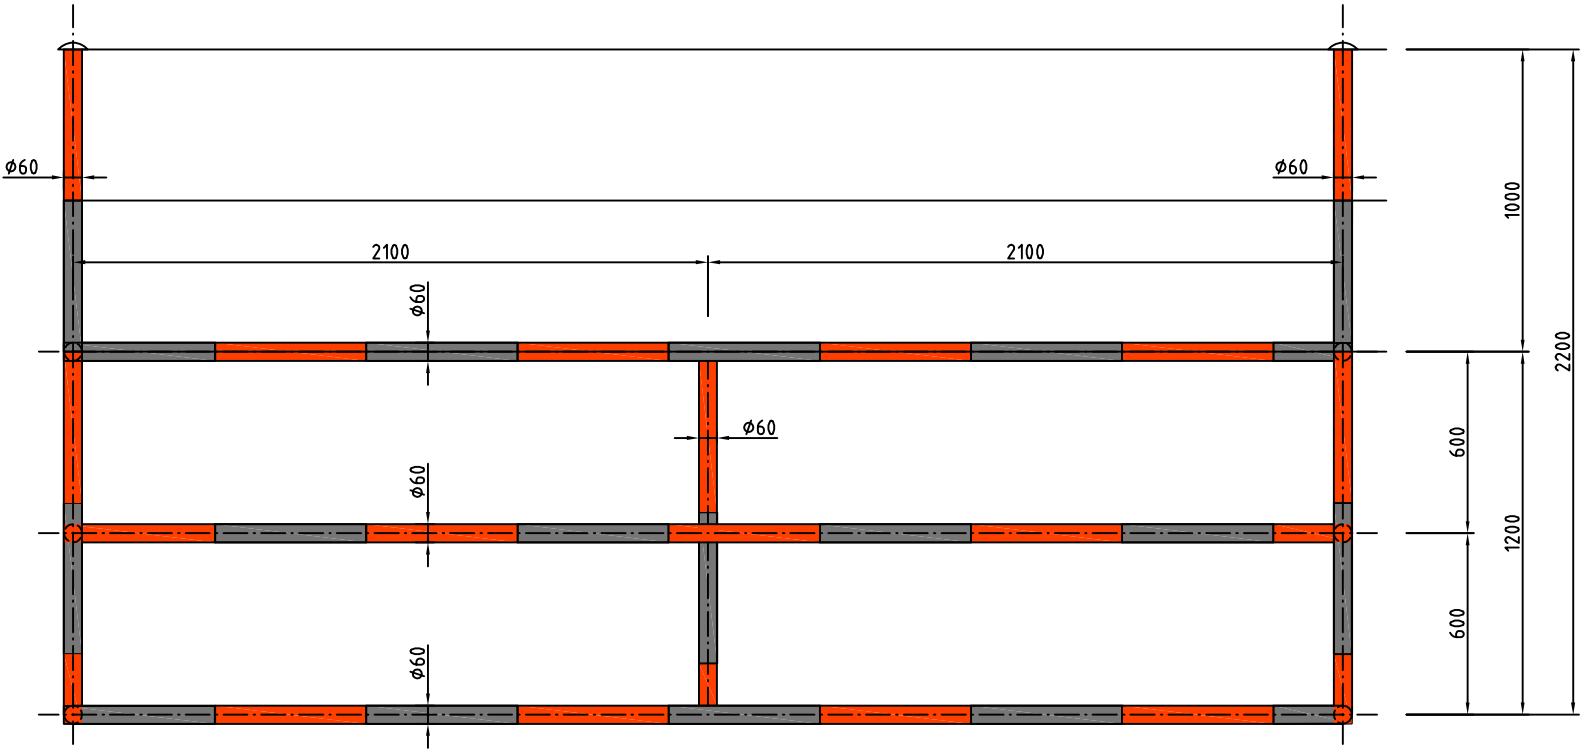

POZNÁMKA:

- KONSTRUKCE OHRAZENÍ BUDE OPATŘENA PROTİKORÓZNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU, 2x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ VRSTVA, ODSTÍN ORANŽOVÝ S ČERNÝMI PRUHY.
- SPODNÍ RÁM OHRAZENÍ BUDE KROMĚ NÁTĚRU BARVOU OPATŘEN DALŠÍM PROTİKORÓZNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. EPOXIDOVÝM).
- SLOUPKY BUDOU UKONČENY STŘÍŠKOU PROTI DEŠTI.

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	Jiří Veselý projektová činnost ve výstavbě Novohradská 1 370 01 Č.Budějovice tel. 602 146 438	
Jiří Veselý	Jiří Veselý		Jiří Veselý		
MÍSTO: k.ú. Tábor		Okres: Tábor		FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL: C–Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748 Planá nad Lužnicí, 391 01 Sez. Ústí 2				DATUM	08/2021
VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 03/21	
				ČÍSLO PARÉ	0
Trasový uzávěr DN100 s obtokem DN50 –trubkové ohrazení				MĚŘÍTKO 1: 25	ČÍSLO VÝKRESU D.5.1.6c