





SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV - 1:50

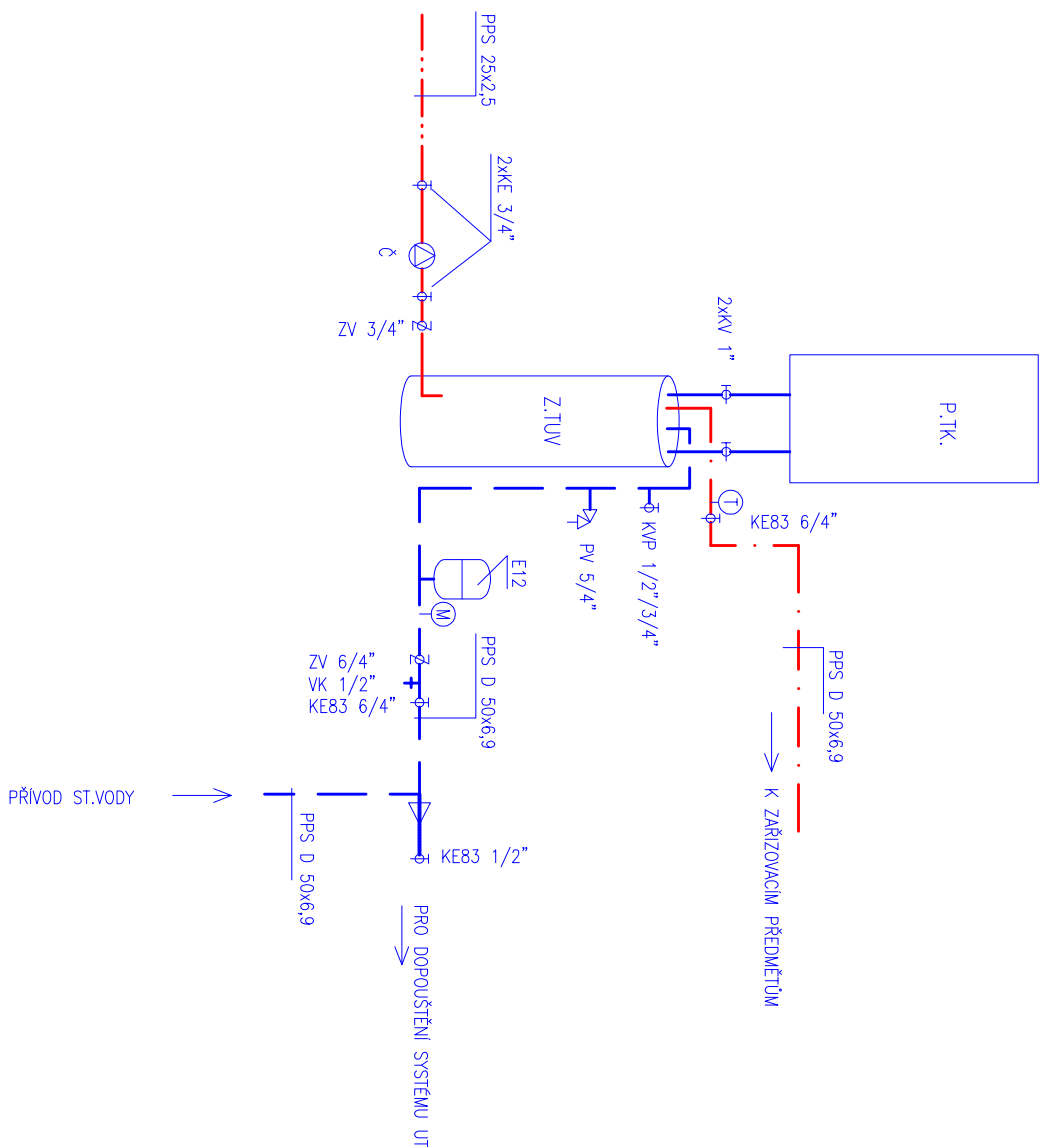

LEGENDA:

	ROZVODY STUDENÉ VODY – PLASTOVÉ POTRUBÍ S AL VLOŽKOU, IZOL. PE TL. 10 mm
	ROZVODY TEPLÉ VODY – PLASTOVÉ POTRUBÍ S AL VLOŽKOU, IZOL. PE TL. 25 mm
	CIRKULACE TEPLÉ VODY – PLASTOVÉ POTRUBÍ S AL VLOŽKOU, IZOL. PE TL. 20 mm
KE83 – 6/4"	VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍMÝ
KV 1"	KULOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍMÝ
PV 5/4"	POJISTNÝ VENTIL NASTAVEN NA 0,6 MPa
ZV 6/4"	ZPĚTNÝ VENTIL
VK 1/2"	VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT – ZKUŠEBNÍ VENTIL
M	MANOMETR 0–1 MPa
T	TEPLOMĚR 0–100°C
E12	EXPAZNÍ NADOBA OBJEM 12 LITRŮ
Č	OBĚHOVÉ ČERPADLO S FREKVENČNÍM MĚNIČEM NA CIRKULAČNÍM OKRUHU TY: 230V / 50Hz, 25W
P.1K.	PLYNOVÝ TURBOKOTEL UT O VÝKONU 49 kW
Z.1UV	ZÁSOBNÍK NA TEPLOU VODU NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ OBJEM 300L, TRVALÝ VÝKON 875L–45°C, DODÁVKA UT

D.1.4. Technika prostředí staveb

$$\pm 0,000 = 272,22$$

studie, DUR :	Ing.arch. Otto Schneider	ČKA 1074,	Ing. arch. Jan Pospíšil	ČKA 4281	Ing.arch. Otto SCHNEIDER projekční kancelář tř.17.listopadu 43 772 00 Olomouc
projekt: zodb. proj.:	Ing.arch. Otto Schneider		IČ: 11569930	tel:603467031	
stav část :	Ing.arch. J. Pospíšil, Ing. arch. O. Schneider	IČ: 86988778	tel:731108624		
ZTI :	Ing. Radovan Prokeš	IČ: 47186194	tel:776678811		
stavebník :	Obec Samotšísky, Vybíralova 4/8, Samotšísky, 779 00				
vlastník poz.+zŠ :	Obec Samotšísky, Vybíralova 4/8, Samotšísky, 779 00				
akce :	paré :				
TĚLOCVIČNA pro zŠ v Samotšískách, ul.Podhůry					
část :	část :				D.1.4.e), f)
výkres :	e) Zařízení zdravotně technických instalací				
SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV					měřitko: 1:50
					výkres č.: 19