
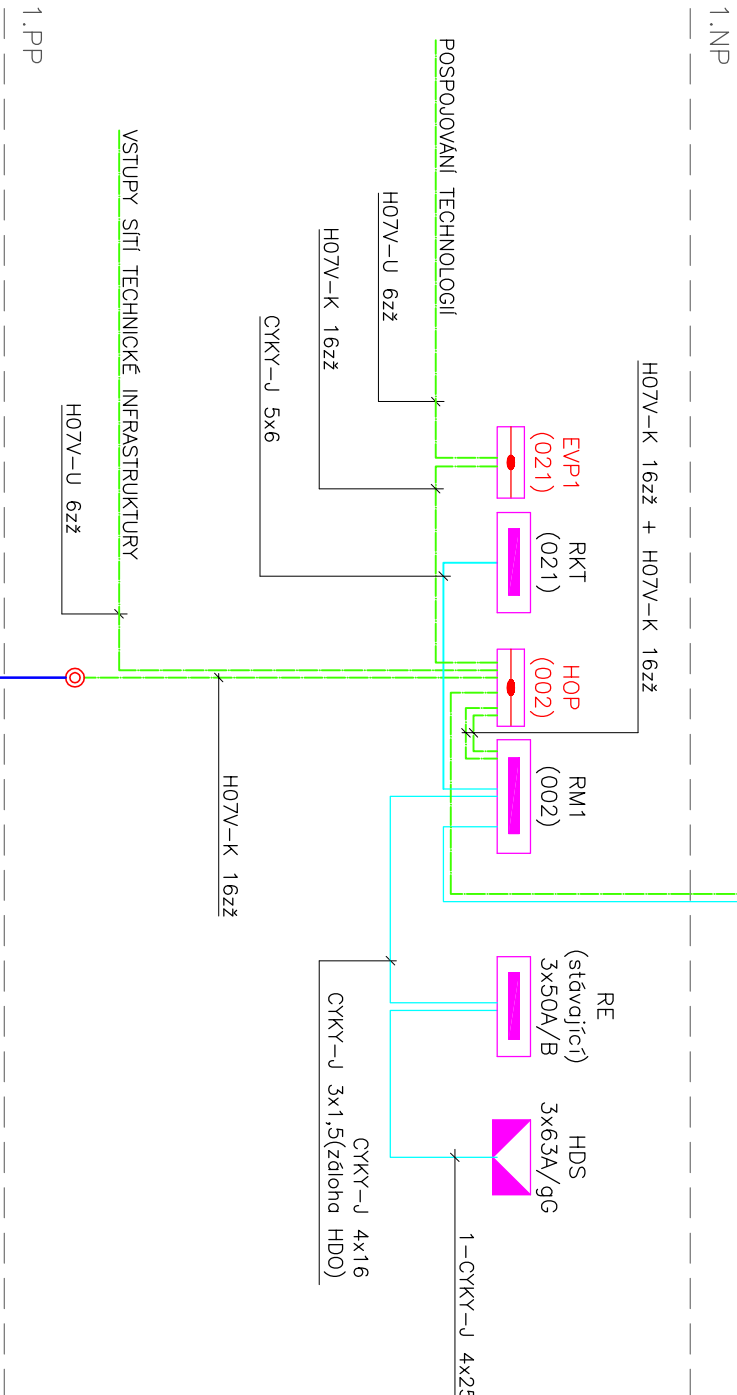


STŘECHA

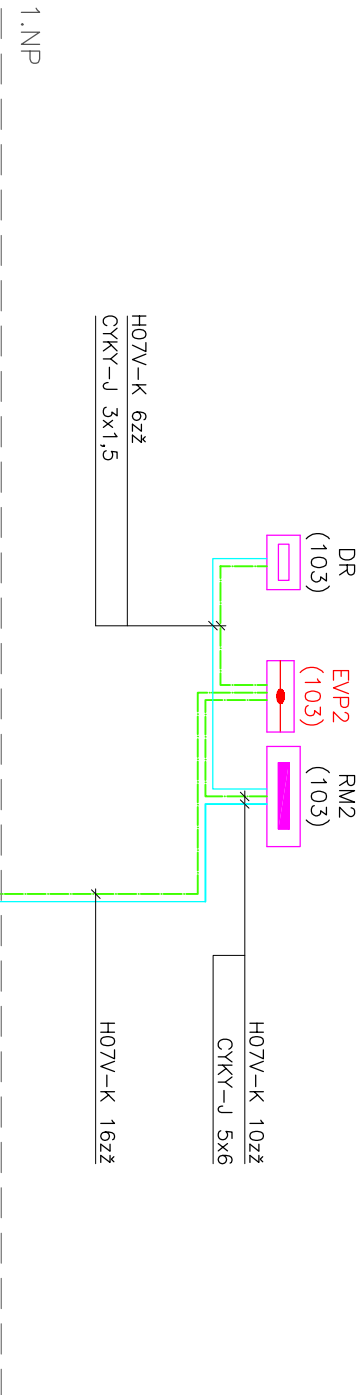

ZEMNÍCI SOUSTAVA
připojovací vývod
 $R_e \leq 2\Omega$

LEGENDA

- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč technologí
- RE rozvaděč pro obchodní měření
- HDS přípojková skříň HDS
- RM1 hlavní rozvaděč objektu přístavby
- Rxx podružný rozvaděč
- DR rozvaděč srukturované kabeláže
- ekvipotenciální přípojnice

LEGENDA ČAR:

- běžná kabeláž CYKY
- ochranné vodiče H07V-K / H07V-U

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacíím proudem 30mA.

studie, DUR :		Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281		Ing. arch. Otto SCHNEIDER	
projekt:	zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider		IČ:11569930 tel:603467031	
	stav.část :	Ing.arch.J.Pospíšil,Ing.arch.O.Schneider		IČ:86988778 tel:731108524	
	elektro :	Radim Blatňák		IČ:87993911 tel:777578306	
stavebník :		Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00		datum : X / 2017	
vlastník poz.+ZŠ :		Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00		stupeň : DPS	
akce :				paré :	
TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry					
část :		silnoprúdová a slaboprúdová elektrotechnika + bleskosvod		část : D.1.4.g)+h)	
výkres :		blokové schéma rozvaděčů/systém hlavního pospojování		měřítko : výkres č.: 11.	