


GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 	VYPRACOVAL ING. J. ŠŤASTNÍKOVÁ 		
	PROJEKTANT ČÁSTI: ZODP. PROJEKTANT ROMAN VESELÝ	VYPRACOVAL ROMAN VESELÝ		
				 Sídlo: Smrčická 115/13, 796 07 Oržovice Kancelář: Jeřáb 1321/29A, 621 00 Brno Tel.: 541 634 360 e-mail: brno@elmarpv.cz
KRAJ: Moravskoslezský		OKRES: Frýdek-Místek		
INVESTOR: DISTEP a.s. Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek AKCE: REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA PS 57, UL. JANA ČAPKA, FRÝDEK-MÍSTEK			FORMÁT	4A4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	08/2022
			ÚČEL	DPS
OBSAH: D.1.4.2 - Měření a Regulace SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE DT1			Č. ZAKÁZKY	B0610
			Č. VÝKR. 203	PARÉ

ROZVÁDĚČ DT1

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ


ROZMĚR VxŠxH: 2000x600x400mm

PROVEDENÍ OCEP

KRYTÍ IP 54/20

PŘÍVOD KABELU SHORA

VÝVODY KABELŮ NAHORU

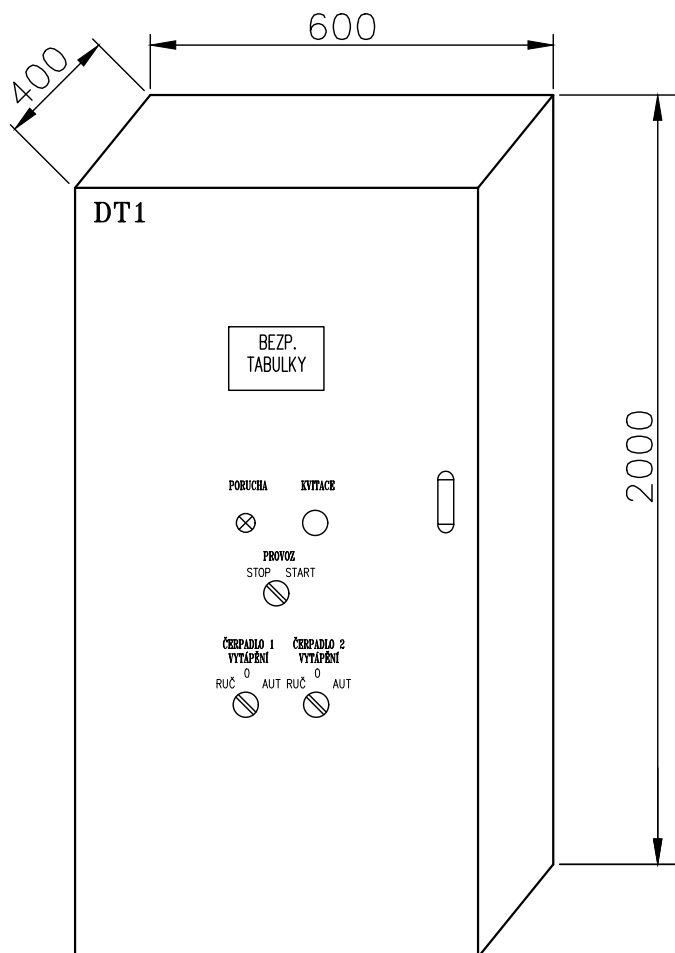

VÝSTRAŽNÉ TABULKY:

"POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ"

"NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI"

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROSTOROVĚ ODDĚLIT ČÁST MaR A SILNO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ (RAL7035)

ŠTÍTKY GRAVÍROVANÉ

VNITŘNÍ KAPSA NA DOKUMENTACI

UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ SE ZÁMKEM

(OBOUSTRANNÝ KLÍČ S VNITŘNÍM \varnothing 5mm)

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400V, TN-S

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S

STEJNOSMĚRNÁ, 24V, DC, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN

– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYA 6 mm²

VÝKON. BILANCE NEZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ:

INSTALOVANÝ PŘÍKON (Pi) : 23,0 kW

KOEFICIENT SOUDOBOSTI (B) : 0,6

SOUDOBÝ PŘÍKON (Pp) : 13,8 kW

INDEX	ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	DATUM	08/2022	PODPIS	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. DT1			
		ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek								
		předávací stanice tepla PS 57								
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					Listu	4	List	2
								Č.výkresu		203

ZAPOJENÍ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU A PRVKŮ MdR
BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

INDEX		ELMAR group s.r.o.	08/2022	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. DT1		
	ZMENA	ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek	DATUM	PODPIS			
		předávací stanice tepla PS 57					
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					
					Listu 4	List 4	Č.výkresu 203