


# ŘEZ A-A'

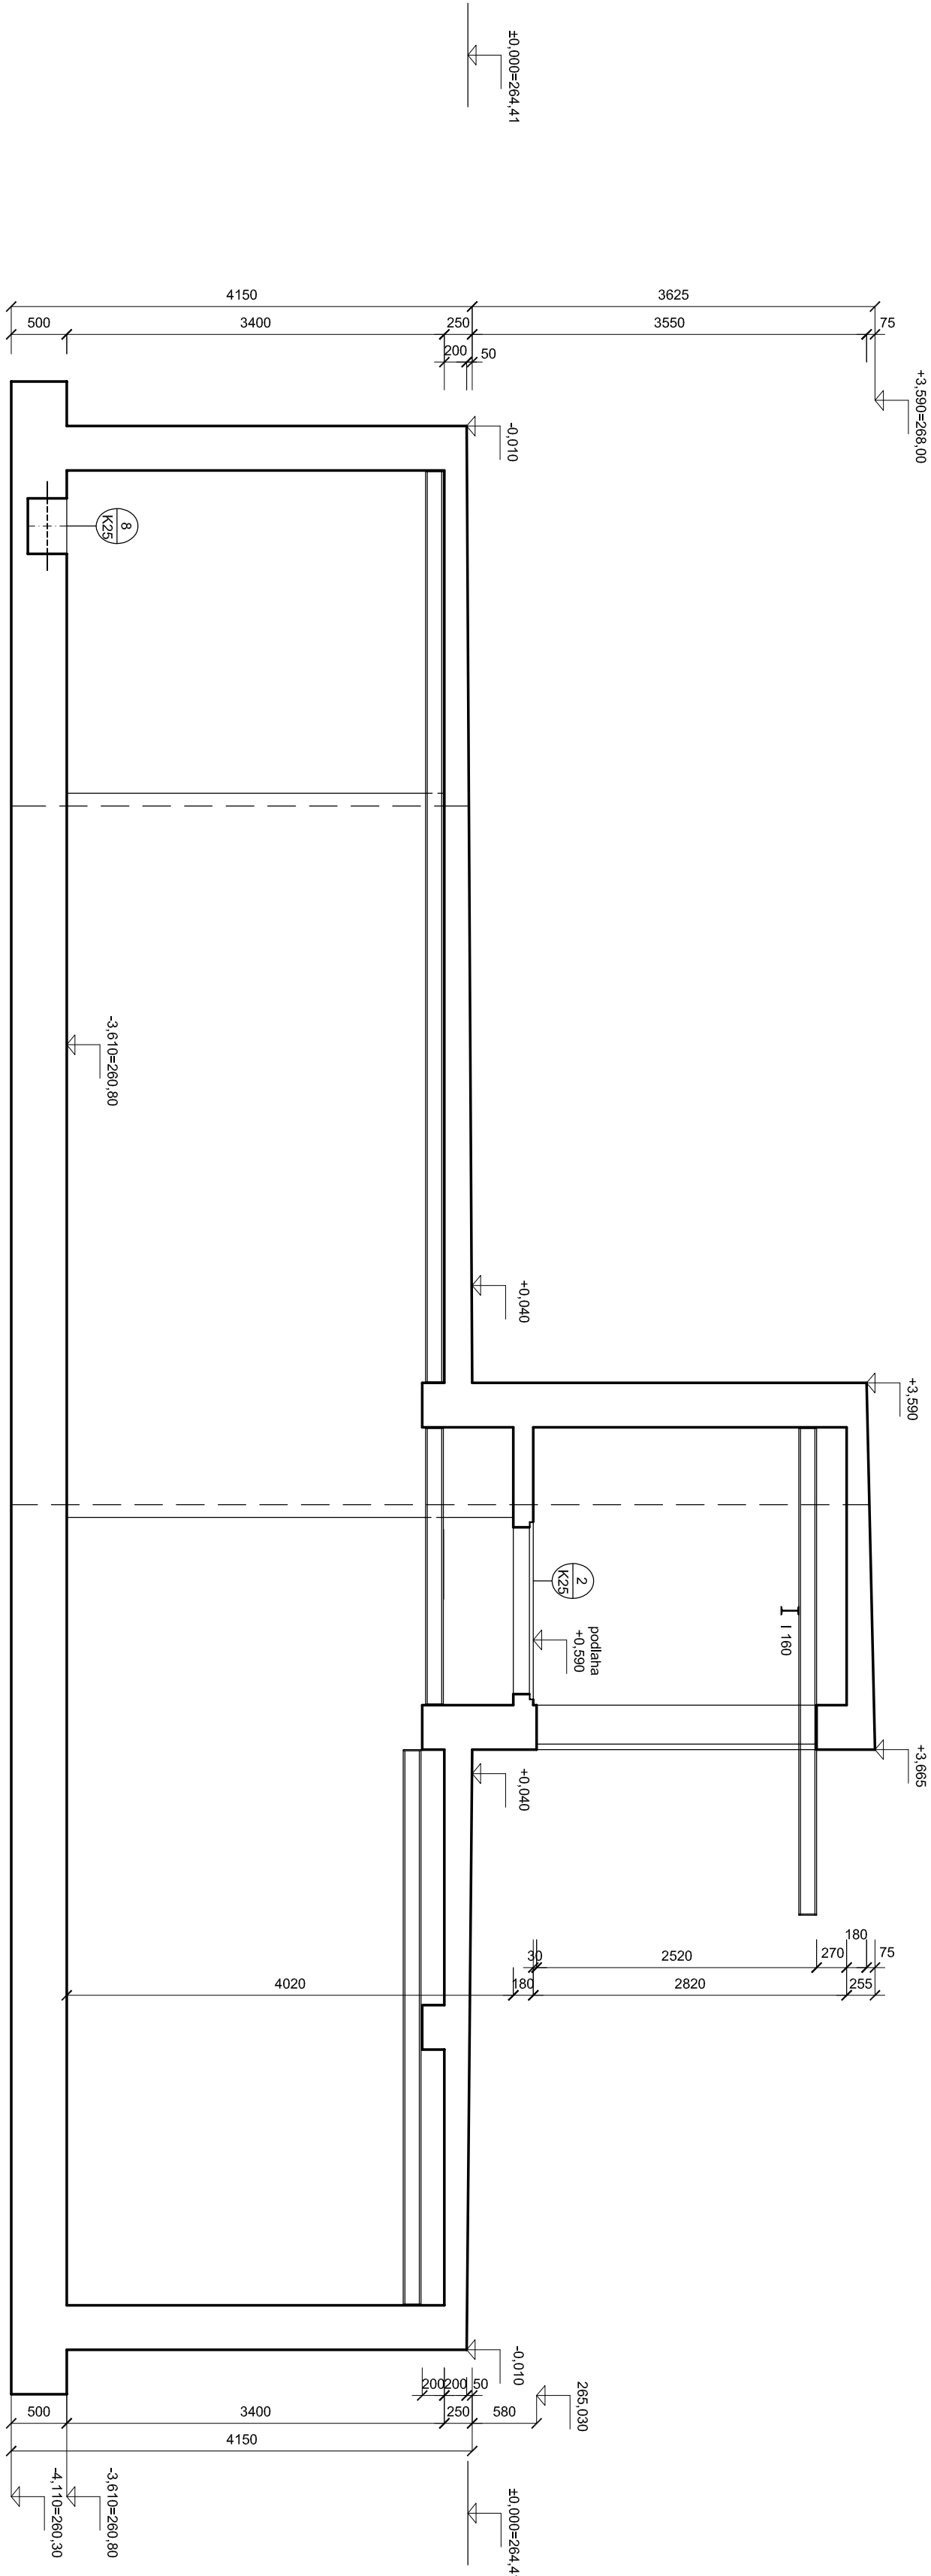

**ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR:**

**TĚSNÍČÍ PE PROVAZEC + PRUŽNÝ TĚSNÍČÍ TMEL, v=150mm**

DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ŽB NÁDRŽEMI BUDOU VYPLNĚNY DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 50mm


## OCHRANĚ UZEMNĚNÍ

UŽENMENÍ JE NAVRŽENO JAKO ZAKLADOVÝ ZEMNÍČ F<sub>cz</sub> 30,4mm. NA TENTO ZEMNÍČ BUDOU PŘÍPOJENY VŠECHNY SVODY  
OSADIT DO PODKLADNÍHO BETONU.

**!!! ZAŘÍZENÍ VZT OSADIT PŘI BETONÁŽI STROPŮ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ!!!**

## PROSTUPY POTRUBÍ

PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU PŘEVÁŽNĚ PROVÁDĚNY VRTÁNÍM Z DŮVODU POŽADAVKŮ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ

 $\pm 0,00=264,41$ 

# Projektová dokumentace pro zadání stavby

Datum: prosinec 2024

STAVBA	Paré
<p><b>ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE</b></p> <p>odpílí</p> <p>D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p>	<p>Měřítko 1:50</p>
<p>SO/PS</p> <p><b>SO 25 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b></p> <p><b>SO 09 - KALOJEM</b></p>	<p>Stupeň ZD</p>
<p>Příloha</p> <p><b>ŘEZ A-A', výkres tvaru</b></p>	<p>Číslo přílohy <b>D.1.25.2.5</b></p> <p>Revize</p>